



Quick Guide

■ Original version



Authorised electrician
Important safety instructions



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

These instructions form part of the product and must be observed. They must also be stored in a place which is freely accessible at all times.

Contents

1	EN - Contents	3	14	HU - Tartalom	159
2	DE - Inhaltsverzeichnis.....	15	15	SL - Vsebina	171
3	FR - Table des matières.....	27	16	FI - Sisältö	183
4	ES - Índice.....	39	17	NO - Innhold	195
5	PT - Contenúdos	51	18	SE - Innehåll.....	207
6	IT - Contenuto	63	19	SK - Obsah	219
7	NL - Inhoud	75	20	EL - Περιεχόμενα	231
8	PL - Spis treści.....	87	21	RO - Cuprins.....	243
9	TR - İçindekiler	99	22	ET - Sisukord	255
10	BG - Съдържание	111	23	HR - Sadržaj	267
11	AR - فهرس المحتويات -	123	24	LT - Turinys	279
12	CS - Obsah.....	135	25	LV - Saturs	291
13	DK - Indhold	147	26	תוכן העניינים - HE	303

Contents

1	Installation	4	2	Commissioning	11
1.1	Safety.....	4	3	Maintenance and troubleshooting.....	12
1.2	Scope of delivery.....	4	3.1	Visual inspection.....	12
1.3	Choosing the installation location	5	3.2	Cleaning.....	12
1.4	Mounting the wall bracket.....	6	3.2.1	Cleaning the housing and the heat sink.....	12
1.5	Installing the device.....	6	4	Decommissioning and dismantling	13
1.6	Making the electrical connection	7	4.1	Switching off the device	13
1.6.1	General view inverter from the bottom	7	4.2	Uninstalling the device	13
1.6.2	Preparing the AC connection.....	8	4.3	Disassembling the device	13
1.6.3	Configuring the DC connection	9	5	Disposal.....	13
1.7	Creating equipotential bonding	10			
1.8	Connecting the WLAN module	10			
1.9	RS485 connection.....	11			

Legal provisions

The information contained in this document is the property of KACO new energy GmbH. Publication, in whole or in part, requires the written permission of KACO new energy GmbH.

KACO warranty

For current warranty conditions contact your system integrator. <http://www.kaco-newenergy.com>

Trademarks

All trademarks are recognised, even if not explicitly identified as such. A lack of identification does not mean that a product or designation/logo is free of trademarks.

Software

This device contains open source software developed by third parties and in some cases licensed under GPL and/or LGPL.

1 Installation

1.1 Safety

Before using the product for the first time, please read through the safety instructions carefully.




Lethal voltages are still present in the connections and cables of the device even after the device has been switched off and disconnected!

Coming into contact with the lines and/or terminals/busbars in the device can cause serious injury or death.

- › Do not open the product.
- › The device must be mounted in a fixed position before being connected electrically.
- › Comply with all safety regulations and current technical connection specifications of the responsible power supply company.
- › The device is only permitted to be mounted, installed and commissioned by a qualified electrician.
- › Switch off the grid voltage by turning off the external circuit breakers.
- › Check that all AC and DC cables are completely free of current using a clip-on ammeter.
- › Do not touch the cables and/or terminals/busbars when switching the device on and off.

1.2 Scope of delivery

Article	Description	Quantity
A	Inverter	1 piece
B	Wall bracket	1 piece
C	Mounting accessory kit: Wall fixings and hex bolts (4x) M5x14 mm screw (2x)	1 set
D	Insert the DC connector (Sunclix)	6 pairs
E	AC connector	1 piece
F	WLAN	1 piece
G	Documentation	1 set
H	RS485 connection	2 pcs

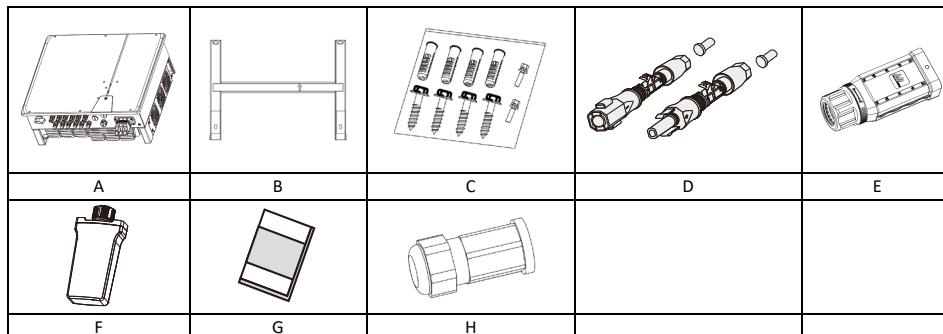

Check the equipment included

1. Inspect the device thoroughly.
2. Immediately notify the shipping company in case of the following:
 - Damage to the packaging that indicates that the device may have been damaged.
 - Obvious damage to the device.
3. Send a damage report to the shipping company immediately.
4. The damage report must be received by the shipping company in writing within six days following receipt of the device. We will be glad to help you if necessary.

1.3 Choosing the installation location

Installation environment

1. Ensure that the inverter is installed out of the reach of children.
2. To ensure an optimal operation and a long service life, the temperature of the installation environment of the inverter should be 40 °C max.
3. To avoid direct sunlight, rain, snow and moisture on the inverter, we recommend to install the inverter at locations with a protective roof. Do not completely cover the top of the inverter.
4. The installation conditions must be able to accommodate the weight and size of the inverter. The inverter is suitable for mounting on a solid wall that is vertical or sloping backwards (max. 15°). It is not recommended to install the inverter on a wall made of plasterboard or similar materials. The inverter may emit audible noises during operation.

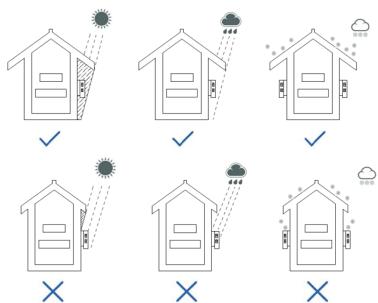


Fig. 1 Device for outdoor installation

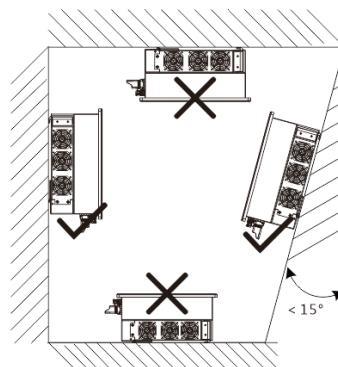


Fig. 2: Permissible installation location

5. To ensure adequate heat dissipation, the following clearances are recommended between the inverter and other objects:

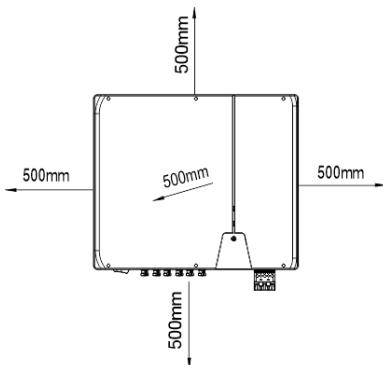


Fig. 3.1: Device for outdoor installation

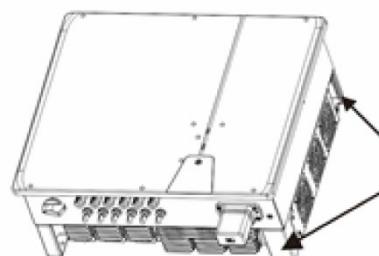


Fig. 3.2: Lifting position (right side)

1.4 Mounting the wall bracket

CAUTION

Hazard when using unsuitable fixing materials!

If unsuitable fixing materials are used, the device could fall and persons under the device may be seriously injured.

- › Use only fixing materials that are suitable for the mounting base. The fastening materials supplied are only suitable for masonry and concrete.
- › Only install the device in an upright position.

NOTE

Power reduction due to heat accumulation!



If the recommended minimum clearances are not observed, the device may go into power regulation mode due to insufficient ventilation and the resulting heat build-up.

- › Observe minimum clearances and provide for sufficient heat dissipation.
- › All objects on the device housing must be removed during operation.
- › Ensure that no foreign bodies prevent heat dissipation following device installation.

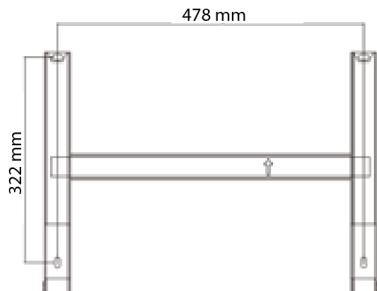


Fig. 4: Drilling holes for wall mounting

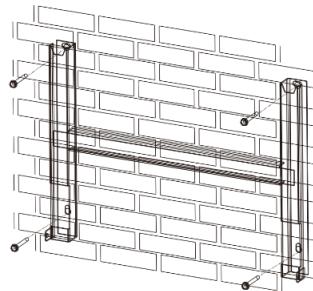


Fig. 5: Mounting the wall bracket

Key

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Drilling four holes [\varnothing 10mm with depth 70mm] | 3 Installing the wall holder |
| 2 Insert screws and anchors | |

- ① Cardboard packaging with mount and mounting kit removed from the packaging and opened.

- 1 Mark the mounting position on the wall surface according to the position of the mount plate by drawing four marks.
- 2 Mark the positions of the drill holes and drill four holes.

NOTE: The minimum clearances between two devices, or the device and the ceiling or floor have already been taken into account in the diagram Fig. 3.1.

- 3 Fix the mount to the wall using suitable mounting fixtures from the mounting kit [KW-10].

NOTE: Make sure that the mount is oriented correctly. The arrow must be pointing upwards and be visible when the mount is fastened to the wall.

» Proceed with the installation of the device.

1.5 Installing the device

CAUTION

Risk of injury from improper lifting and transport.

If the device is lifted improperly, it can tilt and result in a fall.

- › Always lift the device vertically using the grip recesses provided.
- › Use a climbing aid for the chosen installation height.
- › Wear protective gloves and safety shoes when lifting and lowering the device.

Lifting and installing the device

↪ Wall bracket mounted.

- 1 Lift the device using the grip recesses (see Fig. 3.2). Pay attention to the centre of gravity!
- 2 Fit the device onto the mounting bracket. Check both sides of the heat sink to ensure that it is securely in place.
- 3 Insert the screws provided (2x M5x14mm) into the lug of the mount and mount the device to prevent it from being lifted off
[XP / 2.5 Nm]

» Once the device is installed, proceed with the electrical installation




Fig. 6: Mounting the inverter to the wall bracket

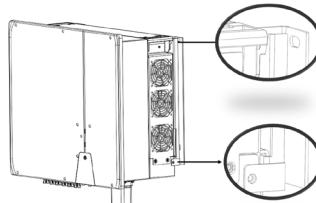


Fig. 7: Check that the device is secure.

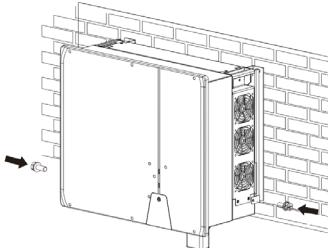


Fig. 8.1: Securing the inverter

1.6 Making the electrical connection

NOTE

Select conductor cross-section, safety type and safety value in accordance with the following basic conditions:

Country-specific installation standards; power rating of the device; cable length; type of cable installation; local temperature

1.6.1 General view inverter from the bottom

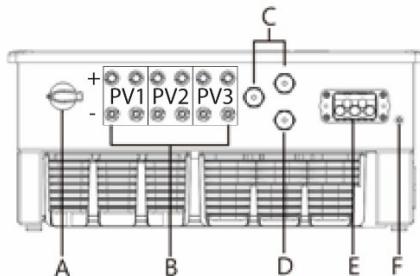


Fig. 8.2: Connection site: Legend

A	DC integrated isolator switch	D	COM 3 – Connector for WiFi stick
B	DC connector for PV generator	E	AC connection socket
C	COM1&2 – RJ45 socket for RS485 connection	F	The position of the equipotential bonding

1.6.2 Preparing the AC connection

⌚ You have completed the assembly.

- 1 Choose the proper seal accessory. The part seal recommended outer diameter of the cable (fig. 9 / pos. 1) is 20 – 24 mm.
The part seal recommended outer diameter of the cable (fig. 9 / pos. 2) is 24.5–30 mm.
- 2 The recommended cable type is YJVR or YJV. Strip the cable [95 – 100mm] and lead the cable through the cover.
- 3 Strip the wires N, L1, L2, L3, PE by 20 – 25 mm.

» Make the electrical connections.




Fig. 9: Choose the proper seal




Fig. 10: Prepare the cable

Make AC connection

⌚ AC cable has been prepared.

- 1 Guide the configured cable through the nut and cover (fig. 11 pos. 1 & 2) and attach to the contact carrier (fig. 11/pos. 3) with the enclosed Allen key [KA_3 / 4.0 Nm].

- 2 Push the cover (Fig. 11. Pos 3) over the plug with the hole of the cover being visible (Fig. 12).

- 3 Tighten the nut with an open-ended wrench and complete the installation with a "click, click" [KW_50 / 10.0 Nm]

NOTE: The AC connection is secure when an audible click is heard. (fig. 13)

- 4 When the nut is fully screwed in, the locking ring can be twisted to lock the nut in place.

- 5 Lay the cables correctly and in accordance with the following rules:

- Lay the cables around the device with a minimum clearance of 30 cm.
- Never lay cables over semiconductors (heat sinks)
- Excessive bending force may negatively impact the protection rating. Lay the cables with a bending radius of at least four times the cable diameter.

» The device is connected to the power grid.




Fig. 11: Connecting wires




Fig. 12: Press the cover




Fig. 13: Tighten the nut

Legend

1 Seal	3 Cover
2 Contact carrier	4 Nut

1.6.3 Configuring the DC connection

DANGER

Risk of fatal injury due to electric shock!

Coming into contact with live connections can cause serious injury or death. When there is sunlight present on the PV generator, there is DC voltage on the open ends of the DC cables.

- › Make sure PV modules have good insulation against ground.
- › On the coldest day based on statistical records, the Max. open-circuit voltage of the PV modules must not exceed the Max. input voltage of the inverter.
- › Check the polarity of DC cables.
- › Ensure there is no DC voltage present.
- › Do not disconnect DC connectors under load.




Fig. 14: Insert wires




Fig. 15: Slide insert into sleeve




Fig. 16: Check fastening

Legend

1	Wire for DC connection	5	Cable fitting
2	Spring	6	Contact plug
3	Insert	7	Coupling
4	Sleeve		

⌚ You have completed the assembly.

⌚ **NOTE: Before proceeding with the isolation ensure that you do not cut any individual wires.**

- 1 Insert isolated wires with twisted ends carefully up to the connection.

NOTE: Wire ends must be visible in the spring.

- 2 Close the spring so that the spring latches and slide insert into sleeve.

- 3 Secure and tighten the cover on the cable fitting [Nm_{15} / 1.8 Nm].

- 4 Join insert with contact plug.

» Making the electrical connection

Connecting the PV generator

⌚ DC plug connector has to be configured and PV generator checked to ensure there is no ground fault.

NOTE: Note the different current-carrying capacity of PV1, PV2 and PV3 depending on the power class of the device. See max. input current in the data sheet as well as in the complete manual.

- 1 Remove protective caps from the required DC connection plugs on the underside of the device.

- 2 Connect the DC plug connectors to the DC positive and DC negative connectors in pairs (see fig. 8.2).

» The device is connected to the PV generator.

1.7 Creating equipotential bonding



NOTE

Depending on the local installation specifications, it may be necessary to earth the device with a second ground connection. To this end, the threaded bolt on the underside of the device can be used.

- ⌚ The device has been installed on the mount.

1 Insert the earth conductor into a suitable M5 ring cable lug and crimp the contact.

2 Align the terminal lug with the grounding conductor on the screw.

3 Tighten it firmly into the housing [XP_2/ 2.5 Nm].

» The housing is included in the equipotential bonding




Fig. 17: Connecting grounding

Legend

1	M5 Ring cable lug	2.5 Nm
2	Earthing ground conductor	16–25mm ²
3	M5 screw (already pre-assembled)	

1.8 Connecting the WLAN module



NOTE

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Components inside the inverter can be damaged beyond repair by electrostatic discharge.

- › Ground yourself before touching any component.
- › The COM3 connection is only suitable for the Wi-Fi stick included in the scope of delivery or the 4G stick optionally available from KACO new energy.

- ⌚ The device has been installed on the mount.

1 Remove the cap on the COM3 connector

2 Insert the WiFi module into the existing connection and screw it into the connection using the nut on the WiFi module.

3 Ensure the module is securely connected and the label on the module can be seen.

» The WIFI module is connected to the device.




Fig. 18: Remove the cover




Fig. 19: Connect the wifi stick

1.9 RS485 connection



NOTE

A network cable of category 5E or higher is required for connection to the RJ45 socket.
For outdoor use, UV resistance and a maximum installation length (over all inverters) of 1000 m are permitted.

Damage to the inverter due to electrostatic discharge

Internal components of the inverter can be irreparably damaged by incorrect wiring between the power and signal cables. All warranty claims are thereby rendered invalid.

- › Ensure that the cable is correctly assigned.

- ⌚ The device has been installed on the mount.

- 1 Unscrew the cover cap of the communication connection (COM1 or COM2) (see illustration below, observe the sequence and directions of the arrows). Feed the network cable through the thread sleeve (incl. forcing nut).
 - 2 Feed the network cable through the thread sleeve (incl. forcing nut).
 - 3 Configure the communication line as shown in Figure 21 (according to DIN 46228-4, provided by the customer).
 - 4 Plug the network cable into COM1 or COM2 (see Fig. 19. Note the sequence and directions of the arrows)
 - 5 Tighten the thread sleeve, then tighten the forcing nut at the end (pos. 5 and 6).
- » The RS485 Cable is connected to the device.

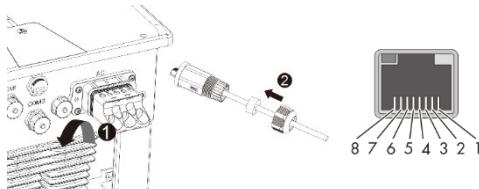


Fig. 20: Insert the network cab

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Cable pin assignment

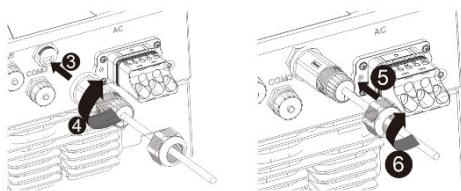


Fig. 22: Connect the network cable

Legend

1	Cover cap
2	Network cable
3	Thread sleeve
4	Sealing with forcing nut

2 Commissioning

Note: The device is put into operation via an APP using a mobile end device. The APP called **KACO Tool** is available for Android or iOS (See QR code for Google Playstore or App Store in the appendix of this quick guide).

A detailed description of WiFi network configuration, parameter settings and firmware updates can be found in the download area of the [KACO new energy](#) homepage under application note: **Settings for WI-Fi APP**.

Note: No password is required for the initial start-up. However, a device-specific password is required for subsequent parameter changes. The serial number on the type plate of the device is required for this. To assist you as quickly as possible, please make a note of this number before contacting our customer service.

3 Maintenance and troubleshooting

3.1 Visual inspection

Inspect the product and cables for visible external damage and note the operating status display, where applicable. In case of damage, notify your installer. Repairs may only be carried out by an electrician.



DANGER

Dangerous voltage due to two operating voltages

Coming into contact with the lines and/or terminals in the device can cause serious injury or death.

The discharge time of the capacitors is up to 5 minutes.

- › Only appropriately qualified electricians authorised by the mains supply network operator are permitted to open and maintain the device.
- › Disconnect the AC and DC sides and wait at least 5 minutes.



NOTE

The housing of the device does not contain any components which can be repaired by the customer.

The device should be checked for proper operation by a qualified electrician at regular intervals and if you experience problems, you should always contact the system manufacturer's Service department.

3.2 Cleaning

3.2.1 Cleaning the housing and the heat sink



CAUTION

Do not use compressed air or high-pressure cleaners!

- › Use a vacuum cleaner or a soft brush to remove dust from the top of the device on a regular basis.
- › Remove dust from the ventilation inlets if necessary.



Disconnect the device on the DC and AC sides in accordance with the safety regulations.

1 Clean the heat sink.

» Switching on the device

4 Decommissioning and dismantling

4.1 Switching off the device

DANGER

Lethal voltages are still present in the connections and cables of the device even after the device has been switched off and disconnected!



Coming into contact with the lines and/or terminals in the device can cause serious injury or death.

- › The device must be mounted in a fixed position before being connected electrically.
- › Comply with all safety regulations and current technical connection specifications of the responsible power supply company.
- › The device is only permitted to be opened or serviced by a qualified electrician.
- › Switch off the grid voltage by turning off the external circuit breakers.
- › Check that all AC and DC cables are completely free of current using a clip-on ammeter.
- › Do not touch the cables and/or terminals/busbars when switching the device on and off.
- › Keep the device closed when in operation.

WARNING

Risk of burns caused by hot housing components

Housing components can become hot during operation.

- › During operation, only touch the device housing cover.



4.2 Uninstalling the device

- ⌚ Device disconnected and secured against restart.

- 1 Disconnect AC connection plug from the device.
 - 2 Detach the DC cables from the DC plug connectors and furnish with protective caps.
- » Once the device is removed proceed with the disassembling process.

4.3 Disassembling the device

- ⌚ Unit has been switched off and uninstalled.

- 1 Remove the screw that prevents the device from being lifted off the mount.
 - 2 Use the lateral openings and lift the device off the mount.
- » Once the device is removed proceed with the packaging process.

5 Disposal

CAUTION

Risk to the environment if disposal is not carried out in the correct manner

For the most part, both the device and the corresponding transport packaging are made from recyclable raw materials.



Unit: Defective devices and accessories must not be disposed of with household waste. Ensure that the old devices and any accessories are disposed of in a proper manner.

Packaging: Ensure that the transport packaging is disposed of properly.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Kurzanleitung

■ Deutsche Übersetzung der englischen Originalversion



Elektrofachkraft

Wichtige Sicherheitshinweise



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beachtet werden. Sie muss außerdem an einem Ort aufbewahrt werden, der jederzeit frei zugänglich ist.

Inhaltsverzeichnis			
1 Installation	16	2 Inbetriebnahme	23
1.1 Sicherheit.....	16	3 Wartung und Störungsbeseitigung.....	24
1.2 Lieferumfang	16	3.1 Sichtkontrolle.....	24
1.3 Aufstellort auswählen	17	3.2 Reinigung	24
1.4 Montage der Wandhalterung	18	3.2.1 Gehäuse und Kühlkörper reinigen.....	24
1.5 Gerät anbringen	18	4 Außerbetriebnahme und Demontage ...	25
1.6 Elektrischen Anschluss vornehmen.....	19	4.1 Gerät abschalten.....	25
1.6.1 Allgemeine Ansicht Wechselrichter von unten	19	4.2 Gerät deinstallieren	25
1.6.2 AC-Anschluss vorbereiten	20	4.3 Gerät demontieren	25
1.6.3 DC-Anschluss konfigurieren	21	5 Entsorgung	25
1.7 Potentialausgleich herstellen.....	22		
1.8 WLAN-Modul anschließen.....	22		
1.9 RS485-Anschluss	23		

Rechtliche Bestimmungen

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum der KACO new energy GmbH. Die Veröffentlichung, ganz oder in Teilen, bedarf der schriftlichen Zustimmung der KACO new energy GmbH.

KACO Garantie

Die aktuellen Garantiebedingungen können Sie im Internet unter <http://www.kaco-newenergy.com> herunterladen.

Warenzeichen

Alle Warenzeichen werden anerkannt, auch wenn diese nicht gesondert gekennzeichnet sind. Fehlende Kennzeichnung bedeutet nicht, eine Ware oder ein Zeichen seien frei.

Software

Dieses Gerät enthält Open Source Software, die von Dritten entwickelt und u.a. unter der GPL bzw. LGPL lizenziert wird.

1 Installation

1.1 Sicherheit

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch.

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!


Das Berühren der Leitungen und/oder Klemmen/Stromschienen im Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.



- › Das Produkt nicht öffnen.
- › Das Gerät muss vor dem elektrischen Anschluss fest montiert sein.
- › Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens.
- › Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten Elektrofachkraft montiert, installiert und in Betrieb genommen werden.
- › Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
- › Vollständige Stromfreiheit mit Zangenampermeter an allen AC- und DC-Leitungen prüfen.
- › Beim Aus- und Einschalten des Gerätes nicht die Leitungen und/oder Klemmen/Stromschienen berühren.

1.2 Lieferumfang

Artikel	Beschreibung	Menge
A	Wechselrichter	1 Stück
B	Wandhalterung	1 Stück
C	Montagezubehörssatz: Wanddübel und Sechskantschrauben (4x) M5x14 mm Schraube (2x)	1 Satz
D	DC-Steckverbinder (Sunclix)	6 Paar
E	AC-Steckverbinder	1 Stück
F	WLAN	1 Stück
G	Dokumentation	1 Satz
H	RS485-Anschluss	2 Stück

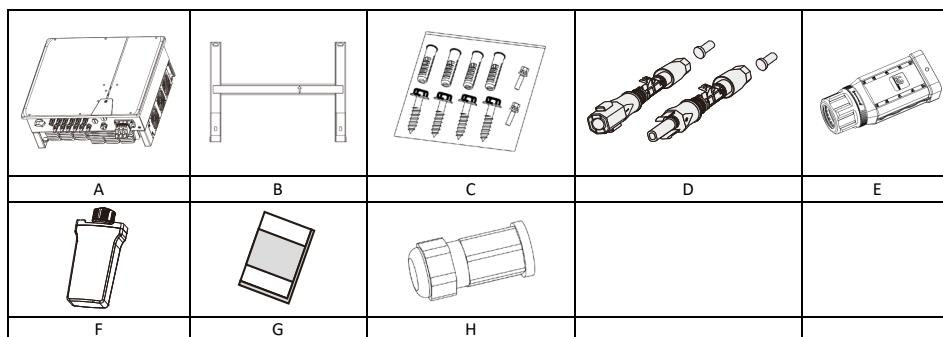

Lieferumfang prüfen

1. Gerät gründlich untersuchen.
2. Umgehend bei der Transportfirma reklamieren:
 - Schäden an der Verpackung, die auf Schäden am Gerät schließen lassen.
 - Offensichtliche Schäden am Gerät.
3. Schadensmeldung umgehend an die Transportfirma übermitteln.
4. Die Schadensmeldung muss innerhalb von sechs Tagen nach Erhalt des Gerätes schriftlich bei der Transportfirma vorliegen. Bei Bedarf unterstützen wir Sie gerne.

1.3 Aufstellort auswählen

Installationsumgebung

1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter außerhalb der Reichweite von Kindern installiert wird.
2. Um einen optimalen Betriebszustand und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, sollte die Temperatur in der Installationsumgebung des Wechselrichters max. 40 °C sein.
3. Um direkte Sonneneinstrahlung, Regen, Schnee und Feuchtigkeit auf dem Wechselrichter zu vermeiden, wird empfohlen, den Wechselrichter an Orten zu montieren, die über ein schützendes Dach verfügen. Decken Sie die Oberseite des Wechselrichters nicht vollständig ab.
4. Die montagetechnischen Bedingungen müssen für das Gewicht und die Größe des Wechselrichters geeignet sein. Der Wechselrichter ist für die Montage an einer massiven Wand geeignet, die senkrecht oder nach hinten geneigt ist (max. 15°). Es wird davon abgeraten, den Wechselrichter an einer Wand aus Gipskartonplatten oder ähnlichen Materialien zu installieren. Der Wechselrichter kann während des Betriebs Geräusche verursachen.

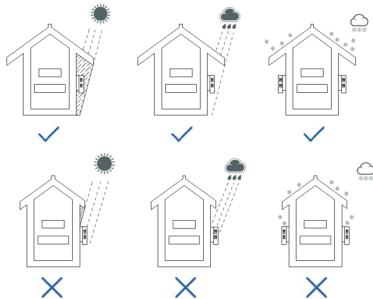


Abb. 1: Gerät bei Außeninstallation

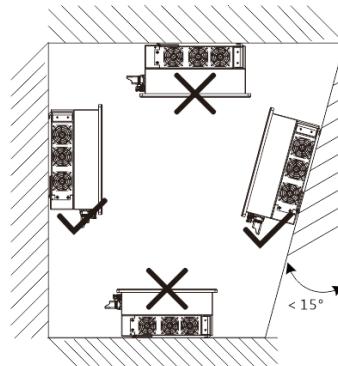


Abb. 2: Erlaubte Aufstelllage

5. Um eine ausreichende Wärmeabfuhr zu gewährleisten, werden die folgenden Abstände zwischen dem Wechselrichter und anderen Objekten empfohlen:

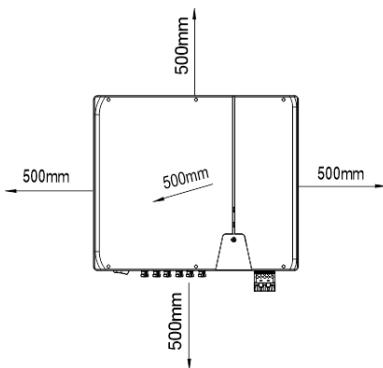


Abb. 3.1: Gerät bei Außeninstallation

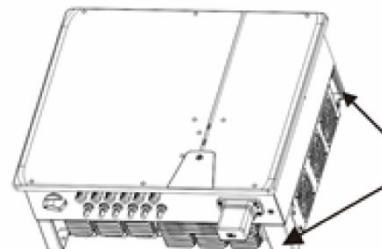


Abb. 3.2: Anhebeleposition (rechte Seite)

1.4 Montage der Wandhalterung

VORSICHT

Gefahr bei Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial!

Bei Einsatz von ungeeignetem Befestigungsmaterial kann das Gerät herabfallen und Personen unter dem Gerät schwer verletzen.

- › Nur dem Montageuntergrund entsprechendes Befestigungsmaterial verwenden. Beiliegendes Befestigungsmaterial ist nur für Mauerwerk und Beton geeignet.
- › Gerät nur aufrecht montieren.



HINWEIS

Leistungsreduzierung durch Stauwärme!



Bei Nichtbeachtung der empfohlenen Mindestabstände kann das Gerät aufgrund von mangelnder Belüftung und damit verbundener Wärmeentwicklung in die Leistungsabregelung übergehen.

- › Mindestabstände einhalten und für ausreichende Wärmeabfuhr sorgen.
- › Während des Betriebs dürfen sich keine Gegenstände auf dem Gehäuse des Gerätes befinden.
- › Sicherstellen, dass nach der Gerätemontage keine Fremdstoffe die Wärmeabfuhr behindern.

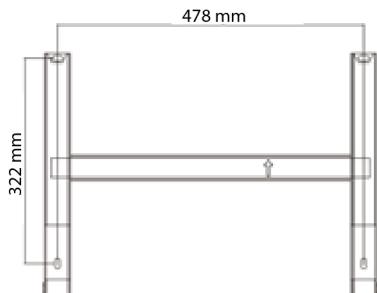


Abb. 4: Bohrungen für die Wandmontage

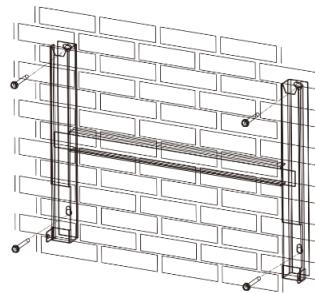


Abb. 5: Montage der Wandhalterung

Legende

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Vier Löcher bohren [Ø 10 mm mit Tiefe 70 mm] | 3 Wandhalterung montieren |
| 2 Schrauben und Dübel einführen | |
- 1 Kartonage mit Halterung und Montagesatz aus der Verpackung entnommen und geöffnet.
 1 Aufhängeposition gemäß Position der Halterung mit vier Markierungen an der Wandfläche markieren.
 2 Positionen der Bohrlöcher markieren und vier Löcher bohren.
HINWEIS: Die Mindestabstände zwischen zwei Geräten bzw. dem Gerät und der Decke bzw. dem Boden sind in der Zeichnung Abb. 3.1 bereits berücksichtigt.
 3 Halterung mit geeignetem Befestigungsmaterial im Montagesatz an der Wand befestigen [XW-10].
HINWEIS: Auf korrekte Ausrichtung der Halterung achten. Der Pfeil muss nach oben zeigen und sichtbar sein, wenn die Halterung an der Wand befestigt wird.
 » Mit der Montage des Gerätes fortfahren.

1.5 Gerät anbringen

VORSICHT

Verletzungsgefahr durch unsachgemäßes Anheben und Transportieren.

Durch unsachgemäßes Anheben kann das Gerät kippen und dann herunterfallen.



- › Gerät immer an den dafür vorgesehenen Griffmulden senkrecht anheben.
- › Steighilfe für die gewählte Montagehöhe verwenden.
- › Schutzhandschuhe und Sicherheitsschuhe beim An- und Abheben des Gerätes tragen.

Gerät anheben und montieren

Wandhalterung montiert.

- 1 Gerät an den Griffmulden anheben (siehe Abb. 3.2). Geräteschwerpunkt beachten!
- 2 Gerät auf den Montagebügel aufsetzen. Beide Seiten des Kühlkörpers prüfen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt.
- 3 Beiliegende Schrauben (2x M5x14mm) an der Lasche der Halterung einsetzen und Gerät zur Sicherung gegen Ausheben beidseitig montieren [XP / 2,5 Nm]

» Nach Montage des Geräts mit der elektrischen Installation fortfahren.




Abb. 6: Wechselrichter in die Wandhalterung einhängen

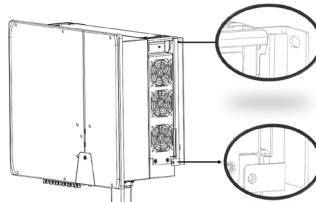


Abb. 7: Sicherer Sitz des Geräts prüfen

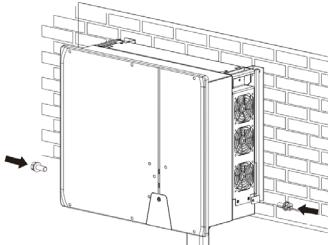


Abb. 8.1: Wechselrichter befestigen

1.6 Elektrischen Anschluss vornehmen



HINWEIS

Leitungsquerschnitt, Sicherungsart und Sicherungswert nach folgenden Rahmenbedingungen wählen:
Länderspezifische Installationsnormen; Leistungsklasse des Gerätes; Leitungslänge; Art der Leitungsverlegung; lokale Temperaturen.

1.6.1 Allgemeine Ansicht Wechselrichter von unten

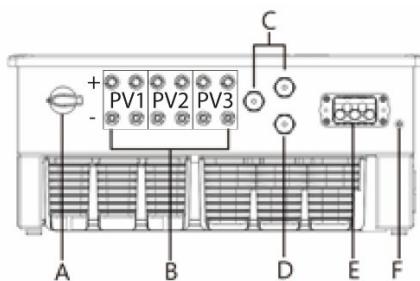


Abb. 8.2: Anschlussseite: Legende

A	Integrierter DC-Trennschalter	D	COM 3 – WiFi-Stick-Anschluss
B	DC-Anschluss für PV-Generator	E	AC-Anschlussbuchse
C	COM 1&2 – RJ45 Buchse für RS485-Anschluss	F	Die Position des Potentialausgleichs

1.6.2 AC-Anschluss vorbereiten

⌚ Sie haben die Montage abgeschlossen.

- 1 Das richtige Dichtungszubehör auswählen. Der empfohlene Außendurchmesser des Kabels für die Dichtung (Abb. 9 / Pos. 1) beträgt 20–24 mm.
Der empfohlene Außendurchmesser des Kabels für die Dichtung (Abb. 9 / Pos. 2) beträgt 24,5–30 mm.
 - 2 Der empfohlene Kabeltyp ist YJVR oder YJV. Kabel abmanteln [95–100 mm] und Kabel durch die Abdeckung führen.
 - 3 Adern N, L1, L2, L3, PE um 20–25 mm abisolieren.
- » Elektrischen Anschluss vornehmen.




Abb. 9: Richtige Dichtung auswählen




Abb. 10: Kabel vorbereiten

AC-Anschluss vornehmen

⌚ AC-Leitung wurde vorbereitet.

- 1 Konfiguriertes Kabel durch die Mutter und Abdeckung (Abb. 11 Pos. 1 & 2) führen und entsprechend der Leitungsreihenfolge am Kontaktträger (Abb. 11/Pos. 3) mit beiliegendem Inbusschlüssel befestigen [\times A_3 / 4,0 Nm].
- 2 Abdeckung (Abb. 11, Pos. 3) so über den Stecker ziehen, dass das Loch in der Abdeckung sichtbar ist (Abb. 12).
- 3 Mutter mit einem Gabelschlüssel anziehen und die Installation mit einem „Klick, Klick“ abschließen [\times W_50 / 10,0 Nm].

HINWEIS: AC-Steckverbindung ist fest verbunden, wenn diese hörbar einrastet. (Abb. 13.)

- 4 Wenn die Mutter vollständig festgezogen ist, kann der Sicherungsring gedreht werden, um die Mutter zu fixieren.
- 5 Leitungen fachgerecht und nachfolgenden Regeln verlegen:
 - Leitungen um das Gerät mit einem Mindestabstand von 30 cm verlegen.
 - Leitungen niemals über Halbleiter (Kühlkörper) verlegen.
 - zu groÙe Biegekräfte gefährden die Schutzart. Leitungen mit einem Biegeradius von mindestens dem Vierfachen des Kabeldurchmessers verlegen.

» Das Gerät ist an das Versorgungsnetz angeschlossen.




Abb. 11: Adern anschließen




Abb. 12: Abdeckung einsetzen



Abb. 13: Mutter anziehen

Legende

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1 Dichtung | 3 Abdeckung |
| 2 Kontaktträger | 4 Mutter |

1.6.3 DC-Anschluss konfigurieren

GEFAHR

Lebensgefahr durch Stromschlag!

Das Berühren der spannungsführenden Anschlüsse führt zu schweren Verletzungen oder zum Tod. Bei Sonneneinstrahlung auf den PV-Generator liegt an den offenen Enden der DC-Leitungen eine Gleichspannung an.

- › Stellen Sie sicher, dass die PV-Module eine gute Isolierung gegen Erde aufweisen.
- › Am gemäß statistischen Daten kältesten Tag darf die maximale Leerlaufspannung der PV-Module die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters nicht überschreiten.
- › Polarität der DC-Leitungen überprüfen.
- › DC-Spannungsfreiheit sicher gestellt.
- › DC-Steckverbinder nicht unter Last trennen.




Abb. 14: Adern einführen




Abb. 15: Einsatz in Hülse schieben




Abb. 16: Befestigung prüfen

Legende

1 Ader für DC-Anschluss	5 Kabelverschraubung
2 Feder	6 Kontaktstecker
3 Einsatz	7 Kupplung
4 Hülse	

☞ Sie haben die Montage abgeschlossen.

☞ **HINWEIS:** Vor dem Isolieren darauf achten, dass Sie keine Einzeladern abschneiden.

- 1 Isolierte Adern mit verdrillten Litzen vorsichtig bis zum Anschluss einführen.

HINWEIS: Litzenenden müssen in der Feder sichtbar sein.

- 2 Feder so schließen, dass die Feder einrastet und den Einsatz in die Hülse schieben.

- 3 Kabelverschraubung kontern und anziehen [KW_15/Nm 1,8 Nm].

- 4 Einsatz mit Kontaktstecker zusammenfügen.

» Elektrischen Anschluss vornehmen

PV-Generator anschließen

☞ Der DC-Steckverbinder muss konfiguriert und der PV-Generator überprüft werden, um sicherzustellen, dass kein Erdchluss vorhanden ist.

HINWEIS: Beachten Sie die unterschiedliche Strombelastbarkeit von PV1, PV2 und PV3 abhängig der Leistungsklasse des Gerätes! Siehe max. Eingangsstrom im Datenblatt sowie im vollständigen Handbuch.

- 1 Schutzkappen von den benötigten DC-Anschlüssen an der Geräteunterseite abnehmen.

- 2 DC-Steckverbinder paarweise in die DC-Plus und DC-Minus-Anschlussstecker einstecken(Siehe Abb. 8.2.)

» Das Gerät ist mit dem PV-Generator verbunden.

1.7 Potentialausgleich herstellen




HINWEIS

Je nach örtlichen Installationsvorschriften kann es erforderlich sein, das Gerät mit einem zweiten Erdungsanschluss zu erden. Hierfür kann der Gewindestab an der Unterseite des Gerätes verwendet werden.

- Gerät ist an der Halterung montiert.

- Erdungsleiter in einen geeigneten M5 Ringkabelschuh einführen und Kontakt crimpeln.
 - Anschlussfahne mit dem Erdungsleiter an der Schraube ausrichten.
 - Schraube fest in das Gehäuse eindrehen [ P_2/ 2,5 Nm].
- » Gehäuse ist in den Potentialausgleich einbezogen



Legende

1	M5- Ringkabelschuh	2,5 Nm
2	Erdung Schutzleiter	16–25 mm ²
3	M5-Schraube (bereits montiert)	

Abb. 17: Erdung anschließen

1.8 WLAN-Modul anschließen



HINWEIS

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Bauteile des Wechselrichters können durch elektrostatische Entladung irreparabel beschädigt werden.

- Erden Sie sich, bevor Sie Bauteile berühren.
- Der COM3 Anschluss ist nur für den im Lieferumfang beiliegenden Wi-Fi Stick oder von KACO new energy optional erhältlichen 4G-Stick geeignet.

- Gerät ist an der Halterung montiert.

- Kappe vom COM3-Anschluss entfernen
- WLAN-Modul in den vorhandenen Anschluss einstecken und mithilfe der Mutter des WLAN-Moduls in den Anschluss befestigen.
- Sicherstellen, dass das Modul fest angeschlossen ist und dass das Etikett auf dem Modul zu sehen ist.
» Das WLAN-Modul ist an das Gerät angeschlossen.




Abb. 18: Abdeckung entfernen




Abb. 19: WLAN-Stick anschließen

1.9 RS485-Anschluss

HINWEIS

Für den Anschluss an die RJ45 Buchse wird ein Netzwerkkabel der Kategorie 5E oder höher benötigt.
Für den Außen Einsatz ist eine UV-Beständigkeit sowie eine maximale Installationslänge (über alle Wechselrichter) von 1000m erlaubt.

Gefahr der Beschädigung des Wechselrichters durch elektrostatische Entladung

Interne Komponenten des Wechselrichters können durch eine falsche Verdrahtung zwischen Leistungs- und Signalkabel irreparabel beschädigt werden. Alle Garantieansprüche werden dadurch hinfällig.
Beachten Sie die korrekte Belegung des Kabels.

⌚ Gerät ist an der Halterung montiert.

- 1 Abdeckkappe des Kommunikationsanschlusses (COM1 oder COM2) abschrauben (s. Darstellung unten, Abfolge und Pfeilrichtungen beachten). Netzwerkkabel durch Gewindehülse (incl. Überwurfmutter) durchführen.
- 2 Netzwerkkabel durch Gewindehülse (incl. Überwurfmutter) durchführen.
- 3 Kommunikationsleitung wie in Abbildung 21 gezeigt konfigurieren (nach DIN 46228-4, kundenseitig bereitgestellt).
- 4 Netzwerkkabel in COM1 oder COM2 einstecken (s. Abb. 19. Abfolge und Pfeilrichtungen beachten)
- 5 Gewindehülse festziehen, dann die Überwurfmutter am Ende anziehen (Pos. 5 und 6).
» Das RS485-Kabel ist an das Gerät angeschlossen.

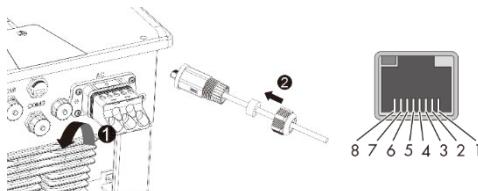


Abb. 20: Netzwerkkabel einführen




Abb. 21: Kabelanschlussbelegung

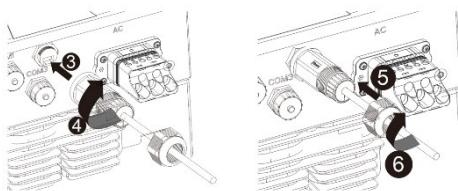


Abb. 22: Netzwerkkabel anschließen

Legende

1	Abdeckkappe
2	Netzwerkkabel
3	Gewindehülse
4	Dichtung mit Überwurfmutter

2 Inbetriebnahme

Hinweis: Das Gerät wird über eine APP mittels eines mobilen Endgeräts in Betrieb genommen. Die APP mit Bezeichnung **KACO Tool** ist für Android oder iOS verfügbar (Siehe QR-Code für Google Playstore oder App Store im Anhang dieser Kurzanleitung).

Eine detaillierte Beschreibung zu WLAN-Netzwerk-Konfiguration, Parametereinstellungen und Firmware-Aktualisierungen finden Sie im Downloadbereich der [KACO new energy](#) Homepage unter Anwendungshinweis: **Wi-Fi APP Einstellungen**.

Hinweis: Für die erste Inbetriebnahme ist kein Passwort erforderlich. Ein gerätespezifisches Passwort wird jedoch für spätere Parameteränderungen erforderlich. Hierzu wird die Seriennummer auf dem Typenschild des Gerätes benötigt. Um Sie schnellstmöglich zu unterstützen, notieren Sie diese Nummer bevor Sie Kontakt mit unserem Kundenservice aufnehmen.

3 Wartung und Störungsbeseitigung

3.1 Sichtkontrolle

Kontrollieren Sie das Produkt und die Leitungen auf äußerlich sichtbare Beschädigungen und achten Sie gegebenenfalls auf eine Betriebsstatusanzeige. Bei Beschädigungen benachrichtigen Sie Ihren Installateur. Reparaturen dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden.



GEFÄHR

Gefährliche Spannung durch zwei Betriebsspannungen

Das Berühren der Leitungen und/oder Klemmen am Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Die Entladzeit der Kondensatoren beträgt bis zu 5 Minuten.

- › Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten und vom Versorgungsnetzbetreiber zugelassenen Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.
- › AC- und DC-Seite trennen und mindestens 5 Minuten warten.



HINWEIS

Das Gehäuse des Gerätes enthält keine Bauteile, die vom Kunden repariert werden können.

Lassen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes in regelmäßigen Abständen durch eine Elektrofachkraft überprüfen und wenden Sie sich bei Problemen stets an den Service des Systemherstellers.

3.2 Reinigung

3.2.1 Gehäuse und Kühlkörper reinigen



VORSICHT

Keine Druckluft oder Hochdruckreiniger verwenden!

- › Regelmäßig mit einem Staubsauger oder weichen Pinsel Staub von der Oberseite des Gerätes entfernen.
- › Gegebenenfalls Staub von den Lüftungseinlässen entfernen.



Gerät entsprechend den Sicherheitsregeln DC- und AC-seitig freischalten.

1 Kühlkörperreinigen.

» Gerät einschalten

4 Außerbetriebnahme und Demontage

4.1 Gerät abschalten

GEFAHR

Lebensgefährliche Spannungen liegen auch nach Frei- und Ausschalten des Gerätes an den Anschlüssen und Leitungen im Gerät an!



Das Berühren der Leitungen und/oder Klemmen am Gerät kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- › Das Gerät muss vor dem elektrischen Anschluss fest montiert sein.
- › Befolgen Sie alle Sicherheitsvorschriften und die aktuell gültigen technischen Anschlussbedingungen des zuständigen Energieversorgungsunternehmens.
- › Das Gerät darf ausschließlich von einer anerkannten Elektrofachkraft geöffnet und gewartet werden.
- › Netzspannung durch Deaktivieren der externen Sicherungselemente abschalten.
- › Vollständige Stromfreiheit mit Zangenampemeter an allen AC- und DC-Leitungen prüfen.
- › Beim Aus- und Einschalten des Gerätes nicht die Leitungen und/oder Klemmen/Stromschienen berühren.
- › Das Gerät im Betrieb geschlossen halten.

WARNUNG



Verbrennungsgefahr durch heiße Gehäuseteile

Gehäuseteile können im Betrieb heiß werden.

- › Während des Betriebs nur den Gehäusedeckel des Geräts berühren.

4.2 Gerät deinstallieren

Gerät spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.

- 1 AC-Anschlusssteckverbinder von Gerät trennen.
 - 2 DC-Leitungen an den DC-Steckerbindern trennen und Schutzkappen anbringen.
- » Nach Abbau des Geräts mit dem Demontieren fortfahren.

4.3 Gerät demontieren

Gerät abgeschaltet und deinstalliert.

- 1 Schraube zur Sicherung gegen Ausheben an der Halterung entfernen.
 - 2 Seitliche Griffmulden verwenden und Gerät von der Halterung abheben.
- » Nach Abbau des Geräts mit dem Verpacken fortfahren.

5 Entsorgung

VORSICHT



Umweltschäden bei nicht sachgerechter Entsorgung

Sowohl das Gerät als auch die zugehörige Transportverpackung bestehen zum überwiegenden Teil aus recyclingfähigen Rohstoffen.

Gerät: Defekte Geräte und Zubehör gehören nicht in den Hausmüll. Sorgen Sie dafür, dass Altgeräte und ggf. vorhandenes Zubehör einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt werden.

Verpackung: Sorgen Sie dafür, dass die Transportverpackung einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt wird.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Guide de démarrage rapide

■ Traduction en français de la version allemande



Électricien
Consignes de sécurité importantes



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Cette notice fait partie intégrante du produit et doit donc être lue attentivement, respectée et conservée dans un endroit accessible en permanence.

Table des matières

1	Installation	28	2	Mise en service	35
1.1	Sécurité.....	28	3	Maintenance et élimination des défauts	36
1.2	Contenu de la livraison	28	3.1	Contrôle visuel.....	36
1.3	Sélection du lieu d'installation	29	3.2	Nettoyage.....	36
1.4	Montage du support mural.....	30	3.2.1	Nettoyage du boîtier et du refroidisseur....	36
1.5	Fixation de l'appareil	30	4	Mise hors service et démontage	37
1.6	Procéder au raccordement électrique	31	4.1	Éteindre l'appareil	37
1.6.1	Vue générale Onduleur par le dessous.....	31	4.2	Désinstaller l'appareil.....	37
1.6.2	Préparation du raccordement CA.....	32	4.3	Démonter l'appareil	37
1.6.3	Configuration du raccordement CC	33	5	Élimination	37
1.7	Établissement de la liaison équipotentielle	34			
1.8	Raccordement du module Wi-Fi	34			
1.9	Raccordement RS485	35			

Dispositions légales

Les informations contenues dans ce document sont la propriété de KACO new energy GmbH. Leur publication en tout ou en partie nécessite l'accord écrit de KACO new energy GmbH.

Garantie KACO

Vous pouvez télécharger les conditions actuelles de garanties sur Internet à l'adresse <http://www.kaco-newenergy.com>.

Marques

Toutes les marques sont reconnues, même si elles ne sont pas spécialement identifiées comme telles. L'absence de marquage ne signifie pas qu'une marchandise ou un logo est libres de droit.

Logiciel

Cet appareil contient des logiciels open source développés par des tiers et licenciés entre autres sous GPL ou LGPL.

1 Installation

1.1 Sécurité

Avant d'utiliser le produit pour la première fois, veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité.



DANGER

Une tension mortelle circule encore dans les raccords et les câbles de l'appareil même après sa mise hors tension et sa déconnexion.


Un contact avec les câbles et/ou les bornes/barres conductrices dans l'appareil peut induire des blessures graves ou mortelles.



- › Ne pas ouvrir le produit.
- › L'appareil doit être fixé avant son raccordement électrique.
- › Respecter toutes les consignes de sécurité et les conditions de raccordement techniques actuellement en vigueur indiquées par le fournisseur d'électricité responsable.
- › Le montage, l'installation et la mise en service de l'appareil sont réservées à un électricien agréé.
- › Couper la tension du réseau en désactivant les fusibles externes.
- › Contrôler l'absence complète de courant avec une pince ampèremétrique sur toutes les lignes CC et CA.
- › Veiller, lors de la mise hors/sous tension de l'appareil, à ne pas toucher ni câbles ni bornes/barres conductrices.

1.2 Contenu de la livraison

Article	Description	Quantité
A	Onduleur	1x
B	Support mural	1x
C	Kit d'accessoires de montage : Chevilles murales et vis hexagonales (4x) Vis M5x14 mm (2x)	1 jeu
D	Connecteur à fiche CC (Sunclix)	6 paires
E	Connecteur à fiche CA	1x
F	Wi-Fi	1x
G	Documentation	1 jeu
H	Connexion RS485	2

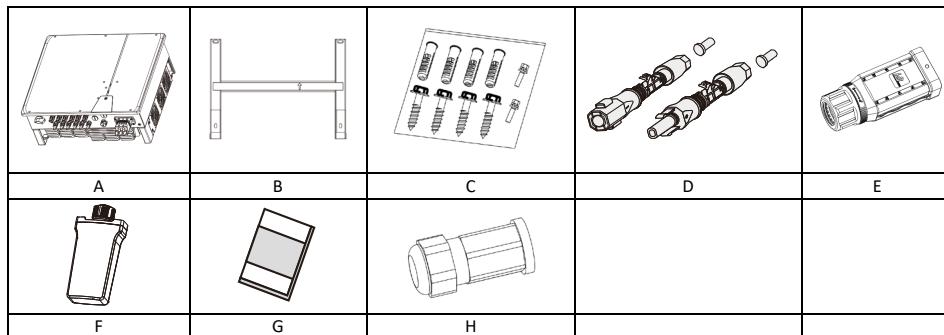

Contrôler la livraison

1. Inspecter minutieusement l'appareil.
2. Envoyer immédiatement une réclamation auprès de l'entreprise de transport dans les cas suivants :
 - Dommages sur l'emballage laissant présumer un endommagement de l'appareil.
 - Dommages apparents sur l'appareil.
3. Envoyer immédiatement une déclaration de dommages à l'entreprise de transport.
4. La déclaration doit parvenir sous forme écrite à l'entreprise de transport dans les six jours suivant la réception de l'appareil. Nous sommes à votre disposition en cas de besoin.

1.3 Sélection du lieu d'installation

Environnement d'installation

1. Vérifier que l'onduleur est installé hors de portée des enfants.
2. Pour garantir un état de fonctionnement optimal et une longue durée de vie, la température dans l'environnement d'installation de l'onduleur ne doit pas dépasser 40°C.
3. Afin d'éviter l'exposition directe de l'onduleur au soleil, à la pluie, à la neige et à l'humidité, monter l'onduleur dans des endroits disposant d'un toit. Ne pas recouvrir complètement la partie supérieure de l'onduleur.
4. Les conditions techniques de montage doivent être adaptées au poids et à la taille de l'onduleur. L'onduleur est conçu pour être monté sur un mur massif, vertical ou incliné vers l'arrière (max. 15°). Installer l'onduleur sur un mur en plaques de plâtre ou en matériaux similaires est déconseillé. L'onduleur peut émettre des bruits pendant son fonctionnement.

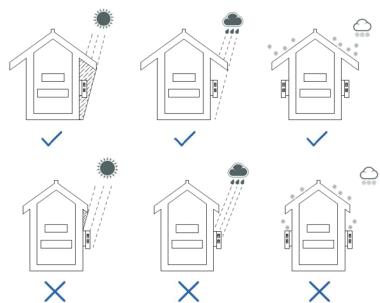


Fig. 1 : Appareil en installation extérieure

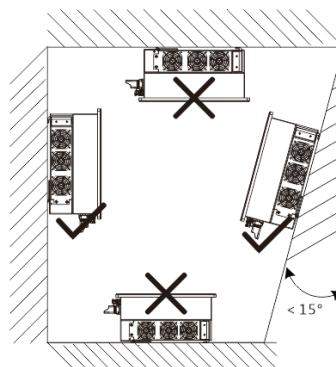


Fig. 2 : Lieu de montage autorisé

5. Pour garantir une dissipation suffisante de la chaleur, respecter les distances suivantes entre l'onduleur et les autres objets :

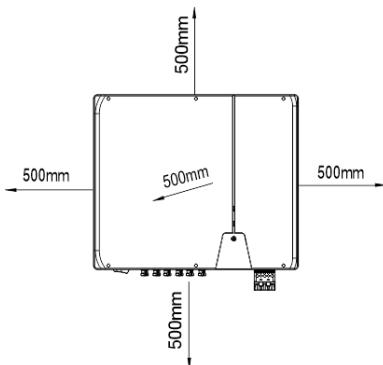


Fig. 3.1 : Appareil en installation extérieure

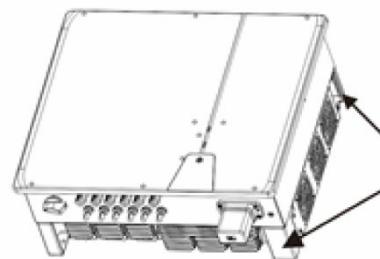


Fig. 3.2 : Position de soulèvement (côté droit)

1.4 Montage du support mural

ATTENTION

Risque lié à un matériel de fixation inapproprié

Si le matériel de fixation est inapproprié, l'appareil peut tomber et blesser gravement des personnes.

N'utiliser que le matériel de fixation correspondant à la surface de montage. Le matériel de fixation ci-joint ne convient que pour les ouvrages de maçonnerie et le béton.

- › Ne monter l'appareil qu'en position droite.



REMARQUE

Réduction de puissance liée à une accumulation de chaleur



Si les distances minimales recommandées ne sont pas respectées, l'appareil peut entrer en mode de régulation de puissance en raison d'une aération insuffisante et de l'augmentation de la chaleur en dé coulant.

- › Respecter les distances minimales et veiller à une évacuation d'air chaud suffisante.
- › Pendant le fonctionnement, veiller à ce qu'aucun objet ne se trouve sur le boîtier de l'appareil.
- › Veiller à ce qu'aucun corps étranger ne fasse obstacle à l'évacuation d'air chaud après le montage de l'appareil.

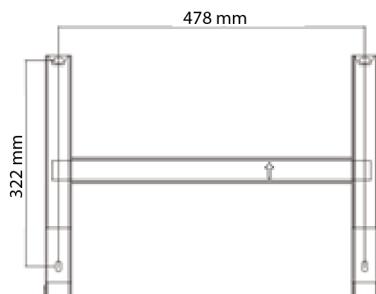


Fig. 4 : Trous pour le montage mural

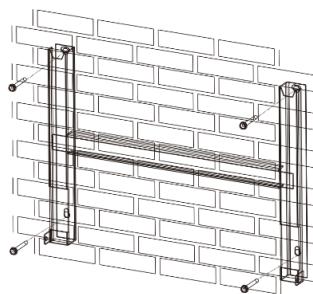


Fig. 5 : Montage du support mural

Légende

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Percer quatre trous [\varnothing 10 mm, profondeur 70 mm] | 3 Monter le support mural |
| 2 Insérer les chevilles et les vis | |
- 1 Cartonnage avec support et kit de montage retiré de l'emballage et ouvert.
 2 Placer quatre repères sur la surface du mur pour marquer la position de suspension en fonction de la position du support.
 3 Repérer les positions des quatre trous et les percer.
- REMARQUE : Les distances minimales entre deux appareils ou entre l'appareil et le plafond/sol sont déjà prises en compte dans le schéma Fig. 3.1.**
- 3 Fixer le support dans le kit de montage au mur avec le matériel de fixation adéquat [XW-10].
REMARQUE : Veiller à bien aligner le support. La flèche doit pointer vers le haut et être visible lorsque le support est fixé au mur.
- » Poursuivre le montage de l'appareil.

1.5 Fixation de l'appareil

ATTENTION

Risque de blessure lié à un soulèvement et un transport inadéquats.

Soulevé incorrectement, l'appareil peut basculer et tomber.

- › Toujours soulever l'appareil verticalement par les poignées prévues à cet effet.
- › Utiliser une aide à la montée adaptée à la hauteur de montage choisie.
- › Porter des gants de protection et des chaussures de sécurité lors du soulèvement et de la pose de l'appareil.



Soulever et monter l'appareil

↪ Support mural monté.

- 1 Soulever l'appareil par ses poignées (Fig. 3.2). Tenir compte de son centre de gravité.
- 2 Placer l'appareil sur l'étrier de montage. Vérifier des deux côtés du refroidisseur qu'il est bien en place.
- 3 Placer les vis jointes (2x M5x14 mm) sur la languette du support et fixer l'appareil des deux côtés pour éviter qu'il ne puisse être soulevé [$\times P$ / $2,5 \text{ Nm}$]

» Continuer avec l'installation électrique.




Fig. 6 : Accrochage de l'onduleur sur le support mural

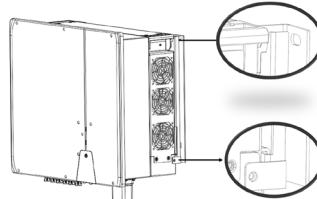


Fig. 7 : Vérification de la position de l'appareil

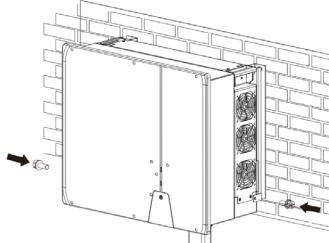


Fig. 8.1 : Fixer l'onduleur

1.6 Procéder au raccordement électrique



REMARQUE

Sélectionner la section de câble, le type de fusible et la valeur de fusible en respectant les conditions suivantes :

Normes d'installation nationales spécifiques ; classe de puissance de l'appareil ; longueur de câble ; nature de l'installation des lignes ; températures ambiantes.

1.6.1 Vue générale Onduleur par le dessous

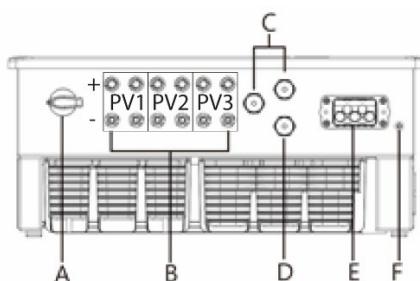


Fig. 8.2 : Côté branchement : Légende

A	Disjoncteur CC intégré	D	COM 3 – Prise Clé Wi-Fi
B	Connecteur CC pour générateur PV	E	Prise de raccordement CA
C	COM1&2 – Prise RS485	F	Position de la liaison équipotentielle

1.6.2 Préparation du raccordement CA

➊ Le montage est terminé.

- 1 Sélectionner l'accessoire d'étanchéisation adapté. Diamètre extérieur recommandé du câble pour la garniture d'étanchéité (Fig. 9 / Pos. 1) : 20–24 mm.
Diamètre extérieur recommandé du câble pour la garniture d'étanchéité (Fig. 9 / Pos. 2) : 24,5–30 mm.
- 2 Type de câble recommandé : YJVR ou YJV. Dénuder le câble [95 – 100 mm] et le faire passer par le couvercle.
- 3 Dénuder les fils N, L1, L2, L3 et PE sur 20–25 mm.
- » Effectuer le raccordement électrique.




Fig. 9 : Sélectionner la garniture d'étanchéité adaptée




Fig. 10 : Préparer le câble

Raccordement CA

➋ Le câble CA est préparé.

- 1 Faire passer le câble configuré à travers l'écrou et le couvercle (Fig. 11 / Pos. 1 & 2) et le fixer au bornier (Fig. 11 / Pos. 3) avec la clé Allen fournie [\times A_3 / 4,0 Nm].
 - 2 Repousser le couvercle (Fig. 11, Pos 3) sur le connecteur pour que son trou soit visible (Fig. 12).
 - 3 Serrer l'écrou avec une clé à fourche et terminer l'installation par un « clic, clic » [\times W_50 / 10,0 Nm].
- REMARQUE : La connexion enfichable CA est solidement raccordée si elle s'enclenche de manière audible.** (Fig. 13)
- 4 Lorsque l'écrou est complètement serré, tourner la bague de sécurité pour le bloquer en position.
 - 5 Poser les câbles de manière appropriée en respectant les règles suivantes :
 - Les câbles doivent rester à plus de 30 cm de l'appareil.
 - Ne pas poser de câble sur un semiconducteur (refroidisseur).
 - Une courbure trop forte diminue le niveau de protection. Poser les câbles avec un rayon de courbure d'au moins quatre fois le diamètre du câble.

» L'appareil est raccordé au réseau d'alimentation électrique.




Fig. 11 : Raccordement des fils




Fig. 12 : Installation du couvercle




Fig. 13 : Serrage de l'écrou

Légende

1	Joint	3	Couvercle
2	Bornier	4	Écrou

1.6.3 Configuration du raccordement CC

DANGER

Danger de mort lié à un choc électrique

Le contact avec les raccords sous tension entraîne des blessures graves ou mortelles. Si le générateur PV est exposé aux rayons du soleil, une tension continue est présente aux extrémités libres des câbles CC.

- › Vérifier que les modules photovoltaïques présentent une bonne isolation par rapport à la terre.
- › Le jour le plus froid selon les données statistiques, la tension maximale à vide des panneaux photovoltaïques ne doit pas dépasser la tension d'entrée maximale de l'onduleur.
- › Vérifier la polarité des lignes CC.
- › Vérifier que les l'absence de tension CC.
- › Ne pas débrancher de connecteur sous tension.




Fig. 14 : Insérer les fils




Fig. 15 : Pousser l'insert dans le manchon




Fig. 16 : Contrôler la fixation

Légende

1 Fils pour raccordement CC	5 Passe-câble à vis
2 Ressort	6 Connecteur
3 Insert	7 Couplage
4 Manchon	

➊ Le montage est terminé.

➋ **REMARQUE : Avant de procéder à l'isolation, veiller à ne pas couper de fil.**

1 Insérer prudemment les fils isolés à torons torsadés jusqu'au raccordement.

REMARQUE : Les extrémités torsadées doivent être visibles dans le ressort.

2 Fermer le ressort de manière qu'il s'enclenche et pousser l'insert dans le manchon.

3 Bloquer et serrer le presse-étoupe [15/ 1,8 Nm].

4 Assembler l'insert et le connecteur.

» Raccordement électrique

Raccordement du générateur PV

➊ Configurer le connecteur à fiche CC et vérifier le générateur photovoltaïque pour assurer l'absence de défaut à la terre.

REMARQUE : Attention : la capacité de charge en courant de PV1, PV2 et PV3 varie en fonction de la classe de puissance de l'appareil. La fiche technique et le manuel indiquent le courant d'entrée maximal.

1 Retirer les capuchons de protection des connecteurs CC requis au-dessous de l'appareil.

2 Insérer les connecteurs CC par paires dans les fiches de raccordement Plus CC et Moins CC (Fig. 8.2).

» L'appareil est relié au générateur photovoltaïque.

1.7 Établissement de la liaison équipotentielle




REMARQUE

Selon les prescriptions d'installation locales, l'appareil doit peut-être être mis à la terre avec une deuxième connexion dédiée. Pour ce faire, utiliser le boulon du côté inférieur de l'appareil.

- ⌚ L'appareil est monté sur le support.

- 1 Introduire le conducteur de terre dans une cosse à œillet M5 appropriée et sertir le contact.
 - 2 Aligner la languette de raccordement sur le conducteur de terre sur la vis.
 - 3 Serrer fermement la vis sans le boîtier [~~X~~P_2 / 2,5 Nm].
- » Le boîtier est intégré à la liaison équipotentielle



Légende

1	Cosse à œillet M5	2,5 Nm
2	Conducteur de protection de mise à la terre	16 – 25 mm ²
3	Vis M5 (déjà en place)	

Fig. 17 : Raccordement de la terre

1.8 Raccordement du module Wi-Fi



REMARQUE

Risque d'endommagement de l'appareil lié à une décharge électrostatique

Les composants internes de l'onduleur peuvent être irrémédiablement endommagés par des décharges électrostatiques.

- › Se mettre à la terre avant de toucher des composants.
- › La prise COM3 ne convient qu'à la clé Wi-Fi fournie ou à la clé 4G proposée en option par KACO new energy.

- ⌚ L'appareil est monté sur le support.

- 1 Retirer le capuchon de la prise COM3
 - 2 Insérer le module Wi-Fi dans la prise et l'y fixer avec son écrou.
 - 3 Vérifier que le module est bien connecté et que l'étiquette est visible sur le module.
- » Le module Wi-Fi est raccordé à l'appareil.




Fig. 18 : Retrait du couvercle




Fig. 19 : Raccordement de la clé Wi-Fi

1.9 Raccordement RS485



REMARQUE

Le raccordement à la prise RJ45 requiert un câble réseau Cat 5E au moins.

Pour une utilisation en extérieur, une résistance aux UV ainsi qu'une longueur d'installation maximale (sur tous les onduleurs) de 1000 m sont autorisées.

Risque d'endommagement de l'appareil lié à une décharge électrostatique

Le mauvais câblage entre le câble de puissance et le câble de signal peut endommager irrémédiablement les composants internes de l'onduleur. Les droits de garantie sont alors annulés.

- Respecter l'affectation correcte du câble.

⑤ L'appareil est monté sur le support.

- 1 Dévisser le cache de la prise de communication (COM1 ou COM2) (voir illustration ci-dessous, en respectant l'ordre et le sens des flèches). Faire passer le câble réseau par le manchon fileté (y compris l'écrou-raccord).
- 2 Faire passer le câble réseau par le manchon fileté (y compris l'écrou-raccord).
- 3 Configurer le câble de communication comme indiqué à la figure 21 (selon la norme DIN 46228-4, fournie par le client).
- 4 Brancher le câble réseau dans la prise COM1 ou COM2 (Fig. 19, en respectant l'ordre et le sens des flèches).
- 5 Serrer le manchon fileté puis l'écrou à l'extrémité (Pos. 5 et 6).

» Le câble RS485 est raccordé à l'appareil.

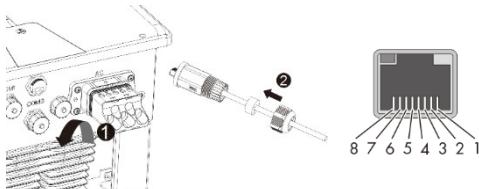


Fig. 20 : Insertion du câble réseau

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21 : Affectation du raccord de câble

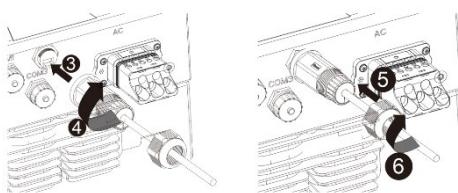


Fig. 22 : Raccordement du câble réseau

Légende

1	Capuchon de protection
2	Câble réseau
3	Manchon fileté
4	Garniture d'étanchéité avec écrou-raccord

2 Mise en service

Remarque : L'appareil est mis en service avec une application installée sur un appareil mobile. L'application, appelée **KACO Tool**, est disponible pour Android ou iOS (voir le code QR pour le Google Playstore ou l'App Store en annexe de ce guide rapide).

Vous trouverez une description détaillée de la configuration du réseau Wi-Fi, des réglages des paramètres et des mises à jour du firmware dans la partie Remarque d'application de la zone de téléchargement de la page d'accueil de [KACO new energy](#) : Configuration de l'application Wi-Fi.

Remarque : La première mise en service ne nécessite pas de mot de passe. Un mot de passe spécifique à l'appareil est cependant requis pour les modifications de configuration ultérieures. Pour cela, le numéro de série figurant sur la plaque signalétique de l'appareil est nécessaire. Pour accélérer la procédure d'assistance, noter ce numéro avant de contacter notre service clientèle.

3 Maintenance et élimination des défauts

3.1 Contrôle visuel

Contrôler l'intégrité externe du produit et des câbles et tenir compte des indications de statut de fonctionnement affichées. Informer l'installateur des dommages éventuels repérés. Seul un électricien est autorisé à effectuer les réparations.



DANGER

Tension dangereuse liée à deux tensions de service.

Un contact avec les câbles et/ou les bornes de l'appareil peut induire des blessures graves ou mortelles.

Les condensateurs peuvent mettre 5 minutes à se décharger.

- » L'ouverture et la maintenance de l'appareil sont réservées à un électricien agréé par l'exploitant du réseau de distribution.
- » Déconnecter les côtés CA et CC et attendre au moins 5 minutes.



REMARQUE

Le boîtier de l'appareil ne contient aucun composant pouvant être réparé par le client.

Faire vérifier le fonctionnement de l'appareil à intervalles réguliers par un électricien qualifié et, en cas de problèmes, contacter le service après-vente du fabricant du système.

3.2 Nettoyage

3.2.1 Nettoyage du boîtier et du refroidisseur



ATTENTION

Ne pas utiliser d'air comprimé ou de nettoyeur haute pression

- » Éliminer régulièrement la poussière du dessus de l'appareil à l'aide d'un aspirateur ou d'un pinceau doux.
- » Éliminer au besoin les impuretés des entrées d'air.

⌚ Déconnecter l'appareil côtés CC et CA conformément aux règles de sécurité.

1 Nettoyer le refroidisseur.

» Allumer l'appareil

4 Mise hors service et démontage

4.1 Éteindre l'appareil



DANGER

Une tension mortelle circule encore dans les raccords et les câbles de l'appareil même après sa mise hors tension et sa déconnexion.

Un contact avec les câbles et/ou les bornes de l'appareil peut induire des blessures graves ou mortelles.

- › L'appareil doit être fixé avant son raccordement électrique.
- › Respecter toutes les consignes de sécurité et les conditions de raccordement techniques actuellement en vigueur indiquées par le fournisseur d'électricité responsable.
- › L'appareil ne doit être ouvert et entretenu que par un électricien agréé.
- › Couper la tension du réseau en désactivant les fusibles externes.
- › Contrôler l'absence complète de courant avec une pince ampèremétrique sur toutes les lignes CC et CA.
- › Veiller, lors de la mise hors/sous tension de l'appareil, à ne pas toucher ni câbles ni bornes/barres conductrices.
- › Laisser l'appareil fermé lorsqu'il est utilisé.



AVERTISSEMENT

Risque de brûlure lié aux parties brûlantes du boîtier

Certaines parties du boîtier peuvent devenir très chaudes pendant son fonctionnement.

- › Ne toucher que le couvercle du boîtier de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

4.2 Désinstaller l'appareil

- ⌚ Mettre l'appareil hors tension et le sécuriser contre toute remise en marche.

1 Débrancher le connecteur CA de l'appareil.

2 Débrancher les câbles CC au niveau du connecteur à fiche CC et poser les capuchons de protection.

» Continuer le démontage après avoir retiré l'appareil.

4.3 Démonter l'appareil

- ⌚ L'appareil est éteint et retiré.

1 Retirer la vis de sécurisation contre le soulèvement du support.

2 Retirer l'appareil du support en le soulevant au niveau de ses poignées.

» Continuer l'emballage après avoir retiré l'appareil.

5 Élimination

ATTENTION

Dommages à l'environnement liés à une élimination non conforme



L'appareil et son emballage de transport sont composés majoritairement de matières recyclables.

Appareil : Les appareils et accessoires défectueux ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Veiller à ce que les appareils usagés et les éventuels accessoires soient éliminés conformément aux prescriptions.

Emballage : Veiller à ce que l'emballage de transport soit éliminé conformément aux prescriptions.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Instrucciones cortas

■ Traducción al castellano de la versión alemana



Electricista especializado

Indicaciones de seguridad importantes



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Estas instrucciones son parte integrante del producto y deben cumplirse. Además, deben conservarse en un lugar accesible en todo momento.

Índice

1	Instalación.....	40	2	Puesta en servicio	47
1.1	Seguridad.....	40	3	Mantenimiento y resolución de fallos...	48
1.2	Volumen de suministro	40	3.1	Controles visuales	48
1.3	Seleccionar lugar de instalación	41	3.2	Limpieza.....	48
1.4	Montaje del soporte mural.....	42	3.2.1	Limpiar la carcasa y el refrigerador.....	48
1.5	Colocar el equipo.....	42	4	Puesta fuera de servicio y desmontaje..	49
1.6	Establecer la conexión eléctrica	43	4.1	Desconectar el equipo.....	49
1.6.1	Vista general del inversor desde abajo.....	43	4.2	Desinstalar el equipo	49
1.6.2	Preparación de la conexión de CA	44	4.3	Desmontar el equipo	49
1.6.3	Configurar la conexión de CC	45	5	Desecho.....	49
1.7	Establecer conexión equipotencial.....	46			
1.8	Conectar el módulo WLAN.....	46			
1.9	Conexión RS485	47			

Disposiciones legales

La información contenida en este documento es propiedad de KACO new energy GmbH. Su publicación, total o parcial, requiere el consentimiento escrito de KACO new energy GmbH.

Garantía de KACO

Puede descargar de Internet las condiciones de garantía actuales en <http://www.kaco-newenergy.com>.

Marcas registradas

Se reconocen todas las marcas registradas, también en los casos en que estas no se identifiquen por separado. La falta de identificación no significa que el producto o la marca sean libres.

Software

Este equipo contiene software de código abierto desarrollado por terceros y que cuenta con licencia GPL y LGPL entre otras.

1 Instalación

1.1 Seguridad

Antes de utilizar el producto por primera vez, lea atentamente estas indicaciones de seguridad.



PELIGRO
Al encender y apagar el equipo, las conexiones y cables del mismo pueden conducir tensiones que conlleven peligro de muerte.


El contacto con los cables y/o bornes/barras colectoras del equipo puede provocar lesiones graves o la muerte.

- › No abra el producto.
- › Antes de establecer la conexión eléctrica, el equipo debe estar montado de forma fija.
- › Tenga en cuenta todas las disposiciones de seguridad y las condiciones técnicas de conexión de la empresa de abastecimiento de energía correspondiente vigentes actualmente.
- › El equipo solo debe ser montado, instalado y puesto en servicio por un técnico electricista.
- › Desconecte la tensión de red desactivando los fusibles externos.
- › Compruebe la total ausencia de corriente con una pinza amperimétrica en todos los cables de CC y CA.
- › No toque los cables ni los bornes/barras colectoras durante el encendido y el apagado del equipo.



1.2 Volumen de suministro

Artículo	Descripción	Cantidad
A	Inversor	1 unidad
B	Soporte mural	1 unidad
C	Kit de accesorios de montaje: Tacos de pared y tornillos hexagonales (4x) Tornillos M5x14 mm (2x)	1 kit
D	Conector de CC (Sunclix)	6 pares
E	Conector de CA	1 unidad
F	WLAN	1 unidad
G	Documentación	1 kit
AI	Conexión RS485	2 unidad

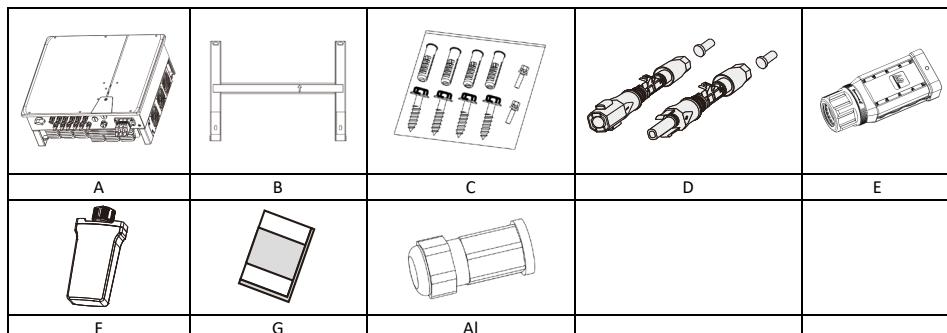

Compruebe el contenido del envío

1. Revise a fondo el equipo.
2. Reclame de inmediato a la empresa de transporte:
 - Daños en el embalaje que puedan suponer daños en el equipo.
 - Daños visibles en el equipo.
3. Notifique inmediatamente los daños a la empresa de transporte.
4. Esta debe dirigirse por escrito a la empresa de transporte en un plazo de seis días tras la recepción del equipo.
Si fuera necesario, le ayudaremos con mucho gusto.

1.3 Seleccionar lugar de instalación

Entorno de instalación

1. Asegúrese de instalar el inversor fuera del alcance de los niños.
2. Para garantizar un estado operativo óptimo y una larga vida útil, la temperatura del entorno de instalación del inversor debe ser como máximo de 40 °C.
3. Para evitar que la luz solar directa, la lluvia, la nieve y la humedad incidan sobre el inversor, se recomienda montarlo en lugares que tengan un techo protector. No cubra completamente la parte superior del inversor.
4. Las condiciones técnicas de montaje deben ser adecuadas para el peso y el tamaño del inversor. El inversor es apto para el montaje en una pared maciza vertical o inclinada hacia atrás (máx. 15°). No se recomienda instalar el inversor en una pared de yeso o materiales similares. El inversor puede generar ruidos durante el funcionamiento.

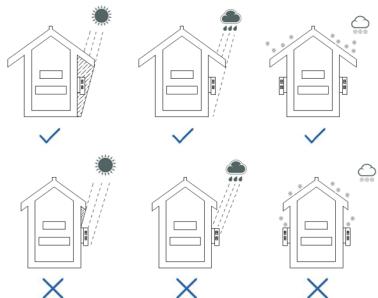


Fig. 1: Equipo en instalaciones en exteriores

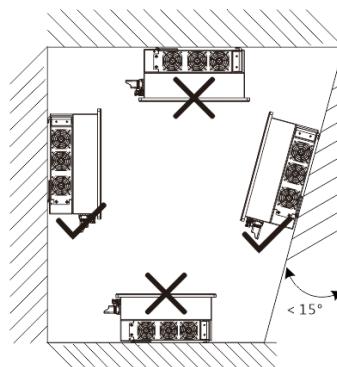


Fig. 2: Posición de montaje permitida

5. Para garantizar una evacuación del calor suficiente, se recomienda mantener las siguientes distancias entre el inversor y otros objetos:

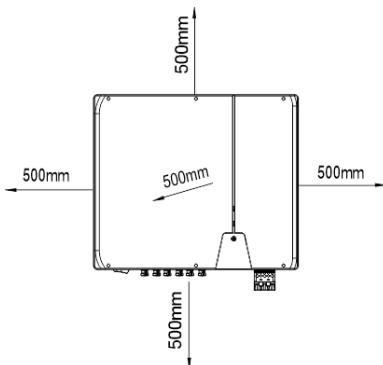


Fig. 3.1: Equipo en instalaciones en exteriores

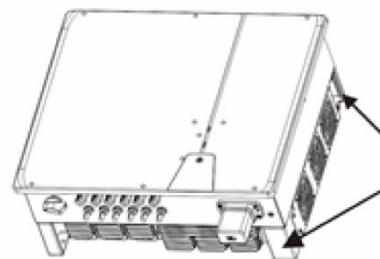


Fig. 3.2: Posición de elevación (lado derecho)

1.4 Montaje del soporte mural

ATENCIÓN

¡Peligro al usar materiales de fijación inadecuados!

Si se utilizan materiales de fijación inadecuados, el equipo podría caer y provocar lesiones graves a las personas.

- › Utilice solo el material de fijación adecuado para la superficie de montaje. El material de fijación incluido solo es adecuado para ladrillo y hormigón.
- › Monte el equipo únicamente en posición vertical.



AVISO

Reducción de potencia por acumulación de calor.

El incumplimiento de las distancias mínimas recomendadas puede provocar la reducción de potencia y la desconexión de protección del equipo por motivo de falta de ventilación y por la formación de calor que ello conlleva.

- › Respete las distancias mínimas y asegure una evacuación suficiente del calor.
- › No debe haber objetos sobre la carcasa del equipo durante el funcionamiento.
- › Tras el montaje del equipo, asegúrese de que no haya sustancias extrañas que impidan la evacuación del calor.

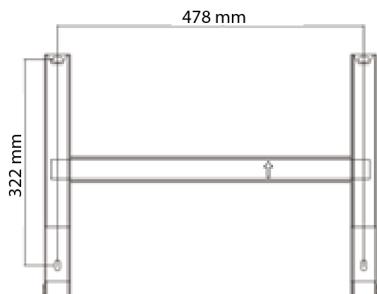


Fig. 4: Taladros para el montaje en pared

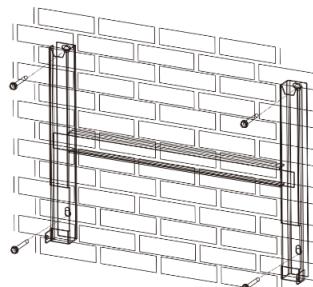


Fig. 5: Montaje del soporte mural

Leyenda

- | | |
|--|---------------------------|
| 1 Taladrar cuatro orificios [Ø 10 mm con 70 mm de profundidad] | 3 Montar el soporte mural |
| 2 Introducir los tornillos y tacos | |

 Caja de cartón con el soporte y el kit de montaje extraída del embalaje y abierta.

1 Defina la posición de suspensión del soporte realizando cuatro marcas en la superficie de la pared.

2 Marque las posiciones de los taladros y realice cuatro agujeros.

AVISO: Las distancias mínimas entre dos equipos o entre el equipo y el techo o el suelo se tienen ya en cuenta en el plano de la fig. 3.1.

3 Fije el soporte a la pared con el material de fijación adecuado del kit de montaje [\times W-10].

AVISO: Asegúrese de que el soporte esté correctamente alineado. La flecha debe apuntar hacia arriba y quedar visible cuando se fija el soporte a la pared.

» Prosiga con el montaje del equipo.

1.5 Colocar el equipo

ATENCIÓN

Peligro de lesiones por elevación y transporte inadecuados.

La elevación inadecuada del equipo puede provocar su inclinación y, por tanto, su caída.

- › Eleve el equipo siempre en posición vertical y utilizando únicamente las cavidades de sujeción previstas para tal fin.
- › Utilice plataformas para acceder a la altura de montaje seleccionada.
- › Utilice guantes y calzado de seguridad al elevar y depositar el equipo.



Elevación y montaje del equipo

○ Soporte mural montado.

- 1 Levante el equipo utilizando las cavidades de sujeción (véase fig. 3.2). ¡Tener en cuenta el centro de gravedad del equipo!
- 2 Colocar el equipo sobre el soporte de montaje. Comprobar ambos lados del refrigerador para asegurarse de que esté firmemente asentado.
- 3 Colocar los tornillos adjuntos (2x M5x14 mm) en la lengüeta del soporte y montar el equipo para protegerlo de elevaciones a ambos lados [$\text{XP} / \text{f} 2,5 \text{ Nm}$]

» Continuar con la instalación eléctrica tras el desmontaje del equipo.




Fig. 6: Enganchar el inversor en el soporte mural

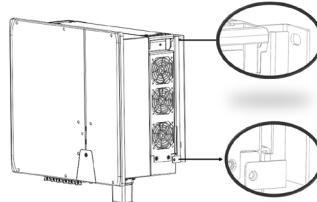


Fig. 7: Comprobar que el equipo esté asentado de forma segura

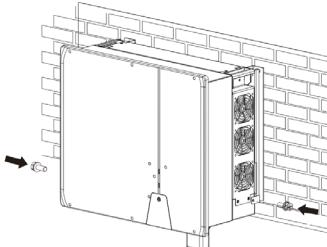


Fig. 8.1: Fijar el inversor

1.6 Establecer la conexión eléctrica



AVISO

Seleccione la sección transversal de cable, el tipo de fusible y el valor del fusible en función de las siguientes condiciones generales:
normativa de instalación nacional; clase de potencia del equipo; longitud de cable; tipo de tendido de cables; temperaturas locales.

1.6.1 Vista general del inversor desde abajo

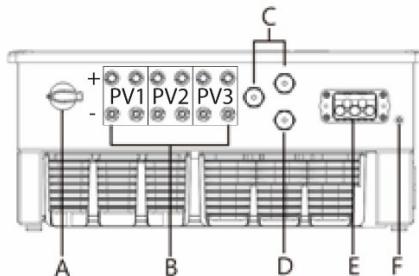


Fig. 8.2: Lado de conexión: Leyenda

A	Seccionador de CC integrado	D	COM 3 – Conexión de adaptador WiFi
B	Conexión de CC para generador FV	E	Toma de conexión de CA
C	COM1&2 – Hembra RJ45 para conexión RS485	F	Posición de la conexión equipotencial

1.6.2 Preparación de la conexión de CA

Ha finalizado el montaje.

- 1 Seleccione los accesorios de sellado correctos. El diámetro exterior recomendado del cable para la junta (fig. 9/n.º 1) es de 20–24 mm.
El diámetro exterior recomendado del cable para la junta (fig. 9/n.º 2) es de 24,5–30 mm.
- 2 El tipo de cable recomendado es YJVR o YJV. Retire el aislamiento del cable [95 – 100 mm] y páselo por la cubierta.
- 3 Pele los conductores N, L1, L2, L3, PE 20–25 mm.
» Establecer la conexión eléctrica.




Fig. 9: Seleccionar la junta correcta




Fig. 10: Preparar el cable

Establecer la conexión de CA

Se ha preparado el cable de CA.

- 1 Pase el cable configurado por la tuerca y la cubierta (fig. 11, n.º 1 y 2) y fíjelo al portacontactos (fig. 11/n.º 3) con la llave Allen suministrada siguiendo el orden de cables [X A_3 / 4,0 Nm].
 - 2 Deslizar la cubierta (fig. 11, pos. 3) sobre el conector de modo que el orificio de la cubierta quede visible (fig. 12).
 - 3 Apretar la tuerca con una llave de boca y finalice la instalación cuando se escuche un "clic, clic" [X W_50 / 10,0 Nm].
- AVISO:** La conexión de CA queda conectada de forma fija cuando encaja de forma audible. (Fig. 13)
- 4 Cuando la tuerca esté completamente enroscada, el anillo de retención podrá girarse para fijar la tuerca.
 - 5 Tienda los cables correctamente y siguiendo las siguientes normas:
 - Tender los cables en torno al equipo con una distancia mínima de 30 cm.
 - No tender los cables nunca por encima de semiconductores (refrigerador).
 - Una fuerza de torsión excesiva pone en peligro la clase de protección. Tender los cables con un radio de curvatura de al menos cuatro veces el diámetro del cable.

» El equipo está conectado a la red de alimentación.




Fig. 11: Conectar los conductores




Fig. 12: Colocar la cubierta



Fig. 13: Apretar la tuerca

Leyenda

1 Junta	3 Cubierta
2 Portacontactos	4 Tuerca

1.6.3 Configurar la conexión de CC

PELIGRO

¡Peligro de muerte por descarga eléctrica!

El contacto con las conexiones conductoras de tensión provoca lesiones graves o mortales. Cuando la radiación solar incide sobre el generador FV, llega tensión continua a los extremos abiertos de las líneas de CC.



- › Asegúrese de que los módulos FV cuenten con un buen aislamiento contra tierra.
- › En el día más frío según los datos estadísticos, la tensión en vacío máxima de los módulos FV no debe superar la tensión máxima de entrada del inversor.
- › Compruebe la polaridad de los cables de CC.
- › Asegúrese de la ausencia de tensión de CC.
- › No desconecte el conector de CC bajo carga.




Fig. 14: Inserción de los conductores




Fig. 15: Desplazamiento del inserto en el casquillo




Fig. 16: Comprobación de la fijación

Leyenda

1	Conductor para conexión de CC	5	Prenaestopas
2	Resorte	6	Contacto
3	Inserto	7	Acoplamiento
4	Casquillo		

Ha finalizado el montaje.

AVISO: Antes de pelar los cables, asegúrese de no cortar ningún conductor individual.

1 Introduzca los conductores pelados con cables trenzados cuidadosamente hasta la conexión.

AVISO: Los extremos de los cables deben verse en el resorte.

2 Cierre el resorte para que encaje en su lugar e introduzca el inserto en el casquillo.

3 Apriete el prensaestopas [$\text{N}_\text{W}_{15} \text{ a } 1,8 \text{ Nm}$].

4 Una el inserto con el contacto.

» Establecer la conexión eléctrica

Conexión del generador FV

AVISO: El conector de CC debe configurarse y el generador FV debe comprarse para garantizar que no haya fallos a tierra.

AVISO: Tenga en cuenta las diferentes intensidades de corriente máximas admisibles de PV1, PV2 y PV3 en función de la clase de potencia del equipo. Véase la corriente de entrada máx. en la hoja de datos y en el manual completo.

1 Retire las tapas protectoras de los conectores de CC necesarios en la parte inferior del equipo.

2 Inserte los conectores de CC en pares en conectores para CC-positivo y CC-negativo (véase la fig. 8.2).

» El equipo está conectado al generador FV.

1.7 Establecer conexión equipotencial




AVISO

Dependiendo de las normas locales de instalación, puede ser necesario conectar el equipo a una segunda puesta a tierra. Para ello se pueden utilizar los pernos roscados de la parte inferior del equipo.

- ⌚ El equipo se ha montado en el soporte.

- 1 Inserte el cable de conexión a tierra en un terminal de cable anular M5 adecuado y crímpel el contacto.
 - 2 Alinee la lengüeta con el cable de conexión a tierra en el tornillo.
 - 3 Atornillar el tornillo a la carcasa (↗ P_2/ 2,5 Nm).
- » La carcasa está integrada en la conexión equipotencial



Legenda

1	Terminal de cable anular M5	2,5 Nm
2	Conductor de tierra	16–25 mm ²
3	Tornillo M5 (ya montado)	

Fig. 17: Conectar la toma a tierra

1.8 Conectar el módulo WLAN



AVISO

Peligro de daños en el inversor por descarga electrostática

Los componentes internos del inversor pueden sufrir daños irreparables por descargas electrostáticas.

- › Conéctese a tierra antes de tocar los componentes.
- › La conexión COM3 solo es adecuada para el adaptador Wi-Fi incluido en el volumen de suministro o el adaptador 4G de KACO new energy disponible opcionalmente.

- ⌚ El equipo se ha montado en el soporte.

- 1 Retire la tapa de la conexión COM3
 - 2 Insertar el módulo WLAN en la conexión existente y fijarlo a ella con la tuerca del módulo WLAN.
 - 3 Asegúrese de que el módulo esté conectado de forma fija y de que se vea la etiqueta en el módulo.
- » El módulo WLAN está conectado al equipo.




Fig. 18: Retirar la cubierta




Fig. 19: Conectar el adaptador WLAN

1.9 Conexión RS485



AVISO

Para la conexión a la hembra RJ45, se necesita un cable de red de categoría 5E o superior.

Para el uso en exteriores, se permite la resistencia a los rayos UV y una longitud máxima de instalación de 1000 m (de todos los inversores).

Peligro de daños en el inversor por descarga electrostática

Los componentes internos del inversor pueden sufrir daños irreparables a causa de un cableado incorrecto entre entre los cables de alimentación y de señal. Esto anula todos los derechos de garantía.
 » Asegúrese de la correcta asignación del cable.

- ⌚ El equipo se ha montado en el soporte.

- 1 Desenrosque la tapa de la conexión de comunicación (COM1 o COM2) (véase la ilustración siguiente, tenga en cuenta la secuencia y las direcciones de las flechas). Pase el cable de red por el casquillo roscado (incl. la tuerca de unión).
- 2 Pase el cable de red por el casquillo roscado (incl. la tuerca de unión).
- 3 Configure la línea de comunicación como se muestra en la figura 22 (según DIN 46228-4, proporcionada por el cliente).
- 4 Enchufar el cable de red en COM1 o COM2 (véase la fig. 20; tenga en cuenta la secuencia y las direcciones de las flechas)
- 5 Apriete el casquillo roscado; apriete la tuerca de unión al final (n.º 5 y 6).
- » El cable RS485 está conectado al equipo.

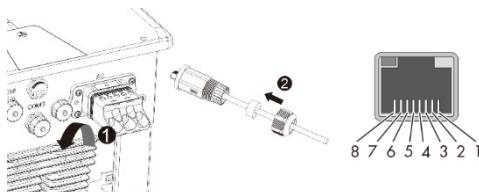


Fig. 20: Introducir el cable de red

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Distribución de conexiones de cables

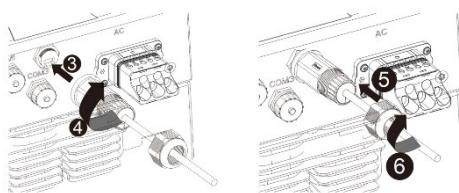


Fig. 22: Conectar el cable de red

Leyenda

1	Tapa
2	Cable de red
3	Casquillo roscado
4	Junta con tuerca de unión

2 Puesta en servicio

Aviso: El equipo se pone en servicio por medio de una aplicación a través de un dispositivo móvil. La aplicación denominada **KACO Tool** está disponible para Android o iOS (véase el código QR para la Google Playstore o la App Store en el anexo de estas instrucciones breves).

Encontrará una descripción detallada de la configuración de la red WLAN, la parametrización y la actualización del firmware en el área de descargas de la página web de [KACO new energy](#), en la indicación de uso: **Ajustes de la aplicación Wi-Fi**.

Aviso: Para la primera puesta en servicio no se necesita contraseña. No obstante, se requerirá una contraseña específica para el equipo para cambios posteriores en los parámetros. Para ello, necesitará el número de serie de la placa de características del equipo. Para poder ayudarle lo más rápidamente posible, anote este número antes de ponerse en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

3 Mantenimiento y resolución de fallos

3.1 Controles visuales

Compruebe si el producto y los cables presentan daños visibles y preste atención al indicador de estado de funcionamiento del equipo. En caso de detectar deterioros, informe a su instalador. Las reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico electricista.



PELIGRO

Tensión peligrosa por tensiones de servicio

El contacto con los cables y/o bornes del equipo puede provocar lesiones graves o la muerte. El tiempo de descarga de los condensadores es de hasta 5 minutos.

- » Por ello, la apertura y el mantenimiento del equipo debe ser realizada exclusivamente por técnicos electricistas homologados y autorizados por el operador de la red de distribución.
- » Desconecte los lados de CA y CC y espere al menos 5 minutos.



AVISO

La carcasa del equipo no contiene componentes que puedan ser reparados por el cliente.

Encargue la comprobación periódica del correcto funcionamiento del equipo a un técnico electricista y, en caso de problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del fabricante del sistema.

3.2 Limpieza

3.2.1 Limpiar la carcasa y el refrigerador



ATENCIÓN

No utilice aire comprimido ni limpiadores de alta presión.

- » Elimine regularmente el polvo de la parte superior del equipo con un aspirador o un pincel suave.
- » En caso necesario, elimine el polvo de las entradas de ventilación.

⌚ Desconectar los lados de CA y CC del equipo de acuerdo con las normas de seguridad.

1 Limpie el refrigerador.

» Conectar el equipo

4 Puesta fuera de servicio y desmontaje

4.1 Desconectar el equipo

PELIGRO

Al encender y apagar el equipo, las conexiones y cables del mismo pueden conducir tensiones que conlleven peligro de muerte.



El contacto con los cables y/o bornes del equipo puede provocar lesiones graves o la muerte.

- › Antes de establecer la conexión eléctrica, el equipo debe estar montado de forma fija.
- › Tenga en cuenta todas las disposiciones de seguridad y las condiciones técnicas de conexión de la empresa de abastecimiento de energía correspondiente vigentes actualmente.
- › Por ello, la apertura y el mantenimiento del equipo solo deben ser realizados por técnicos electricistas homologados.
- › Desconecte la tensión de red desactivando los fusibles externos.
- › Compruebe la total ausencia de corriente con una pinza amperimétrica en todos los cables de CC y CA.
- › No toque los cables ni los bornes/barras colectoras durante el encendido y el apagado del equipo.
- › Mantenga cerrado el equipo durante el funcionamiento.

ADVERTENCIA

Peligro de sufrir quemaduras por componentes calientes de la carcasa



Los componentes de la carcasa pueden alcanzar altas temperaturas durante su funcionamiento.

- › Durante el funcionamiento, toque solo la tapa de la carcasa del equipo.

4.2 Desinstalar el equipo

Equipo desconectado y asegurado contra la reconexión de la tensión.

- 1 Desconecte el conector de CA del equipo.
 - 2 Desconectar los cables de CC de los conectores de CC y colocar las tapas protectoras.
- » Continuar con el desmontaje tras retirar el equipo.

4.3 Desmontar el equipo

Equipo desconectado y desinstalado.

- 1 Retire los tornillos de fijación antielevación del soporte.
 - 2 Emplee las cavidades de sujeción laterales para levantar el equipo del soporte.
- » Continuar con el embalaje tras retirar el equipo.

5 Desecho

ATENCIÓN

Daños medioambientales en caso de desecho indebido



Tanto el equipo como el embalaje de transporte correspondiente están compuestos en su mayor parte por materiales reciclables.

Equipo: Los equipos defectuosos y los accesorios no deben desecharse con la basura doméstica.

Asegúrese de que el equipo antiguo y sus accesorios se desechan correctamente.

Embalaje: Asegúrese de que el embalaje de transporte se desechará correctamente.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Manual breve

■ Tradução portuguesa da versão original alemã



Eletricista qualificado

Instruções de segurança importantes



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Estas instruções são parte integrante do produto e têm de ser respeitadas. Além disso, têm de ser guardadas num local que esteja sempre livremente acessível.

Contenúdos

1	Instalação.....	52	2	Colocação em funcionamento	59
1.1	Segurança.....	52	3	Manutenção e eliminação de irregularidades.....	60
1.2	Material fornecido	52	3.1	Inspeção visual	60
1.3	Escolher o local de instalação	53	3.2	Limpeza.....	60
1.4	Montagem do suporte de parede	54	3.2.1	Limpar a caixa e os dissipadores de calor ...	60
1.5	Colocar o dispositivo	54	4	Colocação fora de serviço e desmontagem.....	61
1.6	Efetuar a ligação elétrica.....	55	4.1	Desligar o dispositivo.....	61
1.6.1	Vista geral do inversor por baixo	55	4.2	Desinstalar o dispositivo.....	61
1.6.2	Preparar a ligação CA	56	4.3	Desmontar o dispositivo.....	61
1.6.3	Configurar a ligação CC	57	5	Eliminação	61
1.7	Estabelecer a compensação de potencial	58			
1.8	Conectar o módulo Wi-Fi	58			
1.9	Ligação RS485	59			

Disposições legais

As informações contidas neste documento são propriedade da KACO new energy GmbH. A sua publicação, integral ou parcial, requer o consentimento por escrito da KACO new energy GmbH.

Garantia KACO

Pode descarregar as condições de garantia atuais na Internet, em <http://www.kaco-newenergy.com>.

Marcas comerciais

Todas as marcas comerciais são reconhecidas, mesmo que não sejam identificadas como tal. A ausência de identificação não significa que uma marca ou um logótipo são livres.

Software

Este dispositivo contém software Open Source, desenvolvido por terceiros e licenciado, entre outros, pela GPL ou LGPL.

1 Instalação

1.1 Segurança

Leia estas indicações de segurança com atenção antes de utilizar o produto pela primeira vez.




As ligações e os cabos do dispositivo encontram-se sob tensões perigosas mesmo depois de ativar e desligar o dispositivo!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e/ou nos terminais/calhas de corrente do dispositivo.

- › Não abra o produto.
- › O dispositivo tem de estar completamente montado antes de efetuar a ligação elétrica.
- › Respeite todas as disposições de segurança e condições de ligação técnicas atualmente em vigor do fornecedor de energia responsável.
- › A montagem, instalação e colocação em funcionamento do dispositivo só podem ser realizadas por um eletricista especializado, devidamente reconhecido como tal.
- › Desligue a tensão de alimentação mediante desativação dos fusíveis externos.
- › Verifique a ausência total de corrente em todos os cabos CA e CC com um amperímetro de pinças.
- › Não toque nos cabos e/ou terminais/calhas de corrente ao ligar ou desligar o dispositivo.

1.2 Material fornecido

Artigo	Descrição	Quantidade
A	Inversor	1 unid.
B	Suporte para parede	1 unid.
C	Conjunto de acessórios de montagem: Buchas e parafusos sextavados (4x) Parafuso M5x14 mm (2x)	1 conjunto
D	Conector CC (Sunclix)	6 pares
E	Conector CA	1 unid.
F	Wi-Fi	1 unid.
G	Documentação	1 conjunto
H	Ligação RS485	2 unid.

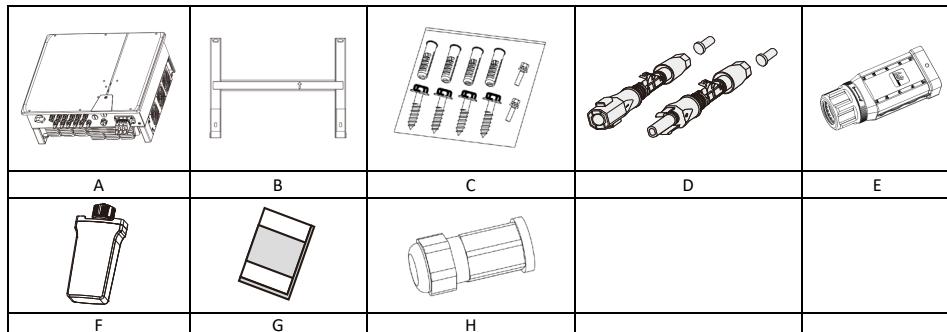

Verificar o material fornecido

1. Ispelionar cuidadosamente o dispositivo.
2. Reclamar, imediatamente, à transportadora se:
 - a embalagem possuir danos que poderão ter como consequência a danificação do dispositivo.
 - forem observados danos no dispositivo.
3. Informe imediatamente a transportadora em caso de danos.
4. A comunicação dos danos deve ser feita junto da transportadora, por escrito, e num prazo de seis dias após a receção do dispositivo. Se necessário, contacte-nos.

1.3 Escolher o local de instalação

Ambiente de instalação

1. Certifique-se de que o inversor é instalado fora do alcance das crianças.
2. Para garantir um estado de operação ideal e uma vida útil prolongada, a temperatura no ambiente de instalação do inversor deve ser de, no máx., 40 °C.
3. Para evitar uma incidência de luz solar direta, chuva, neve e humidade sobre o inversor, recomendamos a montagem do inversor em locais que estejam protegidos por um telhado. Não cubra totalmente o lado superior do inversor.
4. As condições de montagem técnicas têm de ser adequadas para o peso e o tamanho do inversor. O inversor é adequado para a montagem numa parede maciça vertical ou ligeiramente inclinada para trás (máx. 15°). Não recomendamos a instalação do inversor numa parede de gesso cartonado ou materiais semelhantes. O inversor pode emitir ruídos durante a operação.

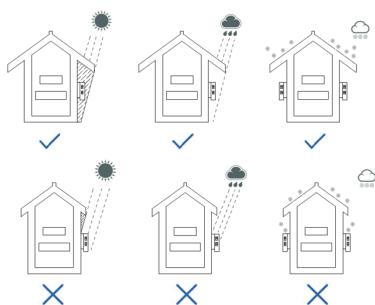


Fig. 1: Dispositivo na instalação exterior

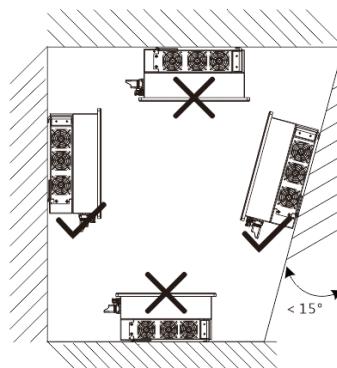


Fig. 2: Posição de instalação permitida

5. Para garantir uma dissipação suficiente do calor, recomendamos as seguintes distâncias entre o inversor e outros objetos:

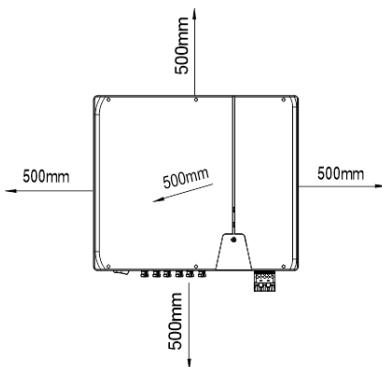


Fig. 3.1: Dispositivo na instalação exterior

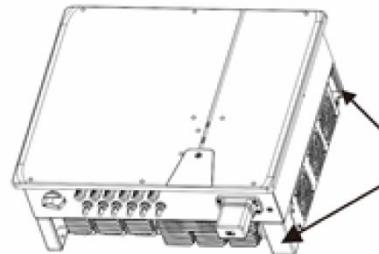


Fig. 3.2: Posição de elevação (lado direito)

1.4 Montagem do suporte de parede

CUIDADO

Perigo em caso de utilização de materiais de fixação inadequados!

A utilização de materiais de fixação inadequados pode provocar a queda do dispositivo e ferir gravemente as pessoas que se encontram por baixo do mesmo.

- › Utilize apenas o material de fixação adequado à base de montagem. O material de fixação incluído é adequado apenas para alvenaria e betão.
- › Monte o dispositivo apenas na vertical.



NOTA

Redução da potência devido à acumulação de calor!



A inobservância das distâncias mínimas recomendadas pode fazer com que o dispositivo entre no modo de limitação da potência devido a uma ventilação insuficiente e consequente formação de calor.

- › Respeite as distâncias mínimas e assegure uma dissipação suficiente do calor.
- › Durante a operação não podem existir objetos por cima da caixa do dispositivo.
- › Após a montagem do dispositivo, certifique-se de que não há qualquer objeto estranho a impedir a dissipação do calor.

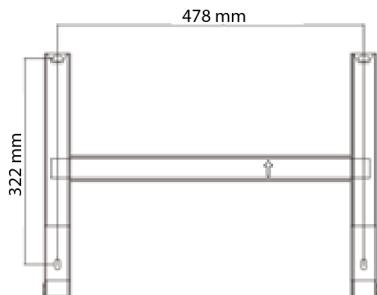


Fig. 4: Furos para a montagem na parede

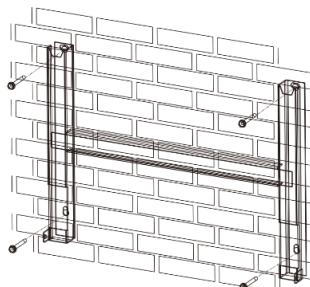


Fig. 5: Montagem do suporte de parede

Legenda

- | | |
|---|------------------------------|
| 1 Fazer quatro furos [\varnothing 10 mm com 70 mm de profundidade] | 3 Montar o suporte de parede |
| 2 Colocar os parafusos e buchas | |

- ① Caixa de cartão, com o suporte e o conjunto de montagem, retirada da embalagem e aberta.
 - 1 Marcar a posição de suspensão com quatro marcas na superfície da parede, de acordo com a posição do suporte.
 - 2 Marcar as posições dos furos e fazer quatro furos.
- NOTA:** As distâncias mínimas entre dois dispositivos ou entre o dispositivo e o teto ou o chão já estão considerados no desenho Fig. 3.1.
- 3 Fixar o suporte na parede com o material de fixação adequado incluído no conjunto de montagem [KXW-10].
- NOTA:** Ter em atenção o alinhamento correto do suporte. Ao fixar o suporte na parede, a seta tem de apontar para cima e estar visível.

» Prosseguir com a montagem do dispositivo.

1.5 Colocar o dispositivo

CUIDADO

Perigo de ferimentos devido a um levantamento e transporte incorretos.

A elevação incorreta pode fazer com que o dispositivo tombe e, consequentemente, caia.



- › Eleve o dispositivo sempre na vertical através das cavidades para pegar previstas.
- › Utilize um auxiliar de subida para alcançar a altura de montagem selecionada.
- › Use luvas de proteção e calçado de segurança ao elevar e baixar o dispositivo.

Levantar e montar o dispositivo

⑤ Suporte de parede montado.

1 Elevar o dispositivo pelas cavidades para pegar (ver Fig. 3.2). Prestar atenção ao centro de gravidade do dispositivo!

2 Colocar o dispositivo sobre o arco de montagem. Verificar ambos os lados do dissipador de calor para garantir que esteja bem seguro.

3 Inserir os parafusos fornecidos (2x M5x14 mm) na lingueta do suporte e montá-los para impedir a remoção do dispositivo
[XP / 2,5 Nm]

» Após a desmontagem do dispositivo, prosseguir com a instalação elétrica.




Fig. 6: Engatar o inversor no suporte de parede

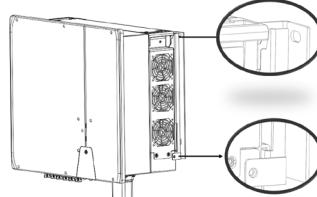


Fig. 7: Verificar o posicionamento seguro do dispositivo

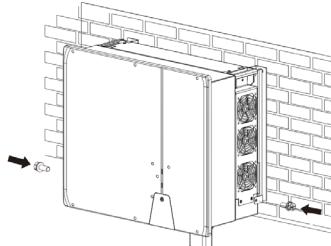


Fig. 8.1: Fixar o inversor

1.6 Efetuar a ligação elétrica



NOTA

Selecionar a secção transversal dos cabos, o tipo de fusível e o valor do fusível de acordo com as seguintes condições quadro:

normas de instalação específicas do país; classe de potência do dispositivo; comprimento do cabo; tipo de colocação do cabo; temperaturas locais.

1.6.1 Vista geral do inversor por baixo

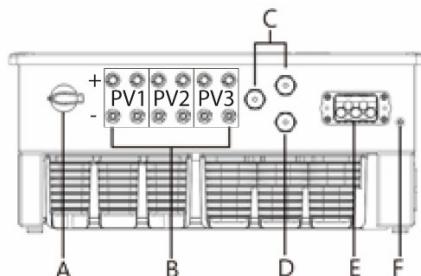


Fig. 8.2: Lado da ligação: Legenda

A	Interruptor de corte CC integrado	D	COM 3 – ligação do adaptador Wi-Fi
B	Ligação CC para gerador FV	E	Tomada de ligação CA
C	COM1&2 – tomada RJ45 para ligação RS485	F	A posição da compensação de potencial

1.6.2 Preparar a ligação CA

⌚ Já concluiu a montagem.

- 1 Selecionar os acessórios de vedação corretos. O diâmetro exterior recomendado do cabo para a vedação (Fig. 9/Pos. 1) é de 20–24 mm.
O diâmetro exterior recomendado do cabo para a vedação (Fig. 9/Pos. 2) é de 24,5–30 mm.
- 2 O tipo de cabo recomendado é YJV ou YJV. Descarnar o cabo [95 – 100 mm] e passar o cabo pela cobertura.
- 3 Descarnar os fios N, L1, L2, L3, PE em 20–25 mm.
- » Efetuar a ligação elétrica.




Fig. 9: Selecionar a vedação correta




Fig. 10: Preparar o cabo

Efetuar a ligação CA

⌚ O cabo CA foi preparado.

- 1 Passar o cabo configurado pela porca e cobertura (Fig. 11 Pos. 1 e 2) e fixá-lo de acordo com a sequência dos cabos no suporte de contacto (Fig. 11/Pos. 3) com a chave Allen fornecida [KA_3 / 4,0 Nm].
- 2 Puxar a cobertura (Fig. 11. Pos 3) por cima do conector até que o orifício na cobertura esteja visível (Fig. 12).
- 3 Apertar a porca com uma chave de bocas e concluir a instalação com um "clique, clique" [W_50 / 10,0 Nm].

NOTA: A ligação de encaixe CA está firmemente unida se esta engatar de modo audível. (Fig. 13.)

- 4 Se a porca estiver totalmente apertada, o anel de segurança pode ser rodado para fixar a porca.
- 5 Instalar os cabos corretamente e de acordo com as seguintes regras:
– Instalar os cabos à volta do dispositivo com uma distância mínima de 30 cm.
– Nunca instalar os cabos por cima dos semicondutores (dissipadores).
– Forças de torção demasiado grandes prejudicam o tipo de proteção. Instalar os cabos com um raio de curvatura de, pelo menos, 4 vezes o diâmetro do cabo.

» O dispositivo está conectado à rede de alimentação.




Fig. 11: Conectar os fios




Fig. 12: Colocar a cobertura




Fig. 13: Apertar a porca

Legenda

1 Vedação	3 Cobertura
2 Suporte de contacto	4 Porca

1.6.3 Configurar a ligação CC

PERIGO

Perigo de morte devido a choque elétrico!

Morte ou ferimentos graves ao tocar nas ligações sob tensão. Em caso de incidência de luz solar sobre o gerador FV, as pontas descarnadas das cabos CC estão sob tensão contínua.

- › Garanta que os módulos FV apresentam um bom isolamento em relação à terra.
- › No dia mais frio de acordo com os dados estatísticos, a tensão em vazio máxima dos módulos FV não pode exceder a tensão de entrada máxima do inversor.
- › Verifique a polaridade dos cabos CC.
- › A isenção de tensão CC está garantida.
- › Não separe os conectores CC quando estão sob tensão.




Fig. 14: Introduzir os fios




Fig. 15: Introduzir o inserto no casquillo




Fig. 16: Verificar a fixação

Legenda

1 Fio para ligação CC	5 Bucim rosado do cabo
2 Mola	6 Ficha de contacto
3 Inserto	7 Acoplamento
4 Casquillo	

⌚ Já concluiu a montagem.

⌚ NOTA: Antes do isolamento, tenha atenção para não cortar qualquer fio individual.

1 Introduzir cuidadosamente os fios isolados com cabos torcidos até à ligação.

NOTA: As extremidades dos cabos devem estar visíveis na mola.

2 Fechar a mola de modo que a mola engate e desloque o inserto para dentro do casquillo.

3 Fixar e apertar o bucin rosado do cabo [$\text{XW}_15/\text{W}_1,8 \text{ Nm}$].

4 Unir o inserto com a ficha de contacto.

» Efetuar a ligação elétrica

Conectar o gerador FV

⌚ É necessário configurar o conector CC e verificar o gerador FV para garantir que não existe um curto-círcuito.

NOTA: Tenha em atenção a diferente capacidade de corrente de PV1 e PV2 de acordo com a classe de potência do dispositivo! Consulte a corrente de entrada máx. na folha de dados, assim como no manual completo.

1 Remover as capas de proteção das ligações CC necessárias na parte inferior do dispositivo.

2 Ligar o conector CC aos pares nos conectores de ligação CC positivo e CC negativo (ver Fig. 8.2.)

» O dispositivo está ligado ao gerador FV.

1.7 Estabelecer a compensação de potencial




NOTA

De acordo com os regulamentos de instalação locais, poderá ser necessário prover o dispositivo de uma segunda ligação à terra. Para o efeito, é possível utilizar o pino rosco que se encontra na parte inferior do dispositivo.

- ⌚ O dispositivo está montado no suporte.

- 1 Inserir o cabo de ligação à terra numa ponteira de anel M5 adequada e cravar o contacto.
 - 2 Alinhar a ponta de ligação com o cabo de ligação à terra junto do parafuso.
 - 3 Enroscar bem o parafuso na caixa [P_2/ 2,5 Nm].
- » A caixa está integrada na compensação de potencial



Legenda

1	Ponteira de anel M5	2,5 Nm
2	Condutor de proteção da ligação à terra	16–25 mm ²
3	Parafuso M5 (já montado)	

Fig. 17: Estabelecer a ligação à terra

1.8 Conectar o módulo Wi-Fi



NOTA

Perigo de danos no inversor devido a uma descarga eletrostática

Os componentes internos do inversor podem ser irreparavelmente danificados devido a uma descarga eletrostática.

- › Antes de tocar nos componentes, descarregue a eletricidade estática.
- › A ligação COM3 só é adequada para o adaptador Wi-Fi fornecido ou o adaptador 4G opcionalmente disponível na KACO new energy.

- ⌚ O dispositivo está montado no suporte.

- 1 Remover a tampa da ligação COM3
 - 2 Inserir o módulo Wi-Fi na ligação existente e, com a ajuda da porca do módulo Wi-Fi, fixar a ligação.
 - 3 Garantir que o módulo está corretamente conectado e que a etiqueta do módulo esteja visível.
- » O módulo Wi-Fi está conectado ao dispositivo.




Fig. 18: Remover a cobertura




Fig. 19: Conectar o adaptador Wi-Fi

1.9 Ligação RS485

NOTA

Para a ligação à tomada RJ45 necessita de um cabo de rede da categoria 5E ou superior.

Para a utilização no exterior é permitida uma resistência aos raios UV, como também um comprimento de instalação máximo (através de todos os inversores) de 1000 m.

Perigo de danos no inversor devido a uma descarga eletrostática

Os componentes internos do inversor podem ser irreparavelmente danificados devido a uma instalação errada entre o cabo de potência e o cabo de sinal. Todos os direitos de garantia serão assim anulados.

- » Tenha em atenção a correta atribuição do cabo.

- ⑤ O dispositivo está montado no suporte.

1 Desenroscar a tampa da ligação de comunicação (COM1 ou COM2) (ver apresentação em baixo, respeitar a sequência e as direções das setas). Passar o cabo de rede pelo casquilho rosado (incl. porca de capa).

2 Passar o cabo de rede pelo casquilho rosado (incl. porca de capa).

3 Configurar o cabo de comunicação como mostrado na figura 21 (de acordo com a DIN 46228-4, disponibilizado pelo cliente).

4 Inserir o cabo de rede na tomada COM1 ou COM2 (ver Fig. 19, respeitar a sequência e as direções das setas)

5 Apertar o casquilho rosado e, depois, a porca de capa até ao batente (Pos. 5 e 6).

» O cabo RS485 está conectado ao dispositivo.


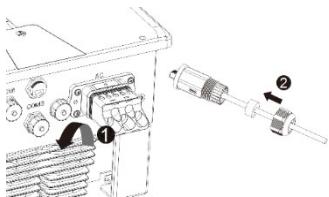


Fig. 20: Introduzir o cabo de rede



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Ocupação das ligações do cabo

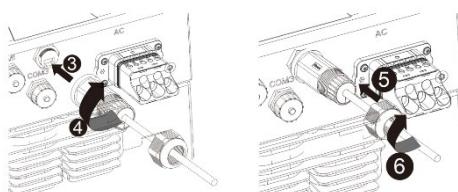


Fig. 22: Conectar o cabo de rede

Legenda

1	Tampa
2	Cabo de rede
3	Casquilho rosado
4	Vedaçao com porca de capa

2 Colocação em funcionamento

Nota: O dispositivo é colocado em funcionamento através de uma APP instalada num equipamento portátil. A APP com a designação **KACO Tool** está disponível para Android ou iOS (ver código QR para Google Playstore ou App Store no anexo desta manual breve).

Encontra uma descrição detalhada sobre a configuração da rede Wi-Fi, configurações dos parâmetros e atualizações de firmware na área de download da página web da [KACO new energy](#), em Indicação de utilização: **Configurações da APP Wi-Fi**.

Nota: Para a primeira colocação em funcionamento não é necessária uma palavra-passe. No entanto, é necessário uma palavra-passe específica do dispositivo para posteriores alterações dos parâmetros. Para isso, é necessário o número de série existente na placa de características do dispositivo. Para poder apoiá-lo o mais rápido possível, anote este número antes de entrar em contacto com o nosso serviço de apoio ao cliente.

3 Manutenção e eliminação de irregularidades

3.1 Inspeção visual

Verifique se o produto e os cabos possuem danos exteriores visíveis e observe eventualmente um indicador de estado operacional. Contacte o seu instalador se constatar danos. As reparações só podem ser realizadas por um eletricista especializado.



PERIGO

Tensão perigosa devido a duas tensões de serviço

Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e/ou nos terminais do dispositivo. O tempo de descarga dos condensadores é de até 5 minutos.

- › A abertura e a manutenção do dispositivo só podem ser realizadas por um eletricista especializado reconhecido como tal e autorizado pelo operador da rede de alimentação.
- › Separar os lados CA e CC e aguardar pelo menos 5 minutos.



NOTA

A caixa do dispositivo não contém componentes que podem ser reparados pelo cliente.

Solicite uma verificação regular da operação correta do dispositivo por um eletricista especializado e, em caso de problemas, contacte sempre a assistência técnica do fabricante do sistema.

3.2 Limpeza

3.2.1 Limpar a caixa e os dissipadores de calor



CUIDADO

Não utilizar ar comprimido nem aparelhos de limpeza de alta pressão!

- › Remova regularmente o pó depositado na parte superior do dispositivo com um aspirador ou um pincel macio.
- › Se necessário, remova o pó dos orifícios de ventilação.

U Desligar a tensão do lado CC e CA do dispositivo de acordo com as regras de segurança.

1 Limpar os dissipadores de calor.

» Ligar o dispositivo

4 Colocação fora de serviço e desmontagem

4.1 Desligar o dispositivo

PERIGO

As ligações e os cabos do dispositivo encontram-se sob tensões perigosas mesmo depois de ativar e desligar o dispositivo!



Morte ou ferimentos graves ao tocar nos cabos e/ou nos terminais do dispositivo.

- › O dispositivo tem de estar completamente montado antes de efetuar a ligação elétrica.
- › Respeite todas as disposições de segurança e condições de ligação técnicas atualmente em vigor do fornecedor de energia responsável.
- › A abertura e a manutenção do dispositivo só podem ser realizadas por um eletricista especializado, devidamente reconhecido como tal.
- › Deslique a tensão de alimentação mediante desativação dos fusíveis externos.
- › Verifique a ausência total de corrente em todos os cabos CA e CC com um amperímetro de pinças.
- › Não toque nos cabos e/ou terminais/calhas de corrente ao ligar ou desligar o dispositivo.
- › Mantenha o dispositivo fechado durante a operação.

AVISO

Perigo de queimaduras devido a peças da caixa quentes

As peças da caixa podem ficar muito quentes durante a operação.

- › Durante a operação, tocar exclusivamente na tampa da caixa do dispositivo.

4.2 Desinstalar o dispositivo

- ⌚ Dispositivo desligado da tensão e bloqueado contra uma nova ligação.

- 1 Separar o conector de ligação CA do dispositivo.
 - 2 Separar os cabos CC dos conectores CC e colocar as capas de proteção.
- » Após a desconexão do dispositivo, prosseguir com a desmontagem.

4.3 Desmontar o dispositivo

- ⌚ Dispositivo desligado e desinstalado.

- 1 Remover o parafuso que impede a remoção do dispositivo do suporte.
 - 2 Utilizar as cavidades para pegar laterais e retirar o dispositivo do suporte.
- » Após a desmontagem do dispositivo, prosseguir com o embalamento.

5 Eliminação

CUIDADO

Danos ambientais em caso de eliminação incorreta

Tanto o dispositivo como a respetiva embalagem de transporte são compostos, em grande parte, por materiais recicláveis.



Dispositivo: os dispositivos e acessórios avariados não podem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Certifique-se de que os dispositivos usados e eventuais acessórios são reencaminhados para uma eliminação adequada.

Embalagem: certifique-se de que a embalagem de transporte é reencaminhada para uma eliminação adequada.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Guida breve

■ Traduzione italiana della versione originale inglese



Elettricista specializzato
Importante istruzione per la sicurezza



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

La presente guida è parte integrante del prodotto e deve essere osservata. Deve inoltre essere conservata in un luogo sempre accessibile.

Contenuto

1	Installazione	64	2	Messa in funzione	71
1.1	Sicurezza	64	3	Manutenzione e rimozione anomalie....	72
1.2	Fornitura di serie.....	64	3.1	Controllo a vista	72
1.3	Selezione del luogo di montaggio	65	3.2	Pulizia.....	72
1.4	Montaggio del supporto a parete	66	3.2.1	Pulizia di alloggiamento e dissipatore di calore.....	72
1.5	Applicazione dell'apparecchio	66	4	Disattivazione e smontaggio.....	73
1.6	Realizzazione del collegamento elettrico....	67	4.1	Spegnimento dell'apparecchio	73
1.6.1	Vista generale dell'inverter da sotto.....	67	4.2	Disinstallazione dell'apparecchio.....	73
1.6.2	Preparazione del connettore CA.....	68	4.3	Smontaggio dell'apparecchio	73
1.6.3	Configurazione del collegamento CC	69	5	Smaltimento	73
1.7	Realizzazione di un collegamento equipotenziale.....	70			
1.8	Collegamento del modulo WLAN.....	70			
1.9	Connessione RS485.....	71			

Disposizioni legali

Le informazioni contenute nel presente documento sono di proprietà di KACO new energy GmbH. La pubblicazione, in tutto o in parte, richiede il consenso scritto di KACO new energy GmbH.

Garanzia KACO

Le attuali condizioni di garanzia sono disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.kaco-newenergy.com>.

Marchi commerciali

Tutti i marchi commerciali sono riconosciuti, anche se non contrassegnati separatamente. L'assenza di contrassegno non significa che un bene o un marchio siano liberi.

Software

Questo apparecchio contiene software open source sviluppato da terze parti e viene tra l'altro fornito con licenza GPL o LGPL.

1 Installazione

1.1 Sicurezza

Prima di utilizzare il prodotto per la prima volta, leggere attentamente la presente indicazione di sicurezza.

PERICOLO


Nei morsetti e nei conduttori dell'apparecchio, anche se spento e disconnesso, sono presenti tensioni che possono provocare la morte!

Il contatto con cavi e/o terminali/sbarre collettrici nell'apparecchio può causare gravi lesioni o la morte.

- › Non aprire il prodotto.
- › Montare l'apparecchio in posizione stabile prima dell'apparecchio elettrico.
- › Rispettare tutte le norme di sicurezza e le condizioni tecniche di alimentazione attualmente vigenti dell'impresa responsabile dell'approvvigionamento elettrico.
- › Il montaggio, l'installazione e la messa in funzione dell'apparecchio devono essere effettuati esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.
- › Disinserire la tensione di rete disattivando gli elementi di sicurezza esterni.
- › Con l'ampierometro a pinza controllare che tutti i cavi CA e CC siano completamente privi di corrente.
- › Allo spegnimento e all'inserimento dell'apparecchio non toccare i conduttori e/o i morsetti / le sbarre collettrici!

1.2 Fornitura di serie

Articolo	Descrizione	Quantità
A	Inverter	1 pezzo
B	Supporto a muro	1 pezzo
C	Set di accessori di montaggio Tasselli da parete e viti a testa esagonale (4x) Viti M5x14 mm (2x)	1 set
D	Connettore CC (Sunclick)	6 coppie
E	Connettore CA	1 pezzo
F	WLAN	1 pezzo
G	Documentazione	1 set
H	Connessione RS485	2 pezzo

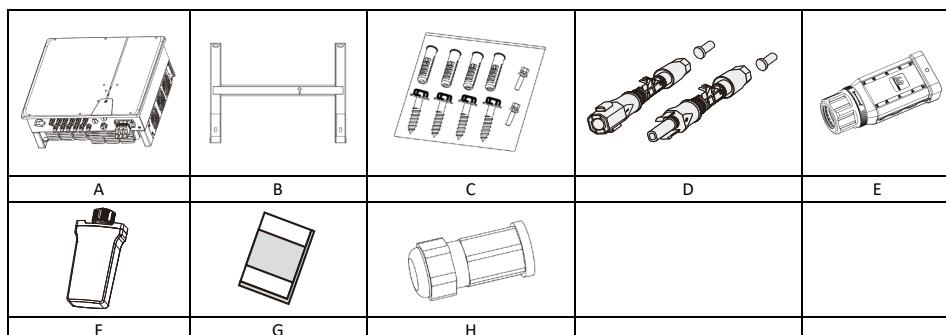


Controllo della dotazione

1. Ispezionare accuratamente l'apparecchio.
2. Presentare immediatamente un reclamo alla ditta di trasporto in caso di:
 - danni all'imballaggio che fanno ipotizzare danni all'apparecchio.
 - danni evidenti all'apparecchio.
3. Spedire immediatamente la notifica di danno alla ditta di trasporto.
4. La notifica di danno deve giungere per iscritto alla ditta di trasporto entro sei giorni dalla ricezione dell'apparecchio.
In caso di bisogno, forniamo supporto al riguardo.


1.3 Selezione del luogo di montaggio

Ambiente di installazione

1. Assicurarsi che l'inverter sia installato fuori dalla portata dei bambini.
2. Onde garantire condizioni di funzionamento ottimali e una lunga durata, la temperatura nell'ambiente di installazione dell'inverter dovrebbe essere al massimo di 40 °C.
3. Al fine di evitare la luce diretta del sole, la pioggia, la neve e l'umidità sull'inverter, si raccomanda di montare l'inverter in luoghi che hanno un tetto protettivo. Non coprire completamente la parte superiore dell'inverter.
4. Le condizioni di montaggio devono essere idonee al peso e alle dimensioni dell'inverter. L'inverter è idoneo al montaggio su una parete solida verticale o inclinata all'indietro (max. 15°). Non si raccomanda di installare l'inverter su una parete in cartongesso o materiali simili. L'inverter può causare rumore durante il funzionamento.

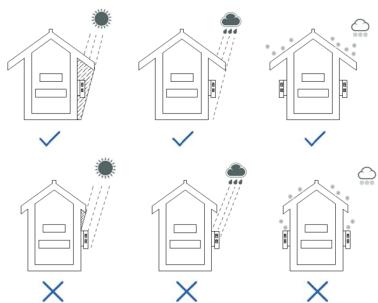


Imm. 1: Installazione esterna dell'apparecchio

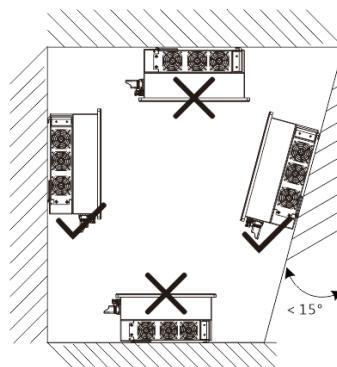


Imm. 2: Posizione di montaggio consentita

5. Per garantire una sufficiente dissipazione del calore, si raccomandano le seguenti distanze tra l'inverter e altri oggetti:

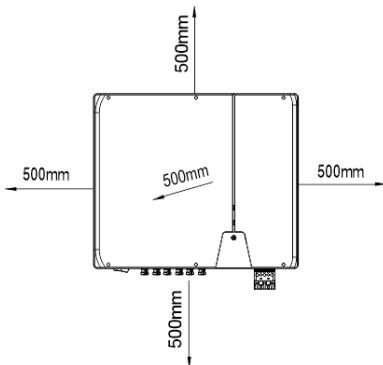

Imm. 3.1: Installazione esterna dell'apparecchio

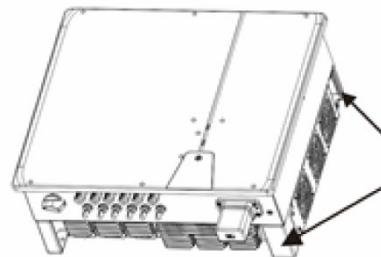

Imm. 3.2: Posizione di sollevamento (lato destro)

1.4 Montaggio del supporto a parete

CAUTELA

Pericolo in caso di utilizzo di materiale di fissaggio non idoneo!

Se viene utilizzato materiale di fissaggio non idoneo, l'apparecchio può cadere e causare gravi lesioni alle persone che vi si trovano sotto.

- › Utilizzare solo materiale di fissaggio corrispondente alla superficie di montaggio. Il materiale di fissaggio in dotazione è adatto solo per muratura e calcestruzzo.
- › Montare l'apparecchio solo in posizione verticale.


AVVERTENZA

Riduzione della potenza attraverso il calore accumulato!




Se non vengono rispettate le distanze minime consigliate, nell'apparecchio si potrà verificare la regolazione di calore per la mancanza di ventilazione e quindi per il conseguente sviluppo di calore.

- › Rispettare le distanze minime e assicurarsi di garantire una sufficiente dispersione del calore.
- › Durante il funzionamento, tutti gli oggetti devono essere rimossi dall'alloggiamento dell'apparecchio.
- › Assicurarsi che nessuna sostanza estranea impedisca la dispersione del calore dopo il montaggio dell'apparecchio.

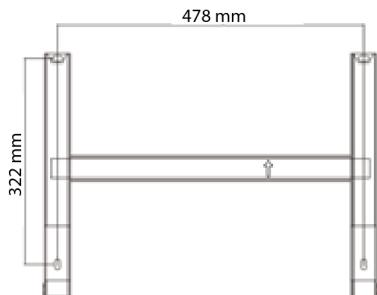

Imm. 4: Forature per il montaggio a parete

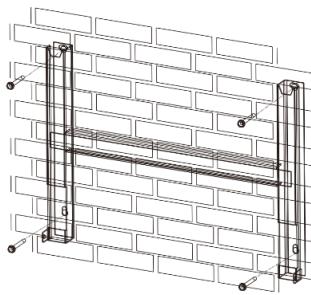

Imm. 5: Montaggio del supporto a parete

Legenda

1 Praticare quattro fori [Ø 10 mm con profondità 70 mm]	3	Montare il supporto a parete
2 Inserire viti e tasselli		

 Estrarre dalla confezione e aprire la scatola contenente il supporto e il kit di installazione.

1 Disegnare sulla parete quattro tacche che uniscono i punti di fissaggio in base alla posizione del supporto.

2 Segnare le posizioni dei fori e praticare quattro fori.

AVVERTENZA Le distanze minime tra due apparecchi o tra apparecchio e soffitto/pavimento sono già considerate nel disegno III. 3.1.

3 Fissare il supporto a parete utilizzando materiale di fissaggio idoneo [W-10].

AVVERTENZA Rispettare l'allineamento corretto del supporto. La freccia deve essere rivolta verso l'alto e deve essere visibile quanto il supporto viene fissato.

» Proseguire con il montaggio dell'apparecchio.

1.5 Applicazione dell'apparecchio

CAUTELA

Pericolo di lesioni in caso di sollevamento e trasporto non corretto.

Se si solleva l'apparecchio in modo non corretto, è possibile che questo si ribalzi e cada.


- › Sollevare sempre l'apparecchio verticalmente dalle maniglie a incasso previste.
- › Utilizzare una scaletta adatta all'altezza di montaggio prescelta.
- › Indossare guanti di protezione e scarpe di sicurezza quando si deve sollevare e abbassare l'apparecchio.

Sollevalimento e montaggio dell'apparecchio


↪ Montare il supporto a muro.

- 1 Sollevare l'inverter utilizzando le apposite maniglie a incasso (vedi III. 3.2). Attenzione al baricentro dell'apparecchio!
- 2 Applicare l'apparecchio sulla staffa di montaggio. Controllare entrambi i lati del dissipatore per accertarsi che sia perfettamente in sede.
- 3 Inserire le viti in dotazione (2x M5x14 mm) nella linguetta del supporto e fissare l'apparecchio in modo che non possa essere rimosso [XP / 2,5 Nm]


» Dopo aver montato l'apparecchio, procedere all'installazione elettrica.



Imm. 6: Agganciare l'inverter al supporto a parete

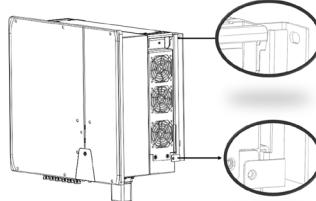

Imm. 7: Controllare il saldo alloggiamento dell'apparecchio

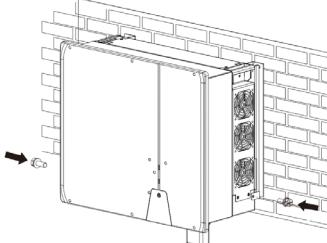

Imm. 8.1: Fissare l'inverter

1.6 Realizzazione del collegamento elettrico




AVVERTENZA

Selezionare la sezione del conduttore, il tipo di fusibile e l'amperaggio del fusibile in base alle seguenti condizioni quadro:

Norme di installazione specifiche del rispettivo Paese; classe di potenza dell'apparecchio; lunghezza del cavo; tipo di posa del conduttore; temperature locali.

1.6.1 Vista generale dell'inverter da sotto

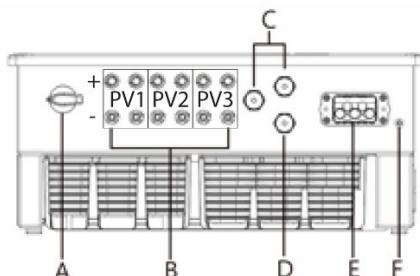

Imm. 8.2: Lato di collegamento: Legenda


A	Sezionatore CC integrato	D	COM 3 – Collegamento WiFi stick
B	Connettore CC per il generatore PV	E	Presa di collegamento CA

1.6.2 Preparazione del connettore CA


⌚ Il montaggio è stato terminato.

- 1 Scegliere i giusti accessori per la tenuta. Il diametro esterno raccomandato del cavo per la guarnizione (III. 9 / pos. 1) è di 20–24 mm.
Il diametro esterno raccomandato del cavo per la guarnizione (III. 9 / pos. 2) è di 24,5–30 mm.
- 2 Il tipo di cavo raccomandato è YJVR o YJV. Spelare il cavo [95–100 mm] e far passare il cavo attraverso la copertura.
- 3 Spelare i conduttori N, L1, L2, L3, PE di 20-25 mm.

» Realizzare il collegamento elettrico.



Imm. 9: Selezionare la guarnizione corretta




Imm. 10: Preparare il cavo

Esecuzione del collegamento CA


⌚ Il cavo CA viene preparato.

- 1 Far passare il cavo configurato attraverso il dado e la copertura (III. 11 pos. 1 e 2) e fissarlo al morsetto (III. 11/pos. 3) con la chiave a brugola in dotazione [$\times A_3$ / 4,0 Nm].
 - 2 Spingere la copertura (III. 11, Pos. 3) sul connettore in modo che il foro nella copertura sia visibile (III. 12)..
 - 3 Stringere il dado con una chiave a forchetta e completare l'installazione con uno scatto [$\times W_50$ / 10,0 Nm].
- AVVERTENZA** La connessione CA è collegata saldamente quando è udibile uno scatto. (Imm. 13.)
- 4 Quando il dado è stretto completamente è possibile girare l'anello di sicurezza per fissare il dado.
 - 5 Posare correttamente le linee e in base alle seguenti regole:
 - Posare i cavi intorno all'apparecchio con una distanza minima di 30 cm.
 - Non posare le linee attraverso il semiconduttore (dissipatore)
 - Forze di piegatura troppo elevate pregiudicano il grado di protezione. Durante la posa è necessario osservare un raggio di piegatura minimo ammesso pari ad almeno quattro volte il diametro del cavo.

» L'apparecchio è collegato alla rete elettrica.



Imm. 11: Collegamento dei conduttori



Imm. 12: Inserimento della copertura



Imm. 13: Serraggio del dado

Legenda

- | | |
|---------------|-------------|
| 1 Guarnizione | 3 Copertura |
| 2 Morsetto | 4 Dado |


1.6.3 Configurazione del collegamento CC

PERICOLO


Pericolo di morte dovuta a scossa elettrica!

Il contatto con cavi sotto tensione può causare gravi lesioni o la morte. In caso di irraggiamento solare sul generatore FV, sulle estremità aperte dei conduttori CC è presente una tensione continua.


- › Assicurarsi che i moduli FV presentino un buon isolamento da terra.
- › Nel giorno più freddo secondo i dati statistici, la massima tensione a circuito aperto dei moduli FV non deve superare la massima tensione di ingresso dell'inverter.
- › Verificare i contrassegni di polarità dei cavi CC.
- › Non vi è alcuna tensione CC.
- › Non scollegare il connettore CC sotto carico.



Imm. 14: Introdurre i fili



Imm. 15: Spingere l'inserto nella boccola



Imm. 16: Verificare il fissaggio

Legenda

1	Filo per il collegamento CC	5	Pressacavo
2	Molla	6	Spina di contatto
3	Inserto	7	Giunto
4	Boccola		

ⓘ Il montaggio è stato terminato.

ⓘ **AVVERTENZA** Prima di eseguire l'isolamento, assicurarsi di non tagliare singoli fili.

1 Introdurre con cautela i fili isolati con i trefoli attorcigliati fino al collegamento.

ⓘ **AVVERTENZA** Le estremità dei trefoli devono essere visibili nella molla.

2 Chiudere la molla in modo che si agganci e spingere l'inserto nella boccola.

3 Controllare e serrare il pressacavo [**1,8 Nm**].

4 Unire l'inserto con il morsetto.

» Realizzazione del collegamento elettrico

Collegamento del generatore FV

ⓘ Il connettore CC deve essere configurato e il generatore FV deve essere controllato onde assicurarsi che non vi siano dispersioni di massa.

ⓘ **AVVERTENZA** Prestare attenzione alla diversa capacità di trasporto di corrente di PV1, PV2 e PV3 a seconda della classe di potenza dell'apparecchio Si rimanda al valore della corrente d'ingresso max nella scheda tecnica e nel manuale completo.

1 Rimuovere i cappucci protettivi dalle spine CC necessarie sul fondo dell'apparecchio.

2 Collegare a coppie i conduttori CC a conduttore polo positivo e conduttore CC negativo (vedi III. 8.2)

» L'apparecchio è collegato al generatore FV.

1.7 Realizzazione di un collegamento equipotenziale




AVVERTENZA

A seconda delle normative locali per l'installazione, potrebbe essere necessario mettere a terra l'apparecchio con una seconda messa a terra. A tal fine può essere utilizzato il perno filettato posto sul lato inferiore dell'apparecchio.

- ⌚ L'apparecchio è montato sul supporto.

- 1 Inserire il conduttore di terra in un terminale ad anello M5 adatto e crimpate il contatto.
 - 2 Allineare il capocorda al conduttore di terra sulla vite.
 - 3 Inserire con decisione la vite nell'alloggiamento  2,5 Nm].
- » L'alloggiamento è collegato con collegamento equipotenziale



Legenda

1	Capocorda ad anello M5	2,5 Nm
2	Massa a terra del conduttore di protezione	16–25 mm ²
3	Vite M5 (già montata)	

Imm. 17: Collegare la messa a terra

1.8 Collegamento del modulo WLAN



AVVERTENZA


Pericolo di danneggiamento dell'inverter per scarica eletrostatica

I componenti interni dell'inverter possono essere danneggiati irreparabilmente da scariche eletrostatiche.


- › Assicurarsi di aver effettuato la messa a terra prima di toccare i componenti.
- › La connessione COM3 è adatta solo per lo stick Wi-Fi in dotazione o per lo stick 4G disponibile su richiesta presso KACO new energy.

- ⌚ L'apparecchio è montato sul supporto.

- 1 Togliere il tappo dalla connessione COM3
 - 2 Inserire il modulo WLAN nella connessione esistente e fissarlo nella connessione con il dado del modulo WLAN.
 - 3 Assicurarsi che il modulo sia saldamente collegato e che l'etichetta sul modulo sia visibile.
- » Il modulo WLAN è collegato all'apparecchio.



Imm. 18: Togliere la copertura



Imm. 19: Collegamento dello stick WLAN

1.9 Connessione RS485



AVVERTENZA

Per il collegamento alla presa RJ45 è necessario un cavo di rete di categoria 5E o superiore.
Per un uso esterno, è consentita una resistenza ai raggi UV e una lunghezza massima di installazione (su tutti gli inverter) di 1000 m.


Pericolo di danneggiamento dell'inverter per scarica elettrostatica

I componenti interni dell'inverter possono essere danneggiati irreparabilmente da un cablaggio errato tra i cavi di alimentazione e di segnale. Questo invaliderà tutti i diritti di garanzia.


» Prestare attenzione alla corretta assegnazione del cavo.

» L'apparecchio è montato sul supporto.

- 1 Svitare il tappo della connessione di comunicazione (COM1 o COM2) (vedi la rappresentazione qui sotto, osservare la sequenza e la direzione delle frecce). Far passare il cavo di rete attraverso la boccola filettata (incluso dado per raccordi).
 - 2 Far passare il cavo di rete attraverso la boccola filettata (incluso dado per raccordi).
 - 3 Configurare la linea di comunicazione come mostrato nell'illustrazione 21 (secondo la norma DIN 46228-4, fornita dal cliente).
 - 4 Inserire il cavo di rete in COM1 o COM2 (vedi III. 19. Tenere presente la sequenza e le direzioni delle frecce)
 - 5 Serrare la boccola filettata, infine stringere il dado per raccordi (Pos. 5 e 6).
- » Il cavo RS485 è collegato all'apparecchio.

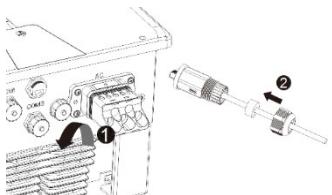


Imm. 20: Introdurre il cavo di rete



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Imm. 21: Assegnazione dei collegamenti dei cavi

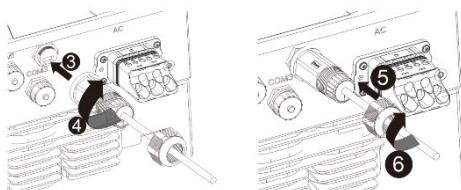

Imm. 22: Collegare il cavo di rete

Legenda

1	Tappo
2	Cavo di rete
3	Boccola filettata
4	Guarnizione con dado per raccordi

2 Messa in funzione

Avvertenza: L'apparecchio viene messo in funzione tramite un'APP utilizzando un terminale mobile. L'APP chiamata KACO Tool è disponibile per Android o iOS (si rimanda al codice QR per Google Playstore o App Store nell'appendice di questa guida rapida).

Una descrizione dettagliata della configurazione della rete WLAN, delle impostazioni dei parametri e degli aggiornamenti del firmware si trova nell'area download della homepage [KACO new energy](#), alla voce Istruzioni per l'uso: **Impostazioni Wi-Fi APP**.

Avvertenza: Per la messa in funzione iniziale non è richiesta alcuna password. Tuttavia, per le successive modifiche dei parametri è necessaria una password specifica dell'apparecchio. A tal fine, è necessario il numero di serie sulla targhetta dell'apparecchio. Al fine di assistervi il più rapidamente possibile, vi preghiamo di prendere nota di questo numero prima di contattare il nostro servizio clienti.

3 Manutenzione e rimozione anomalie

3.1 Controllo a vista

Controllare che il prodotto e i tubi non presentino danni visibili e fare eventualmente attenzione a quanto riportato nella schermata degli stati di esercizio. Informare l'installatore se sono presenti eventuali danni. Le riparazioni possono essere effettuate esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.



PERICOLO

Tensione pericolosa dovuta a due tensioni d'esercizio

Il contatto con cavi e/o terminali nell'apparecchio può causare gravi lesioni o la morte. Il tempo di scarica dei condensatori è di massimo 5 minuti.

- › L'apertura e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da un elettrotecnico specializzato e autorizzato e riconosciuto dall'azienda di gestione della rete elettrica.
- › Collegare lato CA e CC e attendere almeno 5 minuti.



AVVERTENZA

L'alloggiamento apparecchio non contiene componenti che possano essere riparati dal cliente.

Fare in modo che l'elettrotecnico specializzato controlli regolarmente il corretto funzionamento dell'apparecchio e contattare sempre il servizio assistenza del produttore del sistema per eventuali problemi.

3.2 Pulizia

3.2.1 Pulizia di alloggiamento e dissipatore di calore



CAUTELA

Non usare pulitori ad aria compressa o pulitori ad alta pressione!

- › Utilizzare periodicamente un aspirapolvere o un pennello morbida per rimuovere la polvere depositatasi sulla parte superiore dell'apparecchio.
- › Se necessario, rimuovere la sporcizia dagli ingressi di ventilazione.

 Collegare l'apparecchio sul lato CC e CA secondo le norme di sicurezza.

1 Pulire l'alloggiamento e il dissipatore di calore.

» Attoivare l'apparecchio

4 Disattivazione e smontaggio

4.1 Spegnimento dell'apparecchio

PERICOLO

Nei morsetti e nei conduttori dell'apparecchio, anche se spento e disconnesso, sono presenti tensioni che possono provocare la morte!



Il contatto con cavi e/o terminali nell'apparecchio può causare gravi lesioni o la morte.

- › Montare l'apparecchio in posizione stabile prima dell'apparecchio elettrico.
- › Rispettare tutte le norme di sicurezza e le condizioni tecniche di alimentazione attualmente vigenti dell'impresa responsabile dell'approvvigionamento elettrico.
- › L'apertura e la manutenzione dell'apparecchio devono essere effettuate esclusivamente da un elettrotecnico specializzato.
- › Disinserire la tensione di rete disattivando gli elementi di sicurezza esterni.
- › Con l'amerometro a pinza controllare che tutti i cavi CA e CC siano completamente privi di corrente.
- › Allo spegnimento e all'inserimento dell'apparecchio non toccare i conduttori e/o i morsetti / le sbarre collettrici!
- › L'apparecchio in funzione deve essere mantenuto chiuso.

AVVERTENZA

Pericolo di ustioni dovute a parti dell'alloggiamento molto calde



Quando l'apparecchio è in funzione, le parti dell'alloggiamento possono divenire molto calde.

- › Durante il funzionamento toccare solo il coperchio dell'alloggiamento dell'apparecchio.

4.2 Disinstallazione dell'apparecchio

- ⌚ L'apparecchio è disattivato e assicurato dalla riaccensione.

- 1 Togliere il connettore CA dall'apparecchio.
 - 2 Scollegare i cavi CC ai connettori a spina CC e applicare i cappucci protettivi.
- » Dopo aver staccato l'apparecchio, procedere allo smontaggio.

4.3 Smontaggio dell'apparecchio

- ⌚ L'apparecchio è spento e disininstallato.

- 1 Rimuovere la vite di protezione contro il sollevamento sul supporto.
 - 2 Utilizzare i punti laterali e sollevare l'apparecchio dal supporto.
- » Dopo aver smontato l'apparecchio, procedere all'imballaggio.

5 Smaltimento

CAUTELA

Pericolo di danni all'ambiente per smaltimento non corretto



Sia l'apparecchio che il relativo imballaggio di trasporto sono composti prevalentemente da materiali riciclabili.

Apparecchio: Gli apparecchi e gli accessori difettosi non fanno parte dei rifiuti domestici. Fare in modo che le vecchie apparecchiature e gli accessori eventualmente presenti vengano regolarmente smaltiti.

Imballaggio: Fare in modo che l'imballaggio di trasporto venga regolarmente smaltito.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Beknopte handleiding

■ Nederlandse vertaling van de Engelse originele versie



Elektricien

Belangrijke veiligheidsinstructies



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Deze handleiding maakt deel uit van het product en moet in acht worden genomen. Zij moet bovendien op een plek worden bewaard die te allen tijde bereikbaar is.

Inhoud

1	Installatie	76	2	Inbedrijfstelling.....	83
1.1	Veiligheid	76	3	Onderhoud en verhelpen van storingen	84
1.2	Omvang van de levering.....	76	3.1	Visuele controle	84
1.3	Plaats van opstelling selecteren.....	77	3.2	Reiniging.....	84
1.4	Montage van de wandhouder	78	3.2.1	Behuizing en koellichaam reinigen	84
1.5	Apparaat aanbrengen.....	78	4	Buitenwerkingstelling en demontage ...	85
1.6	Elektrische aansluiting uitvoeren	79	4.1	Apparaat uitschakelen.....	85
1.6.1	Algemene weergave omvormer vanaf onderkant	79	4.2	Apparaat de-installeren	85
1.6.2	AC-aansluiting voorbereiden	80	4.3	Apparaat demonteren.....	85
1.6.3	DC-aansluiting configureren	81	5	Verwijdering	85
1.7	Potentiaalvereffening tot stand brengen	82			
1.8	WLAN/wifi-module aansluiten.....	82			
1.9	RS485-aansluiting.....	83			

Wettelijke bepalingen

De informatie in dit document is eigendom van de KACO new energy GmbH. Publicatie, helemaal of gedeeltelijk, vereist schriftelijke toestemming van de KACO new energy GmbH.

KACO garantie

De actuele garantievoorwaarden kunt u op internet via <http://www.kaco-newenergy.com> downloaden.

Handelsmerk

Alle handelsmerken worden erkend, ook als deze niet apart worden aangeduid. Een ontbrekende aanduiding betekent niet dat een product of een merkteken vrij is.

Software

Dit apparaat bevat open source software die door derden is ontwikkeld en waarvoor onder andere onder de GPL resp. LGPL een licentie wordt verleend.

1 Installatie

1.1 Veiligheid

Lees vóór het eerste gebruik van het product deze veiligheidsinstructies aandachtig door.



GEVAAR


Ook na het vrij- en uitschakelen van het apparaat staan er nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen op de aansluitingen en kabels in het apparaat!

Het aanraken van de leidingen en/of klemmen/stroomrails in het apparaat kan tot zware letsen of de dood leiden.

- › Open het product niet.
- › Het apparaat moet vóór de elektrisch aansluiting vast gemonteerd zijn.
- › Neem alle veiligheidsvoorschriften en de actueel geldende technische aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energiebedrijf in acht.
- › Het apparaat mag uitsluitend door een erkende elektricien worden gemonteerd, geïnstalleerd en in gebruik worden genomen.
- › Schakel de netspanning uit door het deactiveren van de externe veiligheidselementen.
- › Controleer de complete stroomvrijheid met behulp van een ampèremeter op alle AC- en DC-kabels.
- › Raak bij het uit- en inschakelen van het apparaat nooit de kabels en/of klemmen/stroomrails aan.

1.2 Omvang van de levering

Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid
A	Omvormer	1 stuks
B	Wandsteun	1 stuks
C	Montagetoeborenset: Wandpluggen en zeskantbouten (4x) M5x14 mm schroef (2x)	1 set
D	DC-stekker (Sunclix)	6 paar
E	AC-stekker	1 stuks
F	WLAN/wifi	1 stuks
G	Documentatie	1 set
H	RS485-aansluiting	2 stuks

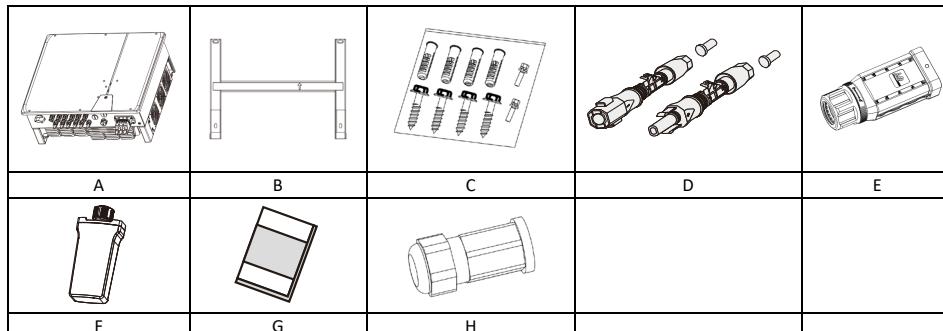


Levering controleren

1. Controleer het apparaat grondig.
2. Terstond bij de transporteur te reclameren:
 - beschadiging van de verpakking die op schade aan het apparaat duidt.
 - zichtbare beschadiging van het apparaat.
3. Schademeldingen dienen direct aan de transporteur te worden gemeld.
4. De schademelding moet binnen zes dagen na ontvangst van het apparaat in schriftelijke vorm door de transporteur ontvangen zijn. Indien gewenst ondersteunen wij u graag.


1.3 Plaats van opstelling selecteren

Installatie-omgeving

1. Zorg ervoor dat de omvormer buiten het bereik van kinderen wordt geïnstalleerd.
2. Om een optimale bedrijfstoestand en een lange gebruiksduur te waarborgen, moet de temperatuur in de installatie-omgeving van de omvormer max. 40°C zijn.
3. Om direct zonlicht, regen, sneeuw en vocht op de omvormer te voorkomen, wordt geadviseerd om de omvormer op plaatsen te monteren die met een beschermend dak zijn uitgerust. Dek de bovenkant van de omvormer niet compleet af.
4. De montagetechnische condities moeten geschikt zijn voor het gewicht en de grootte van de omvormer. De omvormer is geschikt voor montage aan een massieve wand die verticaal staat of naar achteren geheld is (max. 15°). Het wordt aangeraden om de omvormer aan een wand van gipskarton of soortgelijke materialen te installeren. De omvormer kan tijdens het bedrijf geluiden veroorzaken.

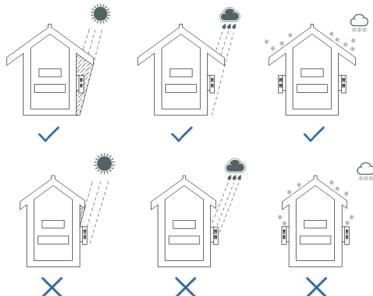


Afb. 1: Apparaat bij buiteninstallatie

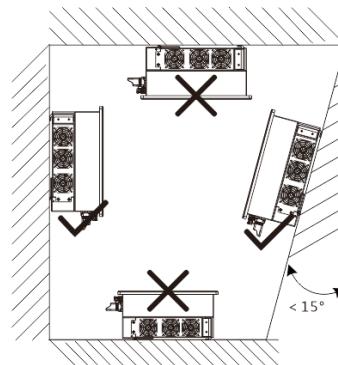


Afb. 2: Toegestane opstelstand

5. Om voldoende warmteafvoer te waarborgen, worden de volgende afstanden tussen de omvormer en andere objecten geadviseerd:

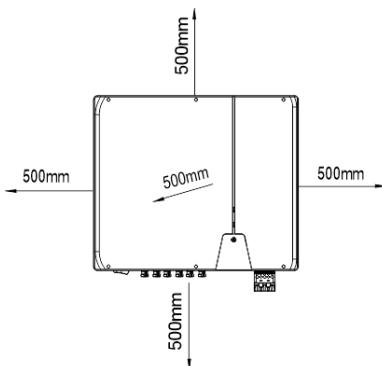

Afb. 3.1: Apparaat bij buiteninstallatie

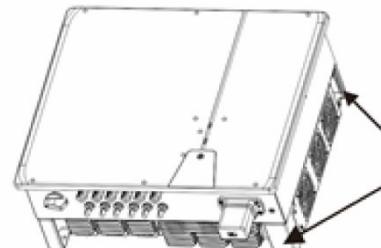

Afb. 3.2: Hefpositie (rechterkant)

1.4 Montage van de wandhouder

⚠ VOORZICHTIG

Risico's bij het gebruik van ongeschikt montage materiaal!

Als er ongeschikt montage materiaal wordt gebruikt, kan het apparaat naar beneden vallen en personen die zich onder het apparaat bevinden ernstig verwonden.

- › Gebruik alleen montage materiaal dat geschikt is voor de betreffende ondergrond. Het bijgevoegde montage materiaal is alleen geschikt voor metselwerk en beton.
- › Monteer het apparaat uitsluitend rechtop.




OPMERKING

Vermogensreductie door stuwwarmte!




Bij niet-naleving van de aanbevolen minimale afstanden kan het apparaat door een gebrekkeijke ventilatie en de daarmee verbonden warmteontwikkeling overschakelen op vermogensbegrenzing.

- › Houd de minimale afstanden aan en zorg voor voldoende warmteafvoer.
- › Tijdens het bedrijf mogen zich geen voorwerpen op de behuizing van het apparaat bevinden.
- › Zorg ervoor dat na de montage van het apparaat geen vreemde stoffen de afvoer van warmte belemmeren.

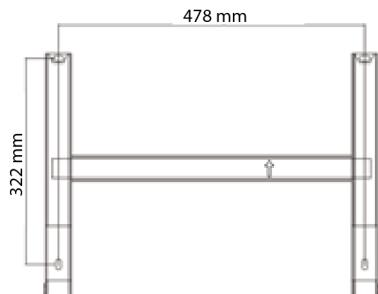

Afb. 4: Boringen voor de wandmontage

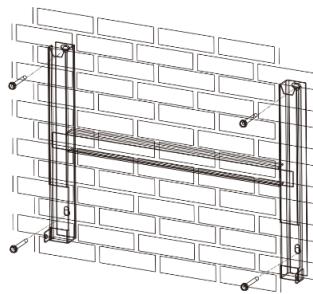

Afb. 5: Montage van de wandhouder

Legenda

1 Vier gaten boren [Ø 10mm met diepte van 70mm]	3 Wandhouder monteren
2 Bouten en pluggen inbrengen	

1 Kartonnen verpakking met houder en montage-set uit de verpakking gehaald en geopend.

2 Markeer de ophangpositie volgens de positie van de houder met vier markeringen op het wandvlak.

3 Markeer de posities van de boorgaten en boor vier gaten.

OPMERKING: de minimale afstanden tussen twee apparaten resp. het apparaat en het plafond resp. de vloer staan, worden reeds in aanmerking genomen op de tekening **aaf. 3.1.**

4 Bevestig de houder met geschikt bevestigingsmateriaal uit de montage-set aan de wand [**XW-10**].

OPMERKING: let erop dat de houder in de juiste stand staat. De pijl moet naar boven wijzen en zichtbaar zijn als de houder bevestigd wordt.

» Ga door met de montage van het apparaat.

1.5 Apparaat aanbrengen

⚠ VOORZICHTIG

Letselgevaar door onjuist optillen en transporteren.



Door onjuist optillen kan het apparaat kantelen en daardoor vallen.


- › Til het apparaat altijd aan de hiervoor bestemde uitsparingen verticaal op.
- › Gebruik een opstaphulp voor de gekozen montagehoogte.
- › Draag veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen bij het hijsen en neerzetten van het apparaat.

Apparaat optillen en monteren


⌚ Wandsteen gemonteerd.

- 1 Til het apparaat op aan de uitsparingen (zie afb. 3.2). Let op het zwaartepunt van het apparaat!
- 2 Plaats het apparaat op de montagebeugel. Controleer beide kanten van het koellichaam om er zeker van te zijn dat deze vast zit.
- 3 Plaats de meegeleverde schroeven (2x M5x14mm) in het verbindingsstuk van de houder en monter de apparatuur aan beide kanten om uitlichten te voorkomen [XP / 2,5 Nm]


» Ga na de montage van het apparaat verder met de elektrische installatie.



Afb. 6: Omvormer in de wandhouder hangen

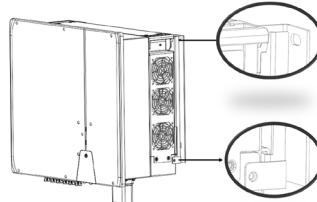

Afb. 7: Correcte montage van het apparaat controleren

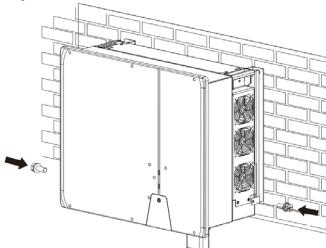

Afb. 8.1: Omvormer bevestigen

1.6 Elektrische aansluiting uitvoeren




OPMERKING

Kies aan de hand van de onderstaande randvoorwaarden kabeldiameter, zekeringstype en zekeringswaarde:

Landspecifieke installatieregels; vermogensklasse van het apparaat; kabellengte; soort bedrading; lokale temperaturen.

1.6.1 Algemene weergave omvormer vanaf onderkant

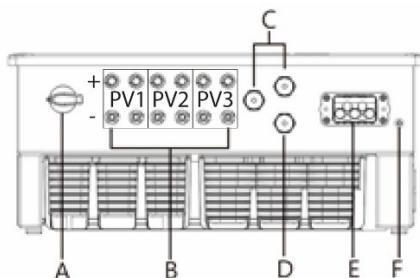

Afb. 8.2: Aansluitzijde: Legenda


A	Geïntegreerde DC-scheidingschakelaar	D	COM 3 – WiFi-stick-aansluiting
B	DC-aansluiting voor PV-generator	E	AC-aansluitbus

1.6.2 AC-aansluiting voorbereiden


U heeft de montage afgerekend.

- 1 Selecteer het juiste afdichtingstoebehoren. De aanbevolen buitendiameter van de kabel voor de afdichting (afb. 9 / pos. 1) bedraagt 20–24 mm.
De aanbevolen buitendiameter van de kabel voor de afdichting (afb. 9 / pos. 2) bedraagt 24,5–30 mm.
- 2 Het aanbevolen type kabel is YJVR of YJV. Ontmantel de kabel [95–100mm] en leid deze door de afdekking.
- 3 Strip de aders N, L1, L2, L3, PE 20–25 mm.

» Voer de elektrische aansluiting uit.



Afb. 9: Juiste afdichting selecteren




Afb. 10: Kabel voorbereiden

AC-aansluiting realiseren


U AC-kabel is voorbereid.

- 1 Leid de geconfigureerde kabel door de moer en afdekking (afb. 11 pos. 1 & 2) en bevestig in overeenstemming met de kabelvolgorde aan de contactdrager (afb. 11/pos. 3) met de bijgevoegde inbussleutel [$\times A_3$ / 4,0 Nm].
 - 2 Trek de afdekking (afb. 11, pos. 3) zo over de stekker dat het gat in de afdekking zichtbaar is (afb. 12).
 - 3 Draai de moer met een dubbele steeksleutel aan en sluit de installatie af met een "klik, klik" [$\times W_50$ / 10,0 Nm].
- OPMERKING:** **de AC-stekkerverbinding is goed verbonden als deze hoorbaar vastklikt.** (Afb. 13)
- 4 Als de moer volledig aangedraaid is, kan de borgring worden gedraaid om de moer vast te zetten.
 - 5 Kabels deskundig en conform de volgende regels aanbrengen:
 - Breng de kabels om het apparaat met een minimumafstand van 30 cm aan.
 - Leg kabels nooit over halfgeleiders (koellichaam).
 - Te grote buigkrachten brengen de beschermingsgraad in gevaar. Gebruik kabels met een buigradius van minimaal het vierenvoudige van de kabeldiameter.


» Het apparaat is aangesloten op het voedingsnet.



Afb. 11: Aders aansluiten



Afb. 12: Afdekking aanbrengen



Afb. 13: Moer aandraaien

Legenda

1	Afdichting	3	Afdekking
2	Contactdrager	4	Moer


1.6.3 DC-aansluiting configureren

GEVAAR


Levensgevaar door elektrische schok!

Het aanraken van de onder spanning staande aansluitingen leidt tot ernstige letsen of de dood. Bij zoninstraling op de PV-generator staat er op de open einden van de DC-kabels een gelijkspanning.


- > Zorg ervoor dat de PV-modules een goede isolatie tegen aarde hebben.
- > Op de conform statische gegevens koudste dag mag de maximale nullastspanning van de PV-modules de maximale ingangsspanning van de omvormer niet overschrijden.
- > Controleer de polariteit van de DC-kabels.
- > DC-spanningsvrijheid vastgesteld.
- > Scheid de DC-stekker niet onder last.



Afb. 14: Draden invoeren



Afb. 15: Inzetstuk in huls schuiven



Afb. 16: Bevestiging controleren

Legenda

1	Draad voor DC-aansluiting	5	Kabelwartel
2	Veer	6	Contactstekker
3	Inzetstuk	7	Koppeling
4	Huls		

U heeft de montage afgerond.

OPMERKING: *Let er vóór het isoleren op dat u geen losse aders afsnijdt.*

1 Voer geïsoleerde draden met getwiste draden voorzichtig in tot de aansluiting.

OPMERKING: *Draadeinde moet in de veer zichtbaar zijn.*

2 Sluit de veer zo dat deze zich vastzet en schuif het inzetstuk in de huls.

3 Zet de kabelwartel vast met een contramoor en draai vast [$\text{XW_15/} 1,8 \text{ Nm}$].

4 Voeg het inzetstuk samen met de contactstekker.

» Elektrische aansluiting realiseren

PV-generator aansluiten

De DC-stekker moet worden geconfigureerd en de PV-generator moet worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat er geen aardsluiting voorhanden is.

OPMERKING: *Let op de uiteenlopende stroomvoercapaciteit van PV1, PV2 en PV3 afhankelijk van de vermogensklasse van het apparaat! Zie max. ingangsstroom op het gegevensblad alsook in het complete handboek.*

1 Haal de beschermkappen van de benodigde DC-aansluitingen aan de onderkant van het apparaat.

2 Steek de DC-stekkers paarsgewijs in de DC-Plus en DC-Min-aansluitstekkers (zie afb. 8.2)

» Het apparaat is verbonden met de PV-generator.

1.7 Potentiaalvereffening tot stand brengen




OPMERKING

Afhankelijk van de plaatselijke installatievoorschriften kan het noodzakelijk zijn om het apparaat met een tweede aardaansluiting te aarden. Hiervoor kan de schroefbout aan de onderkant van het apparaat worden gebruikt.

- ⌚ Apparaat is aan de houder gemonteerd.

- 1 Doe de aardingsgeleider in een geschikte M5 ringkabschoen en krimp het contact.
- 2 Lijn de aansluitlip met de aardingsgeleider uit op de schroef.
- 3 Draai de schroef vast in de behuizing [KP_2/ 2,5 Nm].

» De behuizing is in de potentiaalvereffening opgenomen



Legenda

1	M5-ringkabschoen	2,5 Nm
2	Aarding aarddraad	16–25 mm ²
3	M5-schroef (reeds gemonteerd)	

Afb. 17: Aarding aansluiten

1.8 WLAN/wifi-module aansluiten



OPMERKING

Risico op beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading


Interne componenten van de omvormer kunnen door elektrostatische ontlading onherstelbaar worden beschadigd.

- › Aard uzelf alvorens u componenten aanraakt.
- › De COM3-aansluiting is alleen geschikt voor de bij de levering inbegrepen WiFi-stick of bij KACO new energy optioneel verkrijgbare 4G-stick.


- ⌚ Apparaat is aan de houder gemonteerd.

- 1 Verwijder de kap van de COM3-aansluiting
- 2 Steek de WLAN/wifi-module in de beschikbare aansluiting en bevestig met behulp van de moer van de WLAN/wifi-module in de aansluiting.
- 3 Vergewis u ervan dat de module goed aangesloten is en dat het etiket op de module zichtbaar is.

» De WLAN/wifi-module is aangesloten op het apparaat.



Afb. 18: Afdekking verwijderen



Afb. 19: WLAN/wifi-stick aansluiten

1.9 RS485-aansluiting



OPMERKING

Voor de aansluiting op de RJ45-bus is een netwerkkabel van categorie 5E of hoger nodig.
Voor gebruik buiten is een UV-bestendigheid alsook een maximale installatielengte (over alle omvormers) van 1000m toegestaan.

Risico op beschadiging van de omvormer door elektrostatische ontlading


Interne componenten van de omvormer kunnen door een verkeerde bedrading tussen vermogens- en signaalkabel onherstelbaar worden beschadigd. Hierdoor komen alle aanspraken op garantie te vervallen.

- › Let op het juist aansluiten van de kabel.


Apparaat is aan de houder gemonteerd.

- 1 Schroef de kap van de communicatieaansluiting (COM1 of COM2) eraf (zie weergave beneden, volgorde en richting van pijlen in acht nemen). Voer de netwerkkabel door de Schroefdraadbus (incl. wortelmoer).
- 2 Voer de netwerkkabel door de Schroefdraadbus (incl. wortelmoer).
- 3 Configureer de communicatieleiding zoals in afbeelding 21 weergegeven (volgens DIN 46228-4, door klant ter beschikking gesteld).
- 4 Steek de netwerkkabel in COM1 of COM2 (zie afb. 19. volgorde en richting van pijlen in acht nemen)
- 5 Draai de Schroefdraadbus vast en vervolgens de wortelmoer aan het einde aan (pos. 5 en 6).


» De RS485-kabel is aangesloten op het apparaat.

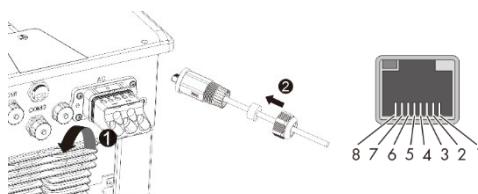

Afb. 20: Netwerkkabel invoeren



Afb. 21: Indeling kabelaansluiting

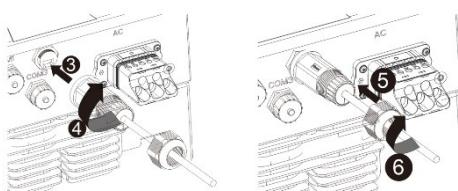

Afb. 22: Netwerkkabel aansluiten

Legenda

1	Kap
2	Netwerkkabel
3	Schroefdraadbus
4	Afdichting met wortelmoer

2 Inbedrijfstelling

Opmerking: het apparaat wordt via een APP door middel van een mobiel eindapparaat in gebruik genomen. De APP met de aanduiding **KACO Tool** is beschikbaar voor Android of iOS (zie QR-code voor Google Playstore of App Store in de bijlage van deze beknopte handleiding).

Een gedetailleerde omschrijving van de WLAN/wifi-netwerk-configuratie, parameterinstellingen en firmware aktualiseringen vindt u in het downloadgedeelte van de [KACO new energy](#) homepage, onder de aanwijzing: **WiFi APP instellingen**.

Opmerking: voor de eerste inbedrijfstelling is geen wachtwoord nodig. Voor latere parameterwijzigingen is echter een specifiek aan het apparaat toegekend wachtwoord nodig. Hiervoor is het serienummer op het typeplaatje van het apparaat nodig. Om u zo snel mogelijk te kunnen helpen, adviseren wij om dit nummer te noteren voordat u contact met onze klantenservice opneemt.

3 Onderhoud en verhelpen van storingen

3.1 Visuele controle

Controleer het product en de kabels op zichtbare beschadigingen en let eventueel op een bedrijfsstatusindicatie. Stel bij beschadigingen uw installateur op de hoogte. Reparaties mogen alleen door een elektricien worden uitgevoerd.



GEVAAR

Gevaarlijke spanning door twee bedrijfsspanningen

Het aanraken van de leidingen en/of klemmen aan het apparaat kan tot zware letsels of de dood leiden.
De ontladingstijd van de condensatoren bedraagt tot wel 5 minuten.

- › Het apparaat mag uitsluitend door een erkende en door het elektriciteitsbedrijf geautoriseerde elektricien geopend en onderhouden worden.
- › Scheid de AC- en DC-zijde en wacht minimaal 5 minuten.



OPMERKING

De behuizing van het apparaat bevat geen componenten die door de klant kunnen worden gerepareerd.
Laat de correcte werking van het apparaat in regelmatige afstanden door een elektricien controleren en neem bij problemen altijd contact op met de service van de fabrikant van het systeem.

3.2 Reiniging

3.2.1 Behuizing en koellichaam reinigen



VOORZICHTIG

Gebruik geen perslucht of hogedrukreiniger!

- › Verwijder regelmatig met een stofzuiger of zachte kwast stof van de bovenkant van het apparaat.
- › Verwijder eventueel stof van de ventilatieopeningen.

⌚ Schakel het apparaat in overeenstemming met de veiligheidsregels aan DC- en AC-zijde vrij.

1 Reinig het koellichaam.

» Schakel het apparaat in

4 Buitenwerkingstelling en demontage

4.1 Apparaat uitschakelen

GEVAAR

Ook na het vrij- en uitschakelen van het apparaat staan er nog altijd levensgevaarlijke elektrische spanningen op de aansluitingen en kabels in het apparaat!

Het aanraken van de leidingen en/of klemmen aan het apparaat kan tot zware letsen of de dood leiden.



- › Het apparaat moet vóór de elektrisch aansluiting vast gemonteerd zijn.
- › Neem alle veiligheidsvoorschriften en de actueel geldende technische aansluitvoorwaarden van het verantwoordelijke energiebedrijf in acht.
- › Het apparaat mag uitsluitend door een erkende elektricien geopend en onderhouden worden.
- › Schakel de netspanning uit door het deactiveren van de externe veiligheidselementen.
- › Controleer de complete stroomvrijheid met behulp van een ampèretang op alle AC- en DC-kabels.
- › Raak bij het uit- en inschakelen van het apparaat nooit de kabels en/of klemmen/stroomrails aan.
- › Houd het apparaat tijdens het bedrijf gesloten.

WAARSCHUWING

Gevaar voor verbranding door hete onderdelen van de behuizing

Onderdelen van de behuizing kunnen tijdens het bedrijf heet worden.

- › Raak tijdens het bedrijf alleen het deksel van de behuizing van het apparaat aan.

4.2 Apparaat de-installeren

⌚ Apparaat spanningsvrij geschakeld en tegen herinschakelen beveiligd.

- 1 Scheid de AC-aansluitstekker van het apparaat.
 - 2 Scheid de DC-kabels aan de DC-stekkers en breng beschermkappen aan.
- » Ga na het eraf halen van het apparaat verder met het demonteren.

4.3 Apparaat demonteren

⌚ Apparaat uitgeschakeld en gedeïnstalleerd.

- 1 Verwijder aan de houder de schroef ter beveiliging tegen uitlichten.
 - 2 Gebruik de uitsparingen aan de zijkant en til het apparaat van de houder.
- » Ga na het eraf halen van het apparaat verder met het verpakken.

5 Verwijdering

VOORZICHTIG

Milieuschade bij verkeerde verwijdering

Zowel het apparaat als de bijbehorende transportverpakking bestaan voor het grootste gedeelte uit voor recyclebaar materiaal.



Apparaat: defecte apparaten en het toebehoren horen niet thuis in het huishoudelijk afval. U dient er zorg voor te dragen dat afgeschreven apparaten en eventueel aanwezig toebehoren volgens de van toepassing zijnde voorschriften worden verwijderd.

Verpakking: u dient er zorg voor te dragen dat de transportverpakking volgens de van toepassing zijnde voorschriften wordt verwijderd.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Skrócona instrukcja

- Tłumaczenie na język polski tłumaczenia na język niemiecki wersji oryginalnej w języku angielskim**



Elektryk

Ważne wskazówki bezpieczeństwa



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Niniejsza instrukcja stanowi część produktu, której należy przestrzegać. Ponadto należy ją przechowywać w miejscu, które jest zawsze łatwo dostępne.

Spis treści

1	Instalacja.....	88	2	Rozruch	95
1.1	Bezpieczeństwo.....	88	3	Konserwacja i usuwanie usterek.....	96
1.2	Zakres dostawy.....	88	3.1	Kontrola wzrokowa.....	96
1.3	Wybór miejsca ustawienia.....	89	3.2	Czyszczenie.....	96
1.4	Montaż uchwytu ściennego	90	3.2.1	Czyszczenie obudowy i radiatora.....	96
1.5	Mocowanie urządzenia.....	90	4	Wyłączenie z eksploatacji i demontaż	97
1.6	Podłączanie falownika do instalacji elektrycznej.....	91	4.1	Wyłączanie urządzenia.....	97
1.6.1	Widok ogólny falownika od dołu.....	91	4.2	Odłączanie urządzenia	97
1.6.2	Przygotowanie przyłącza AC	92	4.3	Demontaż urządzenia.....	97
1.6.3	Konfiguracja przyłącza DC.....	93	5	Utylizacja.....	97
1.7	Tworzenie wyrównania potencjałów.....	94			
1.8	Podłączanie modułu WLAN	94			
1.9	Przyłącze RS485	95			

Przepisy prawne

Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią własność firmy KACO new energy GmbH. Publikacja zarówno w całości, jak i fragmentarycznie wymaga pisemnej zgody firmy KACO new energy GmbH.

Gwarancja firmy KACO

Aktualne warunki gwarancyjne można pobrać w Internecie na stronie <http://www.kaco-newenergy.com>.

Znak towarowy

Wszystkie znaki towarowe są uznane, nawet jeżeli nie są oddzielnie oznaczone. Brak oznaczenia nie sugeruje, że towar lub znak są wolne.

Oprogramowanie

Niniejsze urządzenie zawiera oprogramowanie Open Source, opracowane przez podmioty trzecie i licencjonowane m.in. pod nazwami GPL lub LGPL.

1 Instalacja

1.1 Bezpieczeństwo

Przed pierwszym zastosowaniem produktu uważnie przeczytać niniejsze wskazówki bezpieczeństwa.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczne dla życia napięcia panują na przyłączach i w przewodach urządzenia również po jego wyłączeniu i odłączeniu!


Dotknięcie przewodów i/lub zacisków/ szyn prądowych w urządzeniu może być przyczyną ciężkich obrażeń lub śmierci.



- › Nie otwierać produktu.
- › Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej urządzenie należy stabilnie zamontować.
- › Przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i obowiązujących aktualnie warunków technicznych podłączania, opracowanych przez właściwy zakład energetyczny.
- › Urządzenie może montować, instalować i uruchamiać tylko wykwalifikowany elektryk.
- › Wyłączyć napięcie sieciowe, wyłączając zewnętrzne elementy zabezpieczające.
- › Sprawdzić amperomierzem szczękowym, czy wszystkie przewody AC i DC są odłączone od napięcia.
- › Podczas włączania i włączania urządzenia nie dotykać przewodów i/lub zacisków/szyn prądowych.

1.2 Zakres dostawy

Artykuł	Opis	Liczba
A	Falownik	1 szt.
B	Uchwyt ścienny	1 szt.
C	Zestaw akcesoriów montażowych: Kołki ścienne i śruby z łbem sześciokątnym (4x) Śruba M5x14 mm (2x)	1 zestaw
D	Połączenie wtykowe DC (Sunclix)	6 par
E	Połączenie wtykowe AC	1 szt.
F	WLAN	1 szt.
G	Dokumentacja	1 zestaw
H	Przyłącze RS485	2 szt.

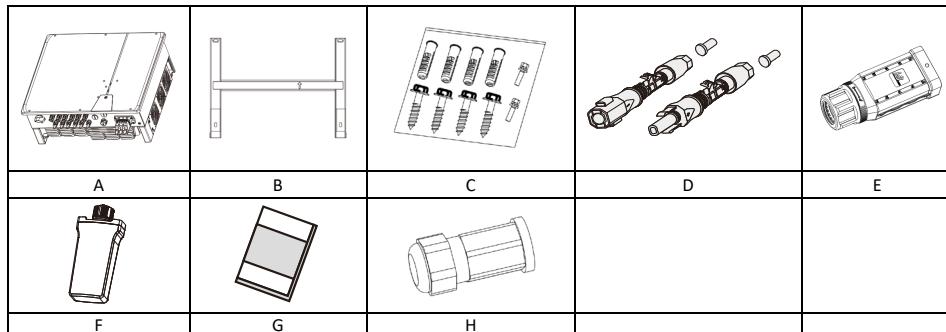


Sprawdzenie zakresu dostawy

1. Dokładnie sprawdzić urządzenie.
2. Niezwłocznie reklamować w firmie transportowej:
 - uszkodzenia opakowania mogące świadczyć o uszkodzeniu urządzenia,
 - widoczne uszkodzenia urządzenia.
3. Zgłoszenie uszkodzenia niezwłocznie przekazać do firmy transportowej.
4. Zgłoszenie uszkodzenia musi być dostępne firmie transportowej w ciągu sześciu dni od otrzymania urządzenia, w formie pisemnej. W razie potrzeby chętnie okażemy pomoc.


1.3 Wybór miejsca ustawienia

Otoczenie instalacyjne

1. Zapewnić, aby falownik został zamontowany w miejscu niedostępny dla dzieci.
2. Aby zapewnić optymalny stan roboczy i długi okres użytkowania, temperatura w otoczeniu montażu falownika powinna wynosić maks. 40°C.
3. Aby uniknąć bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych, deszczu, śniegu i wilgoci na falownik, zaleca się montaż falownika w miejscach, nad którymi znajduje się daszek ochronny. Nie zasłaniać całkowicie górnej części falownika.
4. Warunki montażu muszą być dostosowane do masy i rozmiaru falownika. Inwerter jest przeznaczony do montażu na litej ścianie pionowej lub nachylonej do tyłu (maks. 15°). Nie zaleca się montażu falownika na ścianie wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych lub podobnych materiałów. Falownik może emitować głośny dźwięk podczas pracy.

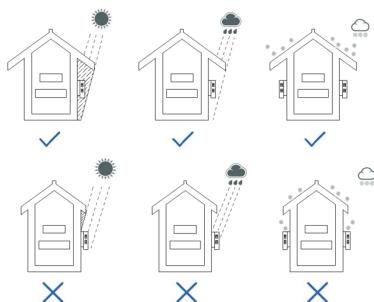


Rys. 1: Urządzenie przy instalacji zewnętrznej

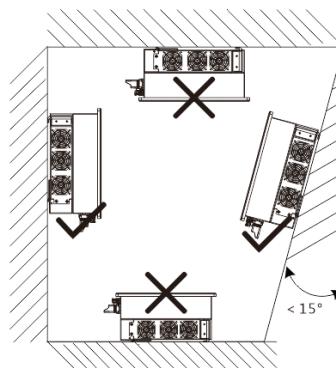


Rys. 2: Dopuszczalna pozycja ustawienia

5. Aby zapewnić wystarczające odprowadzanie ciepła, zaleca się zachowanie następujących odstępów między falownikiem a innymi obiekktami:

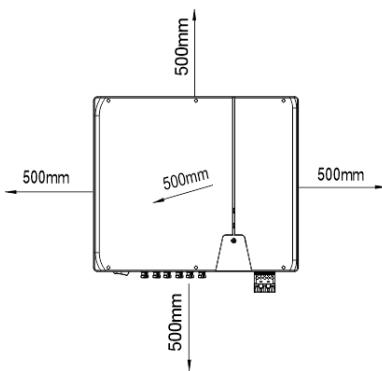

Rys. 3.1: Urządzenie przy instalacji zewnętrznej

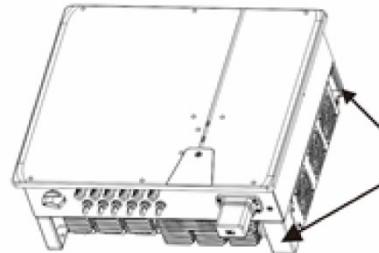

Rys. 3.2: Pozycja podnoszenia (prawa strona)

1.4 Montaż uchwytu ściennego

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo w przypadku zastosowania nieodpowiednich materiałów mocujących!

W przypadku zastosowania nieodpowiednich materiałów mocujących urządzenie może spaść i spowodować ciężkie obrażenia osób znajdujących się pod nim.

- › Stosować tylko materiały mocujące odpowiednie do podłoga. Załączone materiały mocujące nadają się tylko do muru i betonu.
- › Urządzenie mocować tylko w pozycji pionowej.




WSKAZÓWKI

Zmniejszenie mocy wskutek nagromadzenia ciepła!




W przypadku nieprzestrzegania zalecanych odstępów minimalnych może dojść do zmniejszenia mocy urządzenia z uwagi na niedostateczną wentylację i związane z tym wydzielanie się ciepła.

- › Przestrzegać odstępów minimalnych i zapewnić wystarczające odprowadzenie ciepła.
- › Podczas pracy na obudowie urządzenia nie mogą się znajdować żadne przedmioty.
- › Upewnić się, że po montażu urządzenia żadne ciała obce nie blokują odpływu ciepła.

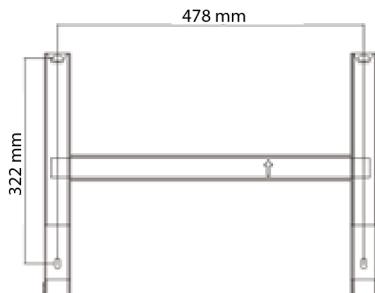

Rys. 4: Otwory do montażu naściennego

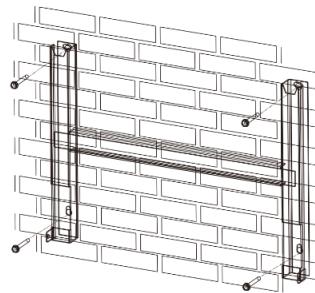

Rys. 5: Montaż uchwytu ściennego

Objaśnienia

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1 Wywiercić cztery otwory [Ø 10 mm o głębokości 70 mm] | (3) Zamontować uchwyt ścienny |
| 2 Włożyć śruby i kołki | |

○ Wyjąć z opakowania karton z uchwytem i zestawem montażowym i otworzyć.

1 Zaznaczyć cztery oznaczenia na powierzchni ściany jako pozycję zawieszenia odpowiednio do pozycji uchwytu.

2 Zaznaczyć położenie otworów i wywierć cztery otwory.

WSKAZÓWKA: Odległości minimalne między dwoma urządzeniami lub między urządzeniem a stropem lub podłogą uwzględniono na rysunku Rys. 3.1.

3 Zamocować uchwyt do ściany za pomocą odpowiedniego materiału mocującego [XW-10].

WSKAZÓWKA: Zwrócić uwagę na prawidłowe wypoziomowanie uchwytu. Strzałka musi wskazywać do góry i być widoczna, gdy uchwyt jest zamocowany.

» Kontynuować montaż urządzenia.

1.5 Mocowanie urządzenia

OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo obrażeń spowodowane przez nieprawidłowe podnoszenie i transportowanie.



Nieprawidłowe podnoszenie może doprowadzić do przechylenia się i w konsekwencji upadku urządzenia.

- › Zawsze podnosić urządzenie, chwytając za odpowiednie uchwyty wpuszczone.
- › Stosować pomoce do wchodzenia na wybraną wysokość montażu.
- › Podczas podnoszenia i przenoszenia urządzenia należy nosić rękawice i obuwie ochronne.

Podnoszenie i montaż urządzenia


Uchwytścienny zamontowany.

1 Podnieś urządzenie, chwytając za uchwyty wpuszczane (patrz Rys. 3.2). Uwzględnij środek ciężkości urządzenia!


2 Włożyć urządzenie w jarzmo mocujące. Sprawdź obie strony radiatora, aby zapewnić, że jest stabilnie osadzony.

3 Włożyć załączone śruby (2x M5x14 mm) do łącznika uchwytu i zamocować urządzenie z obu stron w celu zabezpieczenia przed wypadnięciem [ /  2,5 Nm].


» Po zamontowaniu urządzenia kontynuować instalację elektryczną.



Rys. 6: Wieszanie falownika na uchwycieściennym

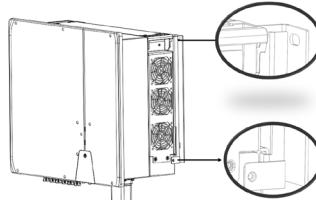

Rys. 7: Sprawdzanie bezpiecznego zamocowania urządzenia

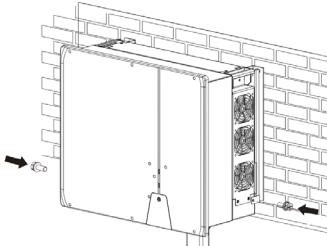

Rys. 8.1: Mocowanie falownika

1.6 Podłączanie falownika do instalacji elektrycznej




WSKAZÓWKI

Przekrój przewodu, rodzaj bezpiecznika i jego prąd znamionowy dobierać zgodnie z następującymi warunkami ramowymi:

Krajowe normy instalacyjne; klasa mocy urządzenia; długość przewodu; rodzaj układania przewodu; temperatury na miejscu.

1.6.1 Widok ogólny falownika od dołu

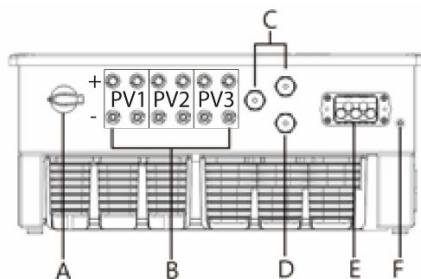


Rys. 8.2: Strona przyłączeniowa: Objasnienia

A	Zintegrowany rozłącznik DC	D	COM 3 – przyłącze adaptera Wi-Fi
B	Przyłącze DC dla generatora fotowoltaicznego	E	Gniazdo przyłączeniowe AC
C	COM1 i 2 – gniazdo RJ45 do przyłącza RS485	F	Położenie przewodu wyrównawczego


1.6.2 Przygotowanie przyłącza AC

Montaż został zakończony.

- 1 Wybrać odpowiednie akcesoria uszczelniające. Zalecana średnica zewnętrzna kabla do uszczelnienia (Rys. 9 / Poz. 1) wynosi 20–24 mm.
Zalecana średnica zewnętrzna kabla do uszczelnienia (Rys. 9 / Poz. 2) wynosi 24,5–30 mm.
 - 2 Zalecany typ kabla: YJVR lub YJV. Zdjāj płaszcz z kabla [95–100 mm] i przeprowadź kabel przez pokrywę.
 - 3 Odizolować żyły N, L1, L2, L3, PE na długości 20–25 mm.
- » Podłączyć falownik do instalacji elektrycznej.



Rys. 9: Wybór prawidłowej uszczelki




Rys. 10: Przygotowanie kabla

Podłączanie przyłącza AC


Przewód AC został przygotowany.

- 1 Przeprowadzić skonfigurowany kabel przez nakrętkę i pokrywę (Rys. 11 Poz. 1 i 2) i nałożyć zgodnie z kolejnością przewodów na nośnik stykowy (Rys. 11 / Poz. 3) za pomocą dołączonego klucza imbusowego [$\times A_3$ / 4,0 Nm].
 - 2 Nałożyć pokrywę (Rys. 11, Poz. 3) na wtyk w taki sposób, aby otwór w pokrywie był widoczny (Rys. 12).
 - 3 Dokręcić nakrętkę za pomocą klucza widlastego i zakończyć montaż kliknięciem [$\times W_{-50}$ / 10,0 Nm].
- WSKAZÓWKA: Połączenie wtykowe AC jest prawidłowo podłączone, gdy słyszalnie się zatrąśnie.** (Rys. 13.)
- 4 Gdy nakrętka jest całkowicie dokręcona, można obrócić pierścień zabezpieczający, aby ustalić nakrętkę.
- 5 Prawidłowo ułożyć przewody, uwzględniając poniższe zasady:
- Przewody ułożyć, zachowując minimalny odstęp od urządzenia co najmniej 30 cm.
 - Nigdy nie układź przewodów nad półprzewodnikiem (element chłodzący)
 - Zbyt duże siły gnące mogą obniżyć stopień ochrony. Przewody układź z zachowaniem promienia gięcia równego czerwokości średnicy kabla.


» Urządzenie jest podłączone do sieci elektrycznej.



Rys. 11: Podłączanie żył



Rys. 12: Wkładanie pokrywy



Rys. 13: Dokręcanie nakrętki

Objaśnienia

1 uszczelka	3 Pokrywa
2 Nośnik stykowy	4 Nakrętka

1.6.3 Konfiguracja przyłącza DC


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zagrożenie życia wskutek porażenia prądem!


Dotknięcie przyłączy pod napięciem może być przyczyną ciężkich obrażeń lub śmierci. W przypadku oddziaływania promieni słonecznych na generator fotowoltaiczny na otwartych końcach przewodów DC występuje napięcie stałe.




- › Zapewnić, aby moduły fotowoltaiczne były dobrze odizolowane od ziemi.
- › W statystycznie najchłodniejszym dniu maksymalne napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych nie może przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
- › Sprawdzić biegunowość przewodów DC.
- › Zapewniony jest brak napięcia DC.
- › Nie rozcierać połączenia wtykowego DC pod obciążeniem.



Rys. 14: Wprowadzić żyły



Rys. 15: Wsunąć wkład do tulei



Rys. 16: Sprawdzić zamocowanie

Objaśnienia

1	Żyla przyłącza DC	5	Przepust kablowy
2	Sprzęyna	6	Wtyk kontaktowy
3	Wkład	7	Złącze
4	Tuleja		

⌚ Montaż został zakończony.

⌚ **WSKAZÓWKA:** Przed złożeniem izolacji zwrócić uwagę, aby nie odciąć poszczególnych żył.

- 1 Izolowane żyły ze skręconymi drutami wprowadzić ostrożnie aż do złączenia.

WSKAZÓWKA: Końce drutów muszą być widoczne w sprężynie.

- 2 Sprzęynę zamknąć w taki sposób, aby się zatrzasnęła, i wsunąć wkład do tulei.

- 3 Skontrolować przepust kablowy i dokręcić [W_15/ 1,8 Nm].

- 4 Złączyć wkład z wtykiem kontaktowym.

» Podłączanie falownika do instalacji elektrycznej

Podłączanie generatora fotowoltaicznego

⌚ Skonfigurować połączenie wtykowe DC i sprawdzić generator fotowoltaiczny, aby zapewnić, że nie występuje zwarcie do ziemi.

WSKAZÓWKA: Zwrócić uwagę na różnicę obciążalność prądową PV1, PV2 i PV3 w zależności od klasy mocy urządzenia! Patrz maks. prąd wejściowy w specyfikacji technicznej oraz kompletnym podręczniku obsługi.

- 1 Zdjąć zaślepki z wymaganych przyłączy DC na spodzie urządzenia.

- 2 Połączenia wtykowe DC podłączyć parami do wtyków przyłączeniowych bieguna dodatniego i ujemnego DC (patrz Rys. 8.2.).

» Urządzenie jest połączone z generatorem fotowoltaicznym.

1.7 Tworzenie wyrównania potencjałów




WSKAZÓWKA

W zależności od miejscowych przepisów instalacyjnych może występować konieczność uziemienia urządzenia za pomocą drugiego przyłącza uziemiającego. Można w tym celu zastosować trzpień gwintowany na spodzie urządzenia.

Urządzenie jest zamontowane na uchwycie.

- 1 Wprowadzić przewód uziemiający do odpowiedniego oczkowego okucia kablowego M5 i zaciśnąć styk.
 - 2 Wyrównać wyprowadzenie z przewodem uziemiającym za pomocą śruby.
 - 3 Stabilnie wkręcić śrubę w obudowę [$\times P_2/2,5\text{ mm}^2$, 2,5 Nm].
- » Obudowa jest włączona do wyrównania potencjałów



Objaśnienia

1	Oczkowe okucie kablowe M5	2,5 Nm
2	Uziemienie przewodu ochronnego	16–25 mm^2
3	Śruba M5 (już zamontowana)	

Rys. 17: Podłączenie uziemienia

1.8 Podłączanie modułu WLAN



WSKAZÓWKA


Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika na skutek wyładowania elektrostatycznego

Na skutek wyładowania elektrostatycznego podzespoły wewnętrz falownika mogą ulec uszkodzeniu, którego nie można już naprawić.


- › Uziemić się przed dotknięciem podzespołów.
- › Przyłącze COM3 nadaje się tylko do adaptera Wi-Fi wchodzącego w zakres dostawy lub adaptera 4G dostępnego opcjonalnie w firmie KACO new energy.

Urządzenie jest zamontowane na uchwycie.

- 1 Zdjąć kapturek z przyłącza COM3.
 - 2 Włożyć moduł WLAN do istniejącego przyłącza i zamocować w przyłączu za pomocą nakrętki modułu WLAN.
 - 3 Zapewnić, aby moduł był stabilnie połączony i aby etykieta na module była widoczna.
- » Moduł WLAN jest połączony do urządzenia.



Rys. 18: Zdejmowanie pokrywy



Rys. 19: Podłączanie adaptera WLAN

1.9 Przyłącze RS485



WSKAZÓWKA

W celu podłączenia do gniazda RJ45 jest wymagany kabel sieciowy kategorii 5E lub wyższej. W przypadku zastosowań na zewnątrz jest dozwolona odporność na promieniowanie UV oraz maksymalna długość instalacji (przez wszystkie falowniki) wynosząca 1000 m.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika na skutek wyładowania elektrostatycznego


Na skutek nieprawidłowego podłączenia kabla mocy i kabla sygnałowego może dojść do uszkodzenia wewnętrznych podzespołów falownika, którego nie można już naprawić. Tym samym wszelkie roszczenia gwarancyjne tracą ważność.

Zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie kabla.


Urządzenie jest zamontowane na uchwycie.

- 1 Odkręcić nasadkę ochronną przyłącza komunikacyjnego (COM1 lub COM2) (patrz ilustracja poniżej, zwrócić uwagę na kolejność i kierunki strzałek). Poprowadzić kabel sieciowy przez tuleję gwintowaną (razem z nakrętką).
- 2 Poprowadzić kabel sieciowy przez tuleję gwintowaną (razem z nakrętką).
- 3 Skonfigurować przewód komunikacyjny w sposób przedstawiony na rysunku 21 (zgodnie z normą DIN 46228-4, udostępniany przez klienta).
- 4 Podłączyć kabel sieciowy do gniazda COM1 lub COM2 (patrz Rys. 19. Zwrócić uwagę na kolejność i kierunki strzałek).
- 5 Dokręcić tuleję gwintowaną, następnie dokręcić nakrętkę na końcu (Poz. 5 i 6).


» Kabel RS485 jest podłączony do urządzenia.

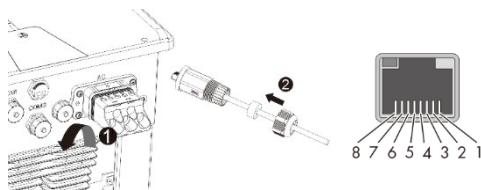

Rys. 20: Wprowadzanie kabla sieciowego



Rys. 21: Podłączenie kabla

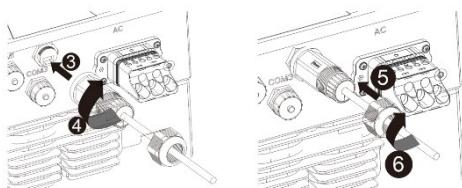

Rys. 22: Podłączanie kabla sieciowego

Objaśnienia	
1	Nasadka ochronna
2	Kabel sieciowy
3	Tuleja gwintowana
4	Uszczelka z nakrętką

2 Rozruch

Wskazówka: Urządzenie uruchamia się za pośrednictwem aplikacji przy użyciu urządzenia końcowego. Aplikacja **KACO Tool** jest dostępna dla systemów Android lub iOS (patrz kod QR dla Google Playstore lub App Store w załączniku do niniejszej skróconej instrukcji obsługi).

Szczegółowy opis konfiguracji sieci WLAN, ustawień parametrów i aktualizacji oprogramowania sprzętowego można znaleźć w sekcji plików do pobrania na stronie [KACO new energy](#), w punkcie Wskazówka dotyczącej stosowania: **Ustawienia Wi-Fi aplikacji**.

Wskazówka: Do pierwszego uruchomienia nie jest wymagane hasło. Jednak do późniejszych zmian parametrów jest wymagane podanie hasła dla danego urządzenia. W tym celu jest wymagany numer seryjny umieszczony na tabliczce znamionowej urządzenia. Aby jak najszybciej uzyskać pomoc, należy zanotować ten numer przed nawiązaniem kontaktu z naszym działem obsługi klienta.

3 Konserwacja i usuwanie usterek

3.1 Kontrola wzrokowa

Sprawdzić produkt i przewody pod kątem widocznych z zewnątrz uszkodzeń i w razie potrzeby zwrócić uwagę na wskaźnik stanu pracy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń powiadomić instalatora. Napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany elektryk.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczne napięcie wskutek dwóch napięć roboczych

Dotknięcie przewodów i/lub zacisków w urządzeniu może być przyczyną ciężkich obrażeń lub śmierci.

Czas rozładowania kondensatorów wynosi do 5 minut.

- › Urządzenie może otwierać i konserwować tylko wykwalifikowany elektryk, mający pozwolenie operatora sieci elektrycznej.
- › Odłączyć obwód AC i DC, a następnie odczekać co najmniej 5 minut.



WSKAZÓWKA

Obudowa urządzenia nie zawiera żadnych podzespołów, które mogą być naprawiane przez klienta.

Zlecać regularną kontrolę prawidłowego działania urządzenia wykwalifikowanemu elektrykowi i w razie problemów zawsze zwracać się do serwisu producenta systemu.

3.2 Czyszczenie

3.2.1 Czyszczenie obudowy i radiatora



OSTROŻNIE

Nie używać sprężonego powietrza ani myjek wysokociśnieniowych!

- › Regularnie usuwać kurz z wierzchu urządzenia za pomocą odkurzacza lub miękkiego pędzla.
- › W razie potrzeby usunąć kurz z wlotów powietrza.

⌚ Odłączyć urządzenie od obwodu DC i AC zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

1 Wyczyścić radiator sprężonym powietrzem.

» Włączyć urządzenie

4 Wyłączenie z eksploatacji i demontaż

4.1 Wyłączanie urządzenia

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niebezpieczne dla życia napięcia panują na przyłączach i w przewodach urządzenia również po jego wyłączeniu i odłączeniu!



- » Przed podłączeniem do instalacji elektrycznej urządzenie należy stabilnie zamontować.
- » Przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i obowiązujących aktualnie warunków technicznych podłączania, opracowanych przez właściwy zakład energetyczny.
- » Urządzenie może otwierać i konserwować tylko wykwalifikowany elektryk.
- » Wyłączyć napięcie sieciowe, wyłączając zewnętrzne elementy zabezpieczające.
- » Sprawdzić amperomierzem szczękowym, czy wszystkie przewody AC i DC są odłączone od napięcia.
- » Podczas włączania i włączania urządzenia nie dotykać przewodów i/lub zacisków/szyn prądowych.
- » Podczas pracy urządzenie musi być zamknięte.

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo oparzenia o gorące części obudowy

Części obudowy mogą się mocno nagrzać podczas pracy.

- » Podczas pracy dotykać tylko pokrywy obudowy urządzenia.

4.2 Odłączanie urządzenia



Urządzenie jest bez napięcia i zabezpieczone przed ponownym włączeniem.

- 1 Odłączyć wtyk przyłączeniowy AC od urządzenia.
 - 2 Odłączyć przewody DC na połączeniach wtykowych DC i założyć zaślepki.
- » Po zamontowaniu urządzenia kontynuować demontaż.

4.3 Demontaż urządzenia



Urządzenie jest wyłączone i odłączone od instalacji.

- 1 Usunąć z uchwytu śrubę zabezpieczającą przed wypadnięciem.
 - 2 Podnieść urządzenie z uchwytu, stosując boczne uchwyty wpuszczone.
- » Po zamontowaniu urządzenia kontynuować pakowanie.

5 Utylizacja

OSTROŻNIE

Szkoły środowiskowe przy nieprawidłowej utylizacji

Zarówno urządzenie, jak i przynależne opakowanie transportowe, składają się w większości z materiałów podlegających recyklingowi.



Urządzenie: Nie wyrzucać uszkodzonych urządzeń i akcesoriów razem z odpadami domowymi. Zapewnić, aby zużyte urządzenia razem z ewentualnymi akcesoriami zostały poddane prawidłowej utylizacji.

Opakowanie: Zapewnić poddanie opakowania transportowego prawidłowej utylizacji.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Hızlı başlangıç kılavuzu

- İngilizce orijinal sürümünün Almanca çevirisinden çevrilmiştir



Elektrik teknisyeni

Önemli güvenlik uyarıları



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır ve dikkate alınmalıdır. Ayrıca her zaman kolay ulaşılabilir bir yerde saklanmalıdır.

İçindekiler

1	Kurulum	100	2	İşletime alma	107
1.1	Güvenlik	100	3	Bakım ve arıza giderme	108
1.2	Teslimat kapsamı.....	100	3.1	Görsel kontrol	108
1.3	Kurulum yerinin seçilmesi.....	101	3.2	Temizleme.....	108
1.4	Duvar tutucusunun montajı.....	102	3.2.1	Muhafazanın ve soğutma plakasının temizlenmesi.....	108
1.5	Cihazın takılması.....	102	4	İşletimden çıkarılması ve sökülmesi....	109
1.6	Elektrik bağlantısının yapılması.....	103	4.1	Cihazın kapatılması.....	109
1.6.1	İnverterin alttan genel görünümü	103	4.2	Cihazın kurulumunun kaldırılması	109
1.6.2	AC bağlantısının hazırlanması	104	4.3	Cihazın sökülmesi	109
1.6.3	DC bağlantısının yapılandırılması.....	105	5	Tasfiye	109
1.7	Potansiyel dengelemesinin oluşturulması.....	106			
1.8	WLAN modülünün bağlanması	106			
1.9	RS485 bağlantı	107			

Yasal düzenlemeler

Bu dokumanda yer alan bilgiler KACO new energy GmbH firmasına aittir. Tamamen veya kısmen yayınlanması sadece KACO new energie GmbH firmasının yazılı izni ile mümkündür.

KACO garantisı

Güncel garanti düzenlemelerini <http://www.kaco-newenergy.com> adresinden indirebilirsiniz.

Markalar

Tüm markalar özel olarak işaretlenmemiş olsa da, tanınmaktadır. Marka işaretin bulunmaması bir ürün veya işaretin tescilli marka olmadığı anlamına gelmez.

Yazılım

Bu cihaz, üçüncü kişiler tarafından geliştirilmiş veya GPL veya LGPL tarafından lisansı alınmış Open Source yazılımı içermektedir.

1 Kurulum

1.1 Güvenlik

Ürünü ilk kez kullanmadan önce bu güvenlik uyarılarını lütfen dikkatle okuyun.

TEHLİKE

Cihaz gerilimsiz hale getirildikten ve kapatıldıktan sonra da cihazın bağlantı ve hatlarında ölüm tehlikesi taşıyan gerilimler mevcuttur!


Cihazdaki kablolarla ve/veya klemenslere/iletken raylarına temas edildiği takdirde, ağır yaralanma veya ölüm meydana gelebilir.



- › Ürünün içini açmayın.
- › Cihaz, elektrik bağlantısı yapılmadan önce sabit bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- › Yetkili elektrik idaresinin tüm güvenlik talimatlarına ve geçerli güncel teknik bağlantı koşullarına uyun.
- › Cihazı montaj, kurulum ve işletme alma çalışmaları, sadece onaylı bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
- › Şebeke gerilimini harici güvenlik elemanlarını devre dışı bırakarak kapatın.
- › Tüm AC ve DC hatlarında kesinlikle akım bulunmadığını pens ampermetre kullanarak denetleyin.
- › Cihazı kapatma ve açma sırasında hatlara ve/veya klemenslere/iletken raylarına dokunmayın.

1.2 Teslimat kapsamı

Ürün	Tanımlama	Miktar
A	İnverter	1 adet
B	Duvar tutucusu	1 adet
C	Montaj aksesuarı seti: Duvar dübeli ve altı köşeli civatalar (4x) M5x14 mm civata (2x)	1 set
D	DC geçme bağlantısı (Sunclix)	6 çift
E	AC geçme bağlantısı	1 adet
F	WLAN	1 adet
G	Dokümantasyon	1 set
H	RS485 bağlantısı	2 adet

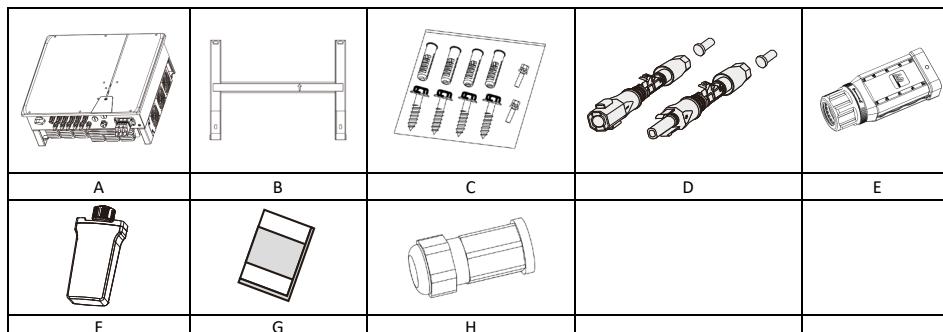


Teslimat kapsamının kontrolü

1. Cihazı detaylı bir şekilde inceleyin.
2. Aşağıdaki durumlarda derhal nakliye firmasına şikayette bulunun:
 - Ambalajda bulunan ve cihazdaki hasarlarla ilişkilendirilecek hasarlar.
 - Cihaz üzerindeki bariz hasarlar.
3. Nakliye firmasına derhal hasar bildiriminde bulunun.
4. Hasar bildirimi, cihaz alındıktan sonra altı gün içinde yazılı olarak nakliye firmasına ulaştırılmış olmalıdır. İhtiyaç duyduğunuzda size gerekli desteği vermeye hazırız.


1.3 Kurulum yerinin seçilmesi

Kurulum ortamı

- İnverterin, çocukların ulaşamayacağı bir yere yerleştirildiğinden emin olun.
- İnverterin ideal koşullarda uzun ömürlü şekilde çalışmasını sağlamak için, inverterin kurulduğu ortamda sıcaklık en fazla 40°C olmalıdır.
- İnverter yüzeyinin güneş ışığı, yağmur, kar ve neme maruz kalmasını önlemek için, inverterin üzerinde koruyucu çatı bulunan bir yere monte edilmesi önerilir. İnverterin üzerini tamamen kapatmayın.
- Montaj ile ilgili koşullar, inverterin ağırlığına ve boyutuna uygun olmalıdır. İnverter, dikey veya arkaya eğimli (maks. 15°) duran sağlam bir duvara monte edilmek için uygundur. İnverterin alçıpan veya benzeri maddelerden yapılmış duvarlara monte edilmesi önerilmez. İnverter çalışırken ses yapabilir.

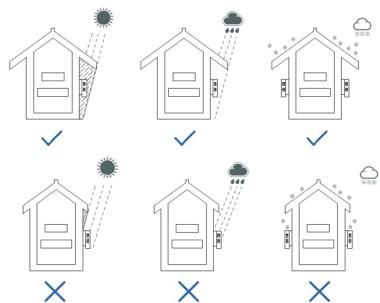


Şek. 1: Açık alanlara kurulumda cihaz

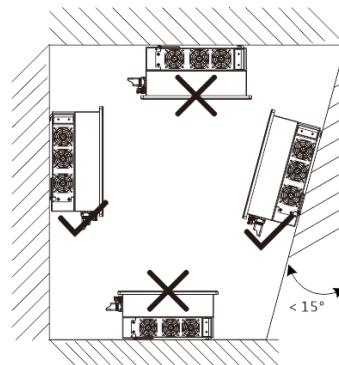


Şek. 2: İzin verilen kurulum yeri

- Yeterli ısı çıkışını sağlamak için, inverter ile diğer nesneler arasında aşağıdaki mesafelerin bırakılması önerilir:

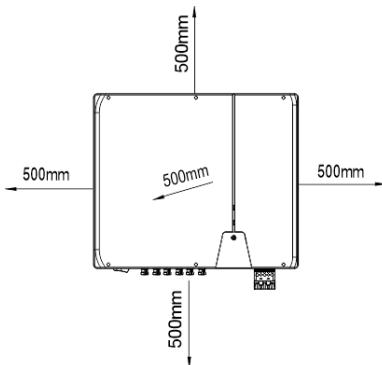

Şek. 3.1: Açık alanlara kurulumda cihaz

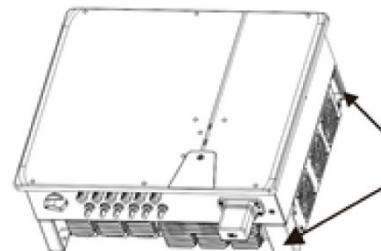

Şek. 3.2: Kaldırma pozisyonu (sağ taraf)

1.4 Duvar tutucusunun montajı

DİKKAT

Uygun olmayan sabitleme malzemelerinin kullanılması nedeniyle tehlike!

Uygun olmayan sabitleme malzemesi kullanıldığı takdirde cihaz düşebilir ve cihazın altındaki kişiler ağır yaralanabilir.

- › Sadece montaj zeminine uygun sabitleme malzemesi kullanın. Birlikte verilen sabitleme malzemesi, sadece duvar ve beton için uygundur.
- › Cihazı sadece dik konumda monte edin.


NOT

İsı birekimi nedeniyle güçte azalma!




Önerilen minimum mesafe değerlerine uyulmaması durumunda cihazda, havalandırmanın yetersiz olması ve bununla bağlı olarak ısı oluşumu nedeniyle gücün kısıtlaması durumu oluşabilir.

- › Asgari mesafelere uyın ve isının yeterli şekilde çıkışını sağlayın.
- › İşletim sırasında cihaz muhafazası üzerinde hiçbir cisim bulunmamalıdır.
- › Cihaz montajından sonra yabancı nesnelerin ısı çıkışını engellemediğinden emin olun.

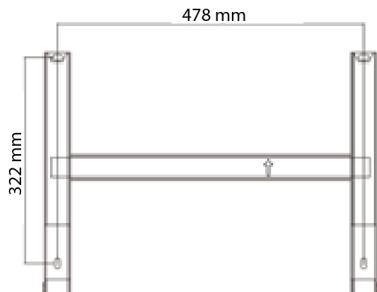

Şek. 4: Duvara montaj için delikler

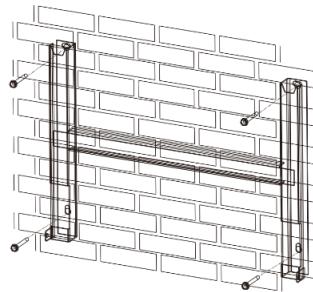

Şek. 5: Duvar tutucusunun montajı

Açıklamalar

- 1 Dört delik açılması [$\varnothing 10$ mm, derinlik 70 mm]
 2 Civataların ve dübelin takılması

- 3 Duvar tutucusunun monte edilmesi

1) Tutucu ve montaj setini içeren karton ambalajdan çıkarılmış ve açılmıştır.

2) Asma pozisyonunu, tutucu pozisyonuna göre duvar yüzeyinde dört işaret ile işaretleyin.

2) Delik konumlarını işaretleyin ve dört adet delik açın.

NOT: İki cihaz veya cihaz ile tavanın/zeminin arasındaki minimum mesafeler halihazırda Şek. 3.1 çiziminde dikkate alınmıştır.

3) Tutucuya, montaj seti ile uygun sabitleme malzemesiyle duvara sabitleyin [XW-10].

NOT: Tutucunun terazisinin doğru olmasını dikkat edin. Braket takıldığından ok yukarı göstermeli ve görünür olmalıdır.

» Cihazı montaj işlemi ile devam edin.

1.5 Cihazın takılması

DİKKAT

Usulüne uygun olmayacak şekilde kaldırılması ve taşınması nedeniyle yaralanma tehlikesi.

Cihaz usulüne uygun olmayacak şekilde kaldırılırsa devrilebilir ve aşağı düşebilir.


- › Cihazı, her zaman öngörülen taşıma yerlerinden tutarak dik şekilde kaldırın.
- › Belirlenen montaj yüksekliği için yukarı çıkma ekipmanı kullanın.
- › Cihazın kaldırılması ve taşınması sırasında koruyucu eldivenler ve emniyet ayakkabıları kullanın.

Cihazın yukarı kaldırılması ve monte edilmesi


 Duvar tutucusu monte edilmiştir.

- 1 Cihazı taşıma yerlerinden tutup kaldırın (bkz. Şek. 3.2). Cihaz ağırlık noktasını dikkate alın!
- 2 Cihazı montaj askısı üzerine yerleştirin. Soğutma plakasının sıkı şekilde oturduğundan emin olmak için her iki tarafını kontrol edin.
- 3 Birlikte verilen vidaları (2x M5x14mm) tutucunun diline takın ve cihazı yerinden çıkmaması için her iki tarafta monte edin [ /  2,5 Nm]


» Cihazı monte ettikten sonra elektrik tesisatı işlerine devam edin.



Şek. 6: Inverterin duvar tutucusuna asılması

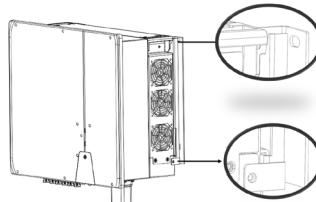

Şek. 7: Cihazın güvenli oturduğunun kontrol edilmesi

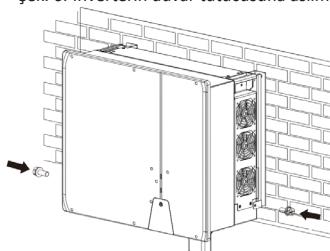

Şek. 8.1: İnverterin sabitlenmesi


1.6 Elektrik bağlantısının yapılması



NOT

Kablo enine kesiti, sigorta türü ve sigorta değerini aşağıdaki çerçeve koşullarına göre seçin:
Ülkeye ait kurulum normları; cihaz güç kademesi; kablo uzunluğu; kablo döşeme tipi; yerel sıcaklıklar.

1.6.1 İnverterin alttan genel görünümü

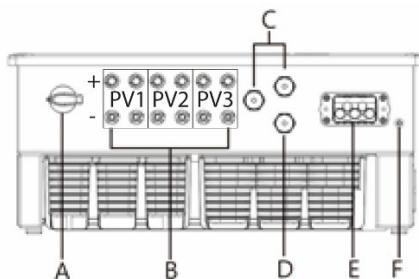


Şek. 8.2: Bağlantı tarifi: Açıklamalar

A	Entegre DC ayırmaya şalteri	D	COM 3 – WiFi-Stick bağlantısı
B	PV jeneratörü için DC bağlantıları	E	AC bağlantıları
C	COM1&2 – RS485 bağlantıları için RJ45 girişleri	F	Potansiyel dengelenmesinin pozisyonu


1.6.2 AC bağlantısının hazırlanması

⌚ Montaj işlemini tamamladınız.

- 1 Doğru conta aksesuarlarını seçin. Conta için kabloların önerilen çapı (Şek. 9 / Poz. 1) 20–24 mm'dir. Conta için kabloların önerilen çapı (Şek. 9 / Poz. 2) 24,5–30 mm'dir.
- 2 Önerilen kablo tipi: YJVR veya YJV. Kablo kılıfını sıyrın [95–100mm] ve kabloyu kapaktan geçirin.
- 3 N, L1, L2, L3, PE damarlarının izolasyonunu 20–25 mm sıyrın.
» Elektrik bağlantısını yapın.



Şek. 9: Doğru containan seçilmesi




Şek. 10: Kablonun hazırlanması

AC bağlantısının oluşturulması


⌚ AC hattı hazırlanmıştır.

- 1 Yapılanırılan kabloyu somundan ve kapaktan (Şek. 11 Poz. 1 & 2) geçirin ve kontaklı fişteki (Şek. 11/Poz. 3) kablo sırasına uygun şekilde birlikte verilen alyan anahtar ile sabitleyin [KA_3 / 4,0 Nm].
 - 2 KKapağı (Şek. 11, madde 3), kapaktaki delik görünecek şekilde (Şek. 12) tara überinden çekin..
 - 3 Somunu sıkma anahtarı ile sıkın ve kurulumu "tik tik" sesi duyulduğunda tamamlayın [KW_50 / 10,0 Nm].
- NOT: AC geçme bağlantısı duygulanır şekilde yerine oturduğunda sıkıca bağlanmış olur.** (Şek. 13)
- 4 Somun tamamen sıkıldığında, somunu yerinde tutmak için kilitleme halkası döndürülebilir.
 - 5 Kabloları, usulüne uygun şekilde ve aşağıdaki kurallara göre döşeyin:
 - Kabloları cihazın çevresinde en az 30 cm mesafe bırakarak döşeyin.
 - Kabloları kesinlikle yarı iletkenler (soğutma plakası) üzerinden döşemeinyin.
 - Çok büyük büküm kuvvetleri koruma sınıfını tehdit eder. Kabloları, kablo çapının en az dört katı bükülme yarıçapıyla döşeyin.

» Cihaz, besleme şebekesine bağlanmıştır.



Şek. 11: Damarların bağlanması



Şek. 12: Kapağın takılması



Şek. 13: Somunun sıkılması

Açıklamalar

1 Conta	3 Kapak
2 Kontaklı fiş	4 Somun


1.6.3 DC bağlantısının yapılandırılması

TEHLIKE


Elektrik çarpması nedeniyle ölüm tehlikesi!

Gerilim taşıyan bağlantılarla temas edildiği takdirde, ağır yaralanma veya ölüm meydana gelebilir. PV jeneratöründe güneş işinlerinin düşmesi sırasında DC hatlarının açık uçlarında bir doğru gerilim bulunur.


- > PV modüllerinde toprağa karşı iyi bir izolasyon bulunduğundan emin olun.
- > İstatistiklere göre en soğuk günde, PV modüllerinin maksimum boşta çalışma gerilimi, inverterin maksimum giriş gerilimini aşmamalıdır.
- > DC hatları polaritesini kontrol edin.
- > DC tarafında gerilim olmadığı garanti altına alınmış olmalıdır.
- > DC geçme bağlantısını yük altındayken ayırmayın.



Şek. 14: Damarların içeri sokulması



Şek. 15: Elemanın kovana geçirilmesi



Şek. 16: Sabitlemenin kontrol edilmesi

Açıklamalar

1	DC bağlantısı için damar	5	Kablo rakoru
2	Yay	6	Kontak soketi
3	Eleman	7	Konnektör
4	Kovan		

☞ Montaj işlemini tamamladınız.

☞ NOT: İzole etmeden önce, tekli damarları kesmemeye dikkat edin.

1 Bükkülü iletkenli izolasyonlu damarları, bağlantı noktasına kadar dikkatlice içeri sokun.

NOT: İletken uçları yayda görülmeli dir.

2 Yayı, yay oturacak şekilde kapatin ve parçayı kovanın içine itin.

3 Kablo rakorunun karşı parçasını takın ve sıkın [XW_15/mm^2 1,8 Nm].

4 Elemani kontak soketi ile birleştirin.

» Elektrik bağlantısının yapılması

PV jeneratörünün bağlanması

☞ Topraklama hatası olmadığından emin olmak için, DC geçme bağlantısı yapılandırılmalı ve PV jeneratörü kontrol edilmelidir.

NOT: Cihazın güç sınıfına bağlı olarak PV1, PV2 ve PV3 ünitelerindeki farklı akım taşıma kapasitesini dikkate alın! Bilgi formundaki ve eksiksiz el kitabındaki maks. giriş akumuna bakınız.

1 Cihazın alt kısmındaki gereklili DC bağlantılarının koruyucu başlıklarını çıkarın.

2 DC geçme bağlantılarını DC artı ve DC eksi bağlantı soketlerini çift halinde takın (bkz. Şek. 8.2.)

» Cihaz PV jeneratörüyle bağlanmış durumdadır.

1.7 Potansiyel dengelemesinin oluşturulması




NOT

Yerel kurulum talimatlarına göre cihazın ikinci bir topraklama bağlantısı ile topraklanması gerekebilir.
Bunun için cihazın alt tarafındaki dişli civata kullanılabilir.

- ⌚ Cihaz tutucuya monte edilmiştir.

- 1 Topraklama iletkenini uygun bir M5 yuvarlak kablo pabucuna geçirin ve kontak kenarını kıvırın.
- 2 Bağlantı parçasını topraklama iletkeni ile civatada hizalayın.
- 3 Civatayı muhafazaya takip sıkın [P_2/ 2,5 Nm].

» Muhafaza potansiyel eşitlemesine dahildir



Açıklamalar

1	M5 yuvarlak kablo pabucu	2,5 Nm
2	Topraklamadaki topraklama iletkeni	16–25 mm ²
3	M5 civata (önceden monte edilmiş)	

Şek. 17: Topraklamanın bağlanması

1.8 WLAN modülünün bağlanması



NOT

Elektrostatik deşarj nedeniyle inverterde hasar tehlikesi


Inverterin içindeki parçalar, elektrostatik deşarj nedeniyle onarılamayacak şekilde arızalanabilir.

- › Parçalara temas etmeden önce kendinizi topraklayın.
- › COM3 bağlantısı, sadece teslimat kapsamında yer alan Wi-Fi Stick veya KACO new energy firmasından opsiyonel olarak satın alınabilecek 4G-Stick için uygundur.


- ⌚ Cihaz tutucuya monte edilmiştir.

- 1 Kapaklı COM3 bağlantısından çıkarın
- 2 WLAN modülünü mevcut bağlantıya takın ve WLAN modülünün somunu ile bağlantıya sabitleyin.
- 3 Modülün sıkı şekilde bağlılığından ve modül üzerinde etiketin göründüğünden emin olun.

» WLAN modülü cihaza bağlanmıştır.



Şek. 18: Kapaklı çıkarma



Şek. 19: WLAN-Stick'in bağlanması

1.9 RS485 bağlantısı

NOT

RJ45 girişine bağlantı için 5E veya üzeri kategoride bir ağ kablosu gereklidir.

Açık alanda kullanım için UV dayanıklılığı ve maksimum (tüm inverterler üzerinde) 1000m kurulum uzunluğuna izin verilir.


Elektrostatik deşarj nedeniyle inverterde hasar tehlikesi

Inverterin içindeki parçalar, güç ve sinyal kabloları arasındaki yanlış bağlantı nedeniyle onarılamayacak şekilde arızalanabilir. Bu durumda tüm garanti hakları geçerliliğini kaybeder.

› Kablonun doğru yerleştirilmesine ve döşenmesine dikkat edin.

⌚ Cihaz tutucuya monte edilmiştir.

- 1 İletişim bağlantısının kapığını (COM1 veya COM2) çıkarın (bkz. alt resim, işlem sırasını ve ok yönlerini dikkate alın). Ağ kablosunu dişli kovandan (somun dahil) geçirin.
- 2 Ağ kablosunu dişli kovandan (somun dahil) geçirin.
- 3 İletişim hattını Şekil 21 ile gösterildiği gibi yapılandırın (DIN 46228-4 uyarınca; müşteri tarafından temin edilir).
- 4 Ağ kablosunu COM1 veya COM2 ünitesine takın (bkz. Şek. 19. işlem sırasını ve ok yönlerini dikkate alın)
- 5 Dişli kovanı sıkın, ardından somunu en sonda sıkın (Poz. 5 ve 6).
» RS485 kablosu cihaza bağlanmıştır.

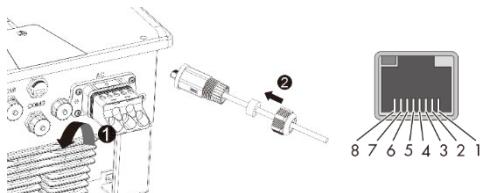


Şek. 20: Ağ kablosunun içeri sokulması

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Şek. 21: Kablo bağlantı düzeni

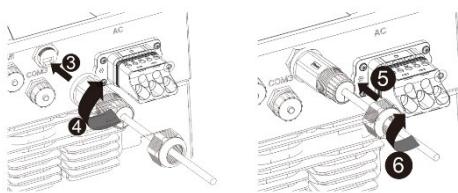

Şek. 22: Ağ kablosunun bağlanması

Açıklamalar

1	Kapak
2	Ağ kablosu
3	Dişli kovan
4	Somunlu conta

2 İşletime alma

Not: Cihaz mobil cihazda bir uygulama üzerinden işletme alınır. **KACO Tool** adlı uygulama Android veya iOS için mevcuttur (bu kılavuzun ekindeki Google Playstore veya App Store için QR koduna bakınız).

WLAN ağ yapılandırması, parametre ayarları ve Firmware güncellemeleri ile ilgili ayrıntılı açıklama, [KACO new energy](#) web sitesinin indirme alanındaki uygulama bölümünde yer almaktadır: **Wi-Fi uygulama ayarları**.

Not: Cihazı işletme almak için şifreye gerek yoktur. Ancak sonraki parametre değişiklikleri için cihaza özgü bir şifre gereklidir. Bunun için cihaz tip etiketindeki seri numarası gereklidir. Müşteri servisimize başvurmadan önce, hızlı şekilde destek almak için bu numarayı not alın.

3 Bakım ve arıza giderme

3.1 Görsel kontrol

Ürün ve hatları, dışarıdan görünebilen hasarlar açısından kontrol edin ve işletme durumu göstergesine dikkat edin. Hasar mevcut kurulum görevlinize haber verin. Onarım işlemleri sadece elektrik teknisyonu tarafından gerçekleştirilmelidir.



TEHLİKE

İki çalışma gerilimi nedeniyle tehlikeli gerilim

Cihazdaki kablolara ve/veya klemenslere temas edildiği takdirde, ağır yaralanma veya ölüm meydana gelebilir. Kondansatörlerin deşarj süresi 5 dakika kadardır.

- › Cihazın açılıma ve bakım işlemleri sadece bilinen ve elektrik işletmecisi tarafından izin verilen bir elektrik teknisyonu tarafından yapılmalıdır.
- › AC ve DC tarafını ayırin ve en az 5 dakika bekleyin.



NOT

Cihazın muhafazasında, müşteri tarafından onarılabilir parçalar mevcut değildir.

Cihazın sorunsuz şekilde çalıştığını düzenli aralıklarla elektrik teknisyenine kontrol ettirin ve sorun söz konusu olduğunda her zaman sistem üreticisinin servisine başvurun.

3.2 Temizleme

3.2.1 Muhafazanın ve soğutma plakasının temizlenmesi



DİKKAT

Basınçlı hava veya basınçlı yıkama makinesi kullanmayın!

- › Cihazın üst tarafındaki tozları bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla düzenli olarak temizleyin.
- › Gerekliyse havalandırma girişlerindeki tozları temizleyin.



Cihazı, güvenlik kurallarına uygun şekilde DC ve AC tarafında gerilimsiz duruma getirin.

- 1 Soğutma plakasını temizleyin.

» Cihazın çalıştırılması

4 İşletimden çıkarılması ve sökülmesi

4.1 Cihazın kapatılması

TEHLIKE

Cihaz gerilimsiz hale getirildikten ve kapatıldıktan sonra da cihazın bağlantı ve hatlarında ölüm tehlikesi taşıyan gerilimler mevcuttur!



Cihazdaki kablolarla ve/veya klemenslere temas edildiği takdirde, ağır yaralanma veya ölüm meydana gelebilir.

- › Cihaz, elektrik bağlantısı yapılmadan önce sabit bir şekilde monte edilmiş olmalıdır.
- › Yetkili elektrik idaresinin tüm güvenlik talimatlarına ve geçerli güncel teknik bağlantı koşullarına uyun.
- › Cihazın açılması ve bakımı, sadece onaylı bir elektrik teknisyeni tarafından gerçekleştirilmelidir.
- › Şebeke gerilimini harici güvenlik elementlerini devre dışı bırakarak kapatın.
- › Tüm AC ve DC hatlarında kesinlikle akım bulunmadığını pens ampermetre kullanarak denetleyin.
- › Cihazı kapatma ve açma sırasında hatlara ve/veya klemenslere/iletken raylarına dokunmayın.
- › Cihazı işletmede kapalı tutun.

UYARI

Sıcak muhafaza parçaları nedeniyle yanma tehlikesi

Muhafaza parçaları işletim sırasında çok isınır.

- › İşletim sırasında sadece cihazın muhafaza kapağına dokunun.

4.2 Cihazın kurulumunun kaldırılması

- ⌚ Cihazın gerilimi kapatılmış ve tekrar çalıştırılmaya karşı emniyete alınmış olmalıdır.

- 1 AC bağlantı soketini cihazdan ayırm.
 - 2 DC hatlarını DC geçme bağlantılarından ayırin ve koruyucu başlıklar takın.
- » Cihazı çıkardıktan sonra sökme işlemine devam edin.

4.3 Cihazın sökülmesi

- ⌚ Cihaz kapatılmış ve kurulumu kaldırılmış olmalıdır.

- 1 Kaldırılmaya karşı emniyet vidasını tutucudan çıkarın.
 - 2 Yan kısımlarındaki taşıma yerlerinden tutun ve cihazı tutucudan tutarak kaldırın.
- » Cihazı çıkardıktan sonra paketleme işlemine devam edin.

5 Tasfiye

DİKKAT

Usulüne uygun tasfiye edilmediği takdirde çevre zarar görebilir



Cihaz ve ilgili taşıma ambalajı, büyük ölçüde geri dönüştürülebilir ham maddelerden oluşmaktadır.

Cihaz: Arızalı cihazlar ve aksesuarlar evsel atık değildir. Eski cihazların ve gerekiyorsa mevcut aksesuarların yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye edilmesini sağlayın.

Ambalaj: Taşıma ambalajının yönetmeliklere uygun şekilde tasfiye edilmesini sağlayın.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Кратка инструкция

■ Превод на немски език на оригиналната английска версия



Електротехник

Важни указания за безопасност



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Тази инструкция е съставна част на продукта и трябва да бъде спазвана. Освен това тя трябва да бъде съхранявана на място, което да е достъпно по всяко време.

Съдържание

1	Инсталиране	112	2	Въвеждане в експлоатация.....	119
1.1	Безопасност.....	112	3	Техническа поддръжка и отстраняване на неизправности	120
1.2	Доставка	112	3.1	Визуална проверка	120
1.3	Избор на място за разполагане	113	3.2	Почистване.....	120
1.4	Монтаж на стенния носач	114	3.2.1	Почистване на корпуса и охлаждащото тяло	120
1.5	Поставяне на уред	114	4	Извеждане от експлоатация и демонтаж	121
1.6	Извършване на електрическо свързване	115	4.1	Изключете уреда	121
1.6.1	Общ изглед на инвертора отдолу	115	4.2	Деинсталлиране на уреда.....	121
1.6.2	Подготовка на AC свързване	116	4.3	Демонтиране на уреда.....	121
1.6.3	Конфигуриране на DC свързване	117	5	Отстраняване като отпадък.....	121
1.7	Установяване на изравняване на потенциали	118			
1.8	Свързване на WLAN модул.....	118			
1.9	Свързване RS485	119			

Правни разпоредби

Съдържащата се в този документ информация е собственост на KACO new energy GmbH. За публикуването ѝ като цяло или на части е необходимо писмено разрешение от KACO new energy GmbH.

Гаранция KACO

Текущите гаранционни условия могат да бъдат свалени в Интернет на <http://www.kaco-newenergy.com>.

Търговска марка

Всички търговски марки се признават, дори и ако не са специално обозначени. Липсващото обозначение не означава, че една стока или една марка са свободни.

Софтуер

Този уред съдържа софтуер с отворен код, който е разработен от трети лица, и м.др. се лицензира като GPL или LGPL.

1 Инсталлиране

1.1 Безопасност

Преди да използвате продукта за първи път, моля прочетете старательно тези указания за безопасност.

⚠ ОПАСНОСТ

Опасни за живота напрежения са налице и след разединяване и изключване на уреда от свързваните и кабелите в уреда!


Докосването на кабелите и/или клемите/токовите шини в уреда може да доведе до тежки наранявания или до смърт.



- › Не отваряйте продукта.
- › Преди електрическото свързване уредът трябва да бъде монтиран на постоянно място.
- › Спазвайте указанията за безопасност и текущо валидните технически условия за свързване на компетентния енергийен доставчик.
- › Монтирането, инсталлирането и въвеждането в експлоатация на уреда са позволени само от оторизиран електротехник.
- › Изключете трежковото напрежение посредством деактивиране на външните обезопасителни елементи.
- › Проверка за пълна липса на ток с клещи-амперметър на всички AC и DC кабели.
- › При изключване и включване на уреда не докосвайте кабелите и/или клемите/токовите шини.

1.2 Доставка

Артикул	Описание	Количество
A	Инвертор	1 броя
B	Стенен носач	1 броя
C	Комплект монтажни принадлежности: Стенни дюбели и шестостенни болтове (4x) M5x14 mm болт (2x)	1 комплект
D	DC щепселни конектори (Sunclix)	6 чифта
E	AC щепселни конектори	1 броя
F	WLAN	1 броя
G	Документация	1 комплект
H	Свързване RS485	2 броя

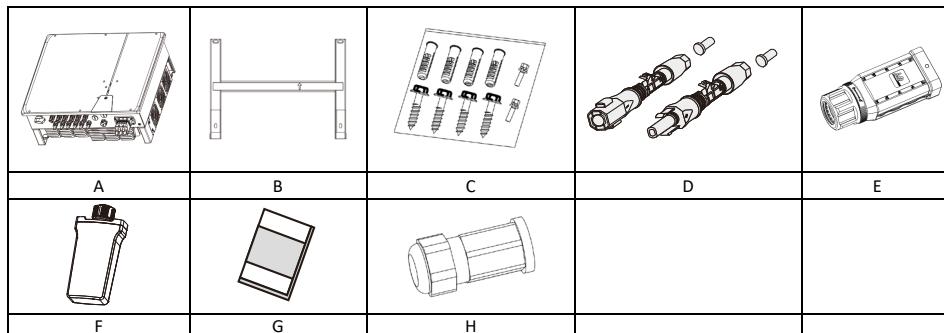


Проверка на доставката

1. Проверете уреда основно.
2. Незабавно направете рекламация в транспортната фирма:
 - щети по опаковката, които може да се дължат на щети по уреда.
 - очевидни щети по уреда.
3. Незабавно предайте на транспортната фирма съобщение за щетата.
4. Съобщението за щетата трябва да е налично в транспортната фирма в рамките на шест дни след получаване на уреда. При нужда с радост ще Ви помогнем.


1.3 Избор на място за разполагане

Среда на инсталиране

1. Уверете се, че инверторът ще се инсталира извън обсега на деца.
2. За да се гарантира оптимално работно състояние и продължително използване, температурата в средата на инсталиранието на инвертора трябва да е макс. 40 °C.
3. За да се избегне директно слънчево лъчение, дъжд, сняг и влага върху инвертора, се препоръчва, той да бъде монтиран на места, които притежават защитен покрив. Не покривайте напълно горната страна на инвертора.
4. Монтажно-техническите условия трябва да са подходящи за теглото и размера на инвертора. Инверторът е подходящ за монтиране на масивна стена, която е отвесна или е наклонена назад (макс. 15°). Не се препоръчва, инверторът да се инсталира на стена от гипсокартон или подобни материали. По време на работа инверторът може да образува шум.

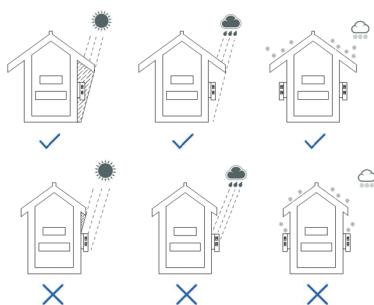


Фиг. 1: Уред при инсталиранието на открито

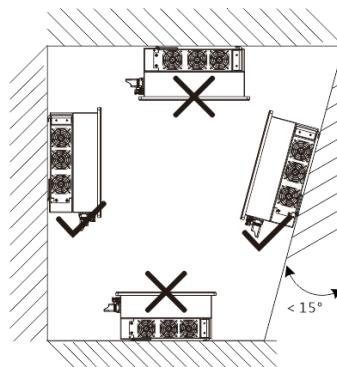


Фиг. 2: Позволено положение на разполагане

5. За да се гарантира достатъчно отвеждане на топлината, се препоръчват следните разстояния между инвертора и други обекти:

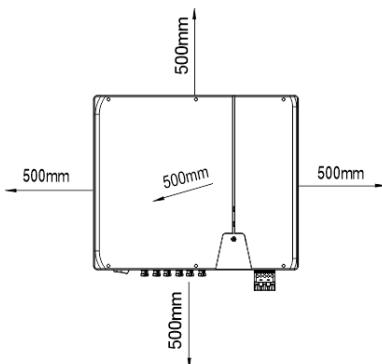

Фиг. 3.1: Уред при инсталиранието на открито

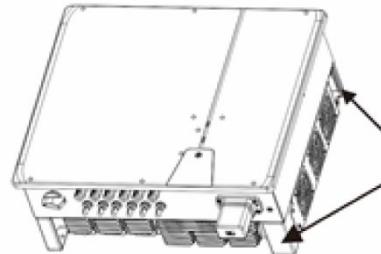

Фиг. 3.2: Позиция на повдигане (дясна страна)

1.4 Монтаж на стенния носач

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност при използване на неподходящ материал за закрепване!

При използване на неподходящ материал за закрепване уредът може да падне и да нарани тежко хората под уреда.

- › Използвайте само закрепващ материал с подходяща монтажна основа. Приложеният материал за закрепване е подходящ само за зидария и бетон.
- › Монтирайте уреда единствено в изправено положение.


УКАЗАНИЕ

Намаляване на мощността поради аеродинамично нагряване!




При неспазване на препоръчаните минимални разстояния в следствие на недостатъчно вентилиране и съврзано с това образуване на топлина може да се получи ограничаване на мощността на уреда.

- › Спазвайте минималните разстояния и се погрижете за достатъчно отвеждане на топлината.
- › По време на експлоатация върху корпуса на уреда не бива да се намират предмети.
- › Уверете се, че след монтажа на уреда няма външни тела, които да възпрепятстват отвеждането на топлината.

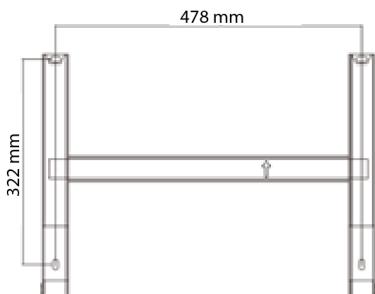

Фиг. 4: Резбови отвори за стенния монтаж

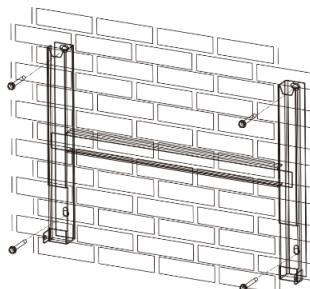

Фиг. 5: Монтаж на стенния носач

Легенда

- | | |
|--|----------------------------|
| 1 Разпробийте четири отвора [$\varnothing 10$ mm с дълбочина 70 mm] | 3 Монтирайте стенния носач |
| 2 Вкарайте болтовете и дюбелите | |

Кашонът със стойката и монтажния комплект е изведен от опаковката и е отворен.

1 Маркирайте позицията на окачване съгласно позицията на стойката с четири маркировки към стената.

2 Маркирайте позициите на резбовите отвори и пробийте четири отвора.

УКАЗАНИЕ: Минималните разстояния между двата уреда или уреда и тавана или пода вече са взети под внимание в чертежа на фиг. 3.1.

3 Закрепете стойката на стената с подходящ материал за закрепване от монтажния комплект [XW-10].

УКАЗАНИЕ: Обрънете внимание на коректното подравняване на стойката. Стрелката трябва да сочи нагоре и да се вижда, когато се закрепва стойката

» Продължете с монтажа на уреда.

1.5 Поставяне на уред

⚠ ВНИМАНИЕ

Опасност от нараняване поради неправилно повдигане и транспортиране.

Поради неправилно повдигане уредът може да се наклони и след това да падне.

- › Винаги повдигайте уреда отвесно само за предвидените захвати.


- › Използвайте помощно средство за качване за избраната монтажна височина.

- › При повдигане и сваляне на уреда използвайте защитни ръкавици и защитни обувки.


Повдигане и монтиране на уреда

⌚ Монтиран стенен носач.


- 1 Повдигайте уреда за захватите (вижте фиг. 3.2). Вземете под внимание центъра на тежестта!
 - 2 Поставете уреда върху монтажната скоба. Проверете двете страни на охлаждащото тяло, за да гарантирате, че приляга добре.
 - 3 Поставете приложените болтове (2x M5x14mm) на планката на стойката и монтирайте уреда двустранно за обезопасяване против повдигане [↗ / ↘ 2,5 Nm]
- » След монтажа на уреда продължете с електрическото инсталлиране.



Фиг. 6: Оканване на инвертора към стенния носач

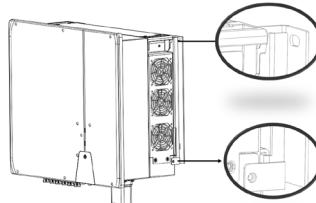

Фиг. 7: Проверка на сигурното прилягане

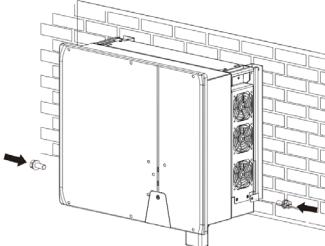

Фиг. 8.1: Закрепване на инвертор

1.6 Извършване на електрическо свързване




УКАЗАНИЕ

Изберете направечно сечение на кабелите, вида и стойността на предпазване съгласно следните рамкови условия:

Специфични за страната стандарти за инсталлиране; Клас на мощност на уреда; Дължина на кабелите; Вид на полагането на кабели; Локални температури.

1.6.1 Общ изглед на инвертора отдолу

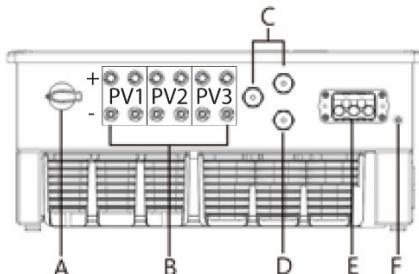


Фиг. 8.2: Страна на свързване: Легенда

A	Интегриран DC разединяващ прекъсвач	D	COM 3 – Свързване на WiFi флашка
B	DC свързване за PV генератор	E	AC свързваща букса


1.6.2 Подготовка на AC свързване

⌚ Вие сте приключили монтажа.

- 1 Изберете правилните принадлежности за уплътняване. Препоръчаният външен диаметър на кабела за уплътнението (фиг. 9 / poz. 1) възлиза на 20–24 mm.
Препоръчаният външен диаметър на кабела за уплътнението (фиг. 9 / poz. 2) възлиза на 24,5–30 mm.
- 2 Препоръчаният тип кабел е YJVR или YJV. Свалете обвивката на кабела [95–100 mm] и прекарайте кабела през покритието.
- 3 Свалете изолацията на проводниците N, L1, L2, L3, PE на 20–25 mm.
» Извършете електрическо свързване.



Фиг. 9: Избор на правилното уплътнение




Фиг. 10: Подготовка на кабелите


Извършване на AC свързване

⌚ AC кабелът беше подгответ.


- 1 Прекарате конфигурирания кабел през гайката и покритието (фиг. 11 poz. 1 & 2) и в съответствие с последователността на кабелите закрепете към контактния носач (фиг. 11/поз. 3) с приложениия ключ с вътрешен шестостен [$\text{KA}_3 / \text{4,0 Nm}$].
 - 2 Изтеглете покритието (фиг. 11, poz. 3) така над щепсела, че да се вижда отвора в покритието (фиг. 12).
 - 3 Затегнете гайката с вилков ключ и приложете инсталирането с „клика, клика“ [$\text{W}_50 / \text{10,0 Nm}$].
- УКАЗАНИЕ: AC щепселният конектор е неподвижно свързан, когато се чуе фиксирането му.** (фиг. 13.)
- 4 Ако гайката е напълно затегната, предпазният пръстен може да бъде завъртян, за да се фиксира гайката.
 - 5 Положете кабелите компетентно и съгласно следните правила:
 - Положете кабелите около уреда с минимално разстояние от 30 см.
 - Никога не полагайте кабелите над полупроводници (оклахдящи тела).
 - Твърде големите сили на огъване застрашават вида на защитата. Полагайте кабелите с радиус на огъване от минимум четирикратния диаметър на кабела.
- » Уредът е свързан към захранващата мрежа.



Фиг. 11: Свързване на проводници



Фиг. 12: Използване на покритие



Фиг. 13: Затягане на гайки

Легенда

1 Уплътнение	3 Покритие
2 Контактен носач	4 Гайка


1.6.3 Конфигуриране на DC свързване

⚠ ОПАСНОСТ


Опасност за живота поради токов удар!

Докосването на провеждащи напрежение свързвания води до тежки наранявания или до смърт. При слънчево лъжение на PV генератора на отворените краища на DC кабелите има налично постоянно напрежение.


- › Уверете се, че PV модулите притежават добра изолация към земята.
- › В най-студения ден съгласно статистиката максималното напрежение на празен ход на PV модулите не бива да надвиши максималното входящо напрежение на инвертора.
- › Проверете полярността на DC кабелите.
- › Гарантирана DC липса на напрежение.
- › Не разделяйте DC щепселни конектор под товар.



Фиг. 14: Вкаране на проводници



Фиг. 15: Пълзгане на вложката във втулката



Фиг. 16: Проверка на закрепването

Легенда

1	Проводник за DC свързване	5	Кабелен конектор
2	Пружина	6	Контактен щепсел
3	Вложка	7	Куплунг
4	Втулка		

Ⓐ Вие сте приключили монтажа.

⌚ **УКАЗАНИЕ:** Преди изолиране обрънете внимание на това, да не отрежете отделни жички.

- 1 Вкарайте изолираните проводници с усукани жички внимателно до свързване.

УКАЗАНИЕ: Краищата на жичките трябва да се виждат в пружината.

- 2 Затворете пружината така, че да се фиксира и да пълзне вложката във втулката.

- 3 Контрирайте и затегнете кабелния конектор [XW_15 / $1,8 \text{ Nm}$].

- 4 Съединете вложката с контактен щепсел.

» Извършване на електрическо свързване

Свързване на PV генератор

⌚ DC щепселният конектор трябва да бъде конфигуриран, а PV генераторът да бъде проверен, за да се гарантира, че няма налично заземяване.

УКАЗАНИЕ: Спазвайте различното допустимо токово натоварване на PV1, PV2 и PV3 в зависимост от клас на мощност на уреда! Вижте макс. входящ ток в техническите характеристики както и в пълния наръчник.

- 1 Свалете защитните капачета от нужните DC свързвания на долната страна на уреда.

- 2 Поставете DC щепсели конектори по двойки в свързващите щепсели DC Plus и DC Minus (вижте фиг. 8.2.).

» Уредът е свързан с PV генератора.

1.7 Установяване на изравняване на потенциали




УКАЗАНИЕ

В зависимост от местните предписания за инсталациране може да е необходимо заземяване с втори заземяващ извод. За целта може да се използва болтът с резба на долната страна на уреда.

Уредът е монтиран към стойката.

- 1 Вкарайте заземяващия проводник в подходяща кръгла кабелна обувка M5 и кримпвайте контакта.
- 2 Подравнете свързващия флаг със заземяващия проводник на болта.
- 3 Завийте болта стабилно в корпуса [~~XP_2/~~ 2,5 Nm].

» Корпусът е включен в изравняването на потенциалите



Легенда

1	Кръгла кабелна обувка M5	2,5 Nm
2	Заземяване защитен проводник	16–25 mm ²
3	Болт M5 (вече е монтиран)	

Фиг. 17: Свързване на заземяването

1.8 Свързване на WLAN модул



УКАЗАНИЕ

Опасност от увреждане на инвертора поради електростатично разреждане


Вътрешни компоненти на инвертора могат да бъдат непоправимо повредени поради електростатично разреждане.

- › Заземете ги, преди да докосвате компонентите.
- › Свързването COM3 е подходящо само за приложената в опаковката Wi-Fi флашка или закупена като опция 4G флашка на KACO new energy.


Уредът е монтиран към стойката.

- 1 Отстранете капачката на свързването COM3
- 2 Поставете WLAN модула в наличното свързване и го закрепете в свързването с помощта на гайката на WLAN модула.
- 3 Уверете се, че модулът е свързан неподвижно и че етикетът на модула се вижда.

» WLAN модулът е свързан към уреда.



Фиг. 18: Отстраняване на покритието



Фиг. 19: Свързване на флашка WLAN

1.9 Свързване RS485



УКАЗАНИЕ

За свързването към буксата RJ45 е необходим мрежов кабел от категория 5E или по-висока.
За външната вложка е позволена UV устойчивост както и максимална дължина на инсталирани
(за всички инвертори) от 1000 m.

Опасност от увреждане на инвертора поради електростатично разреждане

Вътрешните компоненти на инвертора могат да бъдат непоправимо повредени поради
неправилно окабеляване между силнотоковия и сигналния кабел. Поради това отпадат всички
гаранционни претенции.


› Спазвайте правилното заемане на кабела.




Уредът е монтиран към стойката.

- Развинете покриващото капаче на комуникационното свързване (COM1 или COM2) (вж. изобразяването долу, спазвайте последователността и посоките на стрелките). Прекарайте мрежовия кабел през резбовата втулка (вкл. холендрова гайка).
- Прекарайте мрежовия кабел през резбовата втулка (вкл. холендрова гайка).
- Конфигурирайте комуникационния кабел както е показано на фиг. 21 (предоставен от клиента съгл. DIN 46228-4).
- Поставете мрежовия кабел в COM1 или COM2 (вж. фиг. 19. Спазвайте последователността и посоките на стрелките)
- Затегнете резбовата втулка, след това затегнете холендровата гайка в края (поз. 5 и 6).


» RS485 кабълът е свързан към уреда.

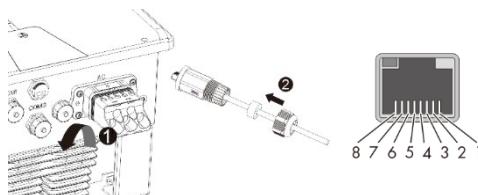

Фиг. 20: Вкарване на мрежов кабел



Фиг. 21: Заемане на свързването на кабела

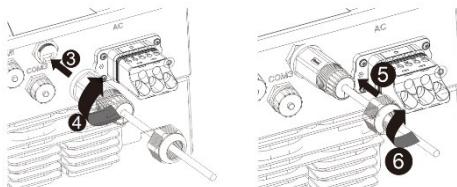

Фиг. 22: Свързване на мрежов кабел

Легенда	
1	Покриващо капаче
2	Мрежов кабел
3	Резбова втулка
4	Уплътнение с холендрова гайка

2 Въвеждане в експлоатация

Указание: Уредът се въвежда в експлоатация на посредством приложение с помощта на мобилно крайно устройство. Приложението с обозначение KACO Tool е налично за Android или iOS (Вижте QR кода за Google Playstore или App Store в приложението на тази кратка инструкция).

Подробно описание на конфигурацията на WLAN мрежата, настройките на параметрите и актуализациите на фърмуера ще намерите в зоната за сваляне на Интернет страницата на [KACO new energy](#). Практическо ръководство: **Настройки на приложението Wi-Fi.**

Указание: За първото въвеждане в експлоатация не е необходима парола. Специфична за уреда парола обаче е необходимо за по-късни промени на параметрите. За това е необходим серийният номер на фирменията табелка на уреда. За да Ви помогнем възможно най-добре, запишете си този номер, преди да се свържете с нашия сервис.

3 Техническа поддръжка и отстраняване на неизправности

3.1 Визуална проверка

Проверете продукта и кабелите за видими външно увреждания и евентуално внимавайте за индикация на режима за експлоатация. При увреждания уведомете инсталация монтор. Извършването на ремонти е позволено само от електротехник.



ОПАСНОСТ

Опасно напрежение поради две работни напрежения

Докосването на кабелите и/или клемите на уреда може да доведе до тежки наранявания или до смърт. Времето за разреждане на кондензаторите възлиза на до 5 минути.

- › Отварянето и техническото обслужване на уреда са позволени само от електротехник, оторизиран и лицензиран от електроснабдителното предприятие.
- › Изключете страна AC и DC и изчакайте минимум 5 минути.



УКАЗАНИЕ

Корпусът на уреда не съдържа модули, които могат да бъдат ремонтирани от клиента. Нека електротехник редовно да проверява експлоатацията на уреда по предназначение и при проблеми винаги се обръщайте към сервиза на производителя на системата.

3.2 Почистване

3.2.1 Почистване на корпуса и охлаждащото тяло



ВНИМАНИЕ

Не използвайте състен въздух или уреди за почистване под високо налягане!

- › Отстранявайте редовно с прахосмукачка или мека четка праха от горната страна на уреда.
- › Евентуално отстранявайте праха от вентилационните отвори.



Изключвате уреда в съответствие с правата за безопасност на страна DC и AC.

1 Почистете охлаждащото тяло със състен въздух.

» Включване на уред

4 Извеждане от експлоатация и демонтаж

4.1 Изключете уреда



⚠ ОПАСНОСТ

Опасни за живота напрежения са налице и след разединяване и изключване на уреда от свързванията и кабелите в уреда!

Докосването на кабелите и/или клемите на уреда може да доведе до тежки наранявания или до смърт.

- › Преди електрическото свързване уредът трябва да бъде монтиран на постоянно място.
- › Спазвайте указанията за безопасност и текущо валидните технически условия за свързване на компетентния енергийен доставчик.
- › Отварянето и техническото обслужване на уреда са позволени само от оторизиран електротехник.
- › Изключете мрежовото напрежение посредством деактивиране на външните обезопасителни елементи.
- › Проверка за пълна липса на ток с клещи-амперметър на всички AC и DC кабели.
- › При изключване и включване на уреда не докосвайте кабелите и/или клемите/токовите шини.
- › При експлоатация дръжте уреда затворен.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Опасност от изгаряния поради горещи части на корпуса

При експлоатация частите на корпуса могат да се нагорещят много.

- › По време на експлоатация докосвайте само капака на корпуса на уреда.

4.2 Деинсталиране на уреда



Уредът е изключен от напрежението и е обезопасен против повторно включване.

1 Разделете AC свързващия щепсел от уреда.

2 Разделете DC кабелите от DC щепселните конектори и им поставете защитни капачета.

» След разглобяване на уреда продължете с демонтирането.

4.3 Демонтиране на уреда



Уредът е изключен и деинсталиран.

1 Отстранете болта за предпазване от сваляне от стойката.

2 Използвайте страничните захвати и повдигнете уреда от стойката.

» След разглобяване на уреда продължете с опаковането.

5 Отстраняване като отпадък

⚠ ВНИМАНИЕ



Щети за околната среда при неправилно отстраняване като отпадък

Както уредът така и принадлежащата към него транспортна опаковка се състоят предимно от сировини, които могат да бъдат рециклирани.

Уред: Дефектните уреди и принадлежности не бива да се отстраняват заедно с битовите отпадъци. Погрижете се за това, старите уреди и евент. наличните принадлежности да бъдат предавани за надлежно отстраняване като отпадък.

Опаковка: Погрижете се за това, транспортната опаковка да бъде предавана за надлежно отстраняване като отпадък.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

دليل مختصر

الترجمة الألمانية للنسخة الأصلية الإنجليزية ■



في كهرباء
تعليمات السلامة المهمة



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

يجب قراءة هذا الدليل والالتزام به. ويجب حفظه في مكان يسهل الوصول إليه في أي وقت.

	فهرس المحتويات	
1	الثبيت	124
1.1	السلامة	124
1.2	محتويات المرسل	124
1.3	آخر مكان التنصب	125
1.4	التركيب على الحامل الجداري	126
1.5	ثبيت الجهاز	126
1.6	[إجراء التوصيل الكهربائي]	127
1.6.1	نظرة عامة على العاكس من الأسفل	127
1.6.2	تحضير وصلة بيار متعدد	128
1.6.3	تهيئة وصلة التيار المستمر	129
1.7	إنشاء معادلة الجهد	130
1.8	WLAN توصيل وحدة	130
1.9	وصلة RS485	131

2	 التشغيل	131
3	 الصيانة والتغلب على الأعطال	132
3.1	الفحص بالنظر	132
3.2	التنظيف	132
3.2.1	تنظيف جسم الجهاز والمشتت الحراري	132
4	 الإيقاف والفك	133
4.1	إيقاف الجهاز	133
4.2	[إلغاء ثبيت الجهاز]	133
4.3	فك الجهاز	133
5	 التكمين	133

الأحكام القانونية

جميع المعلومات الواردة في هذا المستند مملوكة لشركة KACO new energy GmbH. ولا يجوز نشر المعلومات، كلياً كان أو جزئياً، إلا بتصریح كتابي من شركة KACO new energy GmbH.

ضمان شركة KACO

يمكنك تزيل شروط الضمان الحالية من الإنترنت عبر الموقع <http://www.kaco-newenergy.com>.

العلامات التجارية

جميع العلامات التجارية المذكورة مُعترف بها، حتى وإن لم يتم تمييزها بشكل منفرد. وعدم التمييز لا يعني أنها مجرد سلعة أو علامة مجانية يمكن استغلالها.

البرامج

يشتمل هذا الجهاز على برامج مفتوحة المصدر والتي يجري تطويرها وترخيصها بواسطة جهات أخرى بموجب رخصة جنو العمومية GPL أو رخصة جنو العمومية الصغرى LGPL.

1.1 السلامة

نرجي قراءة إرشادات السلامة هذه بعناية قبل استخدام الجهاز لأول مرة.


خطر

- يرجى أنه يسري جهد كهربائي مهده للحياة في الوصلات والكلبات الموجودة بالجهاز حتى بعد فصل الجهاز أو إيقافه!
- ملامسة الوصلات وأو الأطراف/قضبان التيار في الجهاز قد يؤدي إلى وقوع إصابات شديدة أو إلى الوفاة.
- لأنفحة المنتج.
- يجب أن يكون الجهاز مركبا بشكل ثابت قبل التوصيل الكهربائي..
- اتبع جميع لوائح السلامة والتوصيل الفنية المحددة المعروفة بها لدى مراقق إمداد الكهرباء المعنية.
- لا يسمح بتراكيب الجهاز وتثبيته وتصنيعه إلا بمعرفة في كهربائي معتمد.
- تفصل جهد الشبكة الكهربائية من خلال إيقاف فعالية الفيوزات الخارجية.
- تأكد من عدم وجود تيار على كل وصلات التيار المتردد والمستمر باستخدام زردة جهاز قياس الأمبير.
- تجنب لمس الكلبات وأو أطراف التوصيل/قضبان الموصولة في الجهاز عند إيقاف وتشغيل الجهاز.



1.2 محتويات المرسل

الكمية	الوصف	المنتج
قطعة واحدة	عاكس التيار	A
قطعة واحدة	حامل جاراري	B
طقم واحد	مجموعة ملحاقات التراكيب: خابور جاراري وبراغي ساداسية (4x) برغي M5x14 مم (2x)	C
6 زوج	قابس توصيل تيار مستمر (Sunclix)	D
قطعة واحدة	قابس توصيل تيار متعدد	E
قطعة واحدة	شبكة محلية لاسلكية	F
طقم واحد	الوثائق	G
قطعتان	RS485 وصلة	H

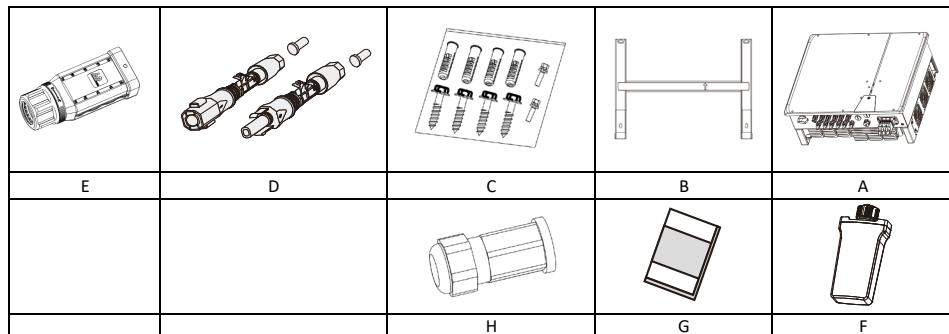

تحقق من مكونات المرسل.

أفحص المكونات جيداً.

.1

تقديم بالشكوى لشركة النقل في الحالات التالية:

.2

- خسائر في التكيف أدت إلى خسائر في المكونات.

.3

- خسائر ظاهرية في الجهاز.

أرسل بلاغاً بالخسائر إلى شركة النقل.


.4

لابد من إبلاغ شركة النقل عن الخسائر كتابياً خلال ستة أيام من الاستلام. ندعمك بكل سرور عند اللزوم.


1.3 اختر مكان التنصيب

بيئة التثبيت

1. تأكد من أن العاكس مثبت بعيداً عن متداول الأطفال.
2. لضمان حالة البطارية المثالية وال عمر الافتراضي الطويل، يجب أن تكون درجة الحرارة في محيط تثبيت العاكس 40° بحد أقصى.
3. لتجنب أشعة الشمس والأمطار والثلوج والرطوبة على العاكس، يوصى بتركيب العاكس في أماكن يتوفر بها سقف واقٍ. لا تغطي الجهة العلوية من العاكس بالكامل.
4. يجب أن تكون طروف التركيب مناسبة لوزن وحجم العاكس. العاكس مخصص للتركيب في جدار كبير، وهو مناسب للتركيب الأفقي أو بشكل مواجه للخلف بزاوية 15° بحد أقصى). لا يوصى بتثبيت العاكس على جدار مصنوع من ألواح مصيس الجبس أو مواد مماثلة. قد يُسبب العاكس ضوضاء أثناء التشغيل.

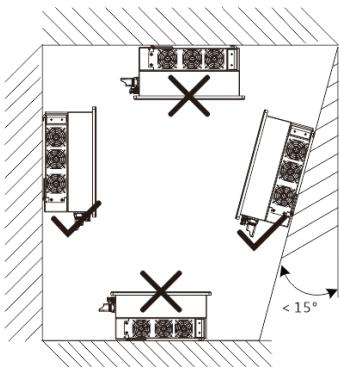


صورة رقم 2: موقع التركيب المسروق به

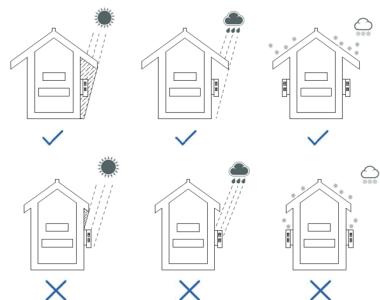

صورة رقم 1: الجهاز في حالة التثبيت الخارجي

5. لضمان تشتيت الحرارة بالقدر الكافي، يوصى بالاحتفاظ على المسافات التالية بين العاكس والأشياء الأخرى:

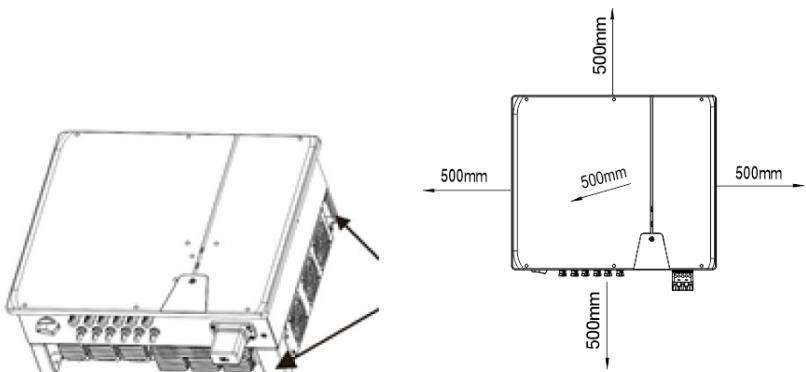

صورة رقم 3.2: موضع الرفع (الجهة اليمنى)

صورة رقم 3.1: الجهاز في حالة التثبيت الخارجي



احترس

خطر عند استخدام مادة التثبيت غير المناسبة!
إذا تم استخدام مواد التثبيت غير المناسبة، يمكن أن يسقط الجهاز، ويتسرب في إصابة الأشخاص الموجودين أسفل الجهاز بإصابات جسمية.

- استخدم مواد التثبيت التي تتوافق مع سطح التثبيت فقط. مواد التثبيت المرفقة مناسبة للأبنية والخرسانات فقط.
- لاتركب الجهاز إلا في وضع مستقيم.




إرشاد


انخفاض القدرة بسبب احتباس الحرارة!

عدم الالتزام بالحد الأدنى للمسافات الموصى به قد يؤدي إلى انخفاض قدرة الجهاز نتيجة نقص التهوية ومن ثم تولد الحرارة المرتبط بذلك.

- يجب مراعاة الحد الأدنى للمسافات وضمان تشتت الحرارة بالقدر الكافي.
- أثناء التشغيل، يجب إزالة جميع الماء الموجودة على جسم الجهاز.
- بعد تركيب الجهاز، تأكد من عدم وجود مواد غريبة تمنع تشتت الحرارة.

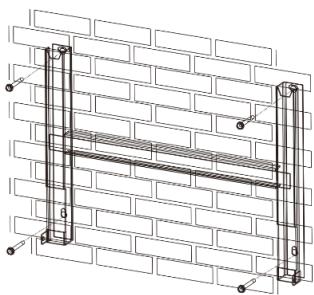

صورة رقم ٥: التركيب على الحامل الجداري

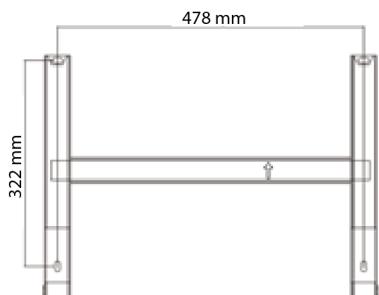

صورة رقم ٤: الثقوب الخاصة بالتركيب الجداري

الرسوم التوضيحية

3 تركيب الحامل الجداري

١ أنقب [ربعة ثقوب [يقطر 10 مم وبعمق 70 مم]

٢ إدخال البراغي والخواص

٣

تم إخراج العوبة التي تضم الحامل وقطع التركيب من عبوة التغليف وفتحها.

٤ قم بتحديد موقع التعليق على الجدار باستخدام أربع علامات وفقاً لوضع الحامل.

٥

٦

٧

٨ علم مواقع الثقوب وأنحضر الثقوب الأربعية.

٩ إرشاد: تأكّل الحد الأدنى للمسافات الواردة في الرسم بين جهازين أو بين الجهاز والساقي أو الأذرية، الصورة رقم ٣.١.

١٠ قم بتنبيط الحامل على الجدار باستخدام مواد التثبيت المناسبة الواردة في قطع التركيب [W-10-10W]

١١ إرشاد: تأكّل مسافة الحامل بشكل صحيح. يجب أن يشير السهم إلى أعلى وأن يكون مرئياً عند تثبيت الحامل

« مواصلة تركيب الجهاز.

١.٥ تركيب الجهاز



خطر الإصابة من خلال الرفع والنقل بطريقة غير مناسبة.

قد ينclip الجهاز ويعرضه لسقوط بسبب الرفع بطريقة غير مناسبة.

» يجب رفع الجهاز دائمًا أفقياً من فتحة الإمساك المخصصة لذلك.

» استخدم وسائل المساعدة على الصعود للوصول إلى ارتفاع التركيب المختار.

» احرص على ارتداء القفازات الواقية والحداء الواقي عند رفع أو نقل الجهاز.




رفع الجهاز وتركيبه

C تركيب الحامل الجداري.


- 1 ارفع الجهاز من فتحات الإمساك (انظر الصورة رقم 3.2). انتبه لمركز نقل الجهاز!
- 2 ضع الجهاز على خياور التركيب. افحص كلا مشتني الحرارة للتأكد من إحكام موضعهما.

3 أدخل البراغي المرفقة ($2 \times M5 \times 14$ مم) في لسان الحامل وركب الجهاز للتأمين ضد الخلع من الجانبين [٣٥ / P 2,5 نيوتن متر]


«بعد تركيب الجهاز، واصل التثبيت الكهربائي.

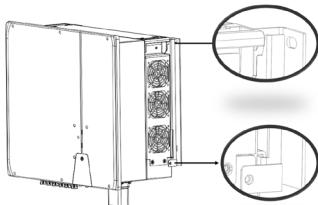

صورة رقم 7: افحص الموضع الآمن للجهاز



صورة رقم 6: قم بتعليق العاكس في الحامل الجداري

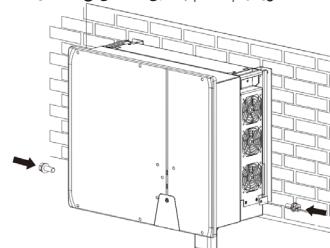

صورة رقم 8: 1. تثبيت العاكس

إجراء التوصيل الكهربائي


1.6

إرشاد

اختر المقاطع العرضي للكابلات ونوع المصاہر وقيمة المصهر وفقاً للشروط العامة التالية:
قواعد التثبيت حسب البلدان؛ فئة قدرة الجهاز؛ طول التوصيلة؛ نوع مد الكابلات؛ درجات الحرارة المحلية.



1.6.1 نظرة عامة على العاكس من الأسفل

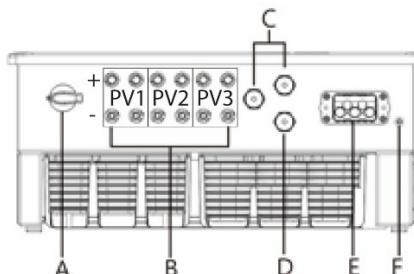


صورة رقم 8.2: جانب الوصلة: الرسم التوضيحي

WiFi – وصلة عصا	D	مفتاح فصل التيار المستمر المدمج	A
علبة تيار مستمر لمولد الطاقة الكهروضوئية	E	وصلة تيار مستمر لمولد الطاقة الكهروضوئية	B
موقع مُعادل الجهد	F	RS485 – علبة RJ45 لوصلة COM1&2	C


1.6.2 تحضير وصلة تيار متعدد

ن) لقد أكملت عملية التركيب.

- 1 آخر ملحقات من التسريب المناسبة. القطر الخارجي الموصى به للكيل لمنع التسريب (الصورة رقم 9 / الموضع رقم 1) يبلغ 20-24 مم.
- القطر الخارجي الموصى به للكيل لمنع التسريب (الصورة رقم 9 / الموضع رقم 2) يبلغ 24.5 - 30 مم.
- 2 نوع الكيل الموصى به هو JIVR أو YJV. قم ببعرينة الكيل [95 - 100 مم] وأدخل الكيل عبر الغطاء.
- 3 قم ببعرينة الأسلاك N, L1, L2, L3, PE بحوالي 20-25 مم.
- « قم بإجراء التوصيل الكهربائي. »



صورة رقم 10: تحضير الكيل




صورة رقم 9: اختيار تجهيزية إحكام صحيحة


توصيل وصلة تيار متعدد

ن) تم تحضير وصلة تيار المتعدد.


- 1 أدخل الكيل المعدّ عبر الصامولة والغطاء (الصورة رقم 11 الموضع 1 & 2) وثبت الوصلات بحسب الترتيب في حامل نقاط التلامس (الصورة رقم 11/الموضع رقم 3) باستخدام مفتاح آلين المرفق [A 3/8" 4,0 نيوتن سم].
- 2 اسحب الغطاء (الصورة 11، الموضع 3 [أعلى القابس)، بحيث يكون الثقب مرئياً في الغطاء] (الصورة 12).
- 3 أحكام الصامولة مع مفتاح شوكي، وأكمل التثبيت حتى تسمع صوت نقر [W_50 W_10,0 نيوتون متراً].
- إرشاد: يكون موصل التيار المتعدد موصل بإحكام عندما يصدر صوت نقر في مكانه. (صورة رقم 13).
- 4 عند إدخال الصامولة بالكامل، يمكن لف حلقة الآلتين لتثبيت الصامولة.
- 5 بمد الوصلات بشكل سليم ويحسب القواعد التالية:
 - مد الوصلات حول الجهاز بمسافة لا تقل عن 30 سم.
 - لا تتدن الوصلات أبداً عبر شبه موصل (المشتت الحراري).
 - تهدد قوى الحي الكبيرة جداً درجة الحماية. قم بمد وصلات بنصف قطر احناء لا يقل عن أربعة أضعاف قطر الكيل.
- « الجهاز موصل فشبكة الإمداد.



صورة رقم 13: اسحب الصامولة.



صورة رقم 12: أدخل الغطاء



صورة رقم 11: وصل الأسلاك

الرسوم التوضيحية


1	مانع تسرب
2	حامل نقاط التلامس

تهيئة وصلة التيار المستمر


خطر




- خطر على الحياة نتيجة صعقة كهربائية!
 ملامسة الموصلات الواقعة تحت فاطية قد تؤدي إلى وقوع إصابات شديدة أو إلى الوفاة. يسري جهد مستمر على أطراف كبلات التيار المستمر المكشوفة أثناء تسليط أشعة الشمس على مولد الطاقة الكهروضوئية.
 تأكّد من أنّ وحدة الطاقة الكهروضوئية بها عزل جيد ضد الأرض.
 في الأيام شديدة البرودة، وفقاً للبيانات الإحصائية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لجهد التشغيل الفارغ لوحدات الطاقة الكهروضوئية أقصى جهد دخل للعناكس.
 افحص أولوية وصلات التيار المستمر.
 تم التأكّد من عدم وجود جهد تيار مستمر.
 لا تفصل موصلات التيار المستمر الواقعة تحت حمل.



صورة رقم 16: تحقق من التثبيت



صورة رقم 15: إدخال اللقمة في الجلبة



صورة رقم 14: أدخل الأسلاك

الرسوم التوضيحية

1	أسلاك لوصلة التيار المستمر
2	نابض
3	لقمة
4	جلبة
5	غدة الكابل
6	قبس تماس
7	قارنة

نـ لقد أكملت عملية التركيب.

نـ إرشاد: قبل العزل، تأكّد من عدم قطع أي أسلاك فردية.

1ـ أدخل الأسلاك المعزولة المزودة بالياف مجدولة بحرص حتى التوصيل.

إرشاد: يجب أن تكون أطراف الأسلاك ظاهرة في النابض.

2ـ أغلق النابض حتى يسقّر في مكانه وأدخل اللقمة في الغلاف.

3ـ اربط غدة الكابل وتدتها يackson $15\text{~m}^2 / 1,8\text{~W}$ [1,8 نيوتن متر].

4ـ قم بتحجيم اللقمة مع قابس التماس.

« إجراء التوصيل الكهربائي

توصيل مولد الطاقة الكهروضوئية

نـ يجب تهيئة وصلة التيار المستمر وفحص مولد الطاقة الكهروضوئية للتأكد من عدم وجود أي وصلة أرضي.

إرشاد: قم ب Mayera القدرة الاستيعابية الحالية المختلفة لأنظمة PV1 و PV2 و PV3 و اعتماداً على فئة الطاقة الخاصة بالجهاز انظر لمعرفة أقصى تيار دخل في ورقة البيانات، وكذلك في دليل الاستعمال بالكامل.

1ـ قم بفك الأغطية الواقعية من منفذ التيار المستمر المطلوبة الموجدة في الجايب السفلي من الجهاز.

2ـ قم بتوصيل موصلات التيار المستمر بشكل زوجي في قابسات التيار المستمر الموجب والسلب (انظر الصورة 8.2).

« تم توصيل الجهاز بمولد الطاقة الكهروضوئية.

إرشاد

قد تكون من اللازم تأمين الجهاز بوصلة أرضي ثانية وفقاً للوائح التثبيت المحلية. ولهذا الغرض يمكن استخدام خواص قلابوط بالجهة السفلية للجهاز.




N تم تركيب الجهاز على الحامل.

1 أدخل وصلة الأرضي في حلقة كبل M5 مناسبة وقم بتجعيد الملامس.

2 قم بمحاذاة عروة التوصيل مع وصلة الأرضي على البرغي.

3 أدر البرغي ياحكم في جسم الجهاز [X] 2,5mm² [P_2/2] نيوتن متر].

« تم دمج الجسم في وصلة معادلة الجهد



صورة رقم 17: توصيل وصلة التأمين

الرسوم التوضيحية

1 طرف الكبل الحلقي M5

2 كبل الحماية الأرضية

3 برغي M5 (مركب بالفعل)

WLAN توصيل وحدة WLAN 1.8

إرشاد

خطر تلف العاكس بسبب التفريغ الكهروستاتي

قد تتلف الأجزاء الداخلية من العاكس بشكل غير قابل للإصلاح عند التعرض للتفرغ الكهروستاتي.



« قم بالتأرض قبل ملامسة المكونات.

وصلة WLAN COM3 مناسبة فقط لعاصا Wi-Fi المدرجة في محتوى التوريد أو عاصا 4G التي توفرها شركة KACO new energy

اختيارياً.


N تم تركيب الجهاز على الحامل.

1 أول الغطاء من وصلة COM3


2 أدخل وحدة WLAN في الوصلة المتوفرة واستخدم صامولة وحدة WLAN للتثبيت في الوصلة.

3 تأكيد من توصيل الوحدة ياحكم وأن الماسنچ الموجود على الوحدة مرئي.

« تم توصيل وحدة WLAN في الجهاز.



صورة رقم 18: توصيل عاصا WLAN



صورة رقم 19: اخلع الغطاء



وصلة RS485

1.9

إرشاد

للتوصل في علبة RJ45 يلزم توفير كبل شبكة من الفئة 5E أو بفئة أعلى. للاستخدام في الهواء الطلق، يلزم توفير حماية من الأشعة فوق البنفسجية وطول التثبيت الأقصى (على جميع العاكسات) بمسافة 1000 م.

خط تلف العاكس بسبب التفريغ الكهروستاتي

قد تختلف المكونات الداخلية للمحول العاكس بسبب الأسلاك الموصلة بصورة خاطئة بين كبل الطاقة وكبل الإشارة بصورة غير قابلة للإصلاح. وبالتالي فإن جميع مطالبات الضمان تصيب بالطلة.

* انتبه لتخصيص الكبل بشكل صحيح.

تم تركيب الجهاز على الحال.

1 قم بفك غطاء وصلة التوصيل COM1 (انظر الرسم التوضيحي أدناه، ولاحظ الترتيب واتجاهات الأسهم). قم بتوجيه كبل الشبكة من خلال غلاف اللوبي (إما في ذلك صامولة الوصل).

2 أدخل كبل الشبكة من خلال غلاف اللوبي (إما في ذلك صامولة الوصل).


3 قم بتهيئة وصلة التوصيل بالصورة الموضحة في الصورة 22 (توفر من طرف العميل بحسب المعيار DIN 46228-4).

4 أدخل كبل الشبكة في الوحدة COM1 أو COM2 (انظر الصورة 20 - وراعي الترتيب واتجاهات الأسهم)


5 أحكم غلاف عنق اللوبي، ثم اربط صامولة الوصل في النهاية (الموضع 5 و6).
« الكبل RS485 موصل في الجهاز

Pin 1 Pin 8


Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC



صورة رقم 21: تخصيص وصلة الكبل

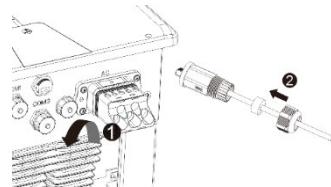

صورة رقم 20: إدخال كبل الشبكة

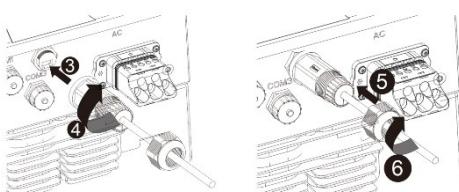

الرسوم التوضيحية

الغطاء الفوق	1
كبل الشبكة	2
غلاف اللوبي	3
منع التسرب مع صامولة وصل	4

صورة رقم 22: توصيل كبل الشبكة

التشغيل

2

إرشاد: يتم تشغيل الجهاز عبر تطبيق باستخدام جهاز محمول. وهذا التطبيق الذي يحمل اسم **KACO Tool** متاح لنظام الأندرويد ونظام iOS (انظر رمز الاستجابة السريعة لمتجر ألعاب جوجل أو متجر آبل في المرفق الملحق بهذا الدليل المختصر).

يمكن العثور على وصف تفصيلي لهيئة شبكة WLAN وإعدادات المعلومات وتحديثات البرامج الثابتة في منطقة التحديثات الخاصة بشركة [KACO new](#) في الصفحة الرئيسية لإرشادات الاستخدام: إعدادات تطبيق [Wi-Fi](#).

إرشاد: للتشغيل لأول مرة، لا يلزم توفر كلمة مرور. ومع ذلك، يلزم إدخال كلمة مرور خاصة بالجهاز لإجراء التغييرات لاحقاً على المعلومات. وللقيام بذلك، يلزم ذكر الرقم المسارس الموجود على اللوحة الاسمية للجهاز. لتوفير الدعم إليك في أسرع وقت ممكن، قم بتنوين هذا الرقم قبل الاتصال بخدمة العملاء.

3 الصيانة والتغلب على الأعطال

3.1 الفحص بالنظر

افحص الجهاز والتوصيلات بحثاً عن أي أضرار خارجية ظاهرة وعند اللزوم، اتبه إلى مبين حالة تشغيل الجهاز. أبلغ في التركيب المختص عند وجود أي أضرار. يجب أن تتم الإصلاحات بمعرفة في كهرباء منخصص فقط.

خطر

- جهد كهربائي خطير من خلال جهد التشغيل
لامسة الوصلات وأو الأطراف في الجهاز قد تؤدي إلى وقوع إصابات شديدة أو إلى الوفاة. مدة تفريغ المكثفات تصل إلى 5 دقائق.
لا يُسمح بفتح الجهاز وصيانته إلا بمعرفة في كهرباء معتمد ومصرح له من قبل مشغل شبكة الإمداد.
افصل جانب التيار المتعدد والتيار المستمر وانتظر لمدة 5 دقائق على الأقل.



إرشاد

لا يحتوي جسم الجهاز على أي مكونات يمكن للعميل إصلاحها.
قم بتلكيف في كهربائي مختص لفحص التشغيل السليم للجهاز على فترات منتظمة وتوجه دالماً إلى مركز خدمة الجهة الصانعة للنظام عند وجود أعطال.



3.2 التنظيف

3.2.1 تنظيف جسم الجهاز والمشتت الحراري

احترس

- تجنب استخدام هواء مضغوط أو أجهزة تنظيف بالضغط العالي!
قم بإزالة الغبار بانتظام من على الجهاز باستخدام مكتنسة كهربائية أو فرشاة ناعمة.
تخلص من الغبار الموجود في فتحات التهوية عند اللزوم.



ن افصل الجهاز وفقاً لقواعد السلامة على جانبي التيار المتعدد والتيار المستمر.

1 نظف المشتت الحراري.

« قم بتشغيل الجهاز

إيقاف الجهاز

4.1

خطر

- يرجى أنه يسري جهد كهربائي مهدد للحياة في الوصلات والكلبات الموجودة بالجهاز حتى بعد فصل الجهاز أو إيقافه!
- لامسامة الوصلات وأو الأطراف في الجهاز قد تؤدي إلى وقوع إصابات شديدة أو إلى الوفاة.
- يجب أن يكون الجهاز مركباً بشكل ثابت قبل التوصيل الكهربائي.
- اتبع جميع لوائح السلامة والتوصيل الفنية المحددة المعمول بها لدى مراقق إمداد الكهرباء المعنية.
- يجب أن يتم فتح الجهاز وصيانته بمعرفة في كهرباء معتمد فقط.
- افصل جيد الشبكة الكهربائية من خلال إيقاف فضالية الفيوبرات الخارجية.
- تأكد من عدم وجود تيار على كل وصلات التيار المستمر والمستمر باستخدام زرديه جهاز قياس الأمبير.
- تجنب لمس الكلبات وأو أطراف التوصيل/القضبان الموصولة في الجهاز عند إيقاف وتشغيل الجهاز.
- حافظ على بقاء الجهاز مقفلأ أثناء التشغيل.



تحذير

- خطر الإصابة بحرق من خلال أجزاء الجسم الساخنة
- تصبح أجزاء الجسم ساخنة أثناء التشغيل.
- أثناء التشغيل، لا تمس سوي غطاء جسم الجهاز



إلغاء تثبيت الجهاز

4.2

- تم إيقاف تشغيل الجهاز وتأمينه ضد إعادة التشغيل مرة أخرى.

1 افصل وصلة التيار المستمر من الجهاز.

2 افصل وصلة التيار المستمر في قابس التيار المستمر، وركب غطاء الحماية.

« بعد فك الجهاز، استكمل عملية الفك.

فك الجهاز

4.3

- تم إيقاف الجهاز وإلغاء تثبيته.

1 أخلع برجي التأمين ضد الفك من الحامل.

2 استخدم تجويفات الإمساك الجانبية وارفع الجهاز من الحامل.

« بعد فك الجهاز، استكمل عملية التعبئة.

التكهين

5

احترس

- أضرار على البيئة عند التkehين بشكل غير مناسب

يتكون الجهاز وكذلك عبوة النقل الخاصة به في الغالب من خامات قابلة لإعادة التدوير.
الجهاز: الأجهزة والملحقات التالفة لا توضع ضمن النفايات المنزلية. احرص على تكهين الأجهزة القديمة والملحقات الموجودة، إذا لزم الأمر، بطريقة صحية.



عبوة التغليف: احرص على تكهين عبوة النقل بطريقة صحية.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Stručný návod

■ Český překlad německé verze



Kvalifikovaný elektrikář
Důležité bezpečnostní pokyny



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Tento návod je součástí výrobku, a musí se dodržovat. Musí být kromě toho uložen na místě, které je neustále volně přístupné.

Obsah

1	Instalace.....	136	2	Uvedení do provozu	143
1.1	Bezpečnost.....	136	3	Údržba a odstranění závad	144
1.2	Rozsah dodávky.....	136	3.1	Vizuální kontrola.....	144
1.3	Výběr místa instalace.....	137	3.2	Čištění	144
1.4	Montáž nástěnného držáku	138	3.2.1	Čištění pouzdra a chladicích těles.....	144
1.5	Upevnění přístroje.....	138	4	Odstavení z provozu a demontáž.....	145
1.6	Provedení elektrického připojení	139	4.1	Odpojení zařízení	145
1.6.1	Celkový pohled na střídač zespodu.....	139	4.2	Deinstalace zařízení	145
1.6.2	Příprava přípojky střídavého proudu	140	4.3	Demontáž zařízení	145
1.6.3	Konfigurace přípojky stejnosměrného proudu	141	5	Likvidace.....	145
1.7	Vytvoření vyrovnaní napětí.....	142			
1.8	Připojení modulu WLAN	142			
1.9	Přípojka RS485	143			

Zákonné ustanovení

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou vlastnictvím společnosti KACO new energy GmbH. Zveřejňování těchto informací v úplném nebo částečném rozsahu je přípustné pouze s písemným souhlasem společnosti KACO new energy GmbH.

Záruka KACO

Aktuální záruční podmínky si můžete stáhnout na internetové adrese <http://www.kaco-newenergy.com>.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou uznávány, i když nejsou zvlášť uvedeny. Chybějící označení neznamená, že zboží nebo značka není chráněná.

Software

Toto zařízení obsahuje Open Source Software, který bylo vyvinuto třetí stranou a mj. podléhá licenci GPL resp. LGPL.

1 Instalace

1.1 Bezpečnost

Před prvním použitím výrobku si prosím pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny.


NEBEZPEČÍ

I po odpojení ze sítě a vypnutí přístroje je na přípojkách a vodičích v přístroji životu nebezpečné napětí! Dotyk s vodiči a/nebo svorkami/přívodními lištami v přístroji může mít za následek těžká poranění nebo smrt.

- > Výrobek neotvřejte.
- > Přístroj musí být před elektrickým zapojením pevně namontován.
- > Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a aktuálně platné technické připojovací podmínky příslušného dodavatele energie.
- > Přístroj smí namontovat, instalovat a uvádět do provozu výhradně oprávněný kvalifikovaný elektrikář.
- > Síťové napětí vypněte deaktivováním externích prvků jištění.
- > Zkontrolujte úplné odpojení od zdroje proudu klešťovým ampérmetrem na všech vodičích střídavého a stejnosměrného proudu.
- > Při vypínání a zapínání přístroje se nedotýkejte vodičů a/nebo svorek/přívodních lišť.

1.2 Rozsah dodávky

Výrobek	Popis	Množství
A	Střídač	1 kus
B	Nástěnný držák	1 kus
C	Sada příslušenství pro montáž: Hmoždinky do stěny a šrouby se šestihrannou hlavou (4x) Šroub M5x14 mm (2x)	1 sada
D	Propojovací konektory stejnosměrného proudu (Sunclix)	6 páru
E	Propojovací konektor střídavého proudu	1 kus
F	WLAN	1 kus
G	Dokumentace	1 sada
V	Přípojka RS485	2 kusy

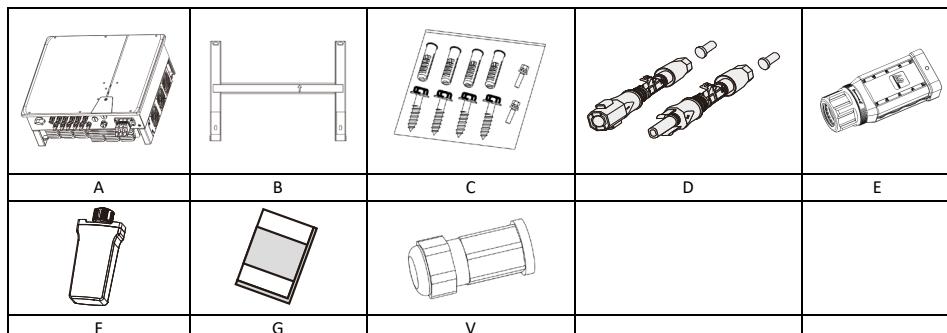


Kontrola rozsahu dodávky

1. Přístroj důkladně zkontrolujte.
2. U přepravní společnosti neprodleně reklamujte:
 - Poškozený obal, z něhož ze usoudit, že došlo k poškození přístroje.
 - Očividné poškození přístroje.
3. Hlášení o škodě neprodleně zašlete přepravní společnosti.
4. Hlášení o škodě musí být přepravní společnosti předloženo písemně do šesti dnů po obdržení přístroje. V případě potřeby Vás rádi podpoříme.


1.3 Výběr místa instalace

Okolní prostředí v místě instalace

1. Zajistěte, aby byl střídač nainstalován mimo dosah dětí.
2. Aby byl zaručen optimální provozní stav a dlouhá životnost, měla by být teplota v okolí střídače max. 40°C .
3. Aby se zabránilo působení přímého slunečního záření, deště, sněhu a vlhkosti na střídač, doporučujeme namontovat střídač na mísťa, která mají ochrannou střechu. Nezakrývejte úplně horní stranu střídače.
4. Montážní technické podmínky musí odpovídat hmotnosti a velikosti střídače. Střídač je vhodný pro montáž na masivní stěnu, která je svislá nebo nakloněná dozadu (max. 15°). Nedoporučujeme instalovat střídač na stěnu ze sádrokartonu nebo podobných materiálů. Střídač může během provozu vydávat zvuky.

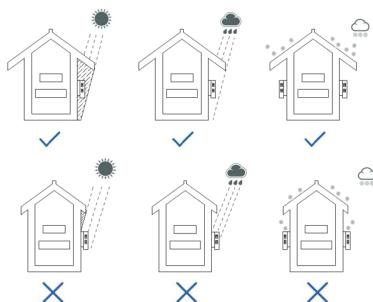


Obr. 1: Zařízení při venkovní instalaci

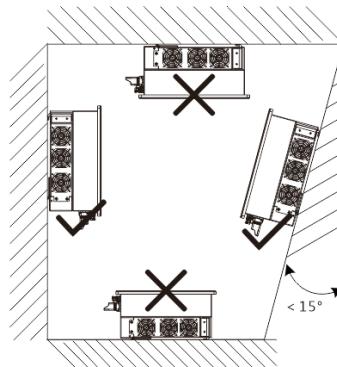


Obr. 2: Povolená poloha pro instalaci

5. Aby byl zaručen dostatečný odvod tepla, doporučujeme následující vzdálenosti mezi střídačem a jinými objekty:

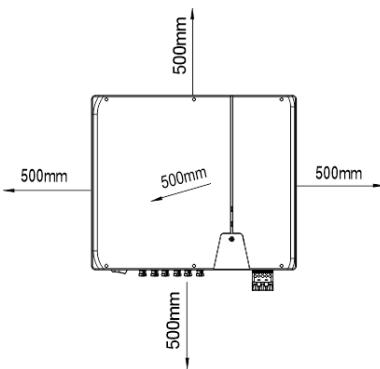

Obr. 3.1: Zařízení při venkovní instalaci

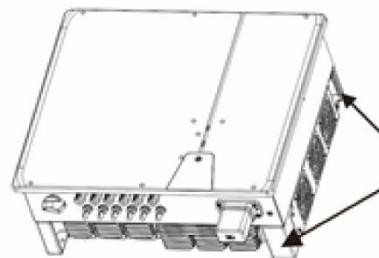

Obr. 3.2: Nadzvednutá poloha (pravá strana)

1.4 Montáž nástěnného držáku

⚠ POZOR

Hrozí nebezpečí při použití nevhodného upevňovacího materiálu!

Při použití nevhodného upevňovacího materiálu může přístroj spadnout a vážně zranit osoby nacházející se pod přístrojem.

- › Použijte jen upevňovací materiál odpovídající montážnímu podkladu. Přiložený upevňovací materiál je vhodný jen pro zdivo a beton.
- › Přístroj montujte jen ve vzpřímené poloze.


UPOZORNĚNÍ

Snížení výkonu v důsledku nahromaděného tepla!




Při nedodržení doporučených minimálních vzdáleností může u přístroje kvůli nedostatečnému větrání a s tím související tvorbě tepla, dojít k poklesu výkonu.

- › Dodržte minimální vzdálenosti a zajistěte dostatečný odvod tepla.
- › Během provozu se nesmí na pouzdro přístroje nacházet žádné předměty.
- › Zajistěte, aby po skončení montáže žádné cizí předměty neomezovaly odvod tepla.

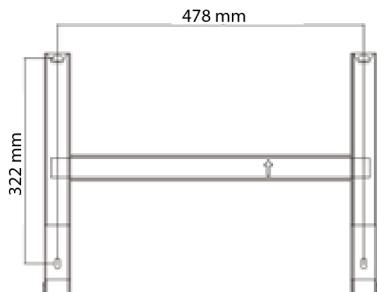

Obr. 4: Otvory pro montáž na stěnu

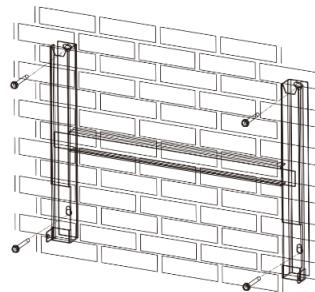

Obr. 5: Montáž nástěnného držáku

Popis

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1 Vyroutejte čtyři otvory [\varnothing 10 mm o hloubce 70 mm] | 3 Namontujte nástěnný držák |
| 2 Zasuňte šrouby a hmoždinky | |

- Karton s nástěnným držákom a montážní sadou byl vyjmut z ochranného obalu a otevřen.
 - 1 Označte závěsnou polohu podle polohy nástěnného držáku pomocí čtyř značek na ploše stěny.
 - 2 Označte polohy vrtaných otvorů a vyroutejte čtyři otvory.
- UPOZORNĚNÍ: Minimální vzdálenosti mezi dvěma přístroji, resp. přístrojem a stropem resp. podlahou jsou již zohledněny ve výkresu obr. 3.1.**
- 3 Upevněte držák na stěnu vhodným upevňovacím materiálem dodaným v montážní sadě [XW-10].
- UPOZORNĚNÍ: Dbejte na správné vyrovnání držáku. Šipka musí směrovat nahoru a musí být během upevňování držáku vidět.**
- » Pokračujte v montáži přístroje.

1.5 Upevnění přístroje

⚠ POZOR

Nebezpečí poranění v důsledku neoborného zvedání a přepravy.

V důsledku neoborného zvedání může dojít k překlopení přístroje a tím k jeho pádu.

- › Přístroj zvedejte vždy svisle za určené prohlubně pro uchopení.
- › Pro zvolenou montážní výšku použijte pomůcku pro vystup.
- › Při zvedání a spouštění přístroje nosete ochranné rukavice a bezpečnostní obuv.

Zvednutí a montáž zařízení


⌚ Nástěnný držák je namontován.

1 Zvedněte přístroj za prohlubně pro uchopení (viz obr. 3.2). Respektujte těžiště přístroje!


2 Přístroj umístěte na montážní třmen. Zkontrolujte obě strany chladicího tělesa, abyste zajistili, že pevně sedí.

3 Nasadte přiložené šrouby (2x M5x14 mm) na patku nástěnného držáku a namontujte přístroj na obou stranách tak, aby byl zajištěn proti vytážení [/ 2,5 Nm]


» Po montáži přístroje pokračujte s elektrickou instalací.



Obr. 6: Zavěšení střídače do nástěnného držáku

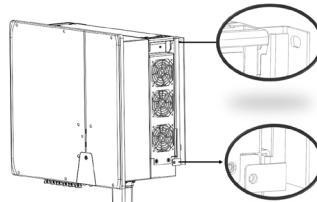

Obr. 7: Kontrola pevného usazení přístroje

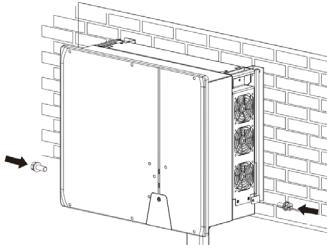

Obr. 8.1: Upevnění střídače


1.6 Provedení elektrického připojení



UPOZORNĚNÍ

Průřez vodičů, druh jištění a hodnotu jištění zvolte podle následujících rámcových podmínek:
Normy pro instalaci specifické pro danou zemi; výkonová třída přístroje; délka vodičů; způsob položení vodičů; místní teploty.

1.6.1 Celkový pohled na střídač zespodu

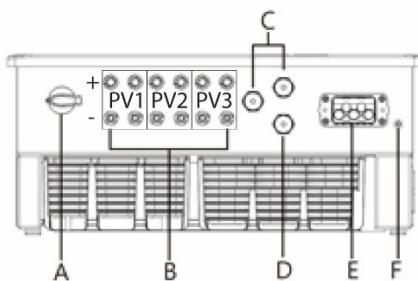


Obr. 8.2: Připojovací strana: Popis

A	Integrovaný odpojovač stejnosměrného proudu	D	COM 3 – připojení WiFi adaptéru
B	Přípojka stejnosměrného proudu pro FV generátor	E	Přípojovací zdířka střídavého proudu
C	COM1&2 - zdířka RJ45 pro připojku RS485	F	Poloha vyrovnávání potenciálu


1.6.2 Příprava přípojky střídavého proudu

Ukončili jste montáž.

- 1 Vyberte správné těsnici příslušenství. Doporučený vnější průměr kabelu pro těsnění (obr. 9 / poz. 1) je 20–24 mm.
Doporučený vnější průměr kabelu pro těsnění (obr. 9 / poz. 2) je 24,5–30 mm.
 - 2 Doporučený typ kabelu je YJVR nebo YJV. Kably odizolujte [95 – 100 mm] a protáhněte je skrz kryt.
 - 3 Vodiče N, L1, L2, L3, PE odizolujte o 20–25 mm.
- » Provedte elektrické připojení.



Obr. 9: Výběr správného těsnění



Obr. 10: Příprava kabelu

Provedení přípojky střídavého proudu

U Vodič střídavého proudu je připraven.

- 1 Nakonfigurovaný kabel protáhněte maticí a krytem (obr. 11 poz. 1 & 2) a upevněte podle pořadí vodičů na držák kontaktů (obr. 11/pos. 3) přiloženým imbusovým klíčem [**X A_3** / 4,0 Nm].

- 2 Krytku (obr. 11, poz. 3) natáhněte přes konektor tak, aby byl otvor v kryce vidět (obr. 12).

- 3 Matici dotáhněte vidlicovým klíčem a instalaci ukončete „dvojím zavíratím“ [**X W_50** / 10,0 Nm].


UPOZORNĚNÍ: Propojovací konektor střídavého proudu je pevně spojen, když slyšitelně zaskočí. (obr. 13)

- 4 Když je matica plně dotažena, je možné pro zafixování matici otočit pojistný kroužek.


- 5 Vodiče položte odborně a podle následujících pravidel:

- Vodiče položte okolo přístroje s minimální vzdáleností 30 cm.
- Nepokládejte vodiče nikdy přes polovodiče (chladicí tělesa).
- Příliš velké ohýbací síly ohrožují stupeň krytí. Pokládejte vodiče s poloměrem ohybu, který odpovídá nejméně 4násobku průměru kabelu.


» Přístroj je připojen k napájecí sítí.



Obr. 11: Připojení vodičů



Obr. 12: Nasazení krytu



Obr. 13: Utažení matice

Popis

1 Těsnění

2 Držák kontaktů

3 Kryt

4 Matice


1.6.3 Konfigurace přípojky stejnosměrného proudu

NEBEZPEČÍ


Ostrožnice životu elektrickým proudem!

Kontakt s přípojkou pod proudem má za následek těžká poranění nebo smrt. Při dopadu slunečního záření na FV generátor vzniká na volných koncích vodičů stejnosměrného proudu stejnosměrné napětí.


- › Zajistěte, aby měly FV moduly dobrou izolaci vůči zemi.
- › V statisticky nejchladnější den nesmí maximální napětí naprázdně FV modulů překročit maximální vstupní napětí střídače.
- › Zkontrolujte polaritu vodičů stejnosměrného proudu.
- › Je zajištěn stav bez stejnosměrného proudu.
- › Nerozpojujte konektory stejnosměrného proudu při zatížení.



Obr. 14: Zavedení žil



Obr. 15: Nasunutí vložky do objímky



Obr. 16: Kontrola upevnění

Popis

1	Vodič pro připojení stejnosměrného proudu	5	Kabelové šroubení
2	Pružina	6	Kontaktní zástrčka
3	Vložka	7	Spojka
4	Objímka		

U Končili jste montáž.

UPOZORNĚNÍ: Před izolováním dbejte na to, abyste neodřízli jednotlivé vodiče.

1 Izolované vodiče se zakroucenými prameny opatrně zasuňte až nadoraz.

UPOZORNĚNÍ: Konec pramenů musí být viditelně v pružině.

2 Pružinu připojte tak, aby pružina zaskočila a vložku zasuňte do objímky.

3 Zakontruje a utahněte kabelovou průchodku [XW_15/mm, 1,8 Nm].

4 Spojte vložku s kontaktní zástrčkou.

» Provedte elektrické připojení

Připojení FV generátoru

U Konektor stejnosměrného proudu musí být nakonfigurován a FV generátor překontrolován, aby bylo zajištěno, že se nevyvíšuje spojení se zemí.

UPOZORNĚNÍ: Respektujte různou proudovou zatížitelnost PV1, PV2 a PV3 v závislosti na výkonové třídě přístroje! Viz max. vstupní proud v datovém listu i v úplné příručce.

1 Sejměte zálepky z potřebných přípojek stejnosměrného proudu na spodní straně přístroje.

2 Konektory stejnosměrného proudu zasuňte v párech do stejnosměrných kladných a záporných připojovacích konektorů (viz obr. 8.2)

» Přístroj je propojen s FV generátorem.

1.7 Vytvoření vyrovnání napětí



UPOZORNĚNÍ

Poďle místních instalacích předpisů může být nutné uzemnit přístroj druhou uzemňovací přípojkou. K tomu je určen závitový čep na spodní straně zařízení.


- ⌚ Přístroj je namontován na držáku.

1 Zemnicí vodič zasuňte do vhodného kabelového oka M5 a kontakt zakrimpujte.

2 Na šroubu vyrovnajte připojovací pásek se zemnicím vodičem.

3 Šroub pevně zašroubujte do pouzdra [ 2,  2,5 Nm].

» Pouzdro je začleněno do vyrovnání napětí



Obr. 17: Připojení uzemnění

Popis

1	Kabelové oko M5	2,5 Nm
2	Ochranný vodič – uzemnění	16–25 mm ²
3	Šroub M5 (již namontován)	

1.8 Připojení modulu WLAN



UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí poškození střídače elektrostatickým výbojem

Interní součástky střídače se mohou elektrostatickým výbojem neopravitelně poškodit.

- › Dříve než se dotknete součástek, se uzemněte.
- › Přípojka COM3 je vhodná pouze pro Wi-Fi adaptér, který je součástí dodávky nebo volitelně dodávaný 4G modul od společnosti KACO new energy.


- ⌚ Přístroj je namontován na držáku.

1 Sejměte krytku z přípojky COM3


2 Modul WLAN zasuňte do k tomu určené přípojky a pomocí matice modulu WLAN upevněte v přípojce.

3 Zajistěte, aby byl modul pevně připojen a etiketa na modulu byla vidět.

» Modul WLAN je připojen k přístroji.



Obr. 18: Sejmí krytu



Obr. 19: Připojení WLAN adaptéru

1.9 Přípojka RS485



UPOZORNĚNÍ

Pro připojení do zdiřky RJ45 je potřebný síťový kabel kategorie 5E nebo vyšší.

Pro venkovní použití je nutná odolnost vůči UV záření a povolená maximální instalacní délka (přes všechny střídače) 1000 m.

Nebezpečí poškození střídače elektrostatickým výbojem

Vnitřní součástky střídače se mohou při nesprávném propojení mezi výkonovými a signálními kably neoprávnitelně poškodit. Tím zanikají veškeré nároky na záruku.

» Dbejte na správné osazení kabelu.

Přístroj je namontován na držáku.

1 Odšroubujte krytku komunikační přípojky (COM1 nebo COM2) (viz zobrazení dole, dodržujte pořadí a směry šipek).
Síťový kabel prostrčte závitovou objímkou (vč. přesuvné matice).


2 Síťový kabel prostrčte závitovou objímkou (vč. přesuvné matice).

3 Nakonfigurujte komunikační vodič jak je znázorněno na obrázku 21 (podle DIN 46228-4, připraveno na straně zákazníka).


4 Síťový kabel zasuňte do COM1 nebo COM2 (viz obr. 19, dodržujte pořadí a směry šipek)

5 Závitovou objímkou dotáhněte, pak přesuvnou matici na konci dotáhněte (poz. 5 a 6).

» Kabel RS485 je připojen k přístroji.

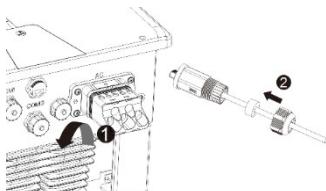


Obr. 20: Zasunutí síťového kabelu



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Obr. 21: Osazení kabelové přípojky

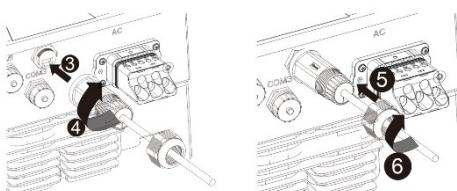

Obr. 22: Připojení síťového kabelu

Popis

1	Krytka
2	Síťový kabel
3	Závitová objímká
4	Těsnění s přesuvnou maticí

2 Uvedení do provozu

Upozornění: Přístroj se uvádí do provozu prostřednictvím aplikace přes mobilní koncové zařízení. Aplikace s označením **KACO Tool** je k dispozici pro Android nebo iOS (viz QR kód pro Google Playstore nebo App Store v příloze tohoto stručného návodu).

Podrobný popis konfigurace sítě WLAN, nastavení parametrů a aktualizací firmwaru najeznete v oblasti stahování domovské stránky [KACO new energy](#) pod uživatelským návodem: **Nastavení aplikace Wi-Fi**.

Upozornění: Pro první uvedení do provozu není zapotřebí heslo. Heslo specifické pro přístroj však bude potřebné pro pozdější změny parametrů. K tomu je potřebné sériové číslo na typovém štítku přístroje. Abychom Vám dokázali co nejrychleji pomoci, poznamenejte si toto číslo, než se spojíte s naším zákaznickým servisem.

3 Údržba a odstranění závad

3.1 Vizuální kontrola

Zkontrolujte výrobek a vodiče, zda zvenku nejsou viditelně poškozeny, a případně dbejte na indikaci provozního stavu. Zjistíte-li poškození, informujte svého elektrikáře. Opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.



NEBEZPEČÍ

Nebezpečné napětí v důsledku dvou provozních napětí!

Dotyk s vodiči a/nebo svorkami na přístroji může mít za následek těžká poranění nebo smrt. Doba vybijení kondenzátorů činí až 5 minut.

- » Přístroj smí otevřírat a jeho údržbu provádět výhradně oprávněný a provozovatelem napájecí sítě autorizovaný kvalifikovaný elektrikář.
- » Přeruďte střídavý i stejnosměrný proud a vyčkejte minimálně 5 minut.



UPOZORNĚNÍ

Pouzdro přístroje neobsahuje žádné součástky, které by mohli zákazník opravit.

V pravidelných intervalech nechte přezkoušet řádný provoz přístroje kvalifikovaným elektrikářem a v případě problémů se vždy obraťte na servis výrobce systému.

3.2 Čištění

3.2.1 Čištění pouzdra a chladicích těles



POZOR

Nepoužívejte stlačený vzduch ani vysokotlaký čistič!

- » Pravidelně odstraňujte vysavačem nebo měkkým štětcem prach z horní části přístroje.
- » Případně odstraňte prach ze vstupních větracích otvorů.

⌚ Přístroj v souladu s bezpečnostními pravidly odpojte od střídavého a stejnosměrného proudu.

1 Vyčistěte chladicí tělesa.

» Přístroj zapněte

4 Odstavení z provozu a demontáž

4.1 Odpojení zařízení

NEBEZPEČÍ

I po odpojení ze sítě a vypnutí přístroje je na přípojkách a vodičích v přístroji životu nebezpečné napětí! Dotyk s vodiči a/nebo svorkami na přístroji může mít za následek těžká poranění nebo smrt.



- › Přístroj musí být před elektrickým zapojením pevně namontován.
- › Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy a aktuálně platné technické připojovací podmínky příslušného dodavatele energie.
- › Přístroj smí otevřít a jeho údržbu provádět výhradně oprávněný kvalifikovaný elektrikář.
- › Síťové napětí vypněte deaktivováním externích prvků jištění.
- › Zkontrolujte úplné odpojení od zdroje proudu klešťovým ampérmetrem na všech vodičích střídavého a stejnosměrného proudu.
- › Při vypínání a zapínání přístroje se nedotýkejte vodičů a/nebo svorek/přívodních lišť.
- › Při provozu musí být přístroj zavřený.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení o horké části pláště



Části skříně mohou být při provozu velmi horké.

- › Během provozu se dotýkejte jen krytu pouzdra přístroje.

4.2 Deinstalace zařízení

⌚ Přístroj odpojen od napětí a zajištěn proti opětovnému zapnutí.

- 1 Odpojte připojovací konektor střídavého proudu z přístroje.
 - 2 Odpojte vodiče stejnosměrného proudu na konektorech stejnosměrného proudu a opatřete je krytkami.
- » Po odpojení přístroje pokračujte v demontáži.

4.3 Demontáž zařízení

⌚ Přístroj je vypnut a odpojen.

- 1 Odšroubujte šroub zabírající vytážení z držáku.
 - 2 Použijte boční prohlubně pro uchopení a sejměte přístroj z držáku.
- » Po sejmutí přístroje pokračujte s balením.

5 Likvidace

POZOR

Ohrožení životního prostředí při nesprávné likvidaci



Zařízení i příslušný přepravní obal jsou z převážné části z recyklovatelných surovin.

Zařízení: Vadné přístroje ani příslušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby byla stará zařízení a příp. příslušenství odevzdána k rádné likvidaci.

Obal: Zajistěte, aby byl přepravní obal odevzdán k rádné likvidaci.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Kort vejledning

■ Dansk oversættelse af den engelske originalversion



Elinstallatører

Vigtige sikkerhedsanvisninger



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Denne vejledning er en del af produktet og skal overholdes. Den skal desuden opbevares et sted, hvor den altid er frit tilgængelig.

Indhold

1	Installation	148	2	Ibrugtagning	155
1.1	Sikkerhed	148	3	Service og fejlafhjælpning	156
1.2	Pakkens indhold.....	148	3.1	Visuel kontrol	156
1.3	Valg af opstillingssted	149	3.2	Rengøring.....	156
1.4	Montering af vægholderen.....	150	3.2.1	Rengørkabinet og kølelegeme.....	156
1.5	Placer enheden.....	150	4	Nedlukning og afmontering	157
1.6	Udførelse af elektrisk tilslutning.....	151	4.1	Frakobling af enheden	157
1.6.1	Generel visning vekselretter nedefra	151	4.2	Afinstallation af enheden	157
1.6.2	Forbered AC-tilslutning.....	152	4.3	Afmontering af enheden.....	157
1.6.3	Konfigurer DC-tilslutning.....	153	5	Bortskaffelse.....	157
1.7	Etablér potentialudligning	154			
1.8	Tilslut WLAN-modul.....	154			
1.9	RS485-tilslutning.....	155			

Juridiske bestemmelser

Informationerne i dette dokument tilhører KACO new energy GmbH. Til offentliggørelse, helt eller delvis, kræves skriftlig tilladelse af KACO new energy GmbH.

KACO-garanti

De aktuelle garantibetingelser kan du downloade fra internettet på <http://www.kaco-newenergy.com>.

Varemærker

Alle varemærker anerkendes, også selv om disse ikke er markeret separat. Manglende markering betyder ikke, at en vare eller et mærke er frit.

Software

Denne enhed indeholder open source-software, der er udviklet af tredjepart og bl.a. licenseres under GPL og LGPL.

1 Installation

1.1 Sikkerhed

Før du anvender produktet første gang, skal du læse disse sikkerhedsanvisninger grundigt igennem.



FARE


Der er livsfarlige spændinger i kontakter og ledninger i enheden, selv efter at enheden er blevet frakoblet og slukket!

Berøring af ledninger og/eller klemmer/strømskinne i enheden kan føre til alvorlige kvæstelser eller døden.

- › Åbn ikke produktet.
- › Enheden skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning.
- › Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab.
- › Enheden må kun monteres, installeres og tages i drift af en godkendt elinstallatør.
- › Slå nedsænkingen fra ved deaktivering af de eksterne sikringselementer.
- › Kontrollér med et tangamperemeter på alle AC- og DC-ledninger, at der ikke er nogen strøm overhovedet.
- › Berør ikke ledninger og/eller klemmer/strømskinne under slukning og tilkobling af enheden.

1.2 Pakkens indhold

Artikel	Beskrivelse	Mængde
A	Vekselretter	1 stk.
B	Vægholder	1 stk.
C	Tilbehørssæt til montering: Vægdyvler og sekskantskruer (4x) M5x14 mm skrue (2x)	1 sæt
D	DC-stikforbindere (Sunclix)	6 par
E	AC-stikforbindelse	1 stk.
F	WLAN	1 stk.
G	Dokumentation	1 sæt
H	RS485-tilslutning	2 stk.

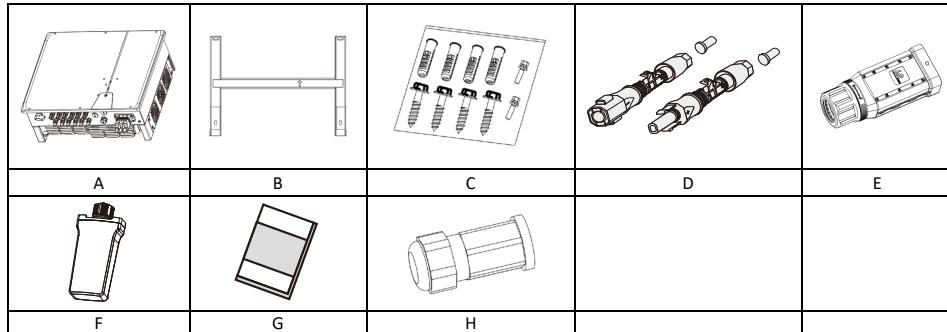

Kontrollér pakkens indhold

1. Undersøg enheden grundigt.
2. Indgiv omgående klage til transportfirmaet, hvis der er:
 - Skader på emballagen, der kunne tyde på skader på enheden.
 - Åbenlyse skader på enheden.
3. Send omgående en skadesanmeldelse til transportfirmaet.
4. Skadesanmeldelsen skal foreligge skriftligt hos transportfirmaet inden for seks dage efter modtagelse af enheden.
Vi hjælper dig gerne ved behov.

1.3 Valg af opstillingssted

Installationsomgivelser

1. Sørg for, at vekselretteren installeres utilgængeligt for børn.
2. For at sikre en optimal driftstilstand og en lang holdbarhed bør temperaturen i vekselretterens installationsomgivelser være maks. 40 °C.
3. For at undgå direkte sollys, regn, sne og fugt på vekselretteren anbefaler vi, at vekselretteren monteres på steder, der har et beskyttelsestag. Dæk ikke vekselretterens overside helt til.
4. De monteringstekniske betingelser skal være egnet til vekselretterens vægt og størrelse. Vekselretteren er egnet til montering på en massiv væg, der er lodret eller hælder bagud (maks. 15°). Det frarådes at installere vekselretteren på en væg af gipskartonplader eller lignende materialer. Vekselretteren kan medføre støj under driften.

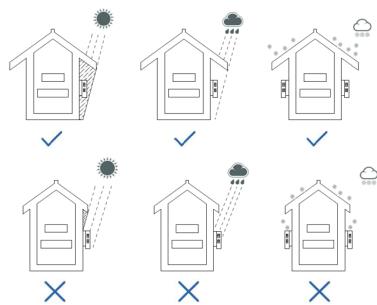


Fig. 1: Enhed ved udendørs montering

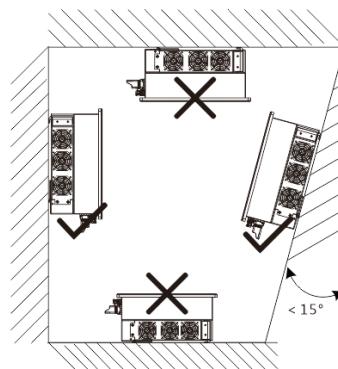


Fig. 2: Tilladt opstillingsposition

5. For at sikre en tilstrækkelig varmeafledning anbefales følgende afstande mellem vekselretter og andre genstande:

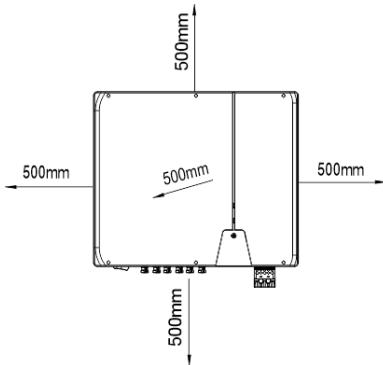


Fig. 3.1: Enhed ved udendørs montering

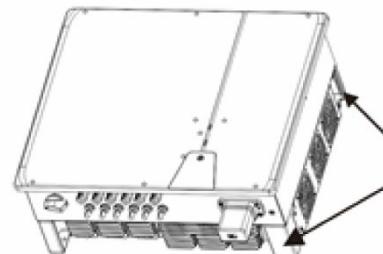


Fig. 3.2: Løfteposition (højre side)

1.4 Montering af vægholderen

⚠ FORSIGTIG

Fare ved brug af uegnet fastgørelsesmateriale!

Ved brug af uegnet fastgørelsesmateriale kan enheden falde ned og forårsage alvorlig tilskadekomst på personer under enheden.

- › Anvend kun fastgørelsesmateriale, der passer til monteringsunderlaget. Vedlagte fastgørelsesmateriale er kun egnet til murværk og beton.
- › Montér kun enheden lodret.



BEMÆRK

Reduceret effekt ved akkumuleret varme!



Ved manglende overholdelse af de anbefalede minimumsafstande kan enheden, på grund af manglende ventilering og dermed forbundet varmeudvikling, sænke sin ydelse.

- › Overhold minimumsafstandene og sørge for tilstrækkelig varmeafledning.
- › Under drift må der ikke være genstande på enhedens kabinet.
- › Sørg for, at der efter montering af enheden ikke er nogle skadelige stoffer, der kan hindre varmeafledning.

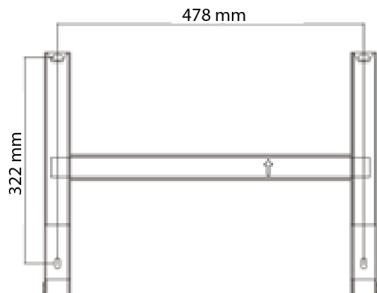


Fig. 4: Huller til vægmonteringen

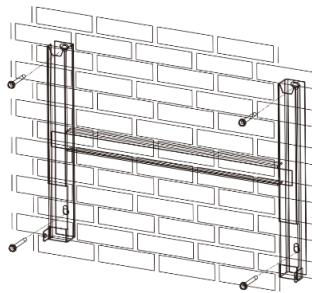


Fig. 5: Montering af vægholderen

Tegnforklaring

1 Bor fire huller [Ø 10 mm med dybde 70 mm]

3 Monter vægholderen

2 Sæt skruer og dyvler i

» Papkasse med holder og monteringsæt er taget ud af emballagen og åbnet.

1 Markér ophængspositionen iht. holderens position med fire markeringer på væggen.

2 Markér borehullernes positioner, og bor fire huller.

BEMÆRK: Der er allerede tages højde for minimumsafstandene mellem to enheder eller enheden og loftet/gulvet i tegningen fig. 3.1.

3 Fastgør holderen til væggen med passende fastgørelsesmateriale fra monteringsættet [XW-10].

BEMÆRK: Sørg for korrekt justering af holderen. Pilen skal pege opad og være synlig, når holderen fastgøres.

» Fortsæt med montering af enheden.

1.5 Placer enheden

⚠ FORSIGTIG

Fare for kvæstelser på grund af ukorrekt løft og transport.

Hvis der løftes ukorrekt, kan enheden vælte og derefter falde ned.



› Løft altid enheden lodret i de dertil beregnede greb.

› Brug opstigningshjælp til den valgte monteringshøjde.

› Bær sikkerhedshandsker og -sko, når enheden skal løftes.

Løft og monter enheden

⌚ Vægholder monteret.

1 Løft enheden ved grebene (se fig. 3.2). Vær opmærksom på enhedens tyngdepunkt!

2 Sæt enheden på monteringsbøjlen. Kontroller begge sider af kølelegemet for at sikre, at det sidder fast.

3 Sæt de medfølgende skruer (2x M5x14 mm) på holderens laske, og monter enheden på begge sider for at sikre, at den ikke kan tages af [XP / 2,5 Nm]

» Fortsæt med den elektriske installation efter montering af enheden.




Fig. 6: Hæng vekselretteren på vægholderen

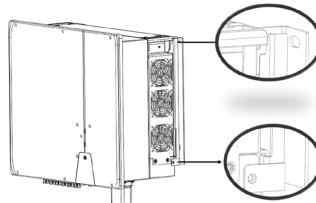


Fig. 7: Kontrollér, at enheden sidder fast

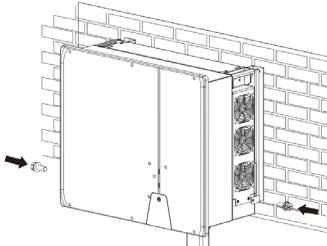


Fig. 8.1: Fastgørelse af vekselretter

1.6 Udførelse af elektrisk tilslutning



BEMÆRK

Vælg ledningstværsnit, sikringstype og sikringsværdi i henhold til følgende betingelser:

Landespecifikke installationsstandarder, enhedens effektklasse, ledningslængde, type ledningsføring; lokale temperaturer.

1.6.1 Generel visning vekselretter nedefra

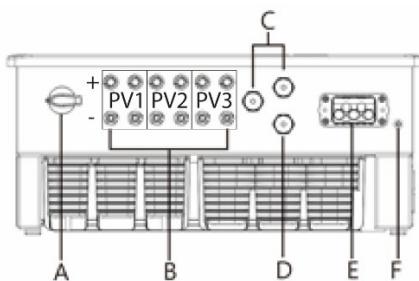


Fig. 8.2: Tilslutningsside: Tegnforklaring

A	Integreret DC-afbryder	D	COM 3 – WiFi-stik-tilslutning
B	DC-tilslutning til PV-generator	E	AC-tilslutningsmuffe
C	COM1&2 – RJ45-bønsning til RS485-tilslutning	F	Potentialudligningens position

1.6.2 Forbered AC-tilslutning

⌚ Du har afsluttet moneringen.

- 1 Vælg det rigtige pakningstilbehør. Kablets anbefalede udvendige diameter til pakningen (fig. 9 / pos. 1) er 20–24 mm.
Kablets anbefalede udvendige diameter til tætningen (fig. 9 / pos. 2) er 24,5–30 mm.
 - 2 Den anbefalede kabeltype er YJVR eller YJV. Fjern isoleringen fra kablet [95–100 mm], og før kablet gennem dækslet.
 - 3 Afisolér ledningerne N, L1, L2, L3 , PE med 20-25 mm.
- » Foretag elektrisk tilslutning.




Fig. 9: Vælg den rigtige pakning




Fig. 10: Forbered kabler

Foretag AC-tilslutning

⌚ AC-ledning er forberedt.

- 1 Før det konfigurerede kabel gennem møtrik og dæksel (fig. 11 pos. 1 & 2), og fastgør iht. ledningernes rækkefølge på kontaktbæreren (fig. 11/pos. 3) med den medfølgende unbrakonøgle [A_3 / 4,0 Nm].
- 2 Træk dækslet (fig. 11, pos. 3) over stikket, så hullet i dækslet er synligt (fig. 12).
- 3 Stram møtrikken med en gaffelnøgle, og afslut installationen med et „klik, klik“ [W_50 / 10,0 Nm].

BEMÆRK: AC-stikforbindelsen er fast forbundet, når det kan høres, at den går i hak. (Fig. 13.)

- 4 Når møtrikken er strammet helt, kan sikringsringen drejes for at fastgøre møtrikken.
- 5 Læg ledningerne fagligt korrekt og iht. følgende regler:
 - Læg ledningerne rundt om enheden med en minimumsafstand på 30 cm.
 - Læg aldrig kabler over halvledere (kølelegerme).
 - For stor bøjningskraft bringer beskyttelsesklassen i fare. Læg kablerne med en bøjningsradius på mindst fire gange kablets diameter.

» Enheden er tilsluttet forsyningssnettet.




Fig. 11: Tilslut ledninger




Fig. 12: Isæt dækslet




Fig. 13: Stram møtrikken

Tegnforklaring

1 Pakning	3 Dæksel
2 Kontaktbærer	4 Møtrik

1.6.3 Konfigurer DC-tilslutning



FARE

Livsfare på grund af elektrisk stød!

Børring af spændingsførende tilslutninger fører til alvorlige kvæstelser eller døden.

Ved sollys på PV-generatoren er der jævnspænding ved de åbne ender på DC-ledningerne.

- › Sørg for, at PV-modulerne har en god isolering mod jord.
- › På den iht. statistiske data koldeste dag må PV-modulernes maksimale tomgangsspænding ikke overskride velselretterens maksimale indgangsspænding.
- › Kontroller DC-ledningernes polaritet.
- › Det er sikret, at DC er spændingsfri.
- › DC-stikforbindelsen må ikke afbrydes under belastning.




Fig. 14: Indfør ledninger




Fig. 15: Skub indsatsen ind i tylten




Fig. 16: Kontrollér fastgørelsen

Tegnforklaring

1	Leder til DC-tilslutning	5	Kabelforskruning
2	Fjeder	6	Stik
3	Indsats	7	Kobling
4	Tylle		

⌚ Du har afsluttet monteringen.

⌚ **BEMÆRK:** Før isolering skal du kontrollere, at du ikke skærer enkelte ledninger af.

- 1 Indfør forsigtigt de isolerede ledere med snoede tråde, indtil de tilslutes.

BEMÆRK: Trådenderne skal være synlige i fjederen.

- 2 Luk fjederen, så fjederen går i hak, og skub indsatsen ind i tylten.
- 3 Luk kabelforskrungen, og stram den [XW_15/1,8 Nm].
- 4 Sæt indsatsen sammen med kontaktstikket.

» Udfør elektrisk tilslutning

Tilslutning af PV-generator

⌚ DC-stikforbindelsen skal konfigureres, og PV-generatoren skal kontrolleres for at sikre, at der ikke er jordfejl.

BEMÆRK: Vær opmærksom på den forskellige strømbelastningsevne for PV1, PV2 og PV3 afhængigt af enhedens effektklasse!

Se maks. indgangsstrøm på databladet og i den komplette manual.

- 1 Fjern beskyttelseskapperne fra de nødvendige DC-tilslutninger på enhedens underside.
- 2 Tilslut DC-stikforbindele parvis til DC-plus og DC-minus-tilslutningsstikkene på kabinetts underside (se fig. 8.2.).

» Enheden er forbundet med PV-generatoren.

1.7 Etablér potentialudligning



BEMÆRK

Afhængigt af de lokale installationsforskrifter kan det være nødvendigt at jordforbinde enheden med en anden jordledning. Til dette formål kan gevindbolten på enhedens underside bruges.

- ⌚ Enheden er monteret i holderen.

- 1 Før jordledningen ind i en egn M5- ringkabelsko, og krymp kontakten.
 - 2 Juster klemmerne med jordledningen ved skruen.
 - 3 Drej skruen fast ind i huset [KP_2/ 2,5 Nm].
- » Kabinetet er indbefattet i potentialudligningen




Fig. 17: Tilslut jordforbindelsen

Tegnforklaring

1	M5- ringkabelsko	2,5 Nm
2	Jordforbindelse beskyttelsesleder	16–25 mm ²
3	M5-skruer (allerede monteret)	

1.8 Tilslut WLAN-modul



BEMÆRK

Fare for beskadigelse af vekselretteren på grund af elektrostatisk afladning

Komponenter inde i vekselretteren kan blive beskadiget på grund af elektrostatisk afladning, så de ikke kan repareres igen.

- › Etabler jordforbindelse, før du berører komponenter.
- › COM3-tilslutningen egner sig kun til det medfølgende Wi-Fi-stik eller til det valgfrie 4G-stik fra KACO new energy.

- ⌚ Enheden er monteret i holderen.

- 1 Fjern hætte fra COM3-tilslutningen
 - 2 Sæt WLAN-modulet ind i den eksisterende tilslutning, og fastgør i tilslutningen med WLAN-modulets møtrikker.
 - 3 Kontroller, at modulet er fast tilsluttet, og at etiketten på modulet kan ses.
- » WLAN-modulet er sluttet til enheden.




Fig. 18: Fjern dækSEL




Fig. 19: Tilslut WLAN-stik

1.9 RS485-tilslutning

BEMÆRK

Der kræves et netværkskabel i kategori 5E eller højere med henblik på tilslutning til RJ45-bøsningen.
Til udendørs brug er en UV-bestandighed samt en maks. installationslængde (over alle vekselretterne) på 1000 m tilladt.

Fare for beskadigelse af vekselretteren på grund af elektrostatisk afladning

Komponenter inde i vekselretteren kan blive beskadiget på grund af forkert kabelføring mellem effekt- og signalkabel, så de ikke kan repareres igen. Derved bortfalder alle garantikrav.
› Vær opmærksom på korrekt belægning af kablet.

⌚ Enheden er monteret i holderen.

- 1 Skru kappen på kommunikationstilslutningen (COM1 eller COM2) af (s. visning nedenfor, overhold rækkefølge og pilens retning). Før netværkskablet gennem gevindbøsningen (inkl. omløbemøtrik).
- 2 Før netværkskablet gennem gevindbøsningen (inkl. omløbemøtrik).
- 3 Konfigurer kommunikationsledningen som vist i fig. 21 (iht. DIN 46228-4, stillet til rådighed af kunden).
- 4 Sæt netværkskablet ind i COM1 eller COM2 (s. fig. 19. Overhold rækkefølge og pilens retning)
5. Stram gevindbøsningen, og stram derefter omløbemøtrikken ved enden (pos. 5 og 6).
» RS485-kablet er sluttet til enheden.

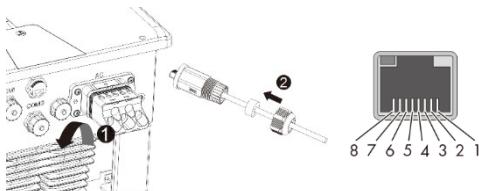


Fig. 20: Før netværkskablet ind

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Ledningsføring

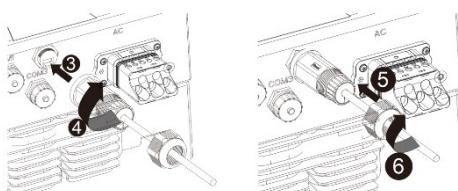


Fig. 22: Tilslut netværkskablet

Tegnforklaring

1	Hætte
2	Netværkskabel
3	Gevindbøsning
4	Pakning med omløbemøtrik

2 Ibrugtagning

Bemærk: Enheden tages i drift via en app ved hjælp af en mobil slutenhed. Appen med betegnelsen **KACO Tool** fås til Android eller iOS (se QR-kode til Google Playstore eller App Store i bilaget til denne korte vejledning).

En detaljeret beskrivelse af WLAN-netværkskonfiguration, parameterindstillinger og firmwareopdateringer findes i downloadområdet på [KACO new energy](#) hjemmesiden på anvendelsesvejledning: [Wi-Fi app-indstillinger](#).

Bemærk: Det er ikke nødvendigt med et kodeord til første ibrugtagning. Der kræves dog et enhedsspecifikt kodeord til senere parameterændringer. Til dette formål er det nødvendigt med serienummeret på enhedens typeskilt. For at vi kan hjælpe dig så hurtigt som muligt, bedes du notere dette nummer, før du kontakter vores kundeservice.

3 Service og fejlafhjælpning

3.1 Visuel kontrol

Kontrollér produktet og ledningerne for udefra synlige skader og vær opmærksom på et eventuelt driftsstatussignal. Underret din installatør ved skader. Reparationer må kun udføres af en elinstallatør.



FARE

Farlig spænding på grund af to driftsspændinger

Berøring af ledninger og/eller klemmer på enheden kan føre til alvorlige kvæstelser eller døden.

Kondensatorernes afladningstid er op til 5 minutter.

- › Enheden må kun åbnes og efterses af en godkendt elinstallatør, der har tilladelse fra udbyderen af forsyningsnettet.
- › Afbryd AC- og DC-siden, og vent mindst 5 minutter.



BEMÆRK

Enhedens kabinet indeholder ingen komponenter, som kan repareres af kunden.

Lad en elinstallatør kontrollere korrekt drift på enheden med jævne mellemrum, og henvend dig til systemproducentens service ved problemer.

3.2 Rengøring

3.2.1 Rengørkabinet og kølelegeme



FORSIGTIG

Anvend ikke trykluft eller højtryksrenser!

- › Fjern med jævne mellemrum støv på oversiden af enheden med en støvsuger eller blød pensel.
- › Fjern evt. støv fra ventilatorindgangene.

 Afbryd enheden iht. sikkerhedsreglerne på DC- og AC-siden.

1 Rengør kølelegemet.

» Tænd enheden

4 Nedlukning og afmontering

4.1 Frakobling af enheden

FARE

Der er livsfarlige spændinger i kontakter og ledninger i enheden, selv efter at enheden er blevet frikoblet og slukket!



Berør ikke ledninger og/eller klemmer på enheden kan føre til alvorlige kvaestelser eller døden.

- › Enheden skal være fastmonteret inden elektrisk tilslutning.
- › Overhold alle sikkerhedsforskrifter og de aktuelt gældende tekniske tilslutningsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskab.
- › Enheden må kun åbnes og efterses af en godkendt elinstallatør.
- › Slå netspændingen fra ved deaktivering af de eksterne sikringselementer.
- › Kontrollér med et tangamperemeter på alle AC- og DC-ledninger, at der ikke er nogen strøm overhovedet.
- › Berør ikke ledninger og/eller klemmer/strømskinne under slukning og tilkobling af enheden.
- › Hold enheden lukket under drift.

ADVARSEL

Fare for forbrændinger på grund af varme kabinetdele



Kabinetdele kan blive meget varme under drift.

- › Berør kun enhedens husdæksel under driften.

4.2 Afinstallation af enheden

- ⌚ Enheden er spændingsfri og sikret mod gentilkobling.

- 1 Afbryd AC-tilslutningsstikforbinderen fra enheden.
 - 2 Afbryd DC-ledningerne på DC-stikforbinderne, og sæt beskyttelseskapper på.
- » Fortsæt med afmonteringen efter nedtagningen af enheden.

4.3 Afmontering af enheden

- ⌚ Enheden er frakoblet og afinstalleret.

- 1 Fjern skruen til sikring mod nedtagning på holderen.
 - 2 Brug grebene på siderne, og løft enheden af holderen.
- » Fortsæt med emballeringen efter nedtagningen af enheden.

5 Bortskaffelse

FORSIGTIG

Miljøskader ved ukorrekt bortskaffelse



Både selve enheden og den tilhørende transportemballage består for størstedelens vedkommende af genanvendelige råstoffer.

Enhed: Defekte enheder og tilbehør må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Sørg for, at udjiente apparater og evt. eksisterende tilbehør bortskaffes korrekt.

Emballage: Sørg for, at transportemballagen bortskaffes korrekt.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Rövid útmutató

■ Az eredeti angol változat fordítása



Villamossági szakember
Fontos biztonsági tudnivalók



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Ez az útmutató a termék részét képezi és figyelembe kell venni. Ezen kívül olyan helyen kell tárolni, ahol bármikor hozzáférhető.

Tartalom

1	Telepítés	160	2	Üzembe helyezés	167
1.1	Biztonság	160	3	Karbantartás és hibaelhárítás	168
1.2	Szállítási terjedelem.....	160	3.1	Szemrevételezés	168
1.3	A felállítási hely kiválasztása	161	3.2	Tisztítás.....	168
1.4	A fali tartó felszerelése	162	3.2.1	A ház és hűtőtest tisztítása	168
1.5	A készülék felszerelése.....	162	4	Üzemben kívül helyezés és leszerelés ...	169
1.6	A villamos bekötés végrehajtása	163	4.1	A készülék lekapcsolása	169
1.6.1	Általános nézet, inverter alulról.....	163	4.2	A készülék eltávolítása.....	169
1.6.2	AC csatlakozó előkészítése	164	4.3	A készülék szétszerelése	169
1.6.3	DC csatlakozó konfigurálása.....	165	5	Ártalmatlanítás	169
1.7	Potenciálkiegyenlítés létrehozása	166			
1.8	WLAN modul csatlakoztatása.....	166			
1.9	RS485 csatlakozó.....	167			

Jogi rendelkezések

A jelen dokumentumban található információk a KACO new energy GmbH cég tulajdonát képezik. Részbeni vagy teljes nyilvánosságra hozataluk a KACO new energy GmbH cég írásos hozzájárulását igénylik.

KACO garancia

Az aktuális garanciális feltételeket a <http://www.kaco-newenergy.com> weboldalon tudja az interneten letölteni.

Védjegy

Minden védjegy elismert, akkor is, ha nincs külön jelölve. A hiányzó jelölés nem jelenti azt, hogy egy áru vagy egy jelölés szabadon használható.

Szoftver

Ez a készülék harmadik fél által fejlesztett és a GPL, ill. LGPL alatt licenszelt nyílt forráskódú szoftvereket tartalmaz.

1 Telepítés

1.1 Biztonság

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezeket a biztonsági tudnivalókat, mielőtt a terméket először használja.


VESZÉLY

A készülék csatlakozásain és vezetékein a készülék kikapcsolása és feszültségmentesítése után is életveszélyes feszültség lehet!

- A vezetékek és/vagy a készülékekben lévő kapcsok/áramszínek érintése súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- › Ne nyissa fel a terméket.
 - › A készüléket a villamos bekötés előtt fixen kell szerelni.
 - › Tartson be minden biztonsági előírást és az illetékes energiaszolgáltató érvényben lévő műszaki csatlakoztatási feltételeit.
 - › A készülék felszerelését, telepítését és üzembe helyezését kizárolag elismert villamossági szakember végezheti el.
 - › Kapcsolja le a hálózati feszültséget a külső biztosítékelemek inaktiválásával.
 - › Ellenőrizze a teljes feszültségmentességet az összes AC- és DC vezetéken lakatfogó multiméterrel.
 - › A készülék ki- és bekapcsolásakor a vezetékeket és/vagy a kapcsokat/áramszíneket megéríteni tilos!

1.2 Szállítási terjedelem

Termék	Leírás	Mennyiség
A	Inverter	1 darab
B	Fali tartó	1 darab
C	Szerelési tartozék készlet: Fali tripli és hatlapfejű csavarok (4 db) M5x14 mm csavar (2 db)	1 készlet
D	DC dugaszolócsatlakozó (Sunclix)	6 pár
E	AC dugaszolócsatlakozó	1 darab
F	WLAN	1 darab
G	Dokumentáció	1 készlet
H	RS485 csatlakozó	2 darab

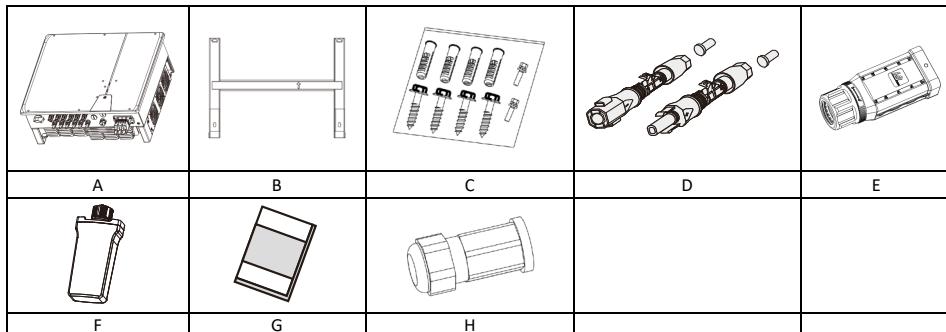


Szállítási terjedelem ellenőrzése

1. Alaposan vizsgálja meg a készüléket.
2. Haladéktalanul nyújtson be reklamációt a szállítmányozó vállalatnál, ha:
 - a készülék esetleges károsodására utaló sérülést lát a csomagoláson.
 - nyilvánvaló sérülést lát a készüléken.
3. Ebben az esetben haladéktalanul nyújtson be kárjelentést a szállítmányozó vállalatnak.
4. A kárjelentést a készülék átvételét követő 6 napon belül írásban kell benyújtani a szállítmányozó cégnél. Ehhez szükség esetén támogatást nyújtunk.


1.3 A felállítási hely kiválasztása

Telepítési környezet

- Gondoskodjon arról, hogy az inverter telepítése gyermekek által el nem érhető helyen történjen.
- Az optimális üzemállapot és hosszú élettartam garantálásához az inverter telepítési környezetében a hőmérséklet max. 40 °C legyen.
- A közvetlen napsugárzás, eső, hó és nedvesség elkerülése érdekében javasoljuk, hogy az invertert védőtetővel ellátott helyen szerelje fel. Ne takarja le teljesen az inverter felső részét.
- A szerelési feltételeknek meg kell felelniük az inverter súlyának és méretének. Az inverter függőleges vagy hátrafelé (max. 15°) döntött tömör falra szerelhető fel. Nem ajánlott az invertert gipszkartonból vagy hasonló anyagból készült falra szerelni. Az inverter működése közben zajok hallhatók.

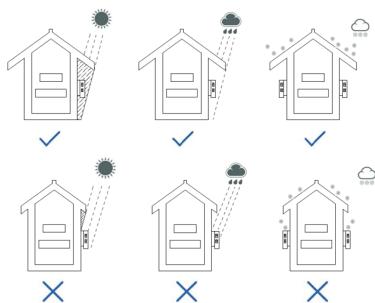


1. ábra: Készülék felszerelése kültérben

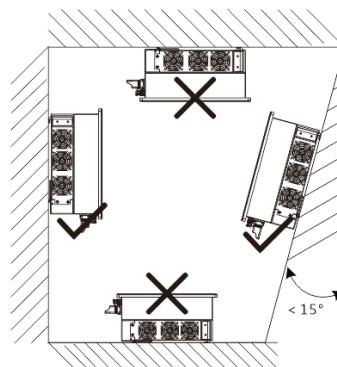


2. ábra: Megengedett felszerelési helyzet

- A megfelelő hőelvezetés biztosításához az inverter és a többi objektum között a következő távolságok javasoltak:

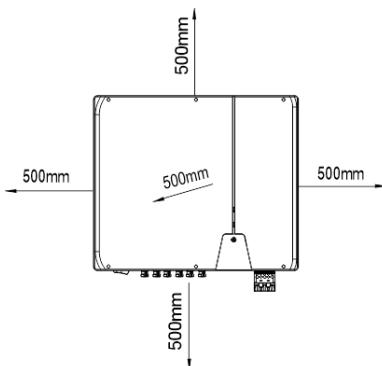

3.1. ábra: Készülék felszerelése kültéren

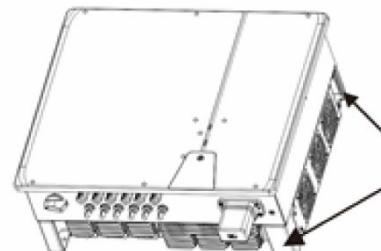

3.2. ábra: Megemelési pozíció (jobb oldal)

1.4 A fali tartó felszerelése

VIGYÁZAT

A nem megfelelő rögzítőanyag használata esetén fenyegető veszély!

Nem megfelelő rögzítőanyag használata esetén a készülék leeshet, és a készülék alatt lévő személyek súlyosan megsérülhetnek.

- › Csak a szerelési alapnak megfelelő rögzítőanyagokat használjon. A mellékelt rögzítőanyag csak téglafalazathoz és betonhoz használható.
- › A készüléket csak függőlegesen szabad felszerelni.




TUDNIVALÓ

Torlóhő miatti teljesítménycsökkenés!




Az ajánlott minimális távolságok figyelmen kívül hagyása esetén a készülék a hiányos szellőzés és az ezzel együtt járó hőfejlődés miatt leszabályozhatja a teljesítményt.

- › Tartsa be a minimális távolságokat és gondoskodjon a megfelelő hővezetésről.
- › Üzemeltetés közben a készülékházon nem lehetnek tárgyak.
- › Gondoskodjon arról, hogy a készülék felszerelése után ne akadályozzák idegen anyagok a hővezetést.

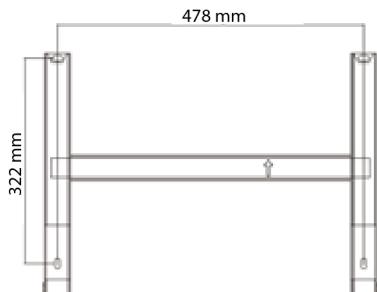

4. ábra: A fali szerelés furatai

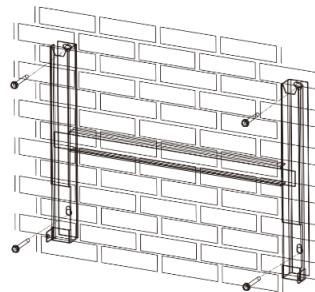

5. ábra: A fali tartó felszerelése

Jelmagyarázat

1 Négy lyuk fúrása [$\varnothing 10$ mm, 70 mm mély]

3 Fali tartó felszerelése

2 Csavarok és tiplik behelyezése

Ü Vegye ki a csomagolásból a tartót és szerelőkészletet tartalmazó kartondobozt és nyissa ki.

1 Jelölje ki a falfejűleten a felfüggesztési helyet a tartó pozíciójának megfelelően négy jelöléssel.

2 Jelölje ki a furatok helyét és fúrjon négy lyukat.

TUDNIVALÓ: A két készülék, ill. a készülék és a födémet, ill. a padlót közötti minimális távolságok a 3.1 ábra rajzán már figyelembe vannak véve.

3 Rögzítse a falra a tartót a szerelőkészletben lévő megfelelő rögzítőanyaggal [XW-10].

TUDNIVALÓ: Ügyeljen a tartó helyes beigazítására. A nyílnak felfelé kell mutatnia és láthatónak kell lennie, amikor a tartót rögzítik.

» Folytassa a készülék felszerelésével.

1.5 A készülék felszerelése

VIGYÁZAT

Sérülésveszély a szakszerűtlen emelés és szállítás miatt.




A szakszerűtlen megemelés miatt a készülék megbillenhet és leeshet.

- › A készüléket mindenkor szolgáló fogantyúknál fogva függőlegesen emelje meg.
- › Használjon a választott szerelési magassághoz megfelelő fellépőt.
- › A készülék fel- és leemelésekor viseljen védőkesztyűt és biztonsági cipőt.


A készülék megemelése és felszerelése

- ⌚ A falra tartó felszerelése megtörtént.
- 1 A készüléket a fogantyúnál fogva emelje meg (lásd 3.2 ábra). Vegye figyelembe a készülék súlypontját!
- 2 Helyezze fel a készüléket a szerelőkeretre. Ellenőrizze a hűtőtest minden oldalát, hogy szorosan illeszkedik-e.
- 3 Helyezze a mellékelt csavarokat (2x M5x14mm) a tartó fülére, és kiemelés ellen kétoldalt rögzítse a készüléket [XP / 2,5 Nm]


» A készülék felszerelése után folytassa a villamossági szereléssel.



6. ábra: Inverter beakasztása a falra tartóból

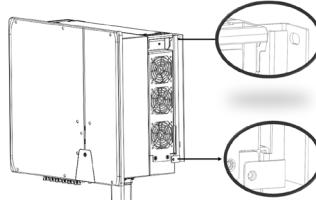

7. ábra: A készülék biztonságos illeszkedésének ellenőrzése

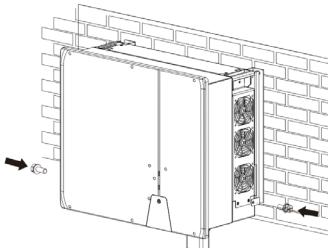

8.1. ábra: Az inverter rögzítése

1.6 A villamos bekötés végrehajtása




TUDNIVALÓ

A vezetékkeresztszetsz, a biztosítékfajta és a biztosíték értékének kiválasztása a következő keretfeltételek szerint:

Az adott országban érvényes telepítési szabványok; a készülék teljesítményszínvonal; vezetékhossz; a vezetékfektetés módja; helyi hőmérsékletek.

1.6.1 Általános nézet, inverter alulról

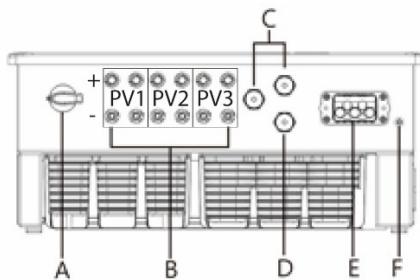

8.2. ábra: Csatlakozási oldal: Jelmagyarázat


A	Integrált DC megszakító	D	COM 3 – WiFi-Stick csatlakozó
B	DC csatlakozó a PV generátorhoz	E	AC csatlakozóaljzat
C	COM1&2 – RJ45 aljzat az RS485 csatlakozóhoz	F	A potenciálkiegyenlítő pozíciója

1.6.2 AC csatlakozó előkészítése


 Elvégezte a felszerelést.

- 1 Válassza ki a megfelelő tömítési tartozékokat. A kábel ajánlott különböző átmérője a tömítéshez (9. ábra / 1. tét.) 20–24 mm.
A kábel ajánlott különböző átmérője a tömítéshez (9. ábra / 2. tét.) 24,5–30 mm.
- 2 A javasolt kábeltípus YJVR vagy YJV. Csupaszítsa le a kábelet [95–100 mm] és vezesse át a kábelet a burkolaton.
- 3 Az N, L1, L2, L3, PE ereket 20–25 mm-nyit csupaszítsa le.

» Végezze el a villamos bekötést.



9. ábra: Megfelelő tömítés kiválasztása



10. ábra: Kábel előkészítése

AC-csatlakozás létrehozása

 Az AC-vezeték előkészítése megtörtént.

- 1 Vezesse át a konfigurált kábelt az anyán és a burkolaton (11. ábra, 1. és 2. tét.) és a vezetéksorrendnek megfelelően rögzítse az érintkezőtartóhoz (11. ábra / 3. tét.) a mellékelt imbuszkulccsal [ A_3 /  4,0 Nm].

2 Húzza a burkolatot (11. ábra, 3. tét.) a csatlakozódugó fölött úgy, hogy a burkolaton lévő lyuk látható legyen (12. ábra).

3 Húzza meg az anyát egy villáskulccsal, és fejezz be a szerelést egy „klikk, klikk”-kel [ W_50 /  10,0 Nm].




TUDNIVALÓ: Az AC csatlakozó a hallható bekattanással fixen csatlakoztatva van. (13. ábra)

4 Amikor az anya teljesen meg van húzva, az anya rögzítéséhez a biztosítógyűrű elfordítható.

5 A vezetékek szakszerű és a következő szabályok szerinti elhelyezése:

- A vezetékeket a készülék körül 30 cm minimális távolságban helyezze el.
- A vezetékeket soha ne helyezze felvezető (hűtőtest) fölé.
- A túl nagy hajlítások veszélyeztetik a védettséget. A vezetékeket legalább a kábelátmérő négyeszeres hajlítási sugarával helyezze el.

» Ezzel bekötötte a készüléket az elektromos hálózatba.



11. ábra: Erek csatlakoztatása

12. ábra: Burkolat behelyezése

13. ábra: Anya meghúzása

Jelmagyarázat

1 tömítés

2 érintkezőtartó

3 burkolat

4 anya


1.6.3 DC csatlakozó konfigurálása

VESZÉLY


Áramütés miatti életveszély!

A feszültség alatt álló csatlakozások megérintése súlyos sérülést vagy halált okozhat. Ha a PV generátor napsugárzás éri, a DC vezetékek szabad végén egyenfeszültség van jelen.


- › Győződjön meg arról, hogy a PV-modulok jó földszigeteléssel rendelkeznek.
- › A statisztikai adatok szerint a leghidegebb napon a PV modulok maximális üresjáratú feszültsége nem haladhatja meg az inverter maximális bemeneti feszültségét.
- › Ellenőrizze a DC-vezetékek polaritását.
- › A DC-feszültségmentesség biztosított.
- › A DC csatlakozókat ne terhelés alatt válassza le.



14. ábra: Az erek bevezetése



15. ábra: A betét betolása a hüvelybe



16. ábra: A rögzítés ellenőrzése

Jelmagyarázat

1	DC csatlakozó erek	5	Kábelcsavarzat
2	Rugó	6	Érintkező dugó
3	Betét	7	Kupplung
4	Hüvely		

○ Elvégezte a felszerelést.

○ **TUDNIVALÓ:** A szigetelés előtt ügyeljen arra, hogy ne vágjon el egyetlen egyes huzalt sem.

- 1 Vezesse be óvatosan a csatlakozási pontig a sodrott huzalokkal rendelkező szigetelt ereket.

TUDNIVALÓ: A huzalvégeknek a rugóban láthatóknak kell lenniük.

- 2 A rugót úgy zárja le, hogy a rugó a helyére pattanjon, és csúsztassa a betétet a hüvelybe.

3 Kontrázza és húzza meg a kábelcsavarzatot [Nm 1,8 Nm].

- 4 Illessz össze a betétet az érintkező dugóval.

» A villamos bekötés végrehajtása

A PV generátor bekötése

○ A DC csatlakozót konfigurálni kell, és ellenőrizni kell a PV generátorról, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nincs földzárlat.

TUDNIVALÓ: Vegye figyelembe a PV1, PV2 és PV3 eltérő áramterhelhetőséget a készülék teljesítményosztályától függően! Lásd az adatlapon lévő max. bemeneti áramot, valamint a teljes kézikönyvet.

1 Távolítsa el a védősapkákat a készülék alján található szükséges DC csatlakozódugókról.

2 A DC csatlakozódugókat párosával csatlakoztassa a DC pozitív és DC negatív csatlakozódugóra (lásd 8.2 ábra)

» Ezzel rákötötte a készüléket a PV generátorra.

1.7 Potenciálkiegyenlítés létrehozása




TUDNIVALÓ

A helyi szerelési előírásoktól függően szükség lehet a készüléknak egy második földelőcsatlakozával történő földelésére. Ehhez a készülék alsó oldalán található menetes csapot lehet használni.

- A készülék a tartóra felszerelve.

- 1 Helyezze a földelővezetéket egy megfelelő M5 gyűrűs kábelsaruba, és krimpelje az érintkezőt.
- 2 Igazítsa a huzalkivezetést a csavar földelővezetékhez.
- 3 A csavart szorosan csavarja be a házba [KP_2/ 2,5 Nm].

» A ház a potenciálkiegyenlítés részét képezi



Jelmagyarázat

1	M5 gyűrűs kábelsaru	2,5 Nm
2	Földelés védővezető	16–25 mm ²
3	M5 csavar (már felszerelve)	

17. ábra: A földelés csatlakoztatása

1.8 WLAN modul csatlakoztatása



TUDNIVALÓ

Az inverter károsodásának veszélye az elektrosztatikus kisütés miatt


Az inverter belső alkatrészei helyrehozhatatlanul károsodhatnak az elektrosztatikus kisütés miatt.

- › Földelje le magát, mielőtt bármely alkatrészhez hozzáér.
- › A COM3 csatlakozás csak a szállítási terjedelemben található Wi-Fi stickhez vagy a KACO new energy-től opcionálisan kapható 4G stickhez alkalmás.


- A készülék a tartóra felszerelve.

- 1 Távolítsa el a sapkát a COM3 csatlakozóról
- 2 Dugja be a WLAN modult a meglévő csatlakozóba és a WLAN modul anyája segítségével rögzítse a csatlakozón.
- 3 Győződjön meg arról, hogy a modul fixen van csatlakoztatva, és hogy a modulon lévő címke látható.

» A WLAN modul csatlakoztatva van a készülékre.



18. ábra: A burkolat eltávolítása



19. ábra: WLAN stick csatlakoztatása

1.9 RS485 csatlakozó



TUDNIVALÓ

Az RJ45 aljzatra való csatlakoztatáshoz 5E vagy magasabb kategóriájú hálózati kábel szükséges. Kültéri használatra UV-állóság és 1000 m-es maximális beépítési hossz (az összes inverterre vonatkoztatva) megengedett.


Az inverter károsodásának veszélye az elektrosztatikus kisütés miatt

Az inverter belső komponensei a teljesítmény- és jelkábel közötti helytelen huzalozás miatt nem javítható módon megsérülhetnek. Ezáltal minden jótállási igény érvényét veszi.

» Ügyeljen a helyes kábelkiosztásra.

C A Készülék a tartóra felszerelése.

- 1 Csavarja le a kommunikációs csatlakozó (COM1 vagy COM2) fedőkupakját (lásd. a lenti ábrát, figyeljen a sorrendre és a nyílirányokra). A hálózati kábelt vezesse át a menetes hüvelyen (a hollandi anyát is beleérte).
- 2 A hálózati kábelt vezesse át a menetes hüvelyen (a hollandi anyát is beleérte).
- 3 Konfigurálja a kommunikációs vezetéket a 21. ábra szerint (a DIN 46228-4 szerint, ügyféloldalról biztosítva).
- 4 Dugja be a hálózati kábelt a COM1-be vagy COM2-be (lásd. 19. ábra ügyeljen a sorrendre és a nyílirányokra)
- 5 Húzza meg a menetes hüvelyt, majd a végén lévő hollandi anyát húzza meg (5. és 6. tét).
- » Az RS485 kábel készülékre csatlakoztatása megtörtént.

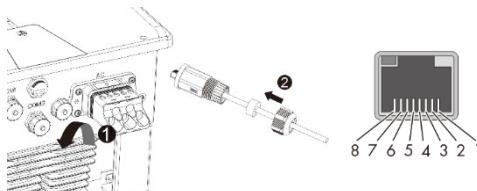


20. ábra: A hálózati kábel bevezetése

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

21. ábra: Kábelcsatlakozó kiosztása

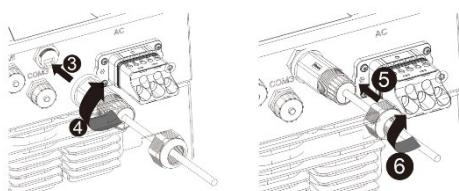

22. ábra: A hálózati kábel csatlakoztatása

Jelmagyarázat

1	Fedőkupak
2	Hálózati kábel
3	Menetes hüvely
4	Tömítés hollandi anyával

2 Üzembe helyezés

Tudnivaló: A készülék egy APP-on keresztül, mobileszköz segítségével helyezhető üzembe. A **KACO Tool** nevű alkalmazás Androidon vagy iOS-on elérhető (lásd a Google Playstore vagy App Store QR-kódot a rövid útmutató függelékében).

A WLAN hálózat konfigurációjának, paraméterbeállításainak és firmware-frissítéseinek részletes leírása a [KACO new energy](#) honlapjának letöltési területén, az alkalmazás megjegyzés alatt található: [Wi-Fi APP beállítások](#).

Tudnivaló: Az első üzembe helyezéshez nincs szükség jelszóra. A későbbi paramétermódosításokhoz azonban eszközspecifikus jelszó szükséges. Ehhez a készülék típustábláján lévő sorozatszám szükséges. A lehető leggyorsabb segítség érdekében jegyezze fel ezt a számot, mielőtt kapcsolatba lépne ügyfélszolgálatunkkal.

3 Karbantartás és hibaelhárítás

3.1 Szemrevételezés

Ellenőrizze a terméket és a vezetékeket látható külső sérülések szempontjából, és adott esetben ügyeljen az üzemállapot kijelzőre. Sérülés esetén értesítse a szerelőt. A javításokat csak villamossági szakember végezheti el.



VESZÉLY

Veszélyes feszültség két üzemi feszültség következtében

A vezetékek, és/vagy a készülékben lévő kapcsok érintése súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.

A kondenzátorok kisütési ideje akár 5 perc is lehet.

- » A készülék felfejlítését és karbantartását kizárolag elismert és a hálózatüzemeltető által arra feljogosított villamossági szakember végezheti el.
- » Válassza le az AC és DC oldalt és várjon legalább 5 perct.



TUDNIVALÓ

A készülékház nem tartalmaz olyan alkatrészeket, amelyet az ügyfél meg tudna javítani.

Rendszeres időközönként ellenőriztesse villamossági szakemberrel a készülék szabályszerű üzemét, és problémák esetén mindenkor forduljon a rendszer gyártójának szervizéhez.

3.2 Tisztítás

3.2.1 A ház és hűtőtest tisztítása



VIGYÁZAT

Ne használjon sűrített levegőt vagy magasnyomású tisztítót!

- » Porszívóval vagy puha ecset használatával rendszeresen távolítsa el a port a készülék felső részéről.
- » Távolítsa el az esetleges port a szellőzőnyílásokról.



A készüléket a biztonsági szabályoknak megfelelően DC- és AC oldalon feszültségmentesítse.

- 1 Tisztítsa meg a hűtőtestet.

- » Kapcsolja be a készüléket

4 Üzemen kívül helyezés és leszerelés

4.1 A készülék lekapcsolása

VESZÉLY

A készülék csatlakozásain és vezetékein a készülék kikapcsolása és feszültségmentesítése után is életveszélyes feszültség lehet!



- › A vezetékek, és/vagy a készülékben lévő kapcsok érintése súlyos sérüléseket vagy halált okozhat.
- › A készüléket a villamos bekötés előtt fixen fel kell szerelni.
- › Tartson be minden biztonsági előírást és az illetékes energiaszolgáltató érvényben lévő műszaki csatlakoztatási feltételeit.
- › A készülék felnyitását és karbantartását kizárolag elismert villamossági szakember végezheti el.
- › Kapcsolja le a hálózati feszültséget a külső biztosítékelemek inaktiválásával.
- › Ellenőrizze a teljes feszültségmentességet az összes AC- és DC vezetéken lakatfogó multiméterrel.
- › A készülék ki- és bekapsolásakor a vezetékeket és/vagy a kapcsokat/áramszíneket megéríteni tilos!
- › Üzem közben a készüléket zárt állapotban kell tartani.

FIGYELMEZTETÉS

Égési sérülések veszélye a forró házrészek miatt

A ház részei üzem közben felforrósodnak.

- › Üzem közben csak a készülék házfedelét érintse meg.

4.2 A készülék eltávolítása

- ⌚ A készülék feszültségmentesre kapcsolva és biztosítva a visszakapcsolás ellen.

- 1 Válassza le az AC dugós csatlakozót a készülékről.
 - 2 Válassza le a DC csatlakozódugóról a DC-vezetékeket és helyezzen rá védősapkákat.
- » A készülék eltávolítása után folytassa a szétszereléssel.

4.3 A készülék szétszerelése

- ⌚ A készülék lekapcsolva és eltávolítva.

- 1 Távolítsa el a kiemelés elleni biztosítás csavarját a tartóból.
 - 2 Használja az oldalsó fogantyúkat és emelje le a készüléket a tartóról.
- » A készülék eltávolítása után folytassa a becsomagolással.

5 Ártalmatlanítás

VIGYÁZAT

Környezeti károk szakszerűen ártalmatlanítás esetén

Mind a készülék, mind pedig annak szállítási csomagolása túlonyomórészt újrahasznosítható alapanyagokból készült.

Készülék: A hibás készülékek és tartozékok nem kerülhetnek a háztartási hulladékok közé.

Gondoskodjon a régi készülékek és adott esetben tartozékaiknak szabályszerű ártalmatlanításáról.

Csomagolás: Gondoskodjon a szállítási csomagolás szabályszerű ártalmatlanításáról.





KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Kratka navodila

■ Slovenski prevod nemške različice



Elektrikarji

Pomembni varnostni napotki



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Ta navodila so sestavni del izdelka in jih je treba upoštevati. Prav tako ga je treba hrani na mestu, ki je vedno prosto dostopno.

Vsebina

1	Namestitev.....	172	2	Zagon	179
1.1	Varnost.....	172	3	Vzdrževanje in odpravljanje motenj....	180
1.2	Obseg dobave.....	172	3.1	Kontrolni pregled	180
1.3	Izbira mesta postavitve.....	173	3.2	Čiščenje	180
1.4	Montaža stenskega nosilca	174	3.2.1	Čiščenje ohišja in hladilnika.....	180
1.5	Pritrditev naprave.....	174	4	Prenehanje uporabe in demontaža.....	181
1.6	Izvedba električne priključitve.....	175	4.1	Odklop naprave	181
1.6.1	Splošni pogled na razsmernik od spodaj..	175	4.2	Odstranitev naprave.....	181
1.6.2	Priprava priključka izmeničnega toka (AC).....	176	4.3	Demontaža naprave	181
1.6.3	Konfiguriranje priključka enosmernega toka (DC).....	177	5	Odstranjevanje med odpadke	181
1.7	Vzpostavitev izravnave potenciala.....	178			
1.8	Priključitev WLAN modula.....	178			
1.9	Priključek RS485	179			

Pravne določbe

Informacije v tem dokumentu so last KACO new energy GmbH. Za celotno ali delno objavo je potrebno soglasje KACO new energy GmbH.

Garancija KACO

Trenutne garancijske pogoje si lahko prenesete s spletnne strani <http://www.kaco-newenergy.com>.

Blagovne znamke

Priznane so vse blagovne znamke, tudi, če niso vse ločeno označene. Manjkajoča oznaka ne pomeni, da sta blago ali znak prosta.

Programska oprema

Ta naprava vsebuje odprtokodno programsko opremo, ki so jo razvile tretje osebe in je med drugim licencirana pod GPL ali LGPL.

1 Namestitev

1.1 Varnost

Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite ta varnostna navodila.

NEVARNOST


Smrtno nevarne napetosti so na priključkih in napeljavah naprave tudi po izklopu in odklopu naprave!

Če se dotaknete kablov in/ali sponk/tokovnih zbiralk v enoti, lahko pride do hudih poškodb ali smrti.

- › Ne odpirajte izdelka.
- › Naprava mora biti fiksno nameščena pred električno priključitvijo.
- › Upoštevajte vse varnostne predpise in trenutno veljavne tehnične pogoje za priključitev s strani pristojnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- › Napravo sme montirati, namestiti in jo zagnati samo priznani strokovnjak elektrikar.
- › Omrežno napetost odklopite z dezaktiviranjem zunanjih varnostnih elementov.
- › Stanje brez toka preverite z ampermetrom s kleščami na vseh kablih AC in DC.
- › Ob izklopu in vklopu se ne dotikajte vodnika in sponk/tokovnih zbiralk.

1.2 Obseg dobave

Izdelek	Opis	Količina
A	Razmernik	1 kos
B	Stenski nosilec	1 kos
C	Komplet opreme za montažo: 4 stenski vložki in imbus vijaki 2 vijaka M5x14 mm	1 komplet
D	Vtični spojnik DC (Sunclix)	6 parov
E	Vtični spojnik AC	1 kos
F	WLAN	1 kos
G	Dokumentacija	1 komplet
H	Priključek RS485	2 kosa

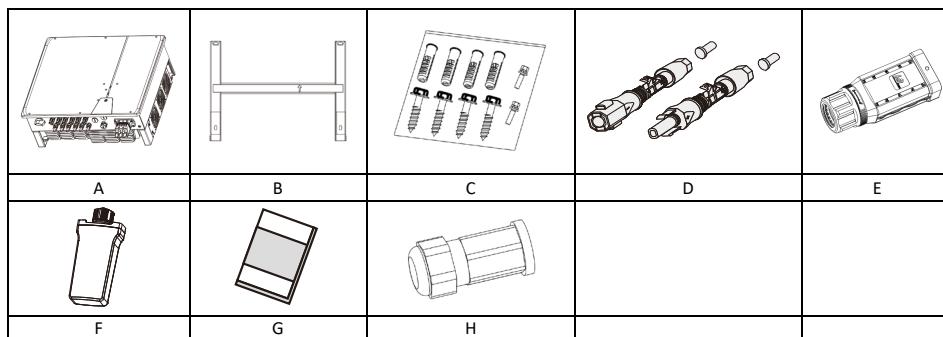


Preverjanje vsebine dobave

1. Temeljito preglejte napravo.
2. Takoj pošljite reklamacijo transportnemu podjetju:
 - če je prišlo do poškodb na embalaži, zaradi katerih bi lahko prišlo do poškodb na napravi,
 - če so na napravi vidne očitne poškodbe.
3. Prijava o poškodbah takoj pošljite transportnemu podjetju.
4. Prijava o poškodbah je treba pri transportnem podjetju predložiti v pisni obliki v 6 dneh po prejemu naprave. Če je potrebno, se za pomoč obrnite na naše podjetje.


1.3 Izberite mesto postavitve

Okolje za namestitve

1. Zagotovite, da bo razsmernik nameščen izven dosega otrok.
2. Za zagotovitev optimalnega delovanja in dolge življenjske dobe mora biti temperatura v okolju namestitve razsmernika največ 40 °C.
3. Da bi se izognili neposredni sončni svetlobi, dežju, snegu in vlagi na razsmerniku, je priporočljivo, da ga namestite na mesta z zaščitno streho. Ne pokrijte v celoti zgornjo stran razsmernika.
4. Pogoji za montažo morajo biti primerni glede na težo in velikost razsmernika. Razsmernik je primeren za namestitve na masivno steno, ki je navpična ali nagnjena nazaj (največ 15°). Odsvetujemo namestitev razsmernika na steno iz mavčnih plošč ali podobnih materialov. Razsmernik lahko med delovanjem povzroča hrup.

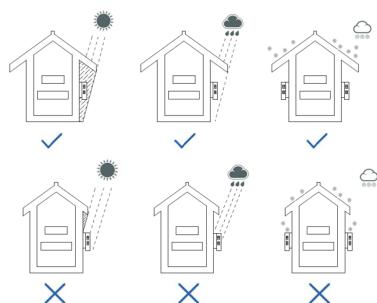


Sl. 1: Naprava pri namestitvi na prostem

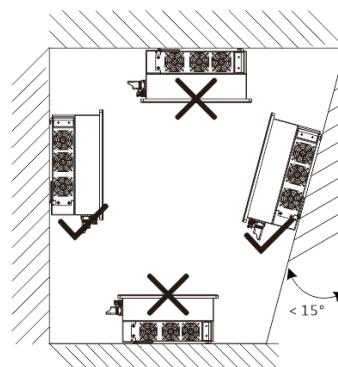


Sl. 2: Dovoljeni položaj postavitve

5. Da bi zagotovili zadostno odvajanje toplote, priporočamo naslednje razdalje med pretvornikom in drugimi predmeti:

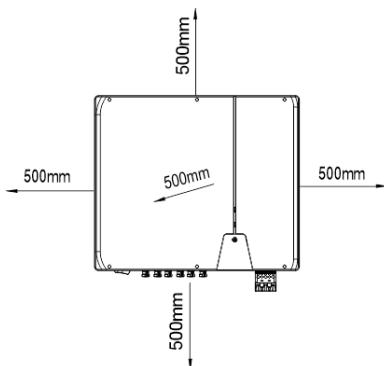

Sl. 3.1: Naprava pri namestitvi na prostem

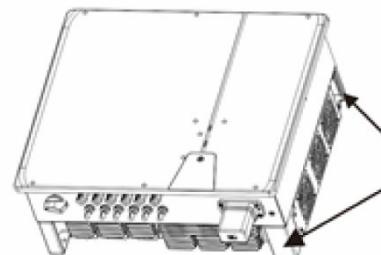

Sl. 3.2: Položaj za dvig (desna stran)

1.4 Montaža stenskega nosilca

PREVIDNOST

Nevarnost ob uporabi neprimerenega pritrtilnega materiala!

Če uporabite neprimerne pritrtilne materiale, lahko naprava pada na tla in resno poškoduje osebe pod napravo.

- › Uporabite samo priložen pritrtilni material, ki ustreza podlagi za montažo. Priloženi pritrtilni material je primeren le za stene in beton.
- › Napravo montirajte samo pokončno.




NAPOTEK

Znižanje moči zaradi zastoja toplote!




Če ne upoštevate priporočenih najmanjših razdalj, se lahko naprava preide v regulirano zmanjšanje moči zaradi pomanjkljivega prezračevanja in s tem povezanega nastajanja toplote.

- › Upoštevajte minimalne razdalje in poskrbite za zadostno odvajanje toplote.
- › Med obravovanjem ne sme biti na ohišju nobenih predmetov.
- › Zagotovite, da po montaži naprave tukti ne ovirajo odvajjanja toplote.

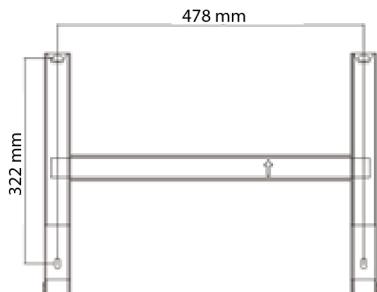

Sl. 4: Izvrtine za montažo na steno

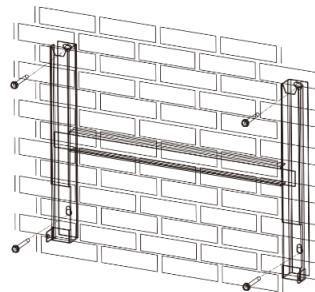

Sl. 5: Montaža stenskega nosilca

Legenda

- 1 Izvrtajte štiri luknje [$\varnothing 10$ mm, globina 70 mm]

- 3 Montirajte stenski nosilec

- 2 Vstavite vijake in stenske vložke

○ Kartonsko embalažo z držalom in montažnim kompletom vzemite iz embalaže in ga odprite.

1 Položaj vpetja označite s štirimi oznakami na površini stene v skladu s položajem nosilca.

2 Označite položaje izvrtin in izvrtajte štiri luknje.

NAPOTEK: Minimalne razdalje med dvema napravama oz. napravo ter stropom/tlemi so v sl. 3.1 že upoštevane.

3 Nosilec pritrdirite na steno s priloženim pritrtilnim materialom iz montažnega kompleta [XW-10].

NAPOTEK: Pazite na pravilno usmeritev stenskega nosilca. Ko je nosilec pritrjen, mora puščica kazati navzgor in biti vidna.

» Nadaljujte z montažo naprave.

1.5 Pritrditev naprave

PREVIDNOST

Nevarnost poškodb zaradi nepravilnega dvigovanja in transporta.



Zaradi nepravilnega dvigovanja se lahko naprava prevrne in pade na tla.


- › Napravo dvignite vedno vodoravno tako, da jo primete na označenih vdolbinah ročaja.
- › Za izbrano montažno višino uporabljajte pripomoček za vzpenjanje.
- › Ko napravo želite privzdigniti ali dvigniti nosite zaščitne rokavice in varnostne čevlje.

Dvig naprave in montaža


⌚ Montirani stenski nosilec.

- 1 Napravo dvignite na vdolbinah ročaja (glej sl. 3.2). Upoštevajte težišče naprave!
- 2 Napravo namestite na montažno stremo. Preverite obe strani hladilnika, da bi se prepričali, ali je trdno pritrjen.
- 3 Priložena vijaka (2x M5x14mm) vstavite v jeziček nosilca in napravo pritrdite na obeh straneh na zaščito proti izvlečenju [KP / 2,5 Nm]


» Po montažo nadaljujte z električno inštalacijo.



Sl. 6: Razsmernik vpnite v stenski nosilec.

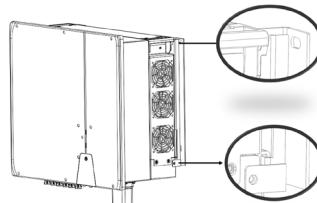

Sl. 7: Preverite trdno pritrjenost naprave.

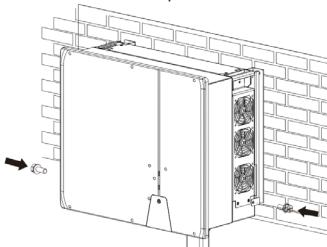

Sl. 8.1: Pritrdite razsmernika


1.6 Izvedba električne priključitve

NAVODILO



Presek kabla, vrsto varovalke in vrednost varovalke izberite po naslednjih okvirnih pogojih:
standardi za namestitev, specifični za državo; močnostni razred naprave; dolžna kablov, način polaganja kablov, krajevne temperature

1.6.1 Splošni pogled na razsmernik od spodaj

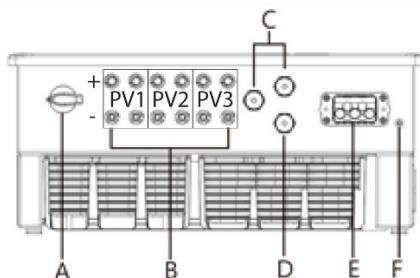


Sl. 8.2: priključna stran: Legenda

A	vgrajeno DC ločilno stikalo	D	COM 3 – priključek za ključ za WiFi
B	DC priključek za PV-generator	E	prikluček za izmenični tok (AC)
C	COM1 in 2 – vtičnica RJ45 za priključek RS485	F	polozaj izravnave potenciala


1.6.2 Priprava priključka izmeničnega toka (AC)

 Montaža je že končana.

- 1 Izberite pravo opremo za tesnjenje. Priporočeni zunanj premer kabla za tesnjenje (sl. 9 / pol. 1) je 20–24 mm.
Priporočeni zunanj premer kabla za tesnjenje (sl. 9 / pol. 2) je 24,5–30 mm.
- 2 Priporočena vrsta kabla je YJVR ali YJV. KS kabla snemite plašč [95–100 mm] in ga speljite skozi pokrov.
- 3 Z žic N, L1, L2, L3, PE odstranite 20–25 mm izolacije.
» Opravite električni priklop.



Sl. 9: Izberite pravo tesnilo



Sl. 10: Pripravite kabel

Izvedba priključka izmeničnega toka (AC)


 Kabel za izmenični tok (AC) je pripravljen.

- 1 Napeljite konfigurirani kabel skozi matico in pokrov (sl. 11, pol. 1 in 2) ter ga pritrdite na nosilec stikov glede na zaporedje kablov (slika 11, pol. 3) pritrdirte s priloženim imbus ključem [KA_3 / $4,0 \text{ Nm}$].
- 2 Pokrivalo (sl. 11, pol. 3) povlecite prek vtiča tako, da je luknja v pokrivalu vidna (sl. 12).
- 3 Matico zategnjte z odprtim ključem in končajte namestitev s "klik, klik" [W_50 / $10,0 \text{ Nm}$].


NAPOTEK: Vtični spojnik AC je trdno povezan, ko se glasno zaskoči. (sl. 13)

- 4 Ko je matica zategnjena do konca, lahko obračate varovalni obroč, da bi pritrdili matico.
- 5 Kabli so položeni pravilno in po naslednjih pravilih:
 - Kable položite okoli enote na razdalji najmanj 30 cm.
 - Nikoli ne polagajte kablov nad polprevodnike (hranišnike toplotne).
 - Prevelike upogibne sile ogrožajo zaščitni zarez. Položite kable s polmerom upogiba, ki je najmanj štirikrat večji od premera kabla.

» Enota je priključena na električno omrežje.



Sl. 11: Priklopite žile



Sl. 12: Vstavite pokrov



Sl. 13: Zategnjite matico

Legenda

1 Tesnilo	3 Pokrov
2 Nosilec stika	4 Matica


1.6.3 Konfiguriranje priključka enosmernega toka (DC)

NEVARNOST


Smrtna nevarnost zaradi električnega šoka!

Če se dotaknete priključkov pod napetostjo, lahko pride do hudih poškodb ali smrti. Ko je PV generator izpostavljen sončni svetlobi, je na odprtih koncih vodov enosmernega toka enosmerna napetost.


- › Poskrbite, da bodo PV-moduli dobro izolirani od zemlje.
- › Na najhladnejši dan po statističnih podatkih, največja napetost praznega teka PV modulov ne sme presegati največje vhodne napetosti razsmernika.
- › Preverite usmerjenost polov vodov enosmernega toka.
- › Zagotovite stanje brez napetosti enosmernega toka.
- › Ne ločite priključkov enosmernega toka pod obremenitvijo.



Sl. 14: Vpeljite žile



Sl. 15: Vstavek potisnite v tulec



Sl. 16: Preverite pritrditve

Legenda

1 Žila za priklop DC	5 Privitje kablov
2 Vzmet	6 Kontaktni vtič
3 Vstavek	7 Sklopka
4 Tulec	

 Montaža je že končana.

 **NAPOTEK:** Pred izolacijo pazite, da ne boste odrezali posameznih žic.

1 Izolirane žile s prepletjenimi prameni previdno vpeljite do priključka.

NAPOTEK: Konci pramenov morajo biti vidni v vzmeti.

2 Zaprite vzmet, da se zaskoči, in potisnite vložek v tulec.

3 Z matico pritrdrte in zategnjite privitje kabla [XW_15/m^2 1,8 Nm].

4 Vstavek povežite s kontaktnim vtičem.

» Opravite električno povezavo

Priklučitev PV-generatorja

 Vtični spojnik DC je treba konfigurirati in preveriti PV generator, da bi zagotovili, ali ni ozemljitvenega stika.

NAPOTEK: Upoštevajte različno obremenljivost toka PV1, PV2 in PV3 glede na močnostni razred! naprave! Najv. vhodni tok si oglejte v listu s podatki in v celotnem priročniku.

1 Odstranite zaščitne pokrovčke z zahtevanih priključkov enosmernega toka na spodnji strani enote.

2 V konektorje DC-plus in DC-minus vstavite priključne vtiče v parih (glejte sliko 8.2).

» Naprava je priključena na PV generator.

1.7 Vzpostavitev izravnave potenciala



NAPOTEK

Odvisno od krajevnih predpisov za namestitev bo morda treba napravo ozemljiti z drugim priključkom za ozemljitev. Za to lahko uporabite zatič z navoji na spodnji strani naprave.


- ⌚ Naprava je montirana na nosilec.

1 Vstavite ozemljitveni vodnik v ustrezeno obročno sponko M5 in stisnite stik.

2 Priključno zastavico izravnajte z ozemljitvenim vodnikom na vijaku.

3 Vijak trdno privijte v ohisci [XP_2/ 2,5 Nm].

» Ohišje je vključeno v izravnavo potencialov



Sl. 17: Priklopite ozemljitev

Legenda

1	Obročna sponka M5	2,5 Nm
2	Ozemljitev zaščitnega kabla	16–25 mm ²
3	Vijak M5 (že nameščen)	

1.8 Priklučitev WLAN modula



NAPOTEK

Nevarnost poškodovanja razsmernika zaradi elektrostatične razelektrivte.

Zaradi statične razelektrivte se lahko nepopravljivo poškodujejo notranji sestavni sklopi razsmernika.

- Preden se dotaknete sestavnih sklopov, se ozemljite.
- Priključek COM3 je primeren samo za Wi-Fi ključ, ki je priložen, ali ključ 4G, ki je po želji na voljo pri podjetju KACO new energy.


- ⌚ Naprava je montirana na nosilec.

1 S priključka COM3 odstranite pokrovček.


2 Modul WLAN vstavite v obstoječo vtičnico in ga v njej pritrinite z matico na modulu WLAN.

3 Prepričajte se, ali je modul trdno pritrjen in ali je vidna nalepka na modulu.

» WLAN modul je priključen na napravo.



Sl. 18: Odstranite pokrov.



Sl. 19: Priklopite ključ WLAN

1.9 Priključek RS485



NAPOTEK


Za priključek na vtičnico RJ45 je potreben omrežni kabel kategorije 5E ali višje.
Za zunanjou uporabo je potrebna odpornost proti UV-žarkom in največja dolžina namestitve (za vse razsmernike) 1000 m.

Nevarnost poškodovanja razsmernika zaradi elektrostatične razelektritve.



Notranje sestavne dele pretvornika lahko nepopravljivo poškodujete z nepravilno napeljavo med napajalnimi in signalnimi kablji. To bo razveljavilo vse garancijske zahtevke.
» Upoštevajte pravilno zasedenost kabla.

⌚ Naprava je montirana na nosilec.

- 1 Odvijte pokrovček komunikacijskega priključka (COM1 ali COM2) (glejte spodnjo sliko, upoštevajte zaporedje in smeri puščic). Omrežni kabel napeljite skozi tulec z navoji (vključno s pokrívno matico).
 - 2 Omrežni kabel napeljite skozi tulec z navoji (vključno s pokrívno matico).
 - 3 Konfigurirajte komunikacijsko linijo, kot je prikazano na sliki 21 (v skladu s standardom DIN 46228-4, ki ga zagotovi stranka).
 - 4 Omrežni kabel priključite na COM1 ali COM2 (glejte sliko 19. Upoštevajte zaporedje in smeri puščic)
 - 5 Zategnite tulec z navoji, nato pa na koncu zategnjite pokrívno matico (pol. 5 in 6).
- » Kabel RS485 je priključen na napravo.

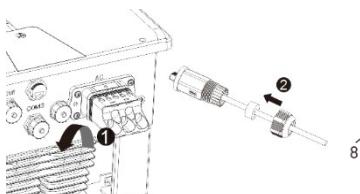


Sl. 20: Vpeljite omrežni kabel



Pin 1 Pin 8
Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Sl. 21: Zasedenost kabelskih priključkov

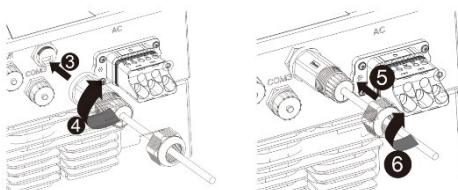

Sl. 22: priklop omrežnega kabla

Legenda

1	Pokrívni pokrov
2	Omrežni kabel
3	Tulec z navoji
4	Tesnilo s pokrívno matico

2 Zagon

Napotek: Enota se zažene prek programa na mobilni končni napravi. Aplikacija z oznako **KACO Tool** je na voljo za operacijska sistema Android ali iOS (glejte kodo QR za Google Playstore ali App Store v dodatku teh kratkih navodil).

Podrobni opis konfiguracije omrežja WLAN, nastavitev parametrov in posodobitev vdelane strojne programske opreme je na voljo na območju za prenos na domači strani [KACO new energy](#) pod napotki za uporabo: **Nastavitev programa WI-Fi.**

Napotek: Za prvi zagon geslo ni potrebno. Vendar pa je za poznejše spremembe parametrov potrebno geslo, specifično za posamezno enoto. V ta namen je potrebna serijska številka na tipski ploščici enote. Da bi vam lahko čim hitreje pomagali, si to številko zabeležite, preden se obrnete na našo službo za pomoč strankam.

3 Vzdrževanje in odpravljanje motenj

3.1 Kontrolni pregled

Preverite, ali izdelek in kabli nimata vidnih zunanjih poškodb in pazite na prikaz obratovalnega stanja. V primeru poškodb obvestite svojega inštalaterja. Popravila lahko izvajajo samo elektrikarji.



NEVARNOST

Nevarna napetost zaradi dveh obratovalnih napetosti!

Če se dotaknete kablov in/ali sponk na napravi lahko pride do hudih poškodb ali smrti. Čas razelektritve kondenzatorjev je do 5 minut.

- » Napravo sme odpirati in vzdrževati samo strokovno usposobljen elektrikar, odobren s strani upravljalca električnega omrežja.
- » izklopite stran izmeničnega in enosmernega toka ter počakajte najmanj 5 minut.



NAPOTEK

Ohišje naprave ne vsebuje nobenih sestavnih delov, ki bi jih lahko stranka popravila sama.

Pravilno delovanje enote naj redno preverja usposobljen elektrikar, v primeru težav pa se vedno obrnite na servisno službo proizvajalca sistema.

3.2 Čiščenje

3.2.1 Čiščenje ohišja in hladilnika



PREVIDNOST

Ne uporabljajte stisnjenega zraka ali visokotlačnega čistilnika!

- » Z zgornje strani naprave redno odstranjujte prah s sesalnikom ali mehko krtačo.
- » Morebiti odstranite umazanijo tudi iz prezračevalnih odprtin.



V skladu z varnostnimi predpisi odklopite enoto na strani enosmernega in izmeničnega toka.

1 Očistite hladilnik.

» Vklop naprave

4 Prenehanje uporabe in demontaža

4.1 Odklop naprave

NEVARNOST

Smrtno nevarne napetosti so na priključkih in napeljavah naprave tudi po izklopu in odklopu naprave!
Če se dotaknete kablov in/ali sponk na napravi lahko pride do hudih poškodb ali smrti.



- › Naprava mora biti fiksno nameščena pred električno priključitvijo.
- › Upoštevajte vse varnostne predpise in trenutno veljavne tehnične pogoje za priključitev s strani pristojnega podjetja za oskrbo z električno energijo.
- › Naprave sme odpirati in vzdrževati samo priznani strokovnjak elektrikar.
- › Omrežno napetost odklopite z dezaktiviranjem zunanjih varnostnih elementov.
- › Stanje brez toka preverite z ampermeterom s kleščami na vseh kablih AC in DC.
- › Ob izklopu in vklalu se ne dotikajte vodnikov in sponk/tokovnih zbiralk.
- › Naprava mora biti med delovanjem zaprta.

OPOZORILO

Nevarnost opeklin zaradi vročih delov ohišja
Deli ohišja lahko med obratovanjem postanejo vroči.

- › Med obratovanjem se dotikajte le pokrova ohišja.

4.2 Odstranitev naprave

 Naprava je izklopljena in zavarovan proti ponovnemu vklalu.

- 1 Priključni vtični spojnik ločite od naprave.
 - 2 Odklopite kable enosmerjnega toka na vtičnih spojnikih enosmerjnega toka in namestite zaščitne pokrovčke.
- » Po odstranjevanju naprave nadaljujte z demontažo.

4.3 Demontaža naprave

 Naprava je odklopljena in odstranjena.

- 1 Odstranite vijak na držalu, ki preprečuje dvigovanje.
 - 2 Uporabite vdolbine ročaja ob strani in dvignite enoto z nosilca.
- » Po odstranjevanju naprave nadaljujte z pakiranjem.

5 Odstranjevanje med odpadke

PREVIDNOST

Škoda v okolju zaradi nestrokovnega odstranjevanja med odpadke.



Tako naprava kot pripadajoča transportna embalaža sta izdelana pretežno iz materialov, primernih za recikliranje.

Naprava: Pokvarjene naprave in oprema ne sodita med gospodinjske odpadke. Poskrbite za pravilno odstranjevanje starih naprav in morebitne dodatne opreme med odpadke v skladu s predpisi.
Embalaga: Poskrbite za pravilno odstranitev transportne embalaže med odpadke.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Lyhyet ohjeet

■ Suomenkielinen käänös saksankielisestä käänöksestä



Sähköalan ammattilainen

Tärkeä turvallisuusohje



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Tämä ohje kuuluu osana tuotteeseen, ja sitä on noudatettava. Lisäksi se on säilytettävä paikassa, jossa se on aina vapaasti saatavilla.

Sisältö

1	Asennus	184	2	Käyttöönotto	191
1.1	Turvallisuus	184	3	Huolto ja vikojen korjaaminen.....	192
1.2	Toimituksen sisältö	184	3.1	Silmämääräinen tarkastus.....	192
1.3	Valitse asennuspaikka	185	3.2	Puhdistus.....	192
1.4	Seinäkiinnikkeen asennus	186	3.2.1	Kotelon ja jäähdytyslevyn puhdistus.....	192
1.5	Kiinnitä laite	186	4	Käytöstä poistaminen ja purkaminen .	193
1.6	Sähköliitännän tekeminen	187	4.1	Laitteen kytkeminen pois päältä	193
1.6.1	Yleiskuva vaihtosuuntaimesta alhaalta katsottuna.....	187	4.2	Laitteen asennuksen purkaminen	193
1.6.2	AC-liitännän valmistelu	188	4.3	Laitteen purkaminen.....	193
1.6.3	DC-liitännän määrittäminen.....	189	5	Hävittäminen	193
1.7	Potentiaalitasauksen suorittaminen.....	190			
1.8	WLAN-moduulin liittäminen	190			
1.9	RS485-liitäntä	191			

Juridisia määräyksiä

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot ovat KACO new energy GmbH:n omaisuutta. Niiden julkaiseminen kokonaan tai osittain edellyttää kirjallista lupaa KACO new energy GmbH:ta.

KACOn takuu

Voit ladata voimassa olevat takuuuehdot Internet-osoitteesta <http://www.kaco-newenergy.com>.

Tavaramerkit

Kaikki tavaramerkit tunnustetaan, vaikka niitä ei olisi erikseen merkitty. Merkinnän puuttuminen ei tarkoita, että tavara tai merkki olisi vapaa.

Ohjelmisto

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, jotka ovat kolmansien osapuolten kehittämiä ja joihin myönnetään muun muassa GPL- tai LGPL-lisensi.

1 Asennus

1.1 Turvallisuus

Ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran, lue nämä turvallisuusohjeet huolellisesti.

VAARA


Laitteen liittäminessä ja johdoissa on myös sen vapaaksi- ja irtitykemisen jälkeen hengenvaarallisia jännetteitä!

Laitteen johtojen ja/tai liittimiien/virtakiskojen koskettamisesta voi seurata vaikera loukaantuminen tai jopa kuolema.

- › Älä avaa tuotetta.
- › Ennen sähkötykentää laite on asennettava tukevasti paikalleen.
- › Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja vastuullisen energiahallituksen voimassa olevia teknisiä liittymäehdoja.
- › Laitteen saa kiinnittää paikalleen, asentaa ja ottaa käyttöön vain hyväksytty sähköalan ammattilainen.
- › Katkaise verkkoyhteys poistamalla ulkoiset sulakkeet käytöstä.
- › Varmista virranmittauspiideillä kaikkien AC- ja DC-johtojen täydellinen virrattomuus.
- › Älä koske johtoihin ja/tai liittimiin/virtakiskoihin kytkessäsi laitetta pois päältä ja päälle.

1.2 Toimituksen sisältö

Tuote	Kuvaus	Määrä
A	Vaihtosuuntain	1 kpl
B	Seinäkiinnike	1 kpl
C	Asennustarvikkesarja: Seinätapit ja kuusioruuvit (4x) Ruuvi M5x14 mm (2x)	1 sarja
D	DC-liitin (Sunclix)	6 paria
E	AC-liitin	1 kpl
F	WLAN	1 kpl
G	Dokumentaatio	1 sarja
H	RS485-liitäntä	2 kpl

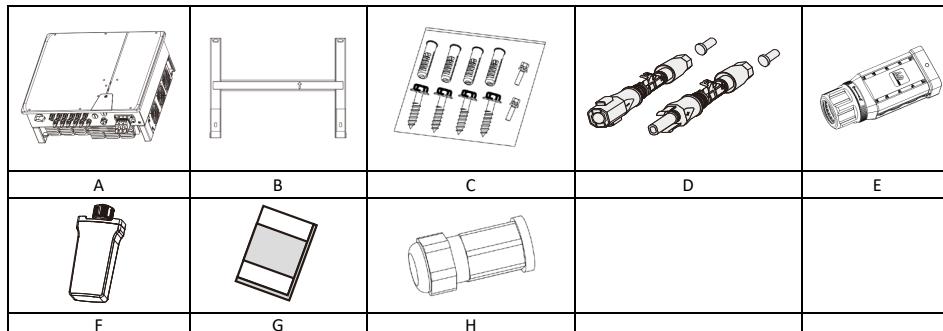


Toimituksen sisällön tarkastus

1. Tutki laite huolellisesti.
 2. Reklamoii viipymättä kuljetusyhtiölle:
 - pakauksen vaurioista, joiden voidaan päättää aiheuttaneen vaurioita laitteeseen
 - laitteen näkyvistä vaurioista.
 3. Toimita viipymättä vahinkoilmoitus kuljetusyhtiölle.
 4. Kuljetusyhtiön on saatava vahinkoilmoitus kirjallisena kuuden päivän kuluessa laitteen saapumisesta asiakkaalle.
- Tarvittaessa autamme mielellämme.


1.3 Valitse asennuspaikka

Asennusympäristö

1. Varmista, että vaihtosuuntain asennetaan lasten ulottumattomiin.
2. Optimaalisen käyttötilan ja pitkän käyttöön takaamiseksi vaihtosuuntaimen asennusympäristön lämpötila ei saisi olla yli 40°C .
3. Vaihtosuuntaimen suojaamiseksi suoralta auringonpaisteelta, vesi- ja lumisateelta ja kosteudelta suositellaan sen asentamista suojakaton alle. Älä peitä vaihtosuuntaimen yläpuolta kokonaan.
4. Asennusteknisten olosuhteiden on oltava sopivat vaihtosuuntaimen painolle ja koolle. Vaihtosuuntain sopii kiinnittäväksi pystysuoraan tai (enintään 15°) taaksepäin kallistettuun massiiviseen seinään. Vaihtosuuntaimen asentamista kipsilevystä tai vastaanista materiaaleista valmistettuun seinään ei suositellaan. Vaihtosuuntaajan käytöstä voi aiheuttaa melua.

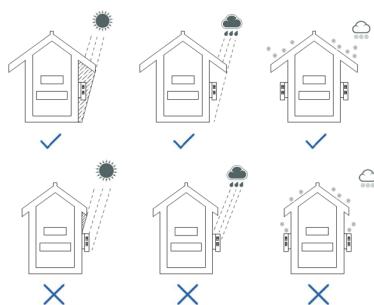


Kuva 1: Laite ulkoasennuksessa

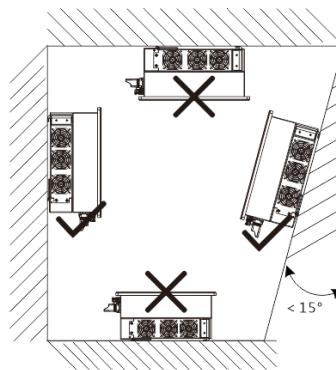


Kuva 2: Sallittu asennuspaikka

5. Riittävän lämmönpoiston takaamiseksi suositellaan seuraavia etäisyyskiä vaihtosuuntaimen ja muiden kohteiden välille:

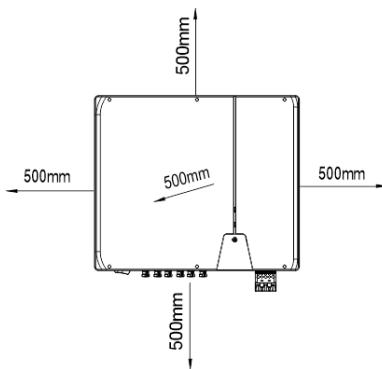

Kuva 3.1: Laite ulkoasennuksessa

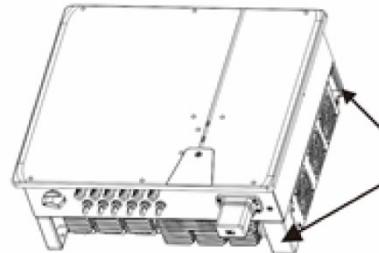

Kuva 3.2: Nostokohta (oikealla puolella)

1.4 Seinäkiinnikkeen asennus



HUOM.

Vaara käytettäessä sopimatonta asennusmateriaalia!

Väääränlainen asennusmateriaalin käyttö voi aiheuttaa laitteen putoamisen ja laitteen alla olevien ihmisten vakavan loukkaantumisen.

- › Käytä vain asennuspintaan sopivaa asennusmateriaalia. Mukana oleva asennusmateriaali soveltuu vain muuraukseen ja betoniin.
- › Asenna laite vain pystyasentoon.




OHJE


Kertyvä lämpö heikentää tehoa!

Jos vähimmäisetäisyysvaatimustuuksia ei noudateta, laite voi siirtyä puuttuvan ilmanvaihdon ja siihen liittyvän lämmön kehittymisen vuoksi rajoittamaan tehoa.

- › Noudata vähimmäisetäisyyskiä ja huolehdi lämmön riittävästä johtamisesta pois.
- › Käytön aikana laitteen kotelon päällä ei saa olla esineitä.
- › Varmista, etteivät vieraat aineet estä lämmön poistojohtamista laitteen asennuksen jälkeen.

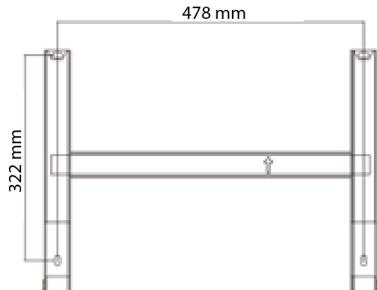

Kuva 4: Reiät seinäkiinnitystä varten

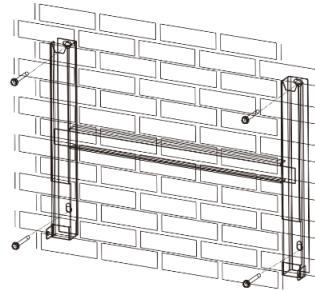

Kuva 5: Seinäkiinnikkeen asennus

Kuvateksti

- 1 Poraa neljä reikää [\varnothing 10 mm, syvyys 70 mm]
- 2 Aseta ruuvit ja tapit paikoilleen

- 3 Asenna seinäkiinnike

○ Pahipakaus, teline ja asennussarja pakauksesta purettuna ja avattuina.

1 Merkitse kiinnityskohta kiinnikkeen paikan mukaan seinäpintaan neljällä merkillä.

2 Merkitse porattavien reikien paikat ja poraa neljä reikää.

OHJE: Vähimmäisetäisydet kahden laitteen välillä tai laitteen ja katon tai lattian välillä on jo huomioitu kuvan 3.1 piirustuksessa.

3 Kiinnitä kiinnike sopivilla kiinnitysvälineillä seinään kiinnitettyyn asennussarjaan [KXW-10].

OHJE: Varmista, että kiinnike on oikeassa asennossa. Nuolen on osoitettava ylöspäin ja oltava näkyvissä, kun kiinnike on kiinnitetty.

» Jatka laitteen asennuksella.

1.5 Kiinnitä laite



HUOM.

Epäasianmukaisesta nostamisesta ja kuljettamisesta johtuva loukkaantumisvaara.

Jos laitetta nostetaan epäasianmukaisesti, se voikipata ja sen seurauksena pudota.

- › Nosta laitetta aina siihen tarkoitettuista kädensijoista pystysuuntaan.
- › Käytä valitulle asennuskorkeudelle sopivaa nousuapuvälinettä.
- › Käytä laitetta nostaaessa ja laskiessasi suojakäsineitä ja turvakeniä.




Laiteen nostaminen ja asentaminen


Seinäkiinnike asennettu.

- 1 Nosta laite kädensijoista (ks. kuva 3.2). Huomioi laitteen painopiste!
- 2 Aseta laite asennuspätkikkeen varaan. Tarkista jäähytyslevyn molemmat puolet varmistaaksesi, että se on tukevasti paikallaan.
- 3 Aseta mukana tulleet ruuvit (2x M5x14 mm) kiinnikkeen sidekiskoon, ja kiinnitä laite molemmilta puolilta irtinostamisen estämiseksi  2,5 Nm


» Kun laite on kiinnitetty, jatka sähköasennuksella.



Kuva 6: Vaihtosuuntaimen ripustaminen seinäkiinnikkeeseen

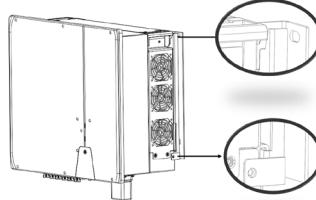

Kuva 7: Laitteen tukevan asennon varmistaminen

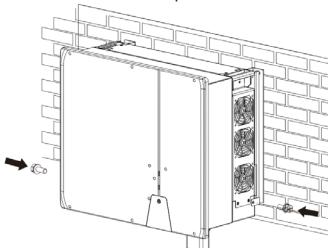

Kuva 8.1: Vaihtosuuntaimen kiinnittäminen


1.6 Sähköliitännän tekeminen



OHJE

Valitse johtimen poikkileikkaus, sulaketyyppi ja sulakkeen arvo seuraavien reunaehtojen mukaan:
maakohtaiset asennusstandardit; laitteen teholuokka; johdon pituus; johdon asennustapa; paikalliset lämpötilat.

1.6.1 Yleiskuva vaihtosuuntaimesta alhaalta katsottuna

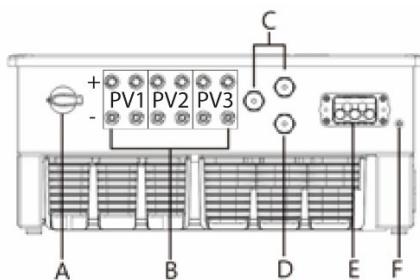


Kuva 8.2: Liitänäpuoli: Kuvateksti

A	Integroitu DC-erotin	D	COM 3 – Wi-Fi-tikkuliitintä
B	DC-liitäntä PV-generaattorille	E	AC-liitäntä
C	COM1&2 – RJ45-liitin RS485-liitäntään	F	Potentiaalintasauksen paikka


1.6.2 AC-liitännän valmistelu

⌚ Olet suorittanut asennuksen.

- 1 Valitse oikea tiivistysväljine. Suositeltava kaapelin ulkohalkaisija tiivisteelle (kuva 9 / kohta 1) on 20–24 mm. Suositeltava kaapelin ulkohalkaisija tiivisteelle (kuva 9 / kohta 2) on 24,5–30 mm.
 - 2 Suositeltava kaapeliytyppi on YJVR tai YJV. Kuori kaapeli [95–100 mm:n matkalta ja pujota se suojuksen läpi.
 - 3 Poista johtimista N, L1, L2, L3, PE eriste 20–25 mm:n matkalta.
- » Tee sähköliitintä.



Kuva 9: Oikean tiivisteen valinta



Kuva 10: Kaapelin valmistelu

AC-liitännän tekeminen


⌚ AC-johto on valmisteltu.

- 1 Pujota konfiguroitu kaapeli mutterien ja suojuksen läpi (kuvan 11 kohdat 1 ja 2) ja kiinnitä liitinrungon johtojärjestyksen mukaan (kuvan 11 kohta 3) mukana tulleella kuusikolokolavaimella [KA_3 / $4,0 \text{ Nm}$].
- 2 Vedä kansi (kuvan 11, kohta 3) tulpan päälle niin, että kannessa oleva reikä tulee näkyviin (kuvan 12).
- 3 Kiristä mutteri kiintoavaimella ja suorita asennus loppuun, kunnes kuuluu kaksi napsahdusta [KW_50 / $10,0 \text{ Nm}$].


OHJE: AC-liitin on tukevasti kiinni, kun se lukittuu kuuluvasti. (kuva 13).

- 4 Kun mutteri on täysin kiristetty, lukitusrengasta voidaan käntää mutterin kiinnittämiseksi.
- 5 Aseta kaapeli asianmukaisesti ja seuraavien säätöjen mukaisesti:
 - Aseta johdot laitteeseen ympäriillä vähintään 30 cm:n etäisyydelle.
 - Älä koskaan aseta johtoja puolijohtideiden (jäähdytyslevyjen) yli.
 - Liian suuret taivutusvoimat vaarantavat suojausluokan. Aseta johdot taivutussäteellä, joka on vähintään nelinkertainen kaapelin halkaisijasta nähden.

» Laite on kytketty syöttöverkkoon.



Kuva 11: Johdinten liittäminen



Kuva 12: Suojuksen asettaminen paikalleen



Kuva 13: Mutterien kiristäminen

Kuvateksti

1 Tiivistä	3 Suojuks
2 Liitinrunko	4 Mutteri


1.6.3 DC-liitännän määrittäminen

VAARA


Sähköiskusta johtuva hengenvaara!

Jännitteisten liittöjen koskettamisesta voi seurata vaikea loukkaantuminen tai jopa kuolema. Auringon säteilyn kohdistuessa PV-generaattoriin DC-johtojen avoimissa päässä on tasajännite.


- > Varmista, että PV-moduulit on eristetty hyvin maasta.
- > Tilastotietojen mukaan kylmimpään päivänä PV-moduulien tyhjäkäytijännite ei saa ylittää vahitosuuntaimen maksimitulujännitettä.
- > Tarkista DC-johtojen polariteetti.
- > DC-jännitteettömyys varmistettu.
- > Älä irrota DC-liittimiä kuormitettuna.



Kuva 14: Aseta johtimet paikoilleen



Kuva 15: Työnnä sisus holkkiin



Kuva 16: Kiinnityksen tarkastus

Kuvateksti

1 DC-liitännän johdin	5 Johdon ruuviinintyys
2 Jousi	6 Kosketinpistoke
3 Sisu	7 Kytkentä
4 Holkki	

⌚ Olet suorittanut asennuksen.

⌚ **OHJE:** Varmista ennen eristystä, ettet katkaise yksittäisiä johtimia.

- 1 Työnnä eristetyt johtimet, joiden säikeet on kierretty, varovasti liitäään.

OHJE: Säikeiden päiden on oltava näkyvissä jousessa.

- 2 Sulje jousi niin, että se kiinnittyi, ja työnnä sisus holkkiin.

- 3 Lukitse ja kiristä kaapeleiden ruuviinintyiset [NW_15/ 1,8 Nm]

- 4 Aseta sisus yhteen kosketinpistokkeen kanssa.

» Tee sähköliitintä

PV-generaattoriin liittäminen

⌚ DC-liitin on määritettävä ja PV-generaattori tarkistettava maavuotojen varalta.

OHJE: Huomioi PV1:n, PV2:n ja PV3:n erilainen kuormitettavuus laitteen teholuokasta riippuen! Tarkista maksimitulovirta teknisistä tiedoista ja koko käsikirjasta.

- 1 Poista suojakokit tarvittavista DC-liittöistä laitteen alapuolella.

- 2 Aseta DC-liittimet pareittain DC-Plus- ja DC-miinus-liittimiin (ks. kuva 8.2).

» Laite on yhdistetty PV-generaattoriin.

1.7 Potentiaalitasauksen suorittaminen




OHJE

Paikallisista asennusmääryksistä riippuen laite on mahdollisesti maadoitettava toisella maadoitusliitännällä. Tähän voidaan käyttää laitteen alapuolella olevaa kierrepulttia.

- ⌚ Laite on asennettu telineeseen.

- 1 Aseta maadoitusjohdin sopivan M5-silmukkakaapelikenkään ja liitä koskettimeen puristamalla.
- 2 Liitä liitoslipa ruuvissa olevaan maadoitusjohtimeen.
- 3 Kierrä ruuvi tukeasti kiinni koteloon [P_2/ 2,5 Nm].

» Kotelo on mukana potentiaalitasauksessa



Kuvateksti

1	M5-silmukkakaapelikenkä	2,5 Nm
2	Maadoituksen suojaohdin	16–25 mm ²
3	M5-ruuvi (jo asennettu)	

Kuva 17: Liitä maadoitus

1.8 WLAN-moduulin liittäminen



OHJE

Vaihtosuuntainen vaurioitumisriski sähköstaattisen purkuksen vuoksi


Sähköstaattinen purku voi vahingoittaa vaihtosuuntainen sisäosia peruuttamattomasti.

- › Maadoita itsesi, ennen kuin kosket osiin.
- › COM3-liitintä sopii vain toimitukseen sisältyvän Wi-Fi-tikun tai KACO new energyltä lisävarusteena saatavan 4G-tikun liittämiseen.


- ⌚ Laite on asennettu telineeseen.

- 1 Irrota suojuus COM3-liitännästä
- 2 Liitä WLAN-moduuli sille tarkoitettuun liitintään, ja kiinnitä se siihen WLAN-moduulin mutterilla.
- 3 Varmista, että moduuli on kiinnitetty tukeasti ja että tarra on moduulissa näkyvässä kohdassa.

» WLAN-moduuli on liitetty laitteeseen.



Kuva 18: Poista suojuus



Kuva 19: WLAN-tikun liittäminen

1.9 RS485-liitäntä



OHJE

RJ45-liittimeen liittämistä tarvitaan vähintään 5E-kategorian verkkojohto.

Ulkokäytööä varten laite kestää UV-säteilyä, ja sen enimmäisasennuspietus (kaikilla vaihtosuuntaimilla) on 1 000 m.

Vaihtosuuntaimen vaurioitumisriski sähköstaattisen purkauksen vuoksi

Vaihtosuuntaimen sisäosat voivat virheellisen teho- ja merkinantokaapeleiden välistä johdotuksen vuoksi vaurioitaan peruuttamattomasti. Tämän seurauksena kaikki takut mitätöityvät.

› Huomioi kaapelin oikea osoitus.



Laite on asennettu telineeseen.

1 Kierrä tiedonsiirtoilittännän (COM1 tai COM2) suojuksen irti (ks. alla oleva esitys, huomioi järjestys ja nuolten suunnat).
Pujota verkkojohto kierreholkin läpi (sis. hattumutterin).


2 Pujota verkkojohto kierreholkin läpi (sis. hattumutterin).

3 Konfiguroi kuvan 21 kaltainen tiedonsiirtojohto (standardin DIN 46228-4 mukaan asiakkaan järjestettävä).


4 Liitä verkkojohto liittämään COM1 tai COM2 (ks. kuva 19. Huomioi järjestys ja nuolten suunnat)

5 Kiristä kierreholki ja sen jälkeen päädyyn hattumutteri (kohdat 5 ja 6).

» RS485-johdolle liitetty laitteeseen.

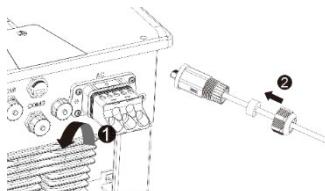


Kuva 20: Aseta verkkojohto paikalleen



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Kuva 21: Johtojen pistikeliitäntä

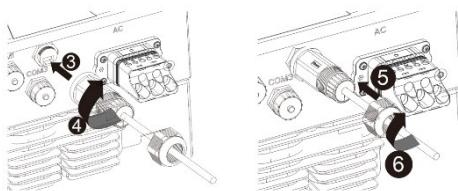

Kuva 22: Verkkohohdon liittäminen

Kuvateksti

1	Pitealevy
2	Verkkohohdon
3	Kierreholki
4	Hattumutterilla varustettu tiivisteleys

2 Käyttöönotto

Ohje: Laite otetaan käyttöön sovelluksella käytettäen apuna mobiililaitetta. **KACO Tool**-niminen sovellus on saatavana Android- ja iOS-laitteille (katso tämän lyhyen ohjeen liitteessä oleva QR-koodi Google Playstoren tai App Storeen).

Tarkka ohje WLAN-verkon konfigurointiin, parametriasetukseen ja laiteohjelmiston päivityksiin on [KACO new energy](#)-sivuston latausalueella seuraavan käyttöohjeen alla: [Wi-Fi-sovelluksen asetukset](#).

Ohje: Ensimmäisen käyttöönotton yhteydessä ei tarvita salasanaa. Laitekohtainen salasana tarvitaan kuitenkin myöhempin parametrimuutoksiin. Lisäksi tarvitaan laitteen typpikilvessä mainittu sarjanumero. Jotta saat apua mahdollisimman pian, merkitse tämä numero muistiin, ennen kuin otat yhteyttä asiakaspalveluumme.

3 Huolto ja vikojen korjaaminen

3.1 Silmämääräinen tarkastus

Tarkista tuote ja johdot ulospäin näkyvien vaurioiden varalta, ja huomioi tarvittaessa toimintatilan ilmaisin. Ilmoita mahdollisista vaurioista asentajalle. Korjaukset saavat suorittaa vain sähköalan ammattilaiset.



VAARA

Vaarallinen jännite kahden käyttöjännitteenvuoksi

Laitteen johtojen ja/tai liittimiin koskettamisesta voi seurata vaikka loukkaantuminen tai jopa kuolema.

Kondensaattorien purkautumisaika on enintään viisi minuuttia.

- » Laitteen saa avata ja huoltaa vain hyväksytty ja jakeluverkon operaattorin luvan saanut sähköalan ammattilainen.
- » Vapauta AC- ja DC-puoli ja odota vähintään 5 minuuttia.



OHJE

Laitteen kotelossa ei ole osia, joita asiakas voisi itse korjata.

Tarkistuta laitteen asianmukainen toiminta säännöllisin väliajoin sähköalan ammattilaisella, ja käänny ongelmatilanteissa aina järjestelmän valmistajan huollon puoleen.

3.2 Puhdistus

3.2.1 Kotelon ja jäähdytyslevyn puhdistus



HUOM.

Älä käytä paineilmaa äläkä painepesuria!

- » Poista säännöllisin väliajoin pöly laitteen päältä pölynimurilla tai pehmeällä siveltimellä.
- » Poista tarvittaessa pöly ilmanvaihdon tulouaukoista.



Vapauta laite turvallisuusmääräysten mukaisesti DC- ja AC-puolelta.

1 Puhdista jäähdytyslevy.

» Kytke laite päälle

4 Käytöstä poistaminen ja purkaminen

4.1 Laitteen kytkeminen pois päältä

VAARA

Laitteen liitännöissä ja johdoissa on myös sen vapaaksi- ja irtikytkemisen jälkeen hengenvaarallisia jänititteitä!



- Laitteen johtojen ja/tai liittimien koskettamisesta voi seurata vaikea loukaantuminen tai jopa kuolema.
- › Ennen sähkökytkentää laite on asennettava tukeasti paikalleen.
 - › Noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä ja vastuullisen energiahallituksen voimassa olevia teknisiä liittymäehdoja.
 - › Laitteen saa avata ja huoltaa vain hyväksytty sähköalan ammattilainen.
 - › Katkaise verkkojänitte poistamalla ulkoiset sulakkeet käytöstä.
 - › Varmista virranmittauspihdeillä kaikkien AC- ja DC-johtojen täydellinen virrattomuus.
 - › Älä koske johtoihin ja/tai liittimiin/virtakiskoihin kytkiessäsi laitetta pois päältä ja pääle.
 - › Pidä laite suljettuna käytön aikana.

VAROITUS

Kotelon kuumista osista johtuva palovammojen vaara



Kotelon osat saattavat kuumentua käytössä.

- › Älä koske käytön aikana muualle kuin laitteen kotelon kanteen.

4.2 Laitteen asennuksen purkaminen

- ⌚ Laitteesta on katkaistu virta, ja se on varmistettu uudelleenkäynnistämisen varalta.

- 1 Irrota AC-liitin laitteesta.
 - 2 Irrota DC-kaapelit DC-liittimistä ja kiinnitä suojarulpat.
- » Kun laite on irrotettu, jatka purkamisella.

4.3 Laitteen purkaminen

- ⌚ Laitteesta katkaistu virta ja asennus purettu.

- 1 Irrota nostamisen estävä kiinnitysruuvi telineestä.
 - 2 Käytä sivulla olevia kädensijoja laitteen nostamiseen telineestä.
- » Kun laite on irrotettu, jatka pakkaamisella.

5 Hävittäminen

HUOM.

Ympäristövahinkoja, jos laitetta ei hävitettä asianmukaisesti



Sekä laite että sen kuljetuspakkaus koostuvat suurimmaksi osaksi kierrätyskelpoisista raaka-aineista. Laite: Vialliset laitteet ja lisävarusteet eivät kuulu kotitalousjätteen sekaan. Huolehdi siitä, että käytetyt laitteet ja mahdolliset lisävarusteet toimitetaan asianmukaisesti hävitettäviksi. Pakkaaminen: Varmista, että kuljetuspakkaus toimitetaan asianmukaisesti hävitettäväksi.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Kort veiledning

■ **Norsk oversettelse av den tyske utgaven**



Elektriker

Viktige sikkerhetsanvisninger



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Denne veiledningen er en del av produktet, og må derfor leses, følges og oppbevares tilgjengelig til enhver tid. Den må oppbevares på et sted hvor den alltid er fritt tilgjengelig.

Innhold

1	Installasjon	196	2	Igangsetting	203
1.1	Sikkerhet	196	3	Vedlikehold og utbedring av feil	204
1.2	Leveringsomfang.....	196	3.1	Visuell kontroll.....	204
1.3	Velge oppstillingssted	197	3.2	Rengjøring	204
1.4	Montering av veggholderen	198	3.2.1	Rengjøre hus og kjølelegemer	204
1.5	Sette på apparatet.....	198	4	Ta ut av drift og demontering	205
1.6	Foreta den elektriske tilkoblingen.....	199	4.1	Slå av apparatet	205
1.6.1	Generell visning av vekselretteren fra undersiden.....	199	4.2	Deinstallere apparatet.....	205
1.6.2	Klargjøre AC-tilkobling	200	4.3	Demontere apparatet.....	205
1.6.3	Konfigurere DC-tilkoblingen	201	5	Avhending	205
1.7	Opprette potensialutjevnning	202			
1.8	Koble til WLAN-modul	202			
1.9	RS485-tilkobling	203			

Rettslige bestemmelser

Informasjonen som finnes i dette dokumentet, er eiendommen til KACO new energy GmbH. Publisering, helt eller delvis, krever samtykke fra KACO new energie GmbH.

KACO garanti

De aktuelle garantibetingelsene kan du laste ned fra nettet på <http://www.kaco-newenergy.com>.

Varemerker

Alle varemerker anerkjennes, også når dette ikke er merket separat. Manglende merking betyr ikke at en vare eller et merke er fritt.

Programvare

Dette apparatet mottar åpen kilde-programvare som er utviklet av tredjepart, og som bl.a. lisensieres under GPL eller LGPL.

1 Installasjon

1.1 Sikkerhet

Før du bruker produktet for første gang, les oppmerksomt gjennom disse sikkerhetsinstruksjonene.



FARE


Livsfarlige spenninger foreligger også etter fri- og utkobling av apparatet på tilkoblingene og ledningene i apparatet!

Alvorlige personskader eller død ved berøring av ledninger og/eller klemmer/strømskinne på apparatet.

- › Åpne ikke produktet.
- › Apparatet må være fast montert før tilkobling til strømmen.
- › Følg alle sikkerhetsforskriftene og de aktuelle gjeldende tekniske tilkoblingsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskapet.
- › Apparatet må utelukkende monteres, installeres og tas i drift av en utdannet elektriker.
- › Slå av nettspenningen ved å deaktivere de eksterne sikringselementene.
- › Kontroller fullstendig strømfrihet med tangentampermeter på alle AC- og DC-ledninger.
- › Ledninger og/eller klemmer/strømskinne må ikke berøres ved ut- og innkobling av apparatet.

1.2 Leveringsomfang

Artikkel	Beskrivelse	Mengde
A	Vekselretter	1 stk.
B	Veggholder	1 stk.
C	Monteringstilbehør: veggplagger og sekskantskruer (4x) M5x14 mm skrue (2x)	1 sats
D	DC-pluggforbindelse (Sunclix)	6 par
E	AC-pluggkontakt	1 stk.
F	WLAN	1 stk.
G	Dokumentasjon	1 sats
H	RS485-tilkobling	2 stk.

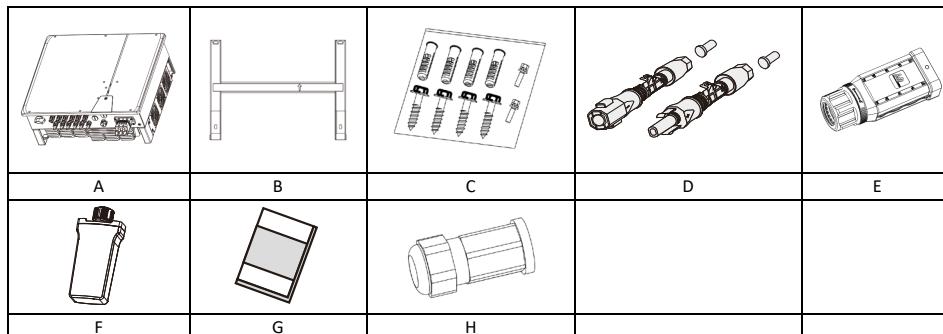

Kontrollere leveringsomfanget

1. Undersøk apparatet grundig.
2. Reklamer omgående til transportselskapet:
 - Skader på emballasjen som kan tyde på skader på apparatet.
 - Synlige skader på apparatet.
3. Skademelding må sendes omgående til transportselskapet.
4. Skademeldingen må foreligge transportselskapet skriftlig innen seks dager etter mottak av apparatet.
Vi hjelper deg gjerne hvis du har behov.

1.3 Velge oppstillingssted

Installasjonsomgivelsene

1. Sørg for at vekselretteren installeres utilgjengelig for barn.
2. For å garantere en optimal driftstilstand og lang brukstid skal temperaturen i installasjonsomgivelsene til vekselretteren være maks. 40 °C.
3. For å unngå direkte sollys, regn, snø og fuktighet på vekselretteren anbefales det å montere vekselretteren over et beskyttende tak. Dekk ikke oversiden av vekselretteren helt til.
4. De monteringstekniske betingelsene må være egnede for vekt og størrelse til vekselretteren. Vekselretteren er egnet til m på en solid vegg som er loddrett eller heller bakover (maks. 15°). Det frarådes fra å installere vekselretteren på en vegg av gipskartongplater eller liknende materialer. Vekselretteren kan forårsake støy under driften.

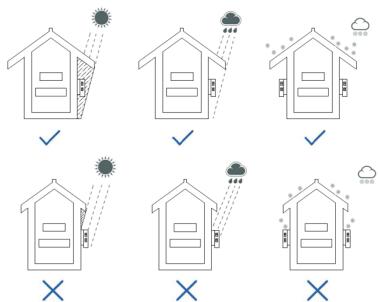


Fig. 1: Apparat ved installasjon utendørs

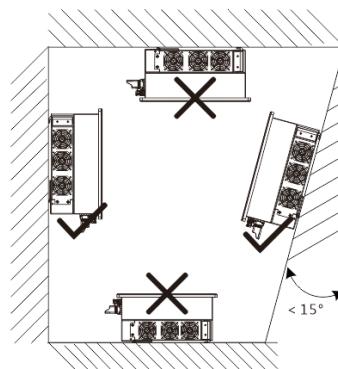


Fig. 2: Tillatt oppstillingsposisjon

5. For å garantere en tilstrekkelig varmebortføring anbefales følgende avstander mellom vekselretteren og andre gjenstander:

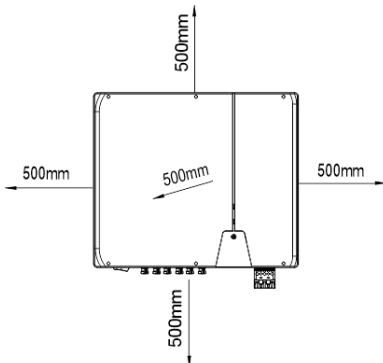


Fig. 3.1: Apparat ved installasjon utendørs

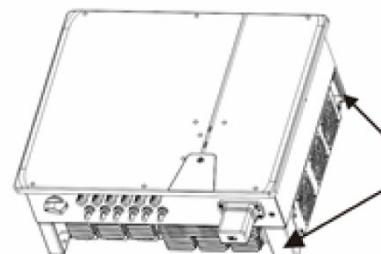


Fig. 3.2: Løfteposisjon (høyre side)

1.4 Montering av veggholderen

⚠ FORSIKTIG

Fare ved bruk av uegnede festematerialer!

Ved bruk av uegnede festemateriale kan apparatet falle ned og personer under apparatet bli alvorlig skadet.

- › Bruk bare monteringsunderlag som passer til festematerialet. Vedlagt festemateriale eigner seg kun for mur og betong.
- › Apparatet må bare monteres oppreist.



MERK

Ytelsesredusjon pga. fanget varme!



Hvis de anbefalte minsteavstandene ikke overholdes, kan apparatet begynne å overskride ytelse på grunn av manglende ventilasjon og den dermed tilknyttede varmeutviklingen.

- › Overhold minsteavstander, og sørg for tilstrekkelig varmebortføring.
- › Under drift må det ikke finnes gjenstander på huset til apparatet.
- › Kontroller at ingen fremmedlegemer hindrer varmebortføringen etter apparatmonteringen.

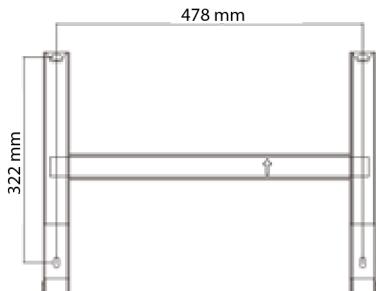


Fig. 4: Hull for veggmontering

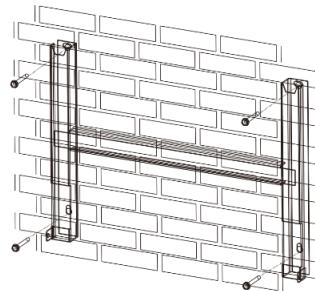


Fig. 5: Montering av veggholderen

Symbolforklaring

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Bor fire hull [Ø 10 mm med dybde 70 mm] | 3 Monter veggholder |
| 2 Sett i skruer og plugger | |

- ① Esken med holder og monteringssett er tatt ut av innpakningen og åpnet.

- 1 Merk av opphangningsposisjon iht. posisjon til holderen med fire merker på veggflaten.

- 2 Merk av plasseringene av borehullene, og bor fire hull.

MERK! Minsteavstandene mellom to apparater eller apparatet og dekket eller gulvet er allerede tatt hensyn til på tegningen, fig. 3.1.

- 3 Fest holderen på vegggen med egnet festemateriale fra monteringssettet [XW-10].

MERK! Sørg for riktig innretting av holderen. Pilen må peke oppover og være synlig når holderen er festet.

» Fortsett med montering av apparatet.

1.5 Sette på apparatet

⚠ FORSIKTIG

Fare for personskader pga. feil løfting og transport.

Ved feil løfting kan apparatet velte og falne ned.



- › Løft derfor apparatet kun loddrett via angitte håndtak.
- › Bruk stige for valgt monteringshøyde.
- › Bruk vernehansker og verneskø ved løfting av apparatet.

Løfte og montere apparatet

✓ Veggholderen er montert.

1 Løft apparatet i håndtakene (se fig. 3.2). Vær oppmerksom på tyngdepunktet!

2 Sett apparatet på monteringsbøylen. Kontroller begge sider av kjøleelementet for å sikre at det sitter fast.

3 Sett inn medfølgende skruer (2x M5x14 mm) på lasken til holderen, og fest apparatet til sikring mot å bli løftet ut på begge sider [↗ P / 2,5 Nm]

» Fortsett med den elektriske installasjonen etter montering av apparatet.




Fig. 6: Vekselretteren henges opp i veggholderen

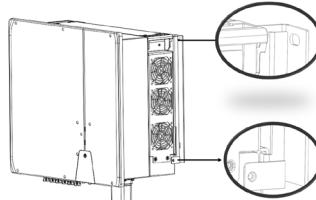


Fig. 7: Kontroll av at apparatet sitter fast

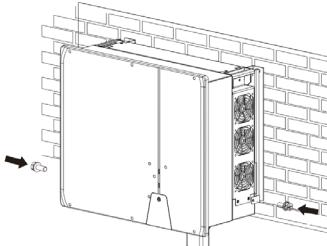


Fig. 8.1: Feste vekselretteren

1.6 Foreta den elektriske tilkoblingen

MERK

Leitungstversnitt, sikringstype og sikringsverdi velges iht. følgende rammebetingelser:
Landsspesifikke installasjonsstandarder; apparatets effektklasse; ledningslengde; type kabling; lokale temperaturer.

1.6.1 Generell visning av vekselretteren fra undersiden

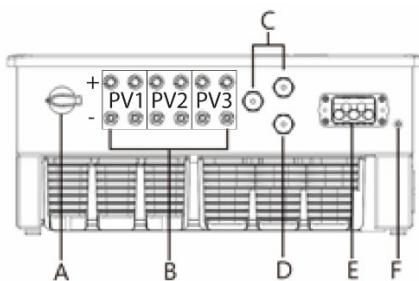


Fig. 8.2: Tilkoblingsside: Symbolforklaring

A	Integrt DC-skillebryter	D	COM 3 – Wi-Fi-adapter-tilkobling
B	DC-tilkobling for PV-generator	E	AC-tilkoblingskontakt
C	COM1&2 – RJ45-kontakt for RS485-tilkobling	F	Plasseringen av potensialutligningen

1.6.2 Klargjøre AC-tilkobling

⌚ Du har fullført monteringen.

- 1 Velg det riktige tetningstilbehøret. Den anbefalte utvendige diametern til kabelen for tetningen (fig. 9 / pos. 1) er på 20–24 mm.
Den anbefalte utvendige diametern til kabelen for tetningen (fig. 9 / pos. 2) er på 24,5–30 mm.
- 2 Den anbefalte kabeltypen er YJVR eller YJV. Avisoler kabelen [95–100 mm], og før kabelen gjennom dekslet.
- 3 Avisoler lederne N, L1, L2, L3, PE ca. 20–25 mm.

» Foreta den elektriske tilkoblingen.




Fig. 9: Valg av riktig tetning




Fig. 10: Klargjøring av kabelen

Foreta AC-tilkobling

⌚ AC-ledningen er gjort klar.

- 1 Før konfigurert kabel gjennom mutteren og dekslet (fig. 11 pos. 1 & 2), og fest tilsvarende ledningsrekkefølgen på kontaktholderen (fig. 11/pos. 3) med medfølgende unbrakonøkkel [X A_3/4, 4,0 Nm].
 - 2 Skiv dekslet (fig. 11, pos. 3) over støpslet slik at hullet i dekslet er synlig (fig. 12).
 - 3 Trekk til mutteren med en fastnøkkel, og avslutt installasjonen med "Klikk, klikk" [X W_50/10,0 Nm].
- MERK!** AC-pluggforbindelsen er fast forbundet når denne går hørbart i lås. (Fig. 13.)
- 4 Når mutteren er helt trukket til, kan låseringen skrus for å feste mutteren.
 - 5 Legg ledningene på faglig korrekt vis, og i henhold til følgende regler:
 - Legg ledningene rundt apparatet med en minimumsavstand på 30 cm.
 - Ledninger må aldri legges over halvedere (kjølelegeme).
 - For sterke bøyekrav setter beskyttelsesklassen i fare. Legg ledninger med en bøyeradius på minst fire ganger kabeldiameteren.

» Apparatet er koblet til strømnettet.




Fig. 11: Tilkobling av ledere




Fig. 12: Montering av deksel




Fig. 13: Tiltrekking av mutteren

Symbolforklaring

1 Tetning	3 Deksel
2 Kontaktholder	4 Mutter

1.6.3 Konfigurere DC-tilkoblingen



Livsfare fra strømstøt!

Berøring av spenningsførende tilkoblinger fører til alvorlige personskader eller død. Ved sollys på PV-generatoren foreligger det en likestrømspenning på de åpne endene av DC-ledningene.

- › Kontroller at PV-modulene har god isolasjon mot jord.
- › På den statistisk kaldeste dagen skal maksimal tomgangsspenning til PV-modulene ikke overskride den maksimale inngangsspenningen til vekselretteren.
- › Kontroller polariteten til DC-ledningene.
- › DC-spenningsfravær sikkert opprettet.
- › DC-pluggforbindelsene må ikke frakobles under last.




Fig. 14: Før inn ledere




Fig. 15: Skyv innsatsen inn i hyslen




Fig. 16: Kontrollere festet

Symbolforklaring

1	Leder for DC-tilkobling	5	Kabelskrueforbindelse
2	Fjær	6	Kontaktplugg
3	Innsats	7	Kopling
4	Hylse		

○ Du har fullført monteringen.

○ **MERK! Før isolering må du påse at ingen enkeltledere kuttes av.**

1 Isolerte ledere med drillede ledningstråder føres forsiktig frem til tilkoblingen.

MERK! Endene til ledningstrådene må være synlige i fjæren.

2 Skyv fjæren inn slik at fjæren går i lås, og skyv innsatsen inn i hyslen.

3 Kontre og trekk til kabelskrueforbindelsen [$\text{Nm}_W\text{ 15}/\text{Nm} 1,8 \text{ Nm}$].

4 Føy sammen innsatsen med kontaktpluggen.

» Foreta den elektriske tilkoblingen

Koble til PV-generatoren

○ DC-pluggkontakten må være konfigurert og PV-generatoren kontrollert for å sikre at ingen kortslutning er til stede.

MERK! Vær oppmerksom på ulik strømbelastningsevne på PV1, PV2 og PV3 avhengig av apparatets effektklasse! Se maks. inngangsstrøm i databladet samt i fullstendig håndbok.

1 Ta av beskyttelseshettene hos de påkrevde DC-tilkoblingene på apparatets underside.

2 Sett DC-pluggforbindelsene parvis på tilkoblingspluggene for DC-plus og DC-minus (se fig. 8.2).

» Apparatet er forbundet med PV-generatoren.

1.7 Opprette potensialutjevning



MERK

Avhengig av lokale installasjonsforskrifter kan det være nødvendig å jorde apparatet med en ekstra jordingstilkobling. Gjengebolten på undersiden av apparatet kan brukes til dette.

- ⌚ Apparatet er montert på holderen.

1 Før jordingsledningen inn i en egen M5-ringkabelsko, og krymp kontakten.

2 Innrett tilkoblingspolen med jordingsledningen på skruen.

3 Skru skruen fast inn i huset [X P_2/ 2,5 Nm].

» Huset er inkludert i potensialutligningen.




Fig. 17: Tilkobling av jording

Symbolforklaring

1	M5-ringkabelsko	2,5 Nm
2	Jording jordledning	16–25 mm ²
3	M5-skru (allerede montert)	

1.8 Koble til WLAN-modul



MERK

Fare for skader på vekselretteren på grunn av elektrostatisk utladning

Interne komponenter inne i vekselretteren kan ødelegges uopprettelig av statisk utladning.

- › Jord deg selv før du tar på komponentene.
- › COM3-tilkoblingen er bare for Wi-Fi-adapteren som følger med i leveransen, eller 4G-adapteren som kan fås hos KACO new energy som tilbehør.

- ⌚ Apparatet er montert på holderen.

1 Fjern hetten fra COM3-tilkoblingen.

2 Plagg WLAN-modulen inn i den eksisterende tilkoblingen, og fest den til tilkoblingen ved hjelp av WLAN-modulen.

3 Kontroller at modulen er fast tilkoblet og at etiketten kan ses på modulen.

» WLAN-modulen er koblet til apparatet.




Fig. 18: Dekslet er fjernet.




Fig. 19: Koble til WLAN-adapter

1.9 RS485-tilkobling

MERK



For tilkoblingen til RJ45-kontakten kreves en nettverkskabel i kategori 5E eller høyere.
For bruk utendørs er en UV-bestandighet samt en maksimal installasjonslengde (over alle vekselretterne) på 1000 m tillatt.

Fare for skader på vekselretteren på grunn av elektrostatisk utladning

Interne komponenter på vekselretteren kan skades permanent på grunn av en feil kabling mellom effekt- og signalkabelen. Alle garantikrav blir da ugyldige.
» Legg merke til riktig tildeling av kableten.

C Apparatet er montert på holderen.

- 1 Skru av dekkhetten til kommunikasjonstilkoblingen (COM1 eller COM2) (se fremstilling nedenfor, følg rekkefølge og pilretningene). Før nettverkskabelen gjennom gjengehyslen (inkl. overfallsutteren).
- 2 Før nettverkskabelen gjennom gjengehyslen (inkl. overfallsutteren).
- 3 Konfigurer kommunikasjonsledning slik som vist på figur 21 (etter DIN 46228-4, klargjort av kunden).
- 4 Sett nettverkskabelen inn i COM1 eller COM2 (se fig. 19, følg rekkefølge og pilretningene)
- 5 Trekk til gjengehyslen, overfallsutteren trekkes til deretter (pos. 5 og 6).
» Koble RS485-kableten til apparatet.


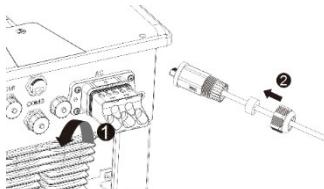


Fig. 20: Føre inn nettverkskabel



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Kabeltilkoblingsbelegg

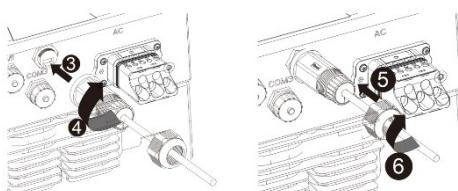


Fig. 22: Koble til nettverkskabel

Symbolforklaring

1	Dekkhette
2	Nettverkskabel
3	Gjengehylse
4	Tetning med overfallsutteren

2 Igangsetting

Merk! Apparatet tas i drift via en app på en mobil sluttenhet. Appen med betegnelsen **KACO Tool** fås for Android eller iOS (se QR-kode for Google Playstore eller App Store i denne korte veilegningen).

En detaljert beskrivelse av WLAN-nettverkskonfigurasjonen, parameterinnstillingene og fastvareoppdateringer finner du i nedlastningsområdet på nettsidene til [KACO new energy](#), under overskriften: **Wi-Fi-app-innstillinger**.

Merk! Du trenger ikke passord for første igangsetting. Et apparatspesifikt passord kreves likevel for senere parameterendringer. Du trenger serienummeret på typeskiltet til apparatet for dette. For å kunne gi deg hjelp raskest mulig noter dette nummeret før du tar kontakt med kundeservice.

3 Vedlikehold og utbedring av feil

3.1 Visuell kontroll

Kontroller produktet og ledningene for ytre synlige skader, og ta hensyn til en eventuell driftsindikatorlampe. Ved skader informerer installatøren. Reparasjoner bør kun utføres av en elektriker.



FARE

Farlig spenning pga. to driftsspenninger

Alvorlige personskader eller død ved berøring av ledninger og/eller klemmer på apparatet.

Utladingstiden til kondensatorene er på inntil 5 minutter.

- › Apparatet må uteslukkende åpnes og vedlikeholdes av en utdannet elektriker godkjent av nettoperatøren.
- › Koble AC- og DC-side fra, og vent i minst 5 minutter.



MERK

Huset til apparatet har ingen komponenter som kan repareres av kunden.

Få riktig drift av apparatet kontrollert av en elektriker med jevne mellomrom, og henvend deg alltid til serviceavdelingen hos systemprodusenten ved problemer.

3.2 Rengjøring

3.2.1 Rengjøre hus og kjølelegemer



FORSIKTIG

Bruk verken trykkluft eller høytrykksspyler!

- › Fjern støv fra oversiden av apparatet regelmessig med en støvsuger eller myk pensel.
- › Fjern eventuelt støv fra ventilasjonsåpningene.



○ Koble fra apparatet i henhold til sikkerhetsreglene på DC- og AC-siden.

1 Rengjør kjølelegemene med trykkluft.

» Slå på apparatet

4 Ta ut av drift og demontering

4.1 Slå av apparatet

FARE

Livsfarlige spenninger foreligger også etter fri- og utkobling av apparatet på tilkoblingene og ledningene i apparatet!



Alvorlige personskader eller død ved berøring av ledninger og/eller klemmer på apparatet.

- › Apparatet må være fast montert før tilkobling til strømmen.
- › Følg alle sikkerhetsforskriftene og de aktuelt gjeldende tekniske tilkoblingsbetingelser fra det ansvarlige energiforsyningsselskapet.
- › Apparatet må utelukkende åpnes og vedlikeholdes av en utdannet elektriker.
- › Slå av nettspenningen ved å deaktivere de eksterne sikringselementene.
- › Kontroller fullstendig strømfrihet med tangeamperemeter på alle AC- og DC-ledninger.
- › Ledninger og/eller klemmer/strømskinner må ikke berøres ved ut- og innkobling av apparatet.
- › Hold apparatet lukket under drift.

ADVARSEL

Forbrenningsfare pga. varme husdeler

Husdelene kan bli svært varme under drift.

- › Berør bare husdekslet til apparatet under drift.

4.2 Deinstallere apparatet

 Apparatet er frakoblet spennin og sikret mot gjeninnkobling.

- 1 Koble AC-tilkoblingspluggen fra apparatet.
 - 2 DC-ledningene kobles fra på DC-pluggforbindelsen og utrustes med beskyttelseshetter.
- » Fortsett med demonteringen etter demontering av apparatet.

4.3 Demontere apparatet

 Apparatet er slått av og demontert.

- 1 Fjern skruen til sikring mot løfting på holderen.
 - 2 Bruk laterale håndtak, og løft apparatet av holderen.
- » Fortsett med pakkingen etter demontering av apparatet.

5 Avhending

FORSIKTIG

Miljøskader ved feil avhending



Både apparatet og tilhørende transportemballasje består overveiende av gjenvinnbare råstoffer.

Apparat: Defekte apparater hører ikke til husholdningsavfallet. Sørg for at gamle apparater og ev. eksisterende tilbehør føres til riktig innleveringssted for avhending.

Emballasje: Sørg for at transportemballasjen føres til riktig innleveringssted for avhending.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Snabbstartsguide

■ **Tysk översättning av den engelska originalversionen**



Elektriker

Viktig säkerhetsanvisning



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Denna bruksanvisning är en del av produkten och måste beaktas. Den måste också förvaras på en plats som alltid är fritt tillgänglig.

Innehåll

1	Installation	208	2	Idrifttagning.....	215
1.1	Säkerhet.....	208	3	Underhåll och störningsåtgärder	216
1.2	Leveransomfattning	208	3.1	Visuell kontroll.....	216
1.3	Välja uppställningsplats	209	3.2	Rengöring.....	216
1.4	Montera väggfästet.....	210	3.2.1	Rengöra hölje och kylkropp	216
1.5	Sätta fast enheten.....	210	4	Urdrifttagning och demontering.....	217
1.6	Utföra den elektriska anslutningen.....	211	4.1	Fränkoppla enheten.....	217
1.6.1	Allmän vy av växelriktaren underifrån.....	211	4.2	Avinstallera enheten	217
1.6.2	Förbereda AC-anslutning	212	4.3	Demontera enheten.....	217
1.6.3	Konfigurera DC-anslutning	213	5	Bortskaffning	217
1.7	Skapa ekvipotentialbindning	214			
1.8	Ansluta WLAN-modul.....	214			
1.9	RS485-anslutning.....	215			

Rättsliga bestämmelser

Informationen i detta dokument ägs av KACO new energy GmbH. Publicering av dokumentet, i sin helhet eller delar av det, kräver skriftligt samtycke av KACO new energy GmbH.

KACO garanti

De aktuella garantivillkoren kan laddas ned på <http://www.kaco-newenergy.com>.

Varumärke

Det tas hänsyn till alla varumärken även om de inte markeras på något särskilt sätt. Att en markering saknas innebär inte nödvändigtvis att en vara eller ett märke får användas fritt.

Programvara

Denna enhet innehåller programvara med öppen källkod som utvecklats av en tredje part och bl.a. licensierats under GPL/LGPL.

1 Installation

1.1 Säkerhet

Innan produkten används för första gången måste dessa säkerhetsanvisningar läsas noggrant.



FARA


Det finns livsfarliga spänningar på anslutningarna och ledningarna i enheten även efter frikoppling och avstängning!

Att vidröra kablarna och/eller klämmoderna/strömskenorna i enheten kan leda till allvarliga personskador eller dödfall.

- › Öppna inte produkten.
- › Enheten måste vara fast monterad innan den elektriska anslutningen.
- › Följ alla säkerhetsföreskrifter och gällande tekniska anslutningsvillkor från den ansvariga leverantören.
- › Enheten får bara monteras, installeras och driftsättas av en behörig elektriker.
- › Stäng av nätspänningen genom att avaktivera de externa säkringsdelarna.
- › Kontrollera fullständig strömfrihet på alla AC- och DC-ledningar med tångamperemeter.
- › Vidrör inte ledningarna och/eller klämmoderna/strömskenorna när du stänger av och slår på enheten.

1.2 Leveransomfattning

Artikel	Beskrivning	Kvantitet
A	Växelrikare	1 styck
B	Väggfäste	1 styck
C	Monteringstillbehörssets: Väggpluggar och sexkantsskruvar (4x) M5×14 mm skruv (2x)	1 set
D	DC-kontakt (Sunclix)	6 par
E	AC-stickkontakt	1 styck
F	WLAN	1 styck
G	Dokumentation	1 set
H	RS485-anslutning	2 styck

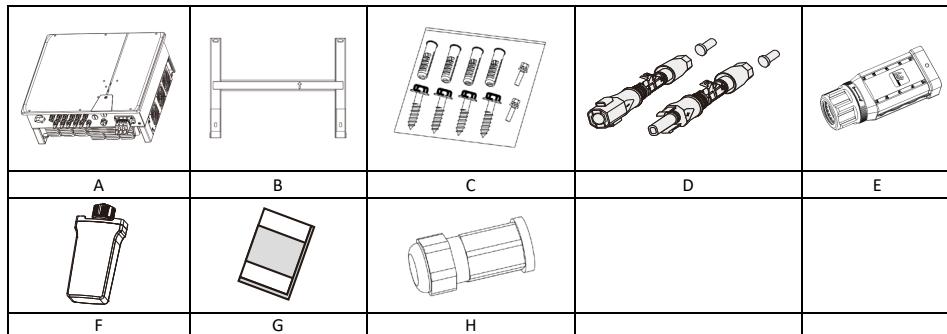

Kontrollera leveransomfattningen

1. Undersök enheten noggrant.
2. Om något av följande föreligger så ska det direkt reklameras hos transportföretaget:
 - Skador på förpackningen som tyder på skador på enheten.
 - Uppenbara skador på enheten.
3. Skicka genast en skadeanmälan till transportföretaget.
4. Skadeanmälan måste finnas hos transportföretaget i skriftlig form inom sex dagar efter att du tagit emot enheten.
Vid behov hjälper vi dig gärna.

1.3 Välja uppställningsplats

Installationsmiljö

1. Se till att växelriktaren installeras utom räckhåll för barn.
2. För att säkerställa optimala driftsförhållanden och lång livslängd bör temperaturen i växelriktarens installationsmiljö vara högst 40 °C.
3. För att undvika direkt solinstrålning, regn, snö och fukt på växelriktaren rekommenderas det att växelriktaren monteras på platser med ett skyddande tak. Täck inte växelriktarens ovansida helt.
4. De monteringstekniska villkoren måste vara lämpliga för växelriktarens vikt och storlek. Växelriktaren är lämplig för montering på en massiv vägg som lutar vertikalt eller bakåt (max. 15°). Det rekommenderas inte att man installerar växelriktaren på en vägg av gipsskivor eller liknande material. Växelriktaren kan orsaka oljud under drift.

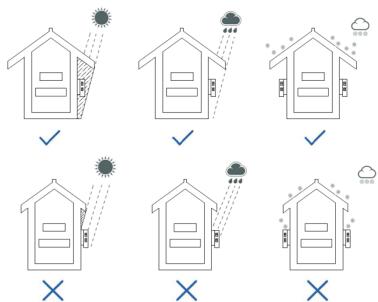


Fig. 1: Enhet vid installation utomhus

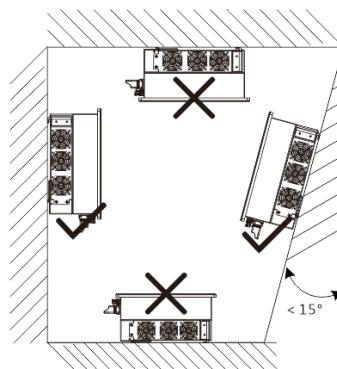


Fig. 2: Tillåtet uppställningsläge

5. För att säkerställa tillräcklig värmeavledning rekommenderas följande avstånd mellan växelriktaren och andra objekt:

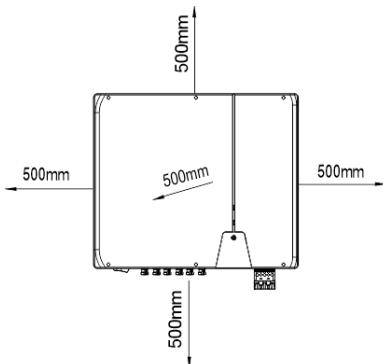


Fig. 3.1: Enhet vid installation utomhus

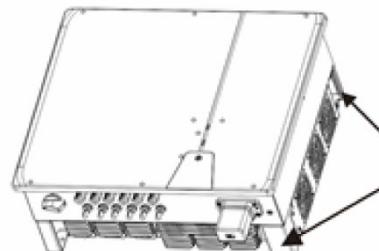


Fig. 3.2: Lyftposition (höger sida)

1.4 Monterna väggfästet

FÖRSIKTIGT

Risk vid användning av olämpligt fästmaterial!

Vid användning av olämpligt fästmaterial kan enheten falla ner och personer skadas allvarligt under enheten.

- › Använd bara fästmaterial som passar monteringsunderlaget. Bifogat fästmaterial är bara avsett för murverk och betong.
- › Monter enbart enheten upprätt.



ANVISNING

Effektminskning pga. värmeeackumulering!



Om man inte tar hänsyn till de rekommenderade minimivstånden kan enheten övergå till effektminskningen pga. bristande ventilation och därmed förbunden värmeutveckling.

- › Håll minimivstånden och se till att det finns tillräckligt god ventilation.
- › Under drift får inga föremål finnas på enhetens kåpa.
- › Kontrollera att inga främmande föremål hindrar värmearvelningen efter att enheten monterats.

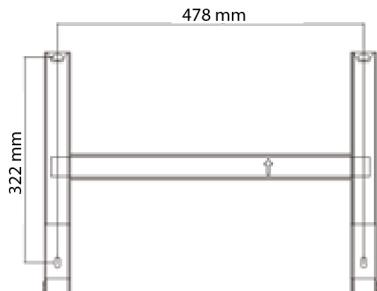


Fig. 4: Hål för väggmontering

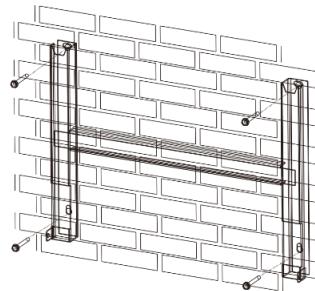


Fig. 5: Montera väggfäste

Bildtext

- 1 Borra fyra hål [Ø 10 mm med djup 70 mm]
- 2 Sätt i skruvar och pluggar

- 3 Montera väggfäste

 Kartong med hållare och monteringsssats har tagits ut ur förpackningen och öppnats.

1 Markera upphängningspositionen enligt hållaren position med fyra markeringar på väggytan.

2 Markera borrhålets positioner och borra fyra hål.

ANVISNING: Minimivstånden mellan två enheter eller mellan enheten och taket/marken har tagits med i beräkningen i ritningen fig 3.1.

3 Fäst hållaren med lämpligt fästmaterial i monteringsssatsen på väggen[XW-10].

ANVISNING: Se till att hållaren är korrekt inritad. Pilen måste peka uppåt och vara synlig när fästet sätts fast.

» Fortsätt med monteringen av enheten.

1.5 Sätta fast enheten

FÖRSIKTIGT

Risk för personskada på grund av felaktigt lyft eller felaktig transport.

Om enheten lyfts upp på ett felaktigt sätt kan enheten tippa och sedan falla.



- › Lyft alltid enheten lodrätt i de avsedda infällda handtagen.

- › Använd klätterhjälpmedel för den valda monteringshöjden.

- › Använd skyddshandskar och skyddsskor när enheten lyfts upp respektive ner.

Lyfta upp och montera enheten

⌚ Väggfäste monterat.

- 1 Lyft anordningen i de infällda handtagen (se fig. 3.2). Beakta enhetens tyngdpunkt!
- 2 Sätt enheten på monteringsbygeln. Kontrollera båda sidorna av kylkroppen för att säkerställa att den sitter fast.
- 3 Sätt i de bifogade skruvarna (2x M5x14mm) på fästjärnet och montera enheten på båda sidor för att säkra den så att den inte lossnar [X P / 2,5 Nm]

» Fortsätt med elinstallationen efter montering av enheten.




Fig. 6: Häng växelriktaren i väggfästet

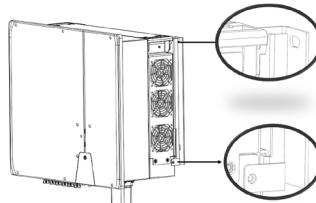


Fig. 7: Kontrollera att enheten sitter ordentligt

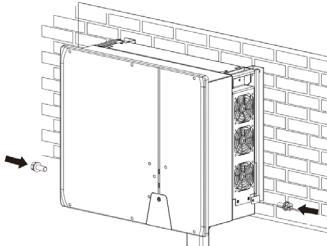


Fig. 8.1: Fästa växelriktaren

1.6 Utföra den elektriska anslutningen

ANVISNING

Välj ledningsdiameter, säkerhetstyp och säkerhetsvärde enligt följande ramvillkor:

Landsspecifika installationsnormer; effektklass för enheten; ledningslängd; typ av ledningsdragning; lokala temperaturer.

1.6.1 Allmän vy av växelriktaren underifrån

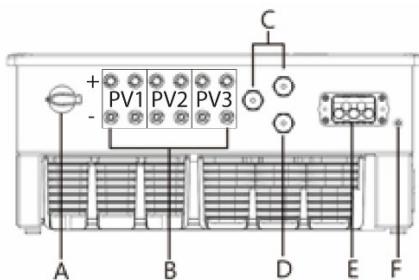


Fig. 8.2: Anslutningssida: Bildtext

A	Integrerad DC-skiljebrytare	D	COM 3 – WiFi-stickanslutning
B	DC-anslutning för PV-generator	E	AC-anslutningsuttag
C	COM1&2 – RJ45 uttag för RS485-anslutning	F	Ekvipotentialbindningens position

1.6.2 Förbereda AC-anslutning

⌚ Du har avslutat monteringen.

- 1 Välj rätt tätningstillbehör. Den rekommenderade ytterdiametern på kabeln för tätningen (fig. 9 / pos. 1) är 20–24 mm.
Den rekommenderade ytterdiametern på kabeln för tätningen (fig. 9 / pos. 2) är 24,5–30 mm.
 - 2 Den rekommenderade kabeltypen är YJVR eller YJV. Skala kabeln [95–100 mm] och dra kabeln genom skyddet.
 - 3 Avisolera ledningar N, L1, L2, L3, PE med 20–25 mm.
- » Utföra den elektriska anslutningen.




Fig. 9: Välja rätt tätning




Fig. 10: Förbereda kabel

Utföra AC-anslutning

⌚ AC-ledningen har förberetts.

- 1 För den konfigurerade kabeln genom muttern och skyddet (fig. 11 pos. 1 & 2) och fäst den till kontakthållaren enligt ledningsordföljden (fig. 11/pos. 3) med den bifogade insektyckeln [**XA_3/4** 4,0 Nm].

- 2 Dra locket (fig. 11, pos. 3) över pluggen så att hålet i locket blir synligt (fig. 12).

- 3 Dra åt muttern med en gaffelnyckel och slutför installationen med ett "klick, klick" [**XW_50** 10,0 Nm].

ANVISNING: AC-kontakten är fast ansluten när denna klickar på plats. (Fig. 13.)

- 4 När muttern är helt åtdragen kan låsringen vridas för att hålla muttern på plats.

- 5 Lägg ledningar fackmässigt och enligt följande regler:

- lägg ledningar runt enheten med ett minsta avstånd på 30 cm.
- lägg aldrig ledningar över halvledare (kylkropp).
- för stora böjningskrafter äventyrrar skyddsklassen. Lägg ledningar med en böjningsradie på minst fyra gånger kabeldiametern.

» Enheten är ansluten till elnätet.




Fig. 11: Ansluta ledningar




Fig. 12: Sätta i skyddet




Fig. 13: Dra åt mutter

Bildtext

1 Tätning

2 Kontakthållare

3 Skydd

4 Mutter

1.6.3 Konfigurera DC-anslutning



Risk för elektriska stötar!

Att vidrör strömförande anslutningar kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Vid solstrålning på PV-generatorn finns det en likspänning i de öppna ändarna på DC-ledningarna.

- › Se till att PV-modulerna har god isolering mot jord.
- › På den kallaste dagen enligt statistiska data får den maximala utgångsspänningen för PV-modulerna inte överstiga den maximala ingångsspänningen för växelriktnet.
- › Kontrollera DC-ledningarnas polaritet.
- › Det har kontrollerats att det inte finns någon DC-spänning.
- › Koppla inte från DC-kontakten under belastning.




Fig. 14: Infoga ledningar




Fig. 15: Skjuta in insatsen i hylsan




Fig. 16: Kontrollera fästet

Bildtext

1	Ledning för DC-anslutning	5	Kabelförskruvning
2	Fjäder	6	Stickkontakt
3	Insats	7	Koppling
4	Hylsa		

⌚ Du har avslutat monteringen.

⌚ **ANVISNING:** Se innan isoleringen till att du inte skär av enskilda trådar.

- 1 För försiktig i isolerade ledningar med tvinnade flätor till anslutningen.

ANVISNING: Kabeländarna måste vara synliga i fjädern.

- 2 Stäng fjädern så att fjädern hakar i och tryck in insatsen i hylsan.

- 3 Kontra kabelförskruvningen och dra åt [KNW_15 / 1,8 Nm].

- 4 Foga samman insatsen med kontakten.

» Utföra den elektriska anslutningen

Ansluta PV-generatorn

⌚ DC-kontakten måste konfigureras och PV-generatorn kontrolleras för att säkerställa att det inte finns något jordfel.

ANVISNING: Notera den olika strömkapaciteten för PV1, PV2 och PV3 beroende på enhetens effektklass! Se max. ingångsström i databladet samt i den kompletta handboken.

- 1 Ta bort skyddslocken från de DC-anslutningar som behövs på enhetens undersida.

- 2 Sätt i DC-stickkontakterna parvis i anslutningskontakt för DC-plus och DC-minus (se fig. 8.2.)

» Enheten är ansluten till PV-generatorn.

1.7 Skapa ekvipotentialbindning



ANVISNING

Beroende på de lokala installationsföreskrifterna kan det eventuellt vara nödvändigt att jorda enheten med en annan jordanslutning. I detta fall kan den gängade bulten på undersidan av enheten användas.

- ⌚ Enheten är monterad på hållaren.

- 1 För in jordledaren i en lämplig M5-ringkabelsko och krimpa kontakten.
 - 2 Rikta in genomföringsuttag mot jordledaren på skruven.
 - 3 Skruva fast skruven ordentligt i höljet [P_2/ 2,5 Nm].
- » Hölje ingår i ekvipotentialbindningen




Fig. 17: Anslut till jord

1.8 Ansluta WLAN-modul



ANVISNING

Risk för skador på växelriktaren på grund av elektrostatisk urladdning

Inre komponenter i växelriktaren kan skadas irreparabelt på grund av elektrostatisk urladdning.

- › Jorda dig innan du vidrör komponenter.
- › COM3-anslutningen är endast lämplig för den medföljande WiFi-stickan eller 4G-stickan som kan fås från KACO new energy.

- ⌚ Enheten är monterad på hållaren.

- 1 Ta bort locket från COM3-anslutningen
 - 2 Sätt i WLAN-modulen i den befintliga anslutningen och anslut den till anslutningen med muttern på WLAN-modulen.
 - 3 Se till att modulen är ordentligt ansluten och att etiketten är synlig på modulen.
- » WLAN-modulen är ansluten till enheten.




Fig. 18: Ta bort skyddet




Fig. 19: Ansluta WLAN-stickan

1.9 RS485-anslutning



ANVISNING

En nätverkskabel av kategori 5E eller högre krävs för anslutning till RJ45-uttaget.
För utomhusbruk är en UV-beständighet samt en maximal installationslängd (över alla växelriktare) på 1 000 m tillåten.

Risk för skador på växelriktaren på grund av elektrostatisk urladdning

Inre komponenter i växelriktaren kan skadas irreparerabelt på grund av en felaktig ledningsdragning mellan effekt- och signalkabel. Alla garantianspråk blir därmed ogiltiga.
» Se till att kabeln läggs korrekt.

⌚ Enheten är monterad på hållaren.

- 1 Skruva av skyddslocket på kommunikationsporten (COM1 eller COM2) (se bilden nedan, observera pilarnas sekvens och riktningar). För nätverkskabeln genom den gångade hylsan (inkl. svivelmutter).
- 2 För nätverkskabeln genom den gångade hylsan (inkl. svivelmutter).
- 3 Konfigurera kommunikationslinjen som visas i figur 21 (enligt DIN 46228-4, som tillhandahålls av kunden).
- 4 Sätt i nätverkskabeln i COM1 eller COM2 (se fig. 19. Beakta sekvensen och pilarnas riktning)
- 5 Dra åt den gångade hylsan och dra sedan åt svivelmuttern i änden (pos 5 och 6).
» RS485-kabeln är ansluten till enheten.

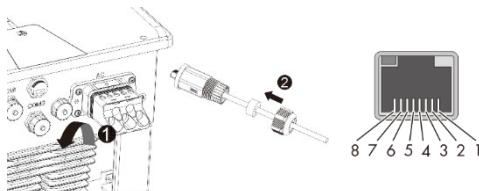


Fig. 20: Föra in nätverkskabel

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Fig. 21: Tilldelning av kabelanslutning

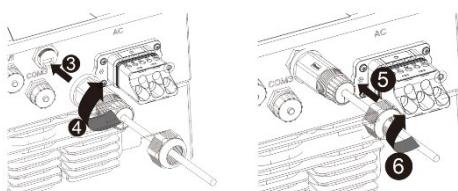


Fig. 22: Ansluta nätverkskabel

Bildtext

1	Skyddslock
2	Nätverkskabel
3	Gångad hylsa
4	Tätning med svivelmutter

2 Idrifttagning

Anvisning: Enheten tas i drift via en app med en mobil terminal. Appen med namnet **KACOTool** är tillgänglig för Android eller iOS (se QR-koden för Google Playstore eller App Store som bifogas denna snabbstartsguide).

En detaljerad beskrivning av WLAN-nätverkskonfiguration, parameterinställningar och uppdateringar av inbyggd programvara finns i nedladdningsområdet för [KACO new energys](#) hemsida under användningsanvisning: **WiFi app-inställningar**.

Anvisning: Inget lösenord krävs för inledande idrifttagning. Ett enhetsspecifikt lösenord krävs dock för senare parameterändringar. För detta ändamål krävs serienumret på enhetens typskylt. För att du ska kunna få hjälp så snabbt som möjligt, anteckna detta nummer innan du kontaktar vår kundtjänst.

3 Underhåll och störningsåtgärder

3.1 Visuell kontroll

Kontrollera om produkten och ledningarna har synliga yttre skador och var uppmärksam på en eventuell driftsstatusvisning. Vid skador ska du meddela din installatör. Reparationer får endast utföras av behörig elektriker.



FARA

Farlig spänning pga. två driftspänningar

Att vidröra kablarna och/eller klämmorna på enheten kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

Det tar upp till 5 minuter för kondensatorerna att ladda ur.

- » Enheten får bara öppnas och underhållas av en behörig elektriker som godkänts av nätoperatören.
- » Koppla från AC- och DC-sidan och vänta i minst 5 minuter.



ANVISNING

Enhetens hölje innehåller inga komponenter som kan repareras av kunden.

Låt en behörig elektriker regelbundet kontrollera att enheten arbetar korrekt och kontakta alltid systemtillverkarens service vid problem.

3.2 Rengöring

3.2.1 Rengöra hölje och kylkropp



FÖRSIKTIGT

Använd inte tryckluft eller högtrycksvätt!

- » Avlägsna regelbundet damm från toppen av enheten med en dammsugare eller mjuk pensel.
- » Ta eventuellt bort damm på ventilationsinloppen.

 Lås upp enheten enligt säkerhetsreglerna på DC- och AC-sidan.

1 Rengör kylkroppen med tryckluft.

» Koppla till enheten

4 Urdrifttagning och demontering

4.1 Frånkoppla enheten

FARA

Det finns livsfarliga spänningar på anslutningarna och ledningarna i enheten även efter frikoppling och **avstängning!**



Att vidröra kablarna och/eller klämmorna på enheten kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.

- › Enheten måste vara fast monterad innan den elektriska anslutningen.
- › Följ alla säkerhetsföreskrifter och gällande tekniska anslutningsvillkor från den ansvariga leverantören.
- › Enheten får bara öppnas och underhållas av en behörig elektriker.
- › Stäng av nätspänningen genom att avaktivera de externa säkringsdelarna.
- › Kontrollera fullständig strömfrihet på alla AC- och DC-ledningar med tångamperemeter.
- › Vidrör inte ledningarna och/eller klämmorna/strömskenorna när du stänger av och slår på enheten.
- › Håll enheten stängd under drift.

VARNING



Risk för brännskador pga. varma höljesdelar

Höljesdelarna kan bli varma under drift.

- › Under drift får man bara röra vid höljets lock.

4.2 Avinstallera enheten

- ⌚ Enhet kopplad spänningsfri och säkrad mot återinkoppling.
 - 1 Koppla bort AC-anslutningskontakten från enheten.
 - 2 Ta bort DC-ledningarna på DC-kontakterna och sätt på skyddslock.
- » Fortsätt med demonteringen efter demontering av enheten.

4.3 Demontera enheten

- ⌚ Enheten är frånkopplad och avinstallerad.
 - 1 Ta bort skruven som ser till att de inte lossnar på hållaren.
 - 2 Använd infällda grepp på sidan och lyft enheten från hållaren.
- » Fortsätt med packningen efter demontering av enheten.

5 Bortskaffning

FÖRSIKTIGT



Risk för miljöskador vid felaktig bortskaffning

Både enheten och den tillhörande transportförpackningen består till största delen av återvinningsbara material.

Enhet: Defekta enheter och tillbehör får inte slängas i hushållsavfallet. Se till att den gamla enheten och ev. befintliga tillbehör bortskaffas korrekt.

Förpackning: Se till att transportförpackningen bortskaffas korrekt.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Krátky návod

■ Slovenský preklad nemeckej verzie



Kvalifikovaný elektrikár
Dôležité bezpečnostné pokyny



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Tento návod je súčasťou výrobku a musí sa dodržiavať. Okrem toho sa musí uschovávať na mieste, ktoré je vždy voľne prístupné.

Obsah

1	Inštalácia.....	220	2	Uvedenie do prevádzky.....	227
1.1	Bezpečnosť.....	220	3	Údržba a odstraňovanie porúch.....	228
1.2	Rozsah dodávky.....	220	3.1	Vizuálna kontrola.....	228
1.3	Výber miesta inštalácie	221	3.2	Čistenie.....	228
1.4	Montáž nástenného držiaka	222	3.2.1	Čistenie krytu a chladiaceho telesa	228
1.5	Pripravenie zariadenia	222	4	Vyradenie z prevádzky a demontáž.....	229
1.6	Realizácia elektrického pripojenia.....	223	4.1	Vypnutie zariadenia.....	229
1.6.1	Všeobecný pohľad na striedač zdola.....	223	4.2	Odinštalovanie zariadenia	229
1.6.2	Príprava pripojenia AC.....	224	4.3	Demontáž zariadenia	229
1.6.3	Konfigurácia pripojenia DC.....	225	5	Likvidácia.....	229
1.7	Vytvorenie výrovnania potenciálov.....	226			
1.8	Pripojenie modulu WLAN	226			
1.9	Pripojenie RS485	227			

Právne ustanovenia

Informácie uvedené v tomto dokumente sú vlastníctvom spoločnosti KACO new energy GmbH. Zverejňovanie celého dokumentu alebo jeho časti si vyžaduje písomný súhlas od spoločnosti KACO new energy GmbH.

Záruka KACO

Aktuálne záručné podmienky si môžete stiahnuť na internetovej adrese <http://www.kaco-newenergy.com>.

Ochranná značka

Všetky ochranné značky sa uznávajú, aj keď nie sú osobitne označené. Chýbajúce označenie neznamená, že tovar alebo značka sú voľné.

Softvér

Toto zariadenie obsahuje open source softvér, ktorý je vyvinutý tretími osobami a o. i. je licencovaný pod GPL, resp. LGPL.

1 Inštalácia

1.1 Bezpečnosť

Skôr ako výrobok prvý raz použijete, pozorne si prečítajte tieto bezpečnostné pokyny.

NEBEZPEČENSTVO


Aj po odpojení a vypnutí zariadenia existuje na prípojkách a vedeniach v zariadení životu nebezpečné napätie!

Dotknutie sa vedení a/alebo svoriek/prípojníc v zariadení môže viesť k ľažkým poraneniam alebo k smrti.

- › Výrobok neotvárajte.
- › Zariadenie musí byť pred elektrickým pripojením pevne namontované.
- › Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy a aktuálne platné technické podmienky pripojenia od príslušného dodávateľa elektrickej energie.
- › Zariadenie môže montovať, inštalovať a uviest do prevádzky výlučne uznaný kvalifikovaný elektrikár.
- › Sieťové napätie vypnite deaktivovaním externých poistných prvkov.
- › Pomocou kliešťového ampérmetra skontrolujte, či sú všetky vedenia AC a DC bez elektrického prúdu.
- › Pri vypínaní a zapínaní zariadenia sa nedotýkajte vedení a/alebo svoriek/prípojníc.

1.2 Rozsah dodávky

Výrobok	Opis	Množstvo
A	Striedač	1 ks
B	Nástenný držiak	1 ks
C	Súprava montážneho príslušenstva: Hmoždinky do steny a skrutky so šesťhrannou hlavou (4x) Skrutka M5x14 mm (2x)	1 súprava
D	Konektor DC (Sunclix)	6 párov
E	Konektor AC	1 ks
F	WLAN	1 ks
G	Dokumentácia	1 súprava
H	Pripojenie RS485	2 ks

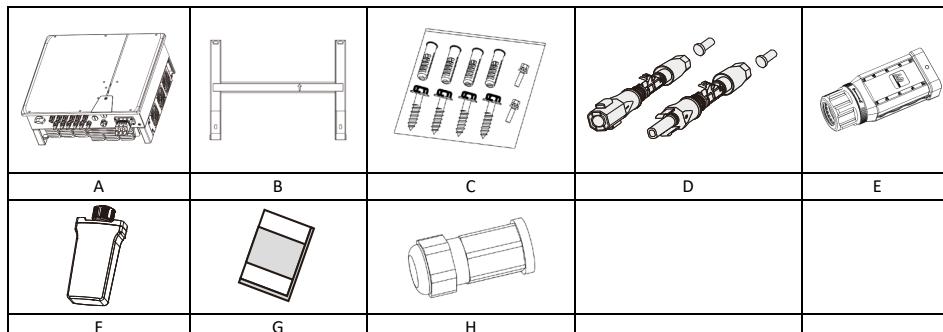


Kontrola rozsahu dodávky

1. Zariadenie dôkladne skontrolujte.
2. U prepravej firmy bezodkladne reklamujte:
 - Poškodenia obalu, z ktorých sa dajú usúdiť poškodenia zariadenia.
 - Zjavné poškodenia zariadenia.
3. Hlásenie škôd ihneď odovzdajte prepravej firme.
4. Hlásenie škôd musí mať prepravná firma písomne k dispozícii do šiestich dní od prijatia zariadenia. V prípade potreby vám radi pomôžeme.


1.3 Výber miesta inštalácie

Okolité prostredie inštalácie

1. Zabezpečte, aby sa striedač nainštaloval mimo dosahu detí.
2. Na zaručenie optimálneho prevádzkového stavu a dlhej životnosti by mala byť teplota v okolitej prostredí inštalácie striedača max. 40 °C.
3. Aby sa zabránilo priamemu slnečnému žiareniu, pôsobeniu dažďa, snehu a vlhkosti na striedači, odporúčame namontovať striedač na miestach, ktoré majú ochrannú strechu. Vrchnú stranu striedača úplne neprikrývajte.
4. Technické podmienky montáže musia vyhovovať hmotnosti a veľkosti striedača. Striedač je vhodný na montáž na masívnu stenu, ktorá je zvislá alebo naklonená dozadu (max. 15°). Neodporúčame inštalovať striedač na stenu zo sadrokartónových dosiek alebo podobných materiálov. Striedač môže počas prevádzky vydávať zvuky.

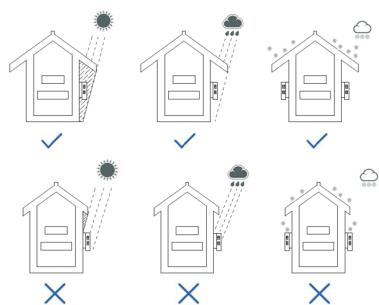


Obr. 1: Zariadenie pri vonkajšej inštalácii

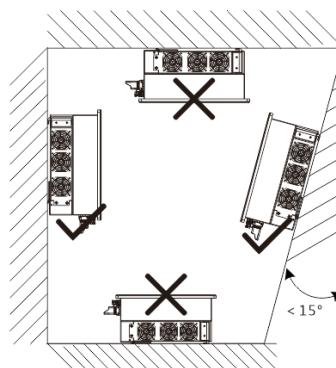


Obr. 2: Dovolená poloha inštalácie

5. Aby sa zaručilo dostatočné odvádzanie tepla, odporúčame nasledujúce vzdialosti medzi striedačom a inými objektmi:

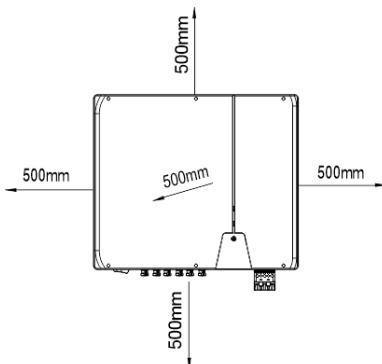

Obr. 3.1: Zariadenie pri vonkajšej inštalácii

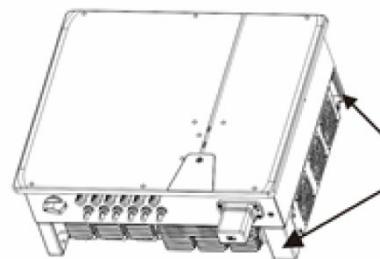

Obr. 3.2: Zdvívacia poloha (pravá strana)

1.4 Montáž nástenného držiaka

⚠ POZOR

Nebezpečenstvo pri použití nevhodného upevňovacieho materiálu!

Pri použití nevhodného upevňovacieho materiálu môže zariadenie spadnúť a ľahko poraníť osoby, ktoré sa pod ním nachádzajú.

- › Používajte len upevňovací materiál vhodný pre montážny podklad. Priložený upevňovací materiál je vhodný len pre murivo a betón.
- › Zariadenie montujte iba vzpriamene.


UPOZORNENIE

Zniženie výkonu v dôsledku nahromadenia tepla!




Pri nedodržaní odporúčaných minimálnych vzdialenosí môže na zariadení dôjsť k obmedzenej regulácii výkonu v dôsledku nedostatočného vetrania a s tým spojenej tvorby tepla.

- › Dodržte minimálne vzdialenosí a zabezpečte dostatočné odvádzanie tepla.
- › Počas prevádzky sa na kryte zariadenia nesmú nachádzať žiadne predmety.
- › Zabezpečte, aby po montáži zariadenia žiadne cudzie látky nebránili odvádzaniu tepla.

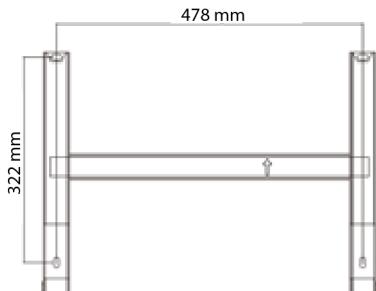

Obr. 4: Otvory pre montáž na stenu

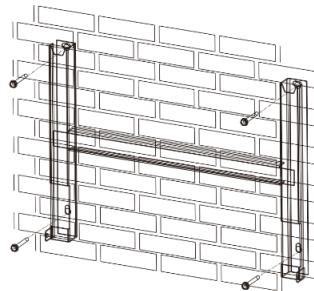

Obr. 5: Montáž nástenného držiaka

Legenda

1 Vyvŕtanie štyroch otvorov [\varnothing 10 mm s hĺbkou 70 mm]	3 Montáž nástenného držiaka
2 Zavedenie skrutiek a hmoždiniek	
○ Kartón s držiakom a montážou súpravou vybratý z obalu a otvorený.	
1 Pomocou štyroch značiek na ploche steny označte polohu zavesenia podľa polohy držiaka.	
2 Označte polohy vŕtaných otvorov a vyvŕtajte štyri otvory.	
UPOZORNENIE: Minimálne vzdialenosí medzi dvoma zariadeniami, resp. zariadením a stropom, resp. podlahou sú už zohľadnené vo výkrese obr. 3.1.	
3 Upevnite držiak na stenu pomocou vhodného upevňovacieho materiálu z montážnej súpravy KXW-10.	
UPOZORNENIE: Dbajte na správne vyrovnanie držiaka. Šípka musí smerovať nahor a musí byť viditeľná, keď sa držiak upevní..	
» Pokračujte s montážou zariadenia.	

1.5 Prievnenie zariadenia

⚠ POZOR

Nebezpečenstvo poranenia v dôsledku neodborného zdvíhania a prepravovania.


Pri neodbornom zdvíhaní sa môže zariadenie prevrátiť a potom spadnúť.

- › Zariadenie zdvíhajte vždy vzívo za určené uchopovacie priehlbiny.
- › Použite výstupnú pomôcku pre zvolenú montážnu výšku.
- › Pri zdvíhaní a snímaní zariadenia používajte ochranné rukavice a bezpečnostnú obuv.


Zdvihnutie a montáž zariadenia

- ⌚ Nástenný držiak je namontovaný.
- 1 Zdvíhajte zariadenie za uchopovacie priečinky (pozri obr. 3.2). Dbajte na ťažisko zariadenia!
- 2 Nasadte zariadenie na montážny strmeň. Skontrolujte obidve strany chladiaceho telesa, aby ste sa uistili, že je pevne osadené.
- 3 Priložené skrutky (2x M5x14mm) vložte na príložku držiaka a namontujte zariadenie z obidvoch strán za účelom zaistenia proti vybratiu [\times P / 2,5 Nm]


» Po montáži zariadenia pokračujte s elektrickou inštaláciou.



Obr. 6: Zavesenie striedača do nástenného držiaka

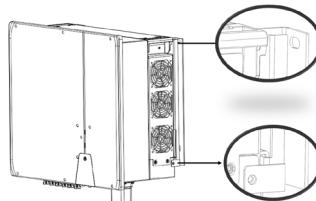

Obr. 7: Kontrola bezpečného osadenia zariadenia

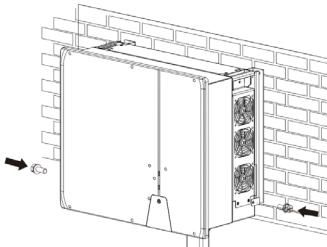

Obr. 8.1: Upevnenie striedača


1.6 Realizácia elektrického pripojenia



UPOZORNENIE

Prierez vedenia, druh zaistenia a hodnotu zaistenia zvoľte podľa nasledujúcich rámcových podmienok:
Inštalačné normy špecifické pre danú krajinu; výkonová trieda zariadenia; dĺžka vedenia; spôsob uloženia vedenia; miestne teploty.

1.6.1 Všeobecný pohľad na striedač zdola

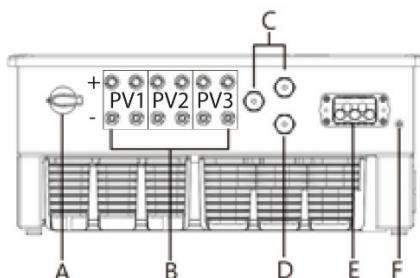


Obr. 8.2: Pripájacia strana: Legenda

A	Integrovaný odpojovač DC	D	COM 3 – pripojenie WiFi adaptéra
B	Prípojka DC pre PV generátor	E	Zdierka AC
C	COM1&2 – RJ45 zdierka pre pripojenie RS485	F	Pozícia vyravnania potenciálov


1.6.2 Príprava pripojenia AC

Ukončili ste montáž.

- 1 Zvolte správne tesniace príslušenstvo. Odporúčaný vonkajší priemer kábla pre tesnenie (obr. 9/pol. 1) je 20 – 24 mm.
Odporúčaný vonkajší priemer kábla pre tesnenie (obr. 9/pol. 2) je 24,5 – 30 mm.
 - 2 Odporúčaný typ kábla je YJVR alebo YJV. Odstráňte plášť kábla [95 – 100 mm] a kábel preveďte cez kryt.
 - 3 Odizolujte žily N, L1, L2, L3, PE okolo 20 – 25 mm.
- » Realizácia elektrického pripojenia.



Obr. 9: Voľba správneho tesnenia



Obr. 10: Príprava kábla

Realizácia pripojenia AC


U Vedenie AC bolo pripravené.

- 1 Konfigurovaný kábel preveďte cez maticu a kryt (obr. 11 pol. 1 a 2) a podľa poradia vedení na držiaku kontaktov (obr. 11/pol. 3) ho upevnite pomocou priloženého imbusového klúča [$\text{XA}_3/4,0 \text{Nm}$].
- 2 Kryt (obr. 11, pol. 3) pretiahnite cez zástrčku tak, aby bol viditeľný otvor v kryte (obr. 12)..
- 3 Utiahnite maticu pomocou vidlicového klúča a inštaláciu ukončite s dvojnásobným kliknutím [$\text{XW}_50/10,0 \text{Nm}$].


UPOZORNENIE: Konektor AC je pevne spojený vtedy, keď počuteľne zapadne. (Obr. 13.)

- 4 Keďže matica úplne utiahnutá, môže sa poistný krúžok otočiť, aby sa matica zafixovala.
- 5 Uložte vedenia odborne a podľa nasledujúcich pravidiel:
 - Vedenia uložte okolo zariadenia s minimálnou vzdialenosťou 30 cm.
 - Vedenia nikdy neukladajte cez polovodíče (chladiacie teleso).
 - Príliš veľké ohýbacie sily ohrozujú druh krytia. Vedenia ukladajte s polomerom ohybu zodpovedajúcim najmenej štvornásobku priemera kábla.


» Zariadenie je pripojené na napájaciu sieť.



Obr. 11: Pripojenie žíl



Obr. 12: Nasadenie krytu



Obr. 13: Utiahnutie matice

Legenda

- | | |
|--------------------|----------|
| 1 Tesnenie | 3 Kryt |
| 2 Držiak kontaktov | 4 Matica |


1.6.3 Konfigurácia pripojenia DC

NEBEZPEČENSTVO


Ohrzenie života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom!

Dotknutie sa pripojok pod napäťom vedie k ťažkým poraneniam alebo k smrti. Pri slnečnom žiareni na PV generátor existuje na otvorených koncoch vedení DC jednosmerné napätie.


- > Zabezpečte, aby mali PV moduly dobrú izoláciu voči zemi.
- > V najchladnejší deň podľa štatistických údajov nesmie maximálne napätie naprázdno na PV moduloch prekročiť maximálne vstupné napätie strieľača.
- > Skontrolujte polaritu vedení DC.
- > Zabezpečený beznapäťový stav DC.
- > Konektory DC neodpájajte pod záťažou.



Obr. 14: Zavedenie žil



Obr. 15: Zasunutie násadec do puzdra



Obr. 16: Kontrola upevnenia

Legenda

1	Žila pre pripojenie DC	5	Kálová priechodka
2	Pružina	6	Kontaktná zástrčka
3	Násadec	7	Spojka
4	Puzdro		

Ukončili ste montáž.

UPOZORNENIE: Pred izolovaním dávajte pozor na to, aby ste neodrezali žiadne jednotlivé žily.

1 Izolované žily so skrútenými prameňmi zavedte opatrné až na doraz.

UPOZORNENIE: Konce prameňov musia byť viditeľné v pružine.

2 Pružinu zatvorite tak, aby zapadla a zasuňte násadec do puzdra.

3 Zaistite a utiahnite kálovú priechodku [$\text{N}_\text{W}_{15}/\text{mm}^2$ 1,8 Nm].

4 Spojte násadec s kontaktnou zástrčkou.

» Realizácia elektrického pripojenia

Pripojenie PV generátora

U Aby sa zabezpečilo, že neexistuje zemný skrat, musí sa nakonfigurovať konektor DC a skontrolovať PV generátor.

UPOZORNENIE: Majte na pamäti odlišnú prúdovú zaťažiteľnosť PV1, PV2 a PV3 v závislosti od výkonovej triedy zariadenia! Pozri max. vstupný prúd uvedený v liste technických údajov, ako aj v kompletnej príručke.

1 Odoberte ochranné krytky z potrebných prípojok DC na spodnej strane zariadenia.

2 Zasuňte konektory DC párovo do pripájacích konektorov DC plus a DC minus (pozri obr. 8.2).

» Zariadenie je spojené s PV generátorom.

1.7 Vytvorenie vyrovnania potenciálov



UPOZORNENIE

V závislosti od miestnych inštalačných predpisov môže byť potrebné uzemniť zariadenie pomocou druhej uzemňovacej pripojky. Na tento účel sa môže použiť závitový čap na spodnej strane zariadenia.


- ⌚ Zariadenie je namontované na držiaku.

1 Zavedte uzemňovací vodič do vhodného káblového očka M5 a kontakt zakrimpujte.

2 Vyrovnajte vývod uzemnenia s uzemňovacím vodičom na skrutke.

3 Zaskrutkujte skrutku pevne do krytu [P_2/ 2,5 Nm].

» Kryt je zahrnutý do vyrvania potenciálov



Obr. 17: Pripojenie uzemnenia

Legenda

1	Káblové očko M5	2,5 Nm
2	Uzemnenie – ochranný vodič	16 – 25 mm ²
3	Skrutka M5 (už namontovaná)	

1.8 Pripojenie modulu WLAN



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poškodenia striedača elektrostatickým výbojom

Vnútorné konštrukčné diely striedača sa môžu nenapraviteľne poškodiť elektrostatickým výbojom.

- › Skôr ako sa budete dotýkať konštrukčných dielov, uzemnite sa.
- › Prípojka COM3 je vhodná len pre WiFi adaptér zahrnutý v rozsahu dodávky alebo adaptér 4G voliteľne dostupný od spoločnosti KACO new energy.


- ⌚ Zariadenie je namontované na držiaku.

1 Odstráňte krytku z prípojky COM3


2 Zasuňte modul WLAN do existujúcej prípojky a upevnite ho v prípojke pomocou matice modulu WLAN.

3 Uistite sa, či je modul pevne pripojený a či je vidieť štítok na module.

» Modul WLAN je pripojený na zariadenie.



Obr. 18: Odstránenie krytu



Obr. 19: Pripojenie WLAN adaptéra

1.9 Pripojenie RS485



UPOZORNENIE

Na pripojenie k zdierke RJ45 je potrebný sieťový kábel kategórie 5E alebo vyššej.

Pre vonkajšie použitie je dovolená odolnosť voči UV a maximálna inštalačná dĺžka (cez všetky striedače) 1000 m.


Nebezpečenstvo poškodenia striedača elektrostatickým výbojom

Vnútorné komponenty striedača sa môžu nenapráviteľne poškodiť nesprávnym prepojením medzi výkonovými a signálnymi káblami. Všetky nároky na záruku sa tým stávajú neplatnými.

» Dbajte na správne obsadenie kábla.

⑤ Zariadenie je namontované na držiaku.

- 1 Odskrutujte snímateľný kryt komunikačnej prípojky (COM1 alebo COM2) (pozri znázornenie dole, dodržte poradie a smer šípok). Prevedte sieťový kábel cez závitové puzdro (vrát. prevlečnej matice).
 - 2 Prevedte sieťový kábel cez závitové puzdro (vrát. prevlečnej matice).
 - 3 Nakonfigurujte komunikačné vedenie, ako je to znázorené na obrázku 21 (podľa DIN 46228-4, poskytnuté zo strany zákazníka).
 - 4 Zasuňte sieťový kábel do COM1 alebo COM2 (p. obr. 19, dodržte poradie a smer šípok).
 - 5 Utiahnite závitové puzdro, potom na konci utiahnite prevlečnú maticu (pol. 5 a 6).
- » Kábel RS485 je pripojený na zariadenie.

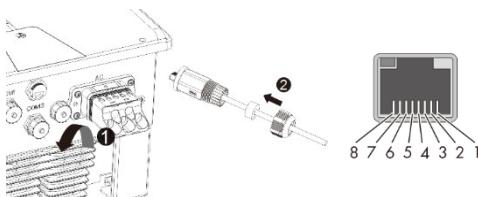


Obr. 20: Zavedenie sieťového kábla

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
 Pin 2=TX_RS485B
 Pin 3=NC
 Pin 4=GND
 Pin 5=NC
 Pin 6=NC
 Pin 7=NC
 Pin 8=NC

Obr. 21: Obsadenie káblovej prípojky

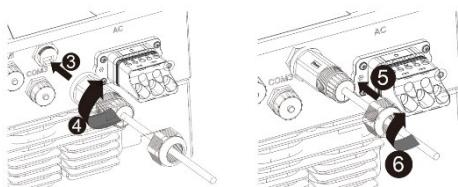

Obr. 22: Pripojenie sieťového kábla

Legenda

1	Snímateľný kryt
2	Sieťový kábel
3	Závitové puzdro
4	Tesnenie s prevlečnou maticou

2 Uvedenie do prevádzky

Upozornenie: Zariadenie sa uvádzá do prevádzky prostredníctvom aplikácie na mobilnom koncovom zariadení. Aplikácia s označením **KACO Tool** je k dispozícii pre Android alebo iOS (pozri QR kód pre Google Playstore alebo App Store v prílohe tohto krátkeho návodu).

Detailný opis konfigurácie siete WLAN, nastavení parametrov a aktualizácií firmvéru nájdete v časti Download na domovskej stránke [KACO new energy](#) pod upozornením k aplikácii: **Nastavenia aplikácie Wi-Fi**.

Upozornenie: Pre prvé uvedenie do prevádzky nie je potrebné heslo. Heslo špecifické pre zariadenie sa však vyžaduje pre neskôršie zmeny parametrov. K tomu je potrebné sériové číslo na typovom štítku zariadenia. Aby sme vám mohli poskytnúť čo najrýchlejšiu podporu, poznačte si toto číslo, skôr ako sa skontaktujete s našim zákazníckym servisom.

3 Údržba a odstraňovanie porúch

3.1 Vizuálna kontrola

Skontrolujte výrobok a vedenia vzhľadom na zvonku viditeľné poškodenia a dávajte prípadne pozor na indikáciu prevádzkového stavu. V prípade poškodení upovedomte svojho inštalatéra. Opravy smie vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.



NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečné napätie v dôsledku dvoch prevádzkových napäťí

Dotknutie sa vedení a/alebo svoriek na zariadení môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k smrti.
Čas vybitia kondenzátorov je do 5 minút.

- › Zariadenie môže otvárať a údržbu na ňom vykonávať výlučne uznaný kvalifikovaný elektrikár,
schválený prevádzkovateľom elektrickej siete.
- › Odpojte stranu AC a DC a počkajte najmenej 5 minút.



UPOZORNENIE

Kryt zariadenia neobsahuje žiadne konštrukčné diely, ktoré by mohol opravovať zákazník.

V pravidelných intervaloch nechajte skontrolovať riadnu prevádzku zariadenia prostredníctvom kvalifikovaného elektrikára a v prípade problémov sa vždy obráťte na servis výrobcu systému.

3.2 Čistenie

3.2.1 Čistenie krytu a chladiaceho telesa



POZOR

Nepoužívajte stlačený vzduch ani vysokotlakový čistič!

- › Z vrchnej strany zariadenia pravidelne odstraňujte prach pomocou vysávača alebo mäkkého štetca.
- › Prípadne odstraňte prach z vetracích prívodov.

⌚ Odpojte zariadenie v súlade s bezpečnostnými pravidlami na strane DC a AC.

1 Vyčistite chladiace teleso.

» Zapnutie zariadenia

4 Vyradenie z prevádzky a demontáž

4.1 Vypnutie zariadenia

NEBEZPEČENSTVO

Aj po odpojení a vypnutí zariadenia existuje na prípojkách a vedeniach v zariadení životu nebezpečné napätie!



Dotknutie sa vedení a/alebo svoriek na zariadení môže viesť k ťažkým poraneniam alebo k smrti.

- › Zariadenie musí byť pred elektrickým pripojením pevne namontované.
- › Dodržiavajte všetky bezpečnostné predpisy a aktuálne platné technické podmienky pripojenia od príslušného dodávateľa elektrickej energie.
- › Zariadenie môže otvárať a údržbu na ňom vykonávať výlučne uznaný kvalifikovaný elektrikár.
- › Sieťové napätie vypnite deaktivovaním externých poistných prvkov.
- › Pomocou klieštového ampérmetra skontrolujte, či sú všetky vedenia AC a DC bez elektrického prúdu.
- › Pri vypínaní a zapínaní zariadenia sa nedotýkajte vedení a/alebo svoriek/prípojníc.
- › Zariadenie počas prevádzky udržujte zatvorené.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo popálenia horúcimi časťami krytu

Časti krytu sa môžu počas prevádzky rozhorúčiť.

- › Počas prevádzky sa dotýkajte len veka krytu zariadenia.

4.2 Odinštalovanie zariadenia

 Zariadenie odpojené od napäťia a zaistené proti opäťovnému zapnutiu.

- 1 Odpojte od zariadenia pripájací konektor AC.
 - 2 Odpojte vedenia DC na konektorech DC a pripojené ochranné krytky.
- » Po odmontovaní zariadenia pokračujte s demontážou.

4.3 Demontáž zariadenia

 Zariadenie vypnuté a odinštalované.

- 1 Odstráňte z držiaka skrutku na zaistenie proti vybratiu.
 - 2 Použite bočné uchopovacie priehlbiny a nadvihnite zariadenie z držiaka.
- » Po odmontovaní zariadenia pokračujte so zabalením.

5 Likvidácia

POZOR

Škody na životnom prostredí pri neodbornej likvidácii

Zariadenie, ako aj príslušný prepravný obal pozostávajú prevažne z recyklovaiteľných surovín.

Zariadenie: Chybne zariadenia a príslušenstvo nepatria do domového odpadu. Zabezpečte, aby sa použité zariadenia a príp. existujúce príslušenstvo odovzdali na riadnu likvidáciu.

Obal: Zabezpečte, aby sa prepravný obal odovzdal na riadnu likvidáciu.





KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Σύντομες οδηγίες

■ Ελληνική μετάφραση της αγγλικής πρωτότυπης έκδοσης



**Ηλεκτρολόγος
Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας**



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Οι παρούσες οδηγίες αποτελούν μέρος του προϊόντος και πρέπει να τηρούνται. Επίσης πρέπει να φυλάσσονται σε σημείο ελεύθερα προσβάσιμο ανά πάσα στιγμή.

Περιεχόμενα

1	Εγκατάσταση.....	232	2	Έναρξη χρήσης.....	239
1.1	Ασφάλεια.....	232	3	Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών.	240
1.2	Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης....	232	3.1	Οπτικός έλεγχος.....	240
1.3	Επίλογή σημείου τοποθέτησης.....	233	3.2	Καθαρισμός	240
1.4	Συναρμολόγηση στηρίγματος τοίχου.....	234	3.2.1	Καθαρισμός περιβλήματος και στοιχείων ψύξης	240
1.5	Τοποθέτηση συσκευής	234	4	Θέση εκτάς λειτουργίας και αποσυναρμολόγηση	241
1.6	Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης.....	235	4.1	Απενεργοποίηση συσκευής.....	241
1.6.1	Γενική άποψη μετατροπέα από κάτω	235	4.2	Απεγκατάσταση συσκευής	241
1.6.2	Προετοιμασία σύνδεσης AC	236	4.3	Αποσυναρμολόγηση συσκευής	241
1.6.3	Ρύθμιση σύνδεσης DC	237	5	Απόρριψη.....	241
1.7	Δημιουργία εξισορρόπησης δυναμικού	238			
1.8	Σύνδεση μονάδας WLAN	238			
1.9	Σύνδεση RS485	239			

Νομικοί κανονισμοί

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αποτελούν ιδιοκτησία της KACO new energy GmbH. Για τη δημοσίευσή του συνόλου ή τμημάτων του απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση της KACO new energy GmbH.

Εγγύηση KACO

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των ισχυόντων όρων εγγύησης από το Internet στη διεύθυνση <http://www.kaco-newenergy.com>.

Εμπορικά σήματα

Όλα τα εμπορικά σήματα αναγνωρίζονται, ακόμα και αν δεν φέρουν ειδική επισήμανση. Η απουσία επισήμανσης δεν σημαίνει ότι ένα εμπόρευμα ή ένα σήμα είναι ελεύθερα.

Λογισμικό

Αυτή η συσκευή περιέχει λογισμικό ανοικτού κώδικα, το οποίο αναπτύχθηκε από τρίτους και μεταξύ άλλων έχει λάβει την άδεια χρήσης GPL ή LGPL.

1 Εγκατάσταση

1.1 Ασφάλεια

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας.



Θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις συνεχίζουν να υπάρχουν στις συνδέσεις και τους αγωγούς της συσκευής ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση της συσκευής!


Η επαφή με τους αγωγούς ή/και τους ακροδέκτες/διανομείς ρεύματος της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.



- › Μην ανοίγετε το προϊόν.
- › Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση η συσκευή πρέπει να έχει τοποθετηθεί σταθερά.
- › Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις τρέχουσες ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης της αρμόδιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- › Η συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση της συσκευής σε λειτουργία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο.
- › Απενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου απενεργοποιώντας τα εξωτερικά στοιχεία ασφαλειών.
- › Βεβαιωθείτε για την πλήρη απουσία ρεύματος με αμπερόμετρο αρπάγης σε όλους τους αγωγούς AC και DC.
- › Κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της συσκευής μην αγγίζετε τους αγωγούς ή/και τους ακροδέκτες/διανομείς ρεύματος.

1.2 Περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης

Είδος	Περιγραφή	Ποσότητα
A	Μετατροπέας ρεύματος	1 τεμάχιο
B	Στήριγμα τοίχου	1 τεμάχιο
C	Σετ εξαρτημάτων συναρμολόγησης: Βύσματα στερέωσης τοίχου και βίδες άλεν (4x) Βίδα M5x14 mm (2x)	1 σετ
D	Βυσματικός σύνδεσμος DC (Sunclix)	6 ζεύγη
E	Βυσματικός σύνδεσμος AC	1 τεμάχιο
F	WLAN	1 τεμάχιο
G	Εγχειρίδια	1 σετ
H	Σύνδεση RS485	2 τεμάχια

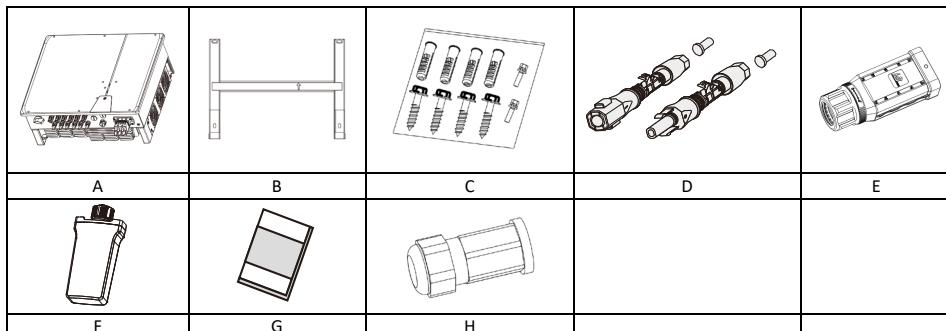


Έλεγχος παραδοτέου εξοπλισμού

1. Εξετάστε σχολαστικά τη συσκευή.
2. Υποβάλετε αμέως καταγγελία στην εταιρεία μεταφοράς, εάν διαιτιστώσετε:
 - Ζημιές στη συσκευασία, οι οποίες υποδηλώνουν ζημιές στη συσκευή.
 - εμφανείς ζημιές στη συσκευή.
3. Καταθέστε αμέσως αναφορά ζημιών στη μεταφορική εταιρεία.
4. Η αναφορά ζημιών πρέπει να κατατεθεί γραπτώς στην εταιρεία μεταφοράς εντός έξι ημερών από την παραλαβή της συσκευής. Εάν χρειαστεί, η εταιρεία μας θα σας υποστηρίξει.


1.3 Επιλογή σημείου τοποθέτησης

Σημείο εγκατάστασης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο μετατροπέας θα εγκατασταθεί μακριά από παιδιά.
2. Για να διασφαλίσετε βέλτιστη κατάσταση λειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής, η θερμοκρασία στο σημείο εγκατάστασης του μετατροπέα θα πρέπει να είναι έως 40 °C.
3. Για να αποφύγετε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, βροχή, χιόνι και υγρασία στον μετατροπέα, συνιστάται η τοποθέτηση του μετατροπέα σε σημείο που διαθέτει προστατευτικό στέγαστρο. Μην καλύπτετε πλήρως την επάνω πλευρά του μετατροπέα.
4. Οι τεχνικές προϋποθέσεις τοποθέτησης θα πρέπει να είναι κατάλληλες για το βάρος και το μέγεθος του μετατροπέα. Ο μετατροπέας είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε συμπαγή τοίχο, που είναι κατακόρυφος ή έχει κλίση προς τα πίσω (μέγ. 15°). Η εγκατάσταση του μετατροπέα σε τοίχο από γυψοσανίδα ή παρόμοιο υλικό αντενδείκνυται. Ο μετατροπέας μπορεί να παράγει θορύβους κατά τη λειτουργία.

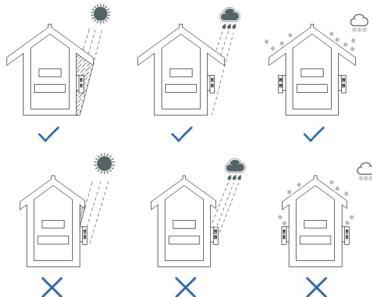


Εικ. 1: Συσκευή σε εξωτερική εγκατάσταση

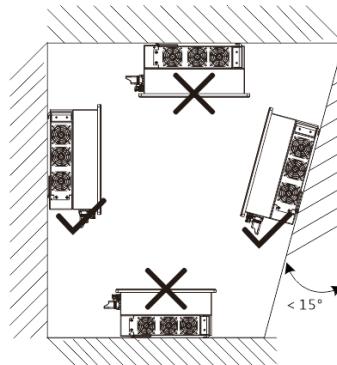


Εικ. 2: Επιτρεπόμενη θέση τοποθέτησης

5. Για να διασφαλίσετε επαρκή απαγωγή θερμότητας, συνιστώνται οι ακόλουθες αποστάσεις μεταξύ του μετατροπέα και άλλων αντικειμένων:

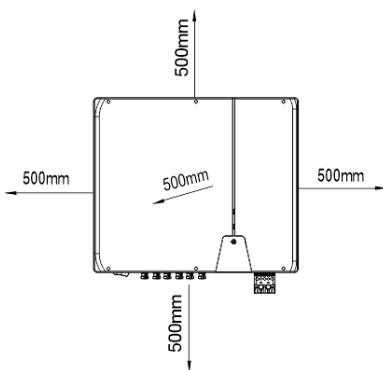

Εικ. 3.1: Συσκευή σε εξωτερική εγκατάσταση

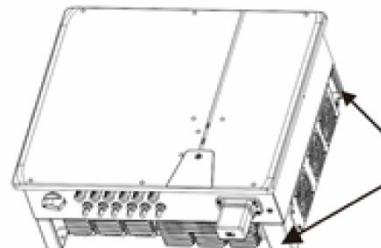

Εικ. 3.2: Θέση ανύψωσης (δεξιά πλευρά)

1.4

Συναρμολόγηση στηρίγματος τοίχου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλου υλικού στερέωσης!

Σε περίπτωση χρήσης ακατάλληλου υλικού στερέωσης η συσκευή μπορεί να πέσει και να τραυματίσει σοβαρά άτομα.

- > Χρησιμοποιήστε μόνο το κατάλληλο υλικό στερέωσης για την επιφάνεια τοποθέτησης. Το παρεχόμενο υλικό στερέωσης είναι κατάλληλο μόνο για τοιχοποιία και τοιμέντο.
- > Συναρμολογήστε τη συσκευή μόνο σε όρθια θέση.




ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Μείωση ισχύος λόγω συσσώρευσης θερμότητας!




Σε περίπτωση μη τήρησης των προτεινόμενων ελάχιστων αποστάσεων η ισχύς της συσκευής μπορεί να μεωθεί λόγω ελλιπούς αερισμού και επακόλουθης ανάπτυξης θερμότητας.

- > Τηρείτε τις ελάχιστες αποστάσεις και διασφαλίστε επαρκή απαγωγή θερμότητας.
- > Κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να υπάρχουν αντικείμενα επάνω στο περιβλήμα της συσκευής.
- > Διασφαλίστε ότι μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής δεν εμποδίζουν ξένα υλικά την απαγωγή θερμότητας.

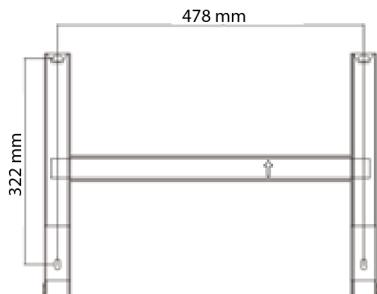

Εικ. 4: Οπές για επιτοίχια τοποθέτηση

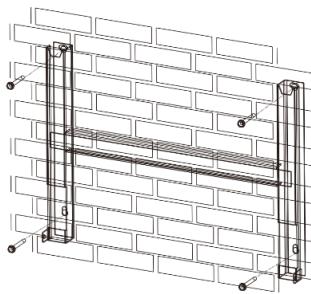

Εικ. 5: Συναρμολόγηση στηρίγματος τοίχου

Υπόμνημα

- 1 Διανοίξτε με τρυπάνι τέσσερις οπές [$\varnothing 10 \text{ mm}$ με βάθος 70 mm]
- 2 Εισαγάγετε τις βίδες και τα βύσματα στερέωσης
- 3 Τοποθετήστε το στήριγμα τοίχου

 Το χαρτόκουτο με το στήριγμα και το σετ συναρμολόγησης έχουν αφιερεθεί από τη συσκευασία και έχουν ανοιχτεί.

 1 Σημαδέψτε το σημείο ανάρτησης ανάλογα με τη θέση του στηρίγματος χαράζοντας τέσσερα σημάδια στον τοίχο.

 2 Σημαδέψτε τη θέση των οπών διάτρησης και διανοίξτε με τρυπάνι τέσσερις οπές.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι ελάχιστες αποστάσεις ανάμεσα σε δύο συσκευές ή ανάμεσα στη συσκευή και την οροφή ή το δάπεδο έχουν ληφθεί ήδη υπόψη στο σχήμα της εικ. 3.1.

 3 Στερεώστε το στήριγμα στον τοίχο χρησιμοποιώντας το κατάλληλο υλικό στερέωσης από το σετ συναρμολόγησης [XW-10].

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Προσέξτε τη σωστή ευθυγράμμιση του στηρίγματος. Το βέλος πρέπει να είναι στραμμένο προς τα πάνω και οριστικά όταν προσαρτάται το στήριγμα.

» Συνεχίστε με τη συναρμολόγηση της συσκευής.

1.5 Τοποθέτηση συσκευής

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από μη ορθή ανύψωση και μεταφορά.

Σε περίπτωση μη ορθής ανύψωσης, η συσκευή μπορεί να ανατραπεί και να πέσει.



- > Ανυψώνετε πάντα τη συσκευή κάθετα μόνο από τις προβλεπόμενες εσοχές λαβής.


- > Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό μέσο αναφράγχησης για τα επιλεγμένο ύψος συναρμολόγησης.

- > Φοράτε προστατευτικά γάντια και υποδήματα ασφαλείας κατά το ανέβασμα και το κατέβασμα της συσκευής.


Ανύψωση και συναρμολόγηση της συσκευής

⌚ Συναρμολογήστε το στήριγμα τοίχου.


- 1 Ανυψώστε τη συσκευή από τις εσοχές λαβής (βλ. εικ. 3.2). Λάβετε υπόψη το κέντρο βάρους της συσκευής!
 - 2 Τοποθετήστε τη συσκευή στον βραχίονα τοποθέτησης. Ελέγχετε τις δύο πλευρές του στοιχείου ψύξης για να βεβαιωθείτε για τη σταθερή έδρασή του.
 - 3 Τοποθετήστε τις συνοδευτικές βίδες (2x M5x14mm) στη γλώσσα του στηρίγματος και στερεώστε τη συσκευή αμφίπλευρα στην ασφάλεια, ώστε να μην μπορεί να ανασκωθεί (☒ P / 2,5 Nm)
- » Μετά τη συναρμολόγηση της συσκευής συνεχίστε με την ηλεκτρική εγκατάσταση.



Εικ. 6: Ανάρτηση μετατροπέα στο στήριγμα τοίχου

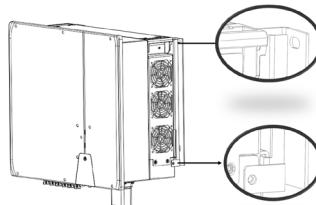

Εικ. 7: Έλεγχος ασφαλούς έδρασης της συσκευής

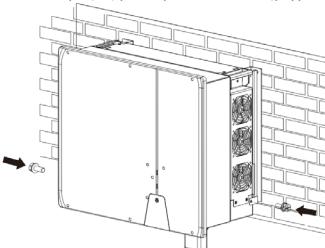

Εικ. 8.1: Στερέωση μετατροπέα

1.6 Εκτέλεση ηλεκτρικής σύνδεσης


ΥΠΟΔΕΙΞΗ



Επιλέξτε διατομή καλωδίου, τύπο ασφάλειας και τιμή ασφάλειας σύμφωνα με τις παρακάτω παραμέτρους:

Πρότυπα εγκατάστασης ανά χώρα, κατηγορία ισχύος της συσκευής, μήκος αγωγών, τύπος δρομολόγησης των αγωγών, τοπικές θερμοκρασίες.

1.6.1 Γενική άποψη μετατροπέα από κάτω

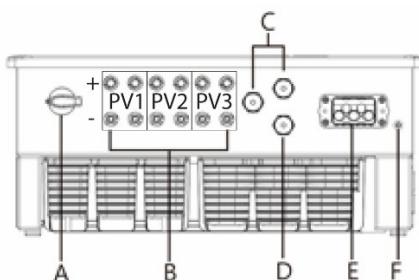


Εικ. 8.2: Πλευρά σύνδεσης: Υπόμνημα


A	Ενωματωμένος διακόπτης διαχωρισμού DC	D	COM 3 – Σύνδεση WiFi stick
B	Σύνδεση DC για τη γεννήτρια Φ/Β συστήματος	E	Υποδοχή σύνδεσης AC

1.6.2 Προετοιμασία σύνδεσης AC

<p>⌚ Έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση.</p>
<p>1 Επιλέξτε το σωστό εξάρτημα στεγανοποίησης. Η συνιστώμενη εξωτερική διάμετρος του καλωδίου για τη στεγανοποίηση (εικ. 9 / θέση 1) είναι 20–24 mm. Η συνιστώμενη εξωτερική διάμετρος του καλωδίου για τη στεγανοποίηση (εικ. 9 / θέση 2) είναι 24,5–30 mm.</p>
<p>2 Ο συνιστώμενος τύπος καλωδίου είναι YJVR ή ΥJV. Απογυμνώστε το καλώδιο [95–100mm] και περάστε το μέσα από το κάλυμμα.</p>
<p>3 Αφαιρέστε τη μόνωση από τους κλώνους N, L1, L2, L3, PE κατά 20–25 mm. » Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση.</p>



Eik. 9: Επιλογή σωστής στεγανοποίησης




Eik. 10: Προετοιμασία καλωδίου


Πραγματοποίηση σύνδεσης AC

<p>⌚ Ο αγωγός AC έχει προετοιμαστεί.</p>
<p>1 Περάστε το ρυθμισμένο καλώδιο μέσα από το παξιμάδι και το κάλυμμα (Εικ. 11, θέση 1 και 2) και στερεώστε το σύμφωνα με τη σειρά των αγωγών στον φορέα επαφών (Εικ. 11/θέση 3) με το συνοδευτικό κλειδί άλεν [KA_3/4,0 Nm].</p>
<p>2 Τραβήξτε το κάλυμμα (Εικ. 11, θέση 3) πάνω από το βύσμα, ώστε να είναι ορατή η τρύπα στο κάλυμμα (Εικ. 12).</p>
<p>3 Σφίξτε το παξιμάδι με ένα διχαλωτό κλειδί και ολοκληρώστε την εγκατάσταση με ένα "κλικ, κλικ" [KA_50/10,0 Nm].</p>
<p>ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ο βυθματικός σύνδεσμος AC έχει συνδεθεί σταθερά, όταν ακουστεί άτι ασφάλισε. (Εικ. 13.)</p>
<p>4 Όταν το παξιμάδι σφίξει πλήρως, ο δακτύλιος ασφάλισης μπορεί να περιστραφεί για να κρατήσει το παξιμάδι στη θέση του.</p>
<p>5 Τοποθετήστε τους αγωγούς σωστά και σύμφωνα με τους παρακάτω κανόνες:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Τοποθετήστε τους αγωγούς γύρω από τη συσκευή με ελάχιστη απόσταση 30 cm. – Μην τοποθετείτε ποτέ τους αγωγούς πάνω από ημαγωγούς (στοιχεία ψυξής). – Αν οι δυνάμεις κάμψης είναι πολύ μεγάλες, μπορεί να επηρεαστεί ο βαθμός προστασίας. Τοποθετήστε αγωγούς με ακτίνα κάμψης τουλάχιστον τέσσερις φορές τη διάμετρο του καλωδίου.


» Η συσκευή έχει συνδεθεί στο δίκτυο τροφοδοσίας.



Eik. 11: Σύνδεση κλώνων



Eik. 12: Τοποθέτηση καλύμματος



Eik. 13: Σφίξιμο παξιμαδιού

Υπόμνημα

1 Στεγανοποίηση	3 Κάλυμμα
2 Φορέας επαφών	4 Παξιμάδι

1.6.3 Ρύθμιση σύνδεσης DC


⚠️ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος θανάτου από ηλεκτροπληξία!


Η επαφή με τις ηλεκτροφόρες συνδέσεις προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Σε περίπτωση πρόσπτωσης ηλιακής ακτινοβολίας στη Φ/Β γεννήτρια, στα ελεύθερα άκρα των αγωγών DC υπάρχει συνεχής τάση.




- > Βεβαιωθείτε ότι τα Φ/Β πάνελ διαθέτουν καλή μόνωση προς τη γη.
- > Τη στατιστικά πιο κρύα ημέρα η μέγιστη τάση άνευ φορτίου των Φ/Β πάνελ δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέγιστη τάση εισόδου του μετατροπέα.
- > Ελέγχετε την πολικότητα των αγωγών DC.
- > Έχει εξασφαλιστεί απουσία ηλεκτρικής τάσης DC.
- > Μην αποσυνδέετε τον βυσματικό σύνδεσμο DC υπό φορτίο.



Εικ. 14: Περάστε τους κλώνους



Εικ. 15: Ωθήστε το ένθεμα στην υποδοχή



Εικ. 16: Ελέγχετε τη σταθερότητα

Υπόμνημα

1	Κλώνος σύνδεσης DC	5	Στυπιοθλίππης καλωδίου
2	Ελατήριο	6	Βύσμα επαφής
3	Ένθεμα	7	Συνδετήρας
4	Υποδοχή		

⌚ Έχετε ολοκληρώσει τη συναρμολόγηση.

⌚ **ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Πριν τη μόνωση προσέξτε να μην κόψετε τους επιμέρους κλώνους.

1 Περάστε προσεκτικά τους μονωμένους, συνεστραμμένους κλώνους, μέχρι να συνδέθουν.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Τα συνεστραμμένα άκρα πρέπει να είναι ορατά στο ελατήριο.

2 Κλείστε το ελατήριο έτσι ώστε να ασφαλίσει και ωθήστε το ένθεμα στην υποδοχή.

3 Ασφαλίστε και σφίξτε τον στυπιοθλίππη καλωδίων [KW_15/mm 1,8 Nm].

4 Συνδέστε το ένθεμα με το βύσμα επαφής.

» Εκτελέστε την ηλεκτρική σύνδεση.

Σύνδεση Φ/Β γεννήτριας

⌚ Ο βυσματικός σύνδεσμος DC πρέπει να ρυθμιστεί και να ελεγχθεί από τη Φ/Β γεννήτρια για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει βραχικύλωμα γείωσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Λάβετε υπόψη το διαφορετικό φορτίο ρεύματος των PV1, PV2 και PV3 ανάλογα με την κατηγορία ισχύος της συσκευής! Βλέπε μέν. ρεύμα εισόδου στο δελτίο δεδομένων, καθώς και στο πλήρες εγχειρίδιο.

1 Αφαιρέστε τα προστατευτικά πώματα από τις απαιτούμενες συνδέσεις DC στην κάτω πλευρά της συσκευής.

2 Συνδέστε τους βυσματικούς συνδέσμους DC ανά ζέύγη στους ακροδέκτες σύνδεσης DC (+) και DC (-) (βλ. εικ. 8.2).

» Η συσκευή έχει συνδεθεί με τη Φ/Β γεννήτρια.

1.7 Δημιουργία εξισορρόπησης δυναμικού




ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς εγκατάστασης μπορεί να απαιτείται γείωση της συσκευής με μια δεύτερη σύνδεση γείωσης. Για τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο πείρος με σπείρωμα στην κάτω πλευρά της συσκευής.

⌚ Η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο στήριγμα.

- 1 Εισαγάγετε τον αγωγό γείωσης σε έναν κατάλληλο ακροδέκτη οπής M5 και σφίξτε την επαφή.
 - 2 Ευθυγραμμίστε το πετρύγιο σύνδεσης με τον αγωγό γείωσης στη βίδα.
 - 3 Βιδώστε καλά τη βίδα στο περίβλημα [P_2 / 2,5 Nm].
- » Το περίβλημα έχει ενσωματωθεί στην εξισορρόπηση δυναμικού.



Υπόμνημα

1	Ακροδέκτης οπής M5	2,5 Nm
2	Προστατευτικός αγωγός γείωσης	16–25 mm ²
3	Βίδα M5 (ήδη τοποθετημένη)	

Eik. 17: Σύνδεση γείωσης

1.8 Σύνδεση μονάδας WLAN




ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή εξαιτίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
Τα εσωτερικά εξαρτήματα του μετατροπέα μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά εξαιτίας της στατικής εκφόρτισης.


- › Γειωθείτε, πριν αγγίξετε τα εξαρτήματα.
- › Η σύνδεση COM3 είναι κατάλληλη μόνο για το Wi-Fi Stick που περιλαμβάνεται στον παραδοτέο εξοπλισμό ή για το 4G Stick που διατίθεται προαιρετικά από την KACO new energy.

⌚ Η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο στήριγμα.

- 1 Αφαίρεστε το πώμα από τη σύνδεση COM3.
- 2 Τοποθετήστε τη μονάδα WLAN στην υπάρχουσα σύνδεση και στερεώστε τη στη σύνδεση με τη βοήθεια του παξιμαδιού της μονάδας WLAN.
- 3 Διασφαλίστε ότι η μονάδα έχει συνδεθεί σταθερά και ότι η ετικέτα πάνω στη μονάδα φαίνεται.
» Η μονάδα WLAN έχει συνδεθεί στη συσκευή.



Eik. 18: Αφαίρεση καλύμματος



Eik. 19: Σύνδεση WLAN stick

1.9 Σύνδεση RS485



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Για τη σύνδεση στην υποδοχή RJ45 απαιτείται ένα καλώδιο δικτύου της κατηγορίας 5E ή ανώτερης.
Για το εξωτερικό ίνθεμα επιτρέπεται αντοχή στην υπερώδη ακτινοβολία (UV), καθώς και μέγιστο μήκος εγκατάστασης (πάνω από όλους τους μετατροπείς) 1000m.

Κίνδυνος ζημιάς στη συσκευή εξαιτίας ηλεκτροστατικής εκφόρτισης

Τα εσωτερικά εξαρτήματα του μετατροπέα μπορεί να υποστούν ανεπανόρθωτη ζημιά εξαιτίας εσφαλμάτων καλωδίωσης μεταξύ του καλώδιου ισχύος και του καλωδίου σήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση όλες οι αξιώσεις εγγύησης ακυρώνονται.

» Προσέξτε τη σωστή τοποθέτηση του καλωδίου.

» Η συσκευή έχει τοποθετηθεί στο στήριγμα.

1 Ξεβιδώστε την τάπα της σύνδεσης επικοινωνίας (COM1 ή COM2) (βλ. απεικόνιση παρακάτω, λάβετε υπόψη τη σειρά των βημάτων και τις κατευθύνσεις των βελών). Περάστε το καλώδιο δικτύου μέσα από το χιτώνιο με σπείρωμα (συμπ. του ρακόρ).


2 Περάστε το καλώδιο δικτύου μέσα από το χιτώνιο με σπείρωμα (συμπ. του ρακόρ).

3 Ρυθμίστε τον αγωγό επικοινωνίας, όπως φαίνεται στην εικόνα 21 (κατά DIN 46228-4, παρέχεται από τον πελάτη).


4 Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στο COM1 ή COM2 (βλ. εικ. 19. λάβετε υπόψη τη σειρά των βημάτων και τις κατευθύνσεις των βελών)

5 Σφίξτε το χιτώνιο με σπείρωμα, στη συνέχεια σφίξτε το ρακόρ στο άκρο (Θέση 5 και 6).


» Το καλώδιο RS485 έχει συνδεθεί στη συσκευή.

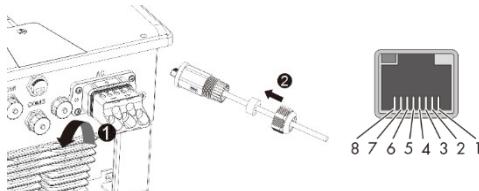

Εικ. 20: Εισαγωγή καλωδίου δικτύου



Εικ. 21: Διάταξη σύνδεσης καλωδίου

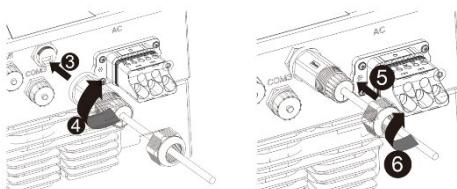

Εικ. 22: Σύνδεση καλωδίου δικτύου

Υπόμνημα

1	Τάπα
2	Καλώδιο δικτύου
3	Χιτώνιο με σπείρωμα
4	Στεγανοποίηση με ρακόρ

2 Έναρξη χρήσης

Υπόδειξη: Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία μέσω εφαρμογής από φορητή τερματική συσκευή. Η εφαρμογή με την ονομασία **KACO Tool** είναι διαθέσιμη για Android ή iOS (βλ. κωδικό QR για Google Playstore ή App Store στο παράρτημα των σύντομων οδηγιών).

Για τη λεπτομερή περιγραφή της ρύθμισης δικτύου WLAN, της ρύθμισης παραμέτρων και της ενημέρωσης υλικολογισμικού ανατρέξτε στην περιοχή λήψεων στην αρχική σελίδα της [KACO new energy](#) στην υπόδειξη εφαρμογής: **Ρυθμίσεις εφαρμογής Wi-Fi.**

Υπόδειξη: Για την πρώτη έναρξη χρήσης δεν απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης. Ωστόσο, ο κωδικός πρόσβασης της συγκεκριμένης συσκευής είναι απαραίτητος για μεταγενέστερες τροποποιήσεις παραμέτρων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται ο αριθμός σειράς που βρίσκεται στην πινακίδα τύπου της συσκευής. Για να σας παρέχουμε την ταχύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, σημειώστε αυτό τον αριθμό πριν επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της εταιρείας μας.

3 Συντήρηση και επιδιόρθωση βλαβών

3.1 Οπτικός έλεγχος

Ελέγχετε το προϊόν και τους αγωγούς ως προς εξωτερικά εμφανείς ζημιές και προσέξτε ενδεχομένως την ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. Σε περίπτωση ζημιών ενημερώστε τον εγκαταστάτη σας. Οι εργασίες επισκευής επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από ήλεκτρολόγο.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση λόγω δύο τάσεων λειτουργίας

Η επαφή με τους αγωγούς ή/και τους ακροδέκτες της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο χρόνος εκφόρτισης των πυκνωτών ανέρχεται σε έως και 5 λεπτά.

- › Το άνοιγμα και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από αναγνωρισμένο ήλεκτρολόγο, ο οποίος έχει εγκριθεί από τον φορέα παροχής του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας.
- › Αποσυνδέστε την πλευρά AC και DC από το ηλεκτρικό δίκτυο και περιμένετε για τουλάχιστον 5 λεπτά.



ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Το περίβλημα της συσκευής δεν περιέχει εξαρτήματα, που θα μπορούσαν να επισκευαστούν από τον πελάτη.

Αναθέτετε τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας της συσκευής σας πρέπει ανά τακτά χρονικά διαστήματα σε ήλεκτρολόγο και επικοινωνείτε πάντα σε περίπτωση προβλημάτων με το τμήμα σέρβις του κατασκευαστή του συστήματος.

3.2 Καθαρισμός

3.2.1 Καθαρισμός περιβλήματος και στοιχείων ψύξης

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα ή συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης!

- › Χρησιμοποιείτε τακτικά ηλεκτρική σκούπα ή απαλή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη από την επάνω πλευρά της συσκευής.
- › Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε τη σκόνη από τις εισόδους αερισμού.

Αποσυνδέστε την πλευρά AC και DC της συσκευής από το ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας.

1 Καθαρίστε τα στοιχεία ψύξης με πεπιεσμένο αέρα.

» Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

4 Θέση εκτός λειτουργίας και αποσυναρμολόγηση

4.1 Απενεργοποίηση συσκευής

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Θανατηφόρες ηλεκτρικές τάσεις συνεχίζουν να υπάρχουν στις συνδέσεις και τους αγωγούς της συσκευής ακόμα και μετά την αποσύνδεση και απενεργοποίηση της συσκευής!

Η επαφή με τους αγωγούς ή/και τους ακροδέκτες της συσκευής μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο.

- › Πριν από την ηλεκτρική σύνδεση η συσκευή πρέπει να έχει τοποθετηθεί σταθερά.
- › Τηρείτε όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και τις τρέχουσες ισχύουσες τεχνικές προϋποθέσεις σύνδεσης της αρμόδιας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
- › Το άνοιγμα και η συντήρηση της συσκευής πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από αναγνωρισμένο ηλεκτρολόγο.
- › Απενεργοποιήστε την τάση ηλεκτρικού δικτύου απενεργοποιώντας τα εξωτερικά στοιχεία ασφαλειών.
- › Βεβαιωθείτε για την πλήρη απουσία ρεύματος με αμπερόμετρο αρπάγης σε όλους τους αγωγούς AC και DC.
- › Κατά την απενεργοποίηση και την ενεργοποίηση της συσκευής μην αγγίζετε τους αγωγούς ή/και τους ακροδέκτες/διανομείς ρεύματος.
- › Κατά τη λειτουργία η συσκευή πρέπει να παραμένει κλειστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω θερμών τμήμάτων του περιβλήματος

Κατά τη λειτουργία τμήματα του περιβλήματος μπορεί να θερμανθούν πολύ.

- › Κατά τη λειτουργία αγγίζετε μόνο το κάλυμμα περιβλήματος της συσκευής.

4.2 Απεγκατάσταση συσκευής

⌚ Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την τάση και έχει ασφαλιστεί έναντι επανενεργοποίησης.

1 Αποσυνδέστε το βύσμα σύνδεσης AC από τη συσκευή.

2 Αποσυνδέστε τους αγωγούς DC από τους βυσματικούς συνδέσμους DC και τοποθετήστε προστατευτικά πώματα.

» Μετά την αφαίρεση της συσκευής συνεχίστε με την αποσυναρμολόγηση.

4.3 Αποσυναρμολόγηση συσκευής

⌚ Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί και απεγκατασταθεί.

1 Αφαιρέστε τη βίδα ασφάλισης έναντι ανύψωσης που βρίσκεται στο στήριγμα.

2 Χρησιμοποιήστε τις πλευρικές εσοχές λαβής και ανυψώστε τη συσκευή από το στήριγμα.

» Μετά την αφαίρεση της συσκευής συνεχίστε με τη συσκευασία.

5 Απόρριψη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιβαλλοντικές βλάβες σε περίπτωση ακατάλληλης απόρριψης

Τόσο η συσκευή, όσο και η αντίστοιχη συσκευασία μεταφοράς αποτελούνται σε μεγάλο βαθμό από ανακυκλώσμα υλικά.

Συσκευή: Οι ελαστωματικές συσκευές και τα παρελκόμενά τους δεν συγκαταλέγονται στα οικιακά απορρίμματα. Φροντίστε ώστε οι παλιές συσκευές και τα υπάρχοντα παρελκόμενα να απορρίπτονται, όπως προβλέπεται.

Συσκευασία: Φροντίστε ώστε η συσκευασία μεταφοράς να αποσύρεται όπως προβλέπεται.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Ghid sumar

■ **Traducere în germană a versiunii originale din limba engleză**



Specialist electrician

Indicații de securitate importante



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Acest manual este componentă integrantă a produsului și trebuie să fie avut în vedere. Trebuie să fie păstrat în apropierea imediată și să fie accesibil oricând.

Cuprins

1	Instalarea	244	2	Punerea în funcțiune.....	251
1.1	Securitatea.....	244	3	Întreținerea curentă și remedierea defecțiunilor	252
1.2	Pachet de livrare.....	244	3.1	Control vizual	252
1.3	Selectarea locului de instalare	245	3.2	Curățare	252
1.4	Montajul suportului de perete.....	246	3.2.1	Curățarea carcasei și corpului de răcire	252
1.5	Atașarea aparatului	246	4	Scoaterea din funcțiune și demontarea	253
1.6	Efectuarea racordării electrice	247	4.1	Deconectarea aparatului	253
1.6.1	Vedere generală a redresorului de jos.....	247	4.2	Dezinstalarea aparatului.....	253
1.6.2	Pregătirea racordului CA.....	248	4.3	Demontarea aparatului.....	253
1.6.3	Configurarea racordului CC	249	5	Eliminarea ca deșeu	253
1.7	Stabilirea egalizării potențialului	250			
1.8	Racordarea modulului WLAN.....	250			
1.9	Racordul RS485	251			

Reglementări juridice

Informațiile cuprinse în acest document sunt proprietatea KACO new energy GmbH. Publicarea, completă sau parțială, necesită acordul în scris al KACO new energy GmbH.

Garanție KACO

Condițiile actuale de garanție pot fi descărcate de pe internet la <http://www.kaco-newenergy.com>.

Mărci depuse

Toate mărcile depuse sunt consacrate, chiar dacă acestea nu sunt marcate în special. Marcajul lipsă nu înseamnă că o marfă sau un simbol este liber.

Software

Acest aparat conține software Open Source, care este dezvoltat de terți și printre altele este licențiat de GPL, resp. LGPL.

1 Instalarea

1.1 Securitatea

Înainte de a utiliza prima oară produsul, vă rugăm să citiți cu atenție indicațiile de securitate.



PERICOL


Tensiunile care pun în pericol viața sunt prezente la racordurile și conductorii din aparat și după validarea și deconectarea aparatului!

Atingerea conductorilor și/sau bornelor/șinelor de curent din aparat poate duce la vătămări grave sau accidente mortale.

- › Nu deschideți produsul.
- › Aparatul trebuie să fie montat fix înainte de racordarea electrică.
- › Urmați toate prevederile de siguranță și condițiile de racordare tehnice în vigoare actual ale furnizorului de energie electrică de competență respectivă.
- › Aparatul trebuie să fie montat, instalat și pus în funcționare exclusiv de un specialist electrician consacrat.
- › Deconectați tensiunea rețelei prin dezactivarea elementelor de siguranță externe.
- › Verificați lipsa completă a curentului cu ampermetrul tip clește la toți conductorii CA și CC.
- › La deconectarea și conectarea aparatului nu atingeți conductorii și/sau bornele/șinile de curent.

1.2 Pachet de livrare

Articol	Descriere	Cantitate
A	Redresor	1 bucătă
B	Suport de perete	1 bucătă
C	Set de accesorii de montaj: Dibluri de perete și șuruburi cu cap hexagonal (4x) Șurub M5x14 mm (2x)	1 set
RO	Conector CC (Sunclix)	6 perechi
E	Conector CA	1 bucătă
F	WLAN	1 bucătă
G	Documentație	1 set
H	Racord RS485	2 bucătă

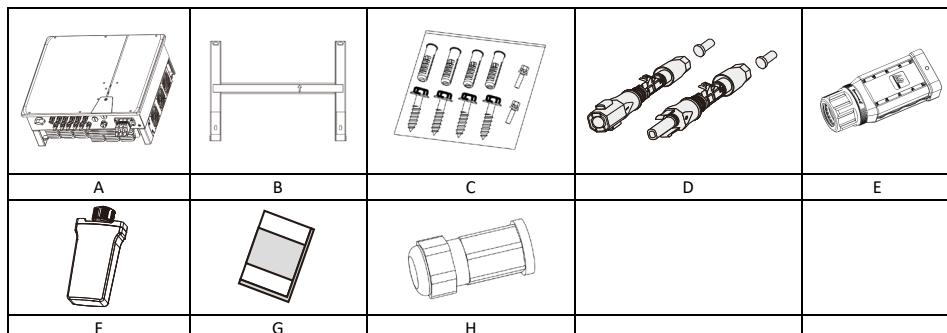

Verificarea pachetului de livrare

1. Examinați temeinic aparatul.
2. Reclamați imediat la firma de transport:
 - prejudicii la ambalaj, care pot provoca prejudicii la aparat.
 - prejudicii evidente la aparat.
3. Trimiteți mesajul cu daune imediat la firma de transport.
4. Mesajul cu daune trebuie să fie prezent în scris la firma de transport în interval de șase zile după primirea aparatului. Dacă este necesar vă sprinjinim cu plăcere.

1.3 Selectarea locului de instalare

Zona adiacentă de instalare

1. Asigurați-vă că redresorul este instalat în afara razei de acțiune a copiilor.
2. Pentru a asigura o stare de funcționare optimă și o durată de serviciu lungă, temperatura din zona adiacentă de instalare a redresorului trebuie să fie max. 40 °C.
3. Pentru a evita radiația solară directă, ploaia, zăpada și umiditatea la redresor, se recomandă montarea redresorului în locuri care dispun de un acoperiș protectiv. Nu acoperiți complet partea superioară a redresorului.
4. Condițiile tehnice de montaj trebuie să fie adecvate pentru masa și mărimea redresorului. Redresorul este adecvat pentru montajul la un perete masiv, care este înclinat vertical sau spre partea posterioară (max. 15°). De aceea se recomandă instalarea redresorului la un perete din plăci din gips-carton sau materiale asemănătoare. Redresorul poate provoca zgomote pe parcursul funcționării.

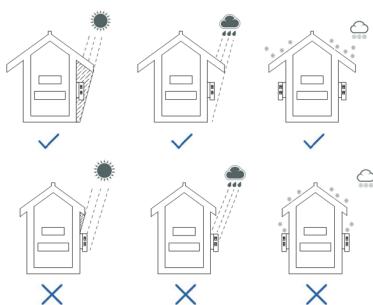


Fig. 1: Aparat la instalarea la exterior

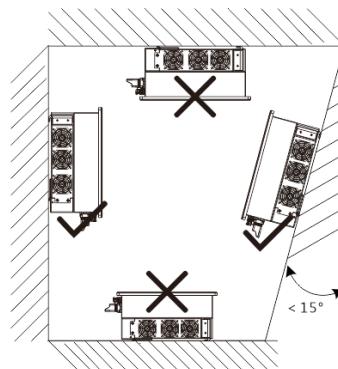


Fig. 2: Poziție permisă de instalare

5. Pentru a asigura o disipare suficientă a căldurii se recomandă următoarele distanțe între redresor și alte obiecte:

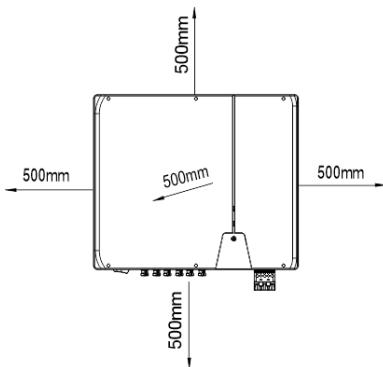


Fig. 3.1: Aparat la instalarea la exterior

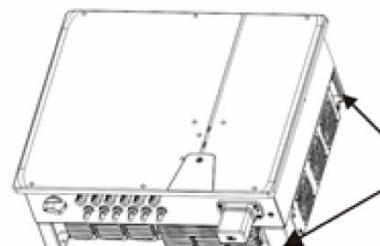


Fig. 3.2: Poziție de ridicare (partea dreaptă)

1.4 Montajul suportului de perete

PRECAUȚIE

Pericol la utilizarea unui material de fixare inadecvat!

La utilizarea unui material de fixare inadecvat poate cădea aparatul și poate vătăma grav persoanele de sub aparat.

- › Utilizați numai material de fixare corespunzător substratului de montaj. Materialul de fixare atașat este adecvat numai pentru zidărie și beton.
- › Montați aparatul numai vertical.



INDICAȚIE

Reducerea puterii cauzată de căldura acumulată!



În caz de nerespectare a distanțelor minime recomandate aparatul poate trece în reglarea capacitatei pe baza ventilației deficitare și dezvoltării de căldură asociate.

- › Respectați distanțele minime și asigurați o disipare suficientă a căldurii.
- › Pe parcursul funcționării nu trebuie să se afle obiecte pe carcasa aparatului.
- › Asigurați-vă că după montajul aparatului nu obstrucționează nicio substanță externă disipaarea de căldură.

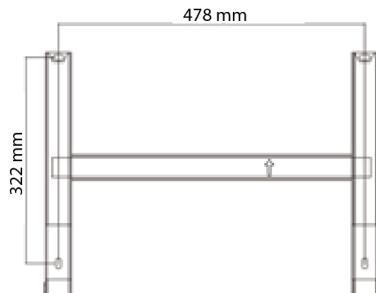


Fig. 4: Orificii pentru montajul pe perete

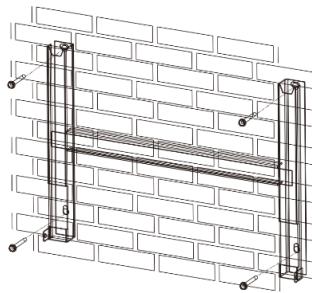


Fig. 5: Montajul suportului de perete

Legendă

1 Perforați patru găuri [\varnothing 10 mm cu adâncime de 70 mm]	3 Montați suportul de perete
2 Introduceți șuruburile și dibrurile	

- ① Ambalașul din carton cu suport și set de montaj scos din ambalaș și deschis.
- 1 Marcați poziția de suspendare conform poziției suportului cu patru marcaje la suprafața peretelui.
- 2 Marcați pozițiile găurilor perforate și perforați patru găuri.

INDICAȚIE: Distanțele minime dintre două apare, resp. aparat și acoperiș, resp. podea sunt luate în considerare deja în desenul fig. 3.1.

- 3 Fixați suportul cu material de fixare adecvat din setul de montaj la perete [XW-10].

INDICAȚIE: Aveți în vedere alinierarea corectă a suportului. Sägeata trebuie să fie orientată în sus și să fie vizibilă, dacă este fixat suportul.

» Continuați cu montajul aparatului.

1.5 Atașarea aparatului

PRECAUȚIE

Pericol de vătămare cauzat de ridicarea și transportarea improprie.

Prin ridicarea improprie se poate răsturna și cădea aparatul.

- › Ridicați vertical aparatul întotdeauna de mânerele încastrate prevăzute.
- › Utilizați mijlocul ajutător de urcare pentru înălțimea de montaj selectată.
- › Purtăți mănuși de protecție și încălțăminte de siguranță la ridicarea și desprinderea prin ridicare a aparatului.



Ridicarea și montarea aparatului

⌚ Suportul de perete montat.

- 1 Ridicați aparatul de mânerele încastrate (a se vedea fig. 3.2). Respectați centrul de greutate al aparatului!
- 2 Așezați aparatul pe cadru de montaj. Verificați cele două părți ale corpului de răcire, pentru a asigura că se aşază fix.
- 3 Introduceți șuruburile atașate (2x M5x14mm) la eclisa suportului și montați pe ambele părți aparatul pentru asigurarea împotriva extragerii prin ridicare [P / 2,5 Nm]

» După montajul aparatului continuați cu instalarea electrică.




Fig. 6: Acroșarea redresorului în suportul de perete

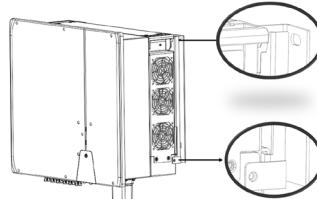


Fig. 7: Verificarea stabilității aparatului

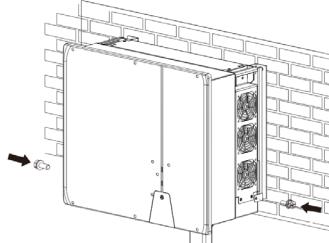


Fig. 8.1: Fixarea redresorului

1.6 Efectuarea racordării electrice



INDICAȚIE

Selectați secțiunea conductorilor, tipul de siguranță și valoarea siguranței conform condițiilor cadrului următoare:

Normele de instalare specifice țării de utilizare; clasa de putere a aparatului; lungimea conductorilor; tipul de dispunere a conductorilor; temperaturile locale.

1.6.1 Vederea generală a redresorului de jos

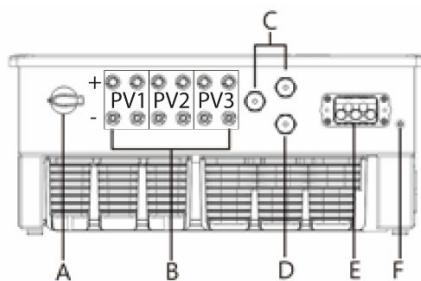


Fig. 8.2: Partea de racord: Legendă

A	Separator CC integrat	D	Racord stick WiFi COM 3
B	Racord CC pentru generatorul PV	E	Mufă de conexiune CA
C	COM1&2 – mufă RJ45 pentru racordul RS485	F	Pozitia egalizării potențialului

1.6.2 Pregătirea racordului CA

Atenție! Ați încheiat montajul.

- 1 Selectați accesoriile corecte ale garniturii. Diametrul exterior recomandat al cablului pentru garnitură (fig. 9 / poz. 1) este de 20–24 mm.
Diametrul exterior recomandat al cablului pentru garnitură (fig. 9 / poz. 2) este de 24,5–30 mm.
 - 2 Tipul recomandat de cablu este YJVR sau YJV. Dezizolați cablul [95–100mm] și dirijați cablul prin apărătoare.
 - 3 Dezizolați firele N, L1, L2, L3, PE cu 20–25 mm.
- » Efectuați racordarea electrică.




Fig. 9: Selectarea garniturii corecte




Fig. 10: Pregătirea cablului

Efectuarea racordării CA

Atenție! Conductorul CA a fost pregătit.

- 1 Dirijați cablul configurații prin piuliță și apărătoare (fig. 11 poz. 1 & 2) și fixați corespunzător ordinii conductorilor la portcontact (fig. 11/poz. 3) cu cheia imbus atașată [KA_3/4 4,0 Nm].
- 2 Trageți apărătoarea (fig. 11, poz. 3) peste fișă, astfel încât să fie vizibilă gaura din apărătoare (fig. 12).
- 3 Strângeți piuliță cu o cheie fixă și închelați instalarea cu un „clic, clic” [KW_50/10,0 Nm].

INDICAȚIE: Conectorul CA este conectat fix, dacă acesta se fixează în poziție cu zgromot specific. (Fig. 13.)

- 4 Dacă piuliță este strânsă ferm complet, poate fi rotit inelul de siguranță, pentru a fixa piuliță.
- 5 Dispuneți conductorii în conformitate cu prevederile și regulile următoare:
– dispuneți conductorii în jurul aparatului cu o distanță minimă de 30 cm.
– nu dispuneți niciodată conductorii deasupra semiconducțorilor (corpuș de răcire).
– forțele de încovoiere prea mari periclităzează gradul de protecție. Dispuneți conductorii cu o rază de îndoare de cel puțin patru ori mai mare a diametrului cablului.

» Aparatul este racordat la rețeaua de alimentare.




Fig. 11: Racordarea firelor




Fig. 12: Introducerea apărătorii




Fig. 13: Strângerea piuliței

Legătură

1 Garnitură	3 Apărătoare
2 Portcontact	4 Piuliță

1.6.3 Configurarea racordului CC

PERICOL

Pericol de moarte din cauza electrocuzării!

Atingerea racordurilor aflate sub tensiune duce la vătămări grave sau accidente mortale. În caz de radiație solară la generatorul FV este prezentă o tensiune continuă la capetele deschise ale conductorilor CC.

- › Asigurați-vă că modulele FV prezintă o izolație bună la pământare.
- › În cea mai rece zi conform datelor statistice tensiunea de mers în gol maximă a modulelor FV nu trebuie să depășească tensiunea de intrare maximă a redresorului.
- › Verificați polaritatea conductorilor CC.
- › Lipsa tensiunii CC asigurată.
- › Nu separați conectorul CC sub sarcină.




Fig. 14: Introducerea firelor




Fig. 15: Împingerea piesei detășabilă în manșon




Fig. 16: Verificarea fixării

Legendă

1 Fir pentru racordul CC	5 Pasaj de cablu cu filet
2 Arc	6 Fișă cu contact
3 Piesă detășabilă	7 Cuplaj
4 Manșon	

⌚ Ati încheiat montajul.

⌚ INDICAȚIE: Înainte de izolare aveți în vedere să nu tăiați fire individuale.

- 1 Introduceți firele izolate cu firele metalice torsadate cu precauție până la racord.

INDICAȚIE: Capetele firelor metalice trebuie să fie vizibile în arc.

- 2 Închideți arcul, astfel încât acesta să se fixeze în poziție și împingeți piesa detășabilă în manșon.

- 3 Contrați și strângeti pasajul de cablu cu filet [XW_15/mm^2 , 1,8 Nm].

- 4 Asamblați piesa detășabilă cu fișă cu contact.

» Efectuarea racordării electrice

Racordarea generatorului FV

⌚ Conectorul CC trebuie să fie configurat și generatorul FV trebuie să fie verificat, pentru a asigura dacă este prezentă pământarea.

INDICAȚIE: Aveți în vedere solicitabilitatea electrică diferită de la PV1, PV2 și PV3 în funcție de clasa de putere a aparatului! A se vedea curentul de intrare max. din fișă de date, precum și din manualul complet.

- 1 Detașați căpăcelele de protecție ale racordurilor CC necesare la partea inferioară a aparatului.

- 2 Introduceți conectorul CC în pereche în fișă de conexiune CC-plus și CC-minus (a se vedea fig. 8.2.).

» Aparatul este conectat cu generatorul FV.

1.7 Stabilirea egalizării potențialului




INDICAȚIE

În funcție de prescripțiile de instalare locale poate fi necesară pământarea aparatului cu un al doilea raccord de pământare. În acest scop poate fi utilizat bolțul filetat la partea inferioară a aparatului.

- ⌚ Aparatul este montat la suport.

- 1 Introduceți conductorul de pământare într-un papuc de cablu inelar M5 adecvat și sertizați contactul.
 - 2 Aliniați fanionul de raccord cu conductorul de pământare la șurub.
 - 3 Introduceți ferm prin rotire șurubul în carcasa  2,5 Nm).
- » Carcasa este cuprinsă în egalizarea potențialului



Legendă

1	Papuc de cablu inelar M5	2,5 Nm
2	Pământare conductor de protecție	16–25 mm ²
3	Șurub M5 (montat deja)	

Fig. 17: Raccordarea pământării

1.8 Racordarea modulului WLAN



INDICAȚIE

Pericol de deteriorare a redresorului din cauza descărcării electrostatice

Componentele interne ale redresorului pot fi deteriorate ireparabil din cauza descărcării electrostatice.

- › Pământați-vă înainte să atingeți componentele.
- › Racordul COM3 este adecvat numai pentru stick-ul Wi-Fi cuprins în pachetul de livrare sau stick-ul 4G disponibil opțional de la KACO new energy.

- ⌚ Aparatul este montat la suport.

- 1 Îndepărtați capacul de la raccordul COM3
 - 2 Introduceți modulul WLAN în raccordul existent și fixați cu ajutorul piuliței modulului WLAN în raccord.
 - 3 Asigurați-vă că modulul este racordat fix și că se poate vedea eticheta pe modul.
- » Modulul WLAN este racordat la aparat.




Fig. 18: Îndepărtarea apărătorii




Fig. 19: Racordarea stick-ului WLAN

1.9 Racordul RS485



INDICAȚIE

Pentru racordarea la mufa RJ45 este necesar un cablu de rețea de categoria 5E sau peste. Pentru utilizarea la exterior este permisă o rezistență UV, precum și o lungime de instalare maximă (pentru toate redresoarele) de 1000m.

Pericol de deteriorare a redresorului din cauza descărcării electrostatice

Componentele interne ale redresorului pot fi deteriorate ireparabil din cauza unui cablaj greșit între cablul de putere și de semnal. Toate drepturile de garanție comercială se pierd astfel.
 ➤ Aveți în vedere alocarea corectă a cablului.

⌚ Aparatul este montat la suport.

- 1 Deșurubați căpăcelul de acoperire al racordului de comunicație (COM1 sau COM2) (a se vedea reprezentarea de mai jos, respectați succesiunea și sensurile indicate de săgeată). Introduceți cablul de rețea prin manșonul filetat (incl. piulița olandeză).
 - 2 Introduceți cablul de rețea prin manșonul filetat (incl. piulița olandeză).
 - 3 Configurați conductorul de comunicație așa cum este afișat în figura 21 (conform DIN 46228-4, furnizat în instalația locală de structură).
 - 4 Introduceți cablul de rețea în COM1 sau COM2 (a se vede fig. 19, respectați succesiunea și sensurile indicate de săgeată)
 - 5 Strângeți ferm manșonul filetat, apoi strângeți piulița olandeză la capăt (poz. 5 și 6).
- » Cablul RS485 este racordat la aparat.

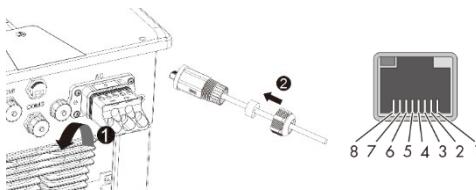


Fig. 20: Introducerea cablului de rețea




Fig. 21: Alocarea racordului cablului

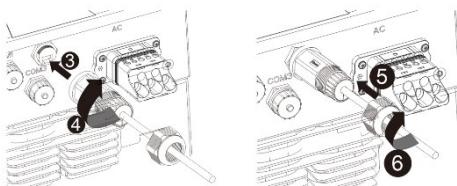


Fig. 22: Racordarea cablului de rețea

Legendă

1	Căpăcel de acoperire
2	Cablu de rețea
3	Manșon filetat
4	Garnitură cu piuliță olandeză

2 Punerea în funcțiune

Indicație: Aparatul este pus în funcțiune printr-o aplicație prin intermediul unui echipament terminal. Aplicația cu notația **KACO Tool** este disponibilă pentru Android sau iOS (a se vedea codul QR pentru Google Playstore sau App Store din anexa acestui ghid sumar).

O descriere detaliată pentru configurația rețelei WLAN, setările parametrilor și actualizările firmware-ului se găsesc în zona de download a paginii de internet [KACO new energy](#) sub indicația de utilizare: **Setări aplicație WI-Fi**.

Indicație: Pentru prima punere în funcțiune nu este necesară o parolă. O parolă specifică aparatului este însă necesară pentru modificări ulterioare ale parametrilor. În acest scop este necesar numărul de serie de pe plăcuța de fabricație a aparatului. Pentru a vă sprijini cât mai rapid posibil, notați acest număr înainte să luați contactul cu centrul nostru de service.

3 Întreținerea curentă și remedierea defectiunilor

3.1 Control vizual

Controlați produsul și conductorii privind deteriorările exterioare vizibile și aveți în vedere afișajul stării de funcționare, după caz. În caz de deteriorări înștiințați instalatorul dumneavoastră. Reparațiile trebuie să fie efectuate numai de un specialist electrician.



PERICOL

Tensiune periculoasă din cauza a două tensiuni de lucru

Atingerea conductorilor și/sau bornelor de la aparat poate duce la vătămări grave sau accidente mortale. Timpul de descărcare al condensatoarelor este de până la 5 minute.

- › Aparatul poate fi deschis și întreținut exclusiv de un specialist electrician consacrat și avizat de administratorul rețelei de alimentare.
- › Sepărați partea CA și CC și așteptați cel puțin 5 minute.



INDICAȚIE

Carcasa aparatului nu conține componente, care pot fi reparate de client.

Dispuneți verificarea exploatarii conform prescripțiilor a aparatului la intervale regulate unui specialist electrician și în caz de probleme adresați-vă centrului de service al producătorului sistemului.

3.2 Curățare

3.2.1 Curățarea carcasei și corpului de răcire



PRECAUȚIE

Nu utilizați aer comprimat sau curățător de înaltă presiune!

- › Îndepărtați regulat cu un aspirator de praf sau o pensulă moale praful de la partea superioară a aparatului.
- › După caz, îndepărtați praful de la admisiile ventilației.

U Validați aparatul corespunzător reglementărilor de securitate pe partea CC și CA.

1 Curățați corpul de răcire.

» Conectarea aparatului

4 Scoaterea din funcțiune și demontarea

4.1 Deconectarea aparatului

PERICOL

Tensiunile care pun în pericol viața sunt prezente la racordurile și conductorii din aparat și după validarea și deconectarea aparatului!



Atingerea conductorilor și/sau bornelor de la aparat poate duce la vătămări grave sau accidente mortale.

- › Aparatul trebuie să fie montat fix înainte de racordarea electrică.
- › Urmați toate prevederile de siguranță și condițiile de racordare tehnice în vigoare actual ale furnizorului de energie electrică de competență respectivă.
- › Aparatul poate fi deschis și întreținut exclusiv de un specialist electrician consacrat.
- › Deconectați tensiunea rețelei prin dezactivarea elementelor de siguranță externe.
- › Verificați lipsa completă a curentului cu ampermetrul tip clește la toți conductorii CA și CC.
- › La deconectarea și conectarea aparatului nu atingeți conductorii și/sau bornele/șinele de curent.
- › Înțeță închis aparatul în funcțiune.

AVERTIZARE



Pericol de provocare a arsurilor cauzat de părțile fierbinți ale carcasei

Părțile carcasei pot deveni fierbinți în funcțiune.

- › Pe parcursul funcționării atingeți numai capacul carcasei al aparatului.

4.2 Dezinstalarea aparatului

⌚ Aparatul scos de sub tensiune și asigurat împotriva reconectării.

- 1 Separați conectorul de racord CA de la aparat.
 - 2 Separați conductorii CC de la conectorii CC și ataşați căpăcelele de protecție.
- » După dezasamblarea aparatului continuați cu demontarea.

4.3 Demontarea aparatului

⌚ Aparatul deconectat și dezinstalat.

- 1 Îndepărtați șurubul pentru asigurarea împotriva extragerii prin ridicare de la suport.
 - 2 Utilizați mânerele încastrate laterale și desprindeți prin ridicare aparatul de la suport.
- » Dupădezasamblarea aparatului continuați cu ambalarea.

5 Eliminarea ca deșeu

PRECAUȚIE

Poluarea mediului în caz de eliminare ca deșeu necorespunzătoare



Aparatul cât și ambalajul de transport aferent constau predominant din materii prime reciclabile.

Aparat: Aparatele defecte și accesoriile nu au ce căuta în deseurile menajere. Asigurați-vă că sunt eliminate ca deșeu conform prescripțiilor aparatele vechi și, după caz, accesoriile existente.

Ambalaj: Asigurați-vă că este eliminat ca deșeu conform prescripțiilor ambalajul de transport.



KACO



new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Lühijuhend

■ Ingliskeelse algupärase versiooni tölge eesti keelde



Elektrik

Olulised ohutusjuhised



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Käesolev juhend on toote osa ja seda peab järgima. Peale selle peab seda hoidma kohas, mis on igal ajal vabalt ligipääsetav.

Sisukord

1	Paigaldus.....	256	2	Kasutuselevõtt.....	263
1.1	Ohutus	256	3	Hooldus ja törgete kõrvaldamine.....	264
1.2	Tarnekomplekt.....	256	3.1	Visuaalne kontroll.....	264
1.3	Paigalduskoha valimine	257	3.2	Puhastamine	264
1.4	Seinahoidiku montaaž.....	258	3.2.1	Korpuse ja radiaatori puhastamine	264
1.5	Seadme kinnitamine.....	258	4	Kasutusest kõrvaldamine ja demonteerimine	265
1.6	Elektriliselt ühendamine	259	4.1	Seadme väljalülitamine.....	265
1.6.1	Inverteri üldvaade alt	259	4.2	Seadme eemaldamine.....	265
1.6.2	AC-ühenduse ettevalmistamine	260	4.3	Seadme demonteerimine	265
1.6.3	DC-ühenduse konfigureerimine	261	5	Utiliseerimine	265
1.7	Potenttsiaaliühtlustuse loomine	262			
1.8	Wifi-mooduli ühendamine	262			
1.9	RS485 liitnik	263			

Õiguslikud sätted

Selles dokumendis sisalduv teave on ettevõtte KACO new energy GmbH omand. Avaldamine, terviklikult või osadena, vajab ettevõtte KACO new energy GmbH kirjalikku nõusolekut.

KACO garantii

Hetkel kehtivad garantiitimingimused saate alla laadida veebist aadressilt <http://www.kaco-newenergy.com>.

Kaubamärgid

Kõiki kaubamärke tunnustatakse ka siis, kui need ei ole eraldi tähistatud. Puuduv tähistus ei tähenda, et kaup või kaubamärk on vaba.

Tarkvara

Käesolev seade sisaldb avatud lähtekoodiga tarkvara, mis on kolmandate poolte väljatöötatud ning mida litsentsitakse muu hulgas GPL või LGPL alusel.

1 Paigaldus

1.1 Ohutus

Enne toote esmakordset kasutamist lugege ohutusjuhised tähelepanelikult läbi.



OHT


Ka pärast seadme pingevabaks lülitamist ja väljalülitamist esineb seadme ühendustel ja juhtmetel eluohutlikke pingeid!

Seadmes juhtmete ja/või klemmidete/toitesiinide puudutamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- › Ärge avage toodet.
- › Enne elektrilist ühendamist peab seade olema püsivalt monteeritud.
- › Järgige asjakohase energiaettevõtte köiki ohutuseeskirju ja hetkel kehtivaid tehnilisi ühendustungimusi.
- › Seadme tohib monteerida, paigaldada ja kasutusele võtta üksnes sertifitseeritud elektrik.
- › Lülitage võrgupinge välja väliste kaitsmete inaktiveerimise teel.
- › Kontrollige elektrivoolu täielikku puudumist köigil AC- ja DC-juhtmetel näpits-ampermeetri abil.
- › Ärge puudutage seadme välja ja sisse lülitamisel juhtmeid ja/või klemme/toitesiine.

1.2 Tarnekomplekt

Artikel	Kirjeldus	Kogus
A	Inverter	1 tk
B	Seinahoidik	1 tk
C	Paigaldustarvikute komplekt: Seinatüüblid ja kuuskantpoldid (4x) M5x14 mm polt (2x)	1 komplekt
D	DC-pistikühedus (Sunclix)	6 paari
E	AC-pistikühedus	1 tk
F	Wifi	1 tk
G	Dokumentatsioon	1 komplekt
H	RS485 liitmik	2 tk

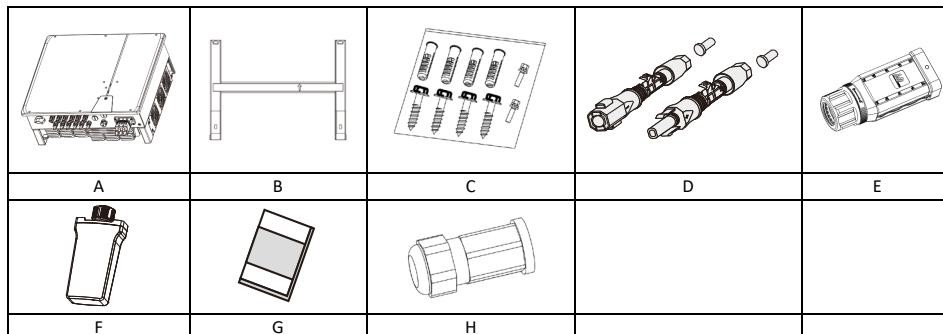


Tarnekomplekti kontrollimine

1. Uurige seadet põhjalikult.
2. Esitage transpordiettevõttele viivitamata kaebus järgmise kohta:
 - kahjustused pakendil, millest tulenevad kahjustused seadmel,
 - ilmselged kahjustused seadmel.
3. Edastage kahjuteade viivitamata transpordiettevõttele.
4. Kirjalikus vormis kahjuteade peab kuue päeva jooksul pärast seadme kättesaamist olema esitatud transpordiettevõttele. Vajaduse korral aitame teid hea meelega.


1.3 Paigalduskoha valimine

Paigalduskeskkond

- Veenduge, et inverter paigaldatakse lastele kättesaamatusse kohta.
- Optimaalse tööoleku ja pika kasutusea tagamiseks tohib inverteeri paigalduskeskkonna temperatuur olla max 40 °C.
- Otsese päikesekiirguse, vihma, lume ja niiskuse välimiseks inverteerile soovitatakse inverter paigaldada kohtadesse, millel on kaitsev katus. Ärge katke inverteerit pealt täielikult kinni.
- Montaažitehnilised tingimused peavad olema inverteeri kaalu ja suuruse jaoks sobivad. Inverter sobib paigaldamiseks massiivsele seinale, mis on vertikaalne või tahapoole kaldega (max 15°). Ei ole soovitatav paigaldada inverter kipsplaatidest või sarnastest materjalidest seinale. Inverter võib käituse ajal põhjustada müra.

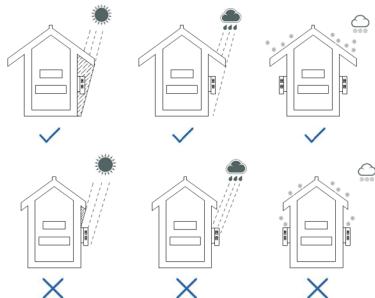


Joonis 1. Seade välja paigaldamisel

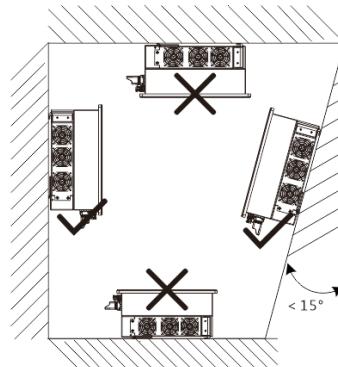


Joonis 2. Lubatud paigaldusasend

- Soojuse piisava ärajuhtimise tagamiseks soovitatakse inverteeri ja muude objektide vahel järgmisiid vahekauguseid:

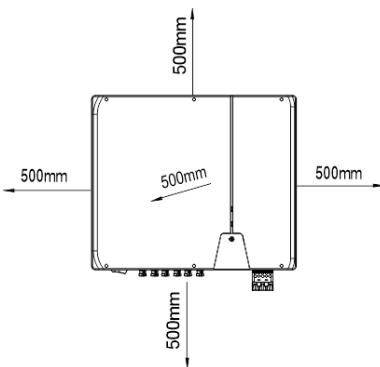

Joonis 3.1. Seade välja paigaldamisel

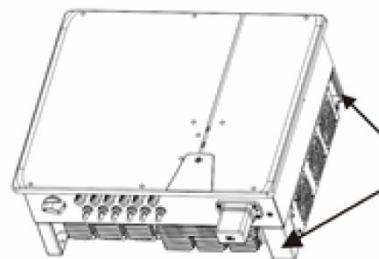

Joonis 3.2. Tõstepositsioon (parem külg)

1.4 Seinahoidiku montaaž

ETTEVAATUST

Sobimatu kinnitusmaterjali kasutamisest tingitud oht!

Sobimatu kinnitusmaterjali kasutamisel võib seade alla kukkuda ja seadme all viibivaid isikuid raskelt vigastada.

- > Kasutage üksnes montaažipinnale vastavat kinnitusmaterjali. Kaasasolev kinnitusmaterjal sobib üksnes müüritise ja betooni jaoks.
- > Monteerige seade üksnes püstises asendis.




MÄRKUS

Võimsuse vähemine soojuse kogunemise tõttu!




Soovitatud minimaalsete vahekauguste eiramisel võib seade puuduliku ventilatsiooni ja sellega seotud soojuse tekklimise tõttu minna võimsuse reguleerimisele.

- > Järgige minimaalseid vahekauguseid ja tagage soojuse piisav ärajuhtimine.
- > Käituse ajal ei tohi seadme korpusel olla esemeid.
- > Tagage, et pärast seadme montaaži ei takistaks võörkehad soojuse ärajuhtimist.

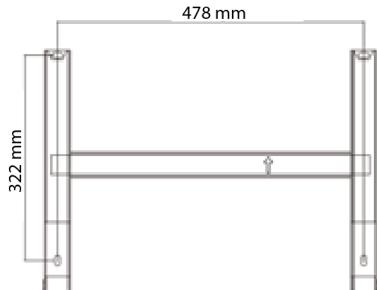

Joonis 4. Puuravad seinale montaažiks

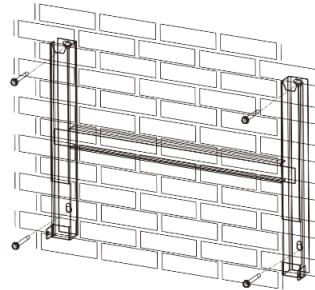

Joonis 5. Seinahoidiku montaaž

Legend

- | | |
|--|--------------------------|
| 1 Puurida neli ava [$\varnothing 10$ mm sügavusega 70 mm] | 3 Monteerida seinahoidik |
| 2 Sisestada poldlid ja tüüblid | |

1 Pappkarb on koos hoidiku ja montaažikomplektiga pakendist välja võetud ja avatud.

2 Märgistage riputusasend vastavalt hoidiku asendile nelja märgistuse abil seinapinnale.

2 Märgistage puuravade asukohad ja puurige neli ava.

MÄRKUS: Kahe seadme või seadme ja lae või põranda vahelisi minimaalseid vahekauguseid on joonisel 3.1 juba arvesse võetud.

3 Kinnitage hoidik montaažikomplektist sobiva kinnitusmaterjaliga seinale [XW-10].

MÄRKUS: Jälige hoidiku õiget suunda. Hoidiku kinnitamisel peab nool olema ülespoole ja nähtaval.

» Jätkake seadme montaažiga.

1.5 Seadme kinnitamine

ETTEVAATUST

Vigastusoht asjatundmatu töstmise ja transportimise tõttu.

Asjatundmatu töstmise tõttu võib seade ümber minn ja siis alla kukkuda.




- > Töstke seadet alati vertikaalselt selle jaoks ettenähtud käepidemesüvenditest.
- > Kasutage valitud montaažikõrguse jaoks ronimise abivahendit.
- > Kandke seadme töstmisel ja maha töstmisel kaitsekindaid ja turvajalatseid.

Seadme tõstmine ja monteerimine


Monteerige seinahoidik.

- 1 Tõstke seadet käepidemesüvenditest (vt joonis 3.2). Jälgige seadme raskuskeset!
- 2 Pange seade montaažikaarele. Kontrollige radiaatori mölemat külge, et tagada selle kindel kinnitus.
- 3 Sisestage kaasasolevad poldid (2x M5x14 mm) hoidiku keelde ja monteerige seade kaitseks väljatõstmise vastu mölemalt küljelt [$\times P$ 2,5 Nm]


» Pärast seadme montaaži jätkake elektripaigaldisega.



Joonis 6. Inverteri seinahoidikusse haakimine

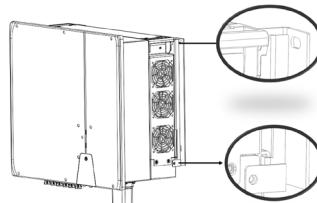

Joonis 7. Seadme kindla kinnituse kontrollimine

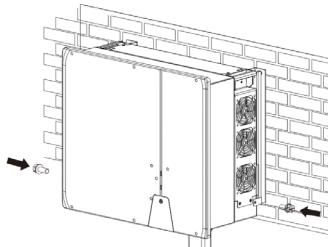


Joonis 8.1. Inverteri kinnitamine

1.6 Elektriliselt ühendamine

MÄRKUS

Valige juhtme ristlõige, kaitsme liik ja kaitsme väärust vastavalt järgmistele raamtingimustele:
riigipõhised paigaldusstandardid; seadme võimsusklass; juhtme pikkus; juhtme paigalduse liik; kohalikud temperatuurid.

1.6.1 Inverteri üldvaade alt

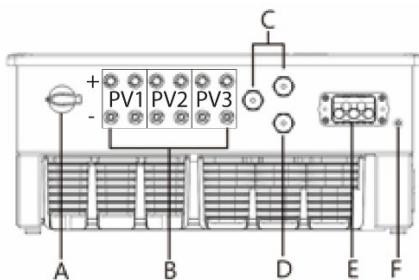


Joonis 8.2. Ühenduspool: Legend

A	Integreeritud DC-lahklülit	D	COM 3 – wifi pulkühendus
B	DC-ühendus fotolektrilisele generaatorile	E	AC-ühenduspesa
C	COM1&2 – RJ45 pesa RS485 liitmiku jaoks	F	Potentsiaaliühlustuse asukoht


1.6.2 AC-ühenduse ettevalmistamine

☐ Olete montaaži lõpetanud.

- 1 Valige õiged tihendustarvikud. Tihenduse kaabli soovitatav välisläbimõõt (joonis 9 / pos 1) on 20–24 mm.
Tihenduse kaabli soovitatav välisläbimõõt (joonis 9 / pos 2) on 24,5–30 mm.
- 2 Soovitatav kaabli tüüp on YJVR või YJV. Eemaldage kaablikest [95–100 mm] ja juhtige läbi katte.
- 3 Eemaldage soonte N, L1, L2, L3, PE isolatsioon 20–25 mm pikkuses.
» Ühendage elektriliselt.



Joonis 9. Õige tihendi valimine



Joonis 10. Kaabli ettevalmistamine

AC-ühenduse tegemine

☐ AC-juhe on ettevalmistatud.

- 1 Juhtige konfigureeritud kaabel läbi mutri ja katte (joonis 11, pos 1 ja 2) ja kinnitage vastavalt juhtmete järvikorrale kontaktialusele (joonis 11 / pos 3) kaasasoleva sisekuuskantvöötme abil [$\times A_3/4$ 4,0 Nm].

- 2 Tõmmake kate (joonis 11, pos 3) nii üle pistiku, et ava on kattes nähtaval (joonis 12).

- 3 Pingutage mutter kahvelvöötmea kinni ja lõpetage paigaldus klöpsühendusega [$\times W_50/4$ 10,0 Nm].

MÄRKUS: AC-pistikühendus on kindlalt ühendatud, kui see fikseerub kuuldaavalta. (joonis 13)

- 4 Kui mutter on täielikult kinni pingutatud, saab lukustusröngast keerata, et mutter fikseerida.


- 5 Vedage juhtmed nõuetekohaselt ja vastavalt järgmiste reeglitele:

– Vedage juhtmed ümber seadme minimaalselt 30 cm kauguselt.


– Ärge vedage juhtmeid üle pooljuhtide (radiaatori).

– Liiga suured paindejõud ohustavad kaitseastet. Vedage kaablid vähemalt kaabli neljakordse läbimõõduga painderadaadiusega.


» Seade on toitevõrku ühendatud.



Joonis 11. Soonte ühendamine



Joonis 12. Katte paigaldamine



Joonis 13. Mutri kinnipingutamine

Legend

1 tihendus

3 kate

2 kontaktialus

4 mutter


1.6.3 DC-ühenduse konfigureerimine




Elektriööstist põhjustatud eluoht!

Pinget juhtivate ühenduste puudutamine põhjustab raskeid vigastusi või surma. Fotoelektrilisele generaatorile mõjuva päikesekiirguse korral on DC-juhtmete avatud otstes alalispinge.


- > Veenduge, et fotoelektrilistel moodulitel on maa suhtes hea isolatsioon.
- > Statistiliste andmete kohasel kõige külmemal päävel ei tohi fotoelektriliste moodulite maksimaalne tühikäigu pinge ületada inverteri maksimaalset sisendpinget.
- > Kontrollige DC-juhtmete polaarsust.
- > DC-pinge puudumine tagatud.
- > Ärge lahutage DC-pistikühendusi koormuse all.



Joonis 14. Soonte sisestamine



Joonis 15. Elemendi hülssi lükkamine



Joonis 16. Kinnituse kontrollimine

Legend

1	DC-ühenduse soon	5	kaabli keermesliide
2	vedru	6	kontaktpistik
3	element	7	liides
4	hülss		

○ Olete montaaži lõpetanud.

○ **MÄRKUS:** Enne isoleerimist jälgige, et te ei lõikaks üksikuid sooni ära.

- 1 Sisestage soleeritud sooned koos keerutatud keermetega ettevaatlikult kuni ühenduseni.

MÄRKUS: Keermeotsad peavad olema vedrus nähtaval.

- 2 Sulgege vedru nii, et vedru fikseerub, ja lükake element hülssi.

- 3 Pange kaabli keermesliitele vastumutter ja pingutage kinni [$\text{XW}_15/\text{m} = 1,8 \text{ Nm}$].

- 4 Viige element kontaktpistikuga kokku.

» Elektriline ühendamine

Fotoelektrilise generaatori ühendamine

○ DC-pistikühendus peab olema konfigureeritud ja fotoelektriline generaator kontrollitud tagamaks, et puudub maandus.

MÄRKUS: Pöörake tähelepanu PV1, PV2 ja PV3 erinevale voolukoormusele sõltuvalt seadme võimsusklassist! Vt max sisendvoolu andmelehel, samuti täielikus käsiraamatus.

- 1 Võtke kaitsekorgid vajalikelt DC-ühendustel seadme alumisel küljel ära.

- 2 Sisestage DC-pistikühendused paaridena DC-pluss- ja DC-miinus-ühenduspistikusse (vt joonis 8.2).

» Seade on fotoelektrilise generaatoriga ühendatud.

1.7 Potentsiaaliühilustuse loomine



MÄRKUS

Sõltuvalt kohalikest paigalduseeskirjadest võib olla vajalik seadme teise maandusühendusega maandamine. Selleks võib kasutada seadme alumisel küljel olevat keermepolti.


- ⌚ Seade on monteeritud hoidikule.

1 Sisestage maandusujuhe sobivasse M5 röngaskaablikinga ja pigistage kontakt kinni.

2 Joondage klemm koos maandusuhtmega poldile.

3 Keerake polt tugevalt korpuisse [P_2 / 2,5 Nm].

» Korpus on hõlmatud potentsiaaliühilustusega



Legend

1	M5 röngaskaabliking	2,5 Nm
2	Maanduse kaitsejuhe	16–25 mm ²
3	M5 polt (juba monteeritud)	

Joonis 17. Maanduse ühendamine

1.8 Wifi-mooduli ühendamine



MÄRKUS

Inverteri kahjustamise oht elektrostaatilise lahenduse töttu

Inverteri sisemised detailid võivad elektrostaatilise lahenduse töttu pöördumatault kahjustada saada.

- › Maandage end enne detailide puudutamist.
- › COM3 liitnik sobib üksnes tarnekomplektis sisalduva wifi-pulga või ettevõttes KACO new energy lisavarustusena saadaval 4G-pulga jaoks.


- ⌚ Seade on monteeritud hoidikule.

1 Eemaldage COM3 liitniku kork.


2 Pistke wifi-moodul olemasolevasse liitnikku või kinnitage wifi-mooduli mutri abil liitnikku.

3 Tagage, et moodul on kindlasti ühendatud ja moodulil olev etikett on nähtaval.

» Wifi-moodul on seadmega ühendatud.



Joonis 18. Katte eemaldamine



Joonis 19. WiFi-pulga ühendamine

1.9 RS485 liitnik

MÄRKUS



RJ45 pesaga ühendamiseks on vaja 5E või sellest kõrgemasse kategooriasse kuuluvat võrgukaablit.

Välitingimustes kasutamiseks on lubatud UV-kiirguse kindlus ja maksimaalne paigalduspikkus (üle kõigi Inverterite) 1000 m.

Inverteri kahjustamise oht elektrostaatilise lahenduse tõttu

Inverteri sisemised detailid võivad toite-ja signaalkaabli vale juhtmestiku töttu pöördumatult kahjustada saada. Kõik garantiiõuded kaotavad seeläbi kehitvuse.

» Jälgige, et kabel oleks õigesti veetud.



Seade on monomeeritud hoidikule.

1 Keerake sideühenduse (COM1 või COM2) kattekork maha (vt joonis all, pöörake tähelepanu järjekorrale ja noolte suundadele). Juhtige võrgukaabel läbi keermehülsi (sh üleviskemutri).


2 Juhtige võrgukaabel läbi keermehülsi (sh üleviskemutri).

3 Konfigureerige sidekaabel nagu on näidatud joonisel 21 (standardi DIN 46228-4 kohaselt, kliendipoolselt valmis seatud).


4 Pange võrgukaabel ühendusse COM1 või COM2 (vt joonis 19. Pöörake tähelepanu järjekorrale ja noolte suundadele).

5. Pingutage keermehülsi kinni, seejärel keerake lõpuks üleviskemutter kinni (pos 5 ja 6).

» RS485 kabel on seadmega ühendatud.

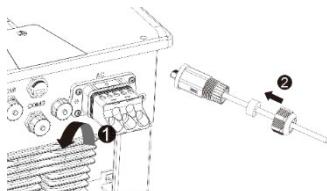


Joonis 20. Võrgukaabli sisestamine



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Joonis 21. Kaablite ühendamise paigutus

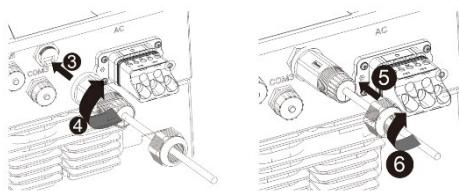

Joonis 22. Võrgukaabli ühendamine

Legend

1	kattekork
2	võrgukaabel
3	keermehüls
4	tihind koos üleviskemutriga

2 Kasutuselevõtt

Märkus: Seade võetakse kasutusele rakendusega mobiilse lõppseadme abil. **KACO Tooli** nimeline rakendus on saadaval Androidi või IOS-i jaoks (vt QR koodi Google Playstore'i või App Store'i jaoks käesoleva lühijuhendi lisas).

WIFI-võrgu konfiguratsiooni, parameetrite seadistuste ja põsivara uuenduste üksikasjaliku kirjelduse leiate [KACO new energy](#) kodulehe allalaadimiste osast järgmisest kasutusjuhisest: [wifi rakenduse seadistused](#).

Märkus: Esmaseks kasutuselevõtuks ei ole salasõna vaja. Seadmepõhine salasõna on siiski hilisemaks parameetrite muutmisteks vajalik. Selleks on vaja seadme tüübislildil olevat seerianumbrit. Selleks et saaksime teid võimalikult kiiresti aidata, märkige see number üles enne, kui võtate ühendust meie klienditeenindusega.

3 Hooldus ja tõrgete kõrvaldamine

3.1 Visuaalne kontroll

Kontrollige toodet ja juhtmeid välistelt nähtavate kahjustuste suhtes ja jälgige vajadusel tööolekunäitu. Kahjustuste korral teavitage paigaldajat. Remontida tohib üksnes elektrik.



OHT

Ohlik ping kahe tööpinge tõttu

Seadmes juhtmete ja/või klemmid piisutamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

Kondensaatori tühjenemise aeg on kuni 5 minutit.

- » Seadet tohib avada ja hooldada üksnes sertifitseeritud ja energiatevõtte volitusega elektrik.
- » Lahutage AC- ja DC-pool ja oodake vähemalt 5 minutit.



MÄRKUS

Seadme korpusel ei ole detaile, mida saab klient parandada.

Laske seadme nõuetekohast tööd regulaarselt elektrikul kontrollida ja probleemide korral pöörduge alati süsteemi tootja teeninduse poole.

3.2 Puhastamine

3.2.1 Korpuse ja radiaatori puhastamine



ETTEVAATUST

Ärge kasutage suruõhku ega kõrgsurvepesurit!

- » Eemaldage seadme pinnalt regulaarselt tolm tolmuimeja või pehme pintsliga.
- » Vajaduse korral eemaldage tolm ventilatsiooniavadel.



Aktiveerige seade vastavalt ohutusreeglitele DC- ja AC-poolel.

1 Puastage radiaator.

» Seadme sisselülitamine

4 Kasutusest kõrvaldamine ja demonteerimine

4.1 Seadme väljalülitamine



Ka pärast seadme pingevabaks lülitamist ja väljalülitamist esineb seadme ühendustel ja juhtmetel eluohtlike pingeid!



Seadmes juhtmete ja/või klemmid puudutamine võib põhjustada raskeid vigastusi või surma.

- › Enne elektrolist ühendamist peab seade olema püsivalt monteeritud.
- › Järgige asjakohase energiatettevõtte köiki ohutuseeskirju ja hetkel kehtivaid tehnilisi ühendustingimusi.
- › Seadet tohib avada ja hooldada üksnes sertifitseeritud elektrik.
- › Lülitage võrgupinge välja välisse kaitsmete inaktiveerimise teel.
- › Kontrollige elektrivoolu täielikku puudumist kögil AC- ja DC-juhtmetel näpits-ampermeetri abil.
- › Ärge puudutage seadme välja ja sisse lülitamisel juhtmeid ja/või klemme/toitesiine.
- › Hoidke seade töö ajal suljetuna.



Pöletusoht kuumade korpusosade tõttu

Korpusosad võivad käituse ajal kuumaks minna.

- › Käituse ajal puudutage üksnes seadme korpuse kaant.

4.2 Seadme eemaldamine

⌚ Lülitage seade pingevabaks ja kindlustage uesti sisselülitamise vastu.

- 1 Lahutage AC-pistikühendus seadmelt.
 - 2 Lahutage DC-juhtmed DC-pistikühendustest ja paigaldage kaitsekorgid.
- » Pärast seadme mahavõtmist jätkake demonteerimisega.

4.3 Seadme demonteerimine

⌚ Seade väljalülitatud ja eemaldatud.

- 1 Eemaldage väljatõstmise vastu kaitsev polt hoidikult.
 - 2 Kasutage külgmise käepidemesüvendeid ja töstke seade hoidikult maha.
- » Pärast seadme mahavõtmist jätkake pakkimisega.

5 Utiliseerimine



ETTEVAATUST

Keskonnakahjud mittenõuetekohase utiliseerimise korral

Nii seade kui ka juurdekuuluv transpordipakend koosnevad peamiselt taaskasutatavatest toorainetest.

Seade: Defektseted seadmed ja tarvikud ei kuulu olmeprüglisse. Tagage, et vanad seadmed ja võimalikud

olemasolevad tarvikud suunatakse nõuetekohasesse utiliseerimisse.

Pakend: Tagage, et transpordipakend suunatakse nõuetekohasesse utiliseerimisse.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Kratke upute

■ Hrvatski prijevod njemačkog prijevoda engleske izvorne verzije



Električar

Važne sigurnosne napomene



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Ove upute sastavni su dio proizvoda i moraju se uzeti u obzir. Osim toga, potrebno ih je čuvati na mjestu kojemu se u svako doba može pristupiti.

Sadržaj

1	Montaža.....	268	2	Puštanje u rad.....	275
1.1	Sigurnost.....	268	3	Održavanje i uklanjanje smetnji.....	276
1.2	Opseg isporuke.....	268	3.1	Vizualna provjera.....	276
1.3	Odabir mjesta postavljanja	269	3.2	Čišćenje	276
1.4	Montaža zidnog držača	270	3.2.1	Čišćenje kućišta i rashladnog tijela.....	276
1.5	Postavljanje uređaja	270	4	Isključivanje rada uređaja i demontaža.....	277
1.6	Električno priključivanje	271	4.1	Isključivanje uređaja.....	277
1.6.1	Opći prikaz pretvarača odozdo	271	4.2	Deinstalacija uređaja.....	277
1.6.2	Priprema AC priključka	272	4.3	Demontaža uređaja	277
1.6.3	Konfiguriranje DC priključka.....	273	5	Zbrinjavanje.....	277
1.7	Uspostava izjednačenja potencijala	274			
1.8	Priklučivanje WiFi modula	274			
1.9	RS485 priključak	275			

Pravne odredbe

Informacije sadržane u ovom dokumentu vlasništvo su društva KACO new energy GmbH. Za objavlјivanje, u potpunosti ili djelomično, potrebna je pisana suglasnost društva KACO new energy GmbH.

KACO jamstvo

Trenutačne uvjete jamstva možete preuzeti s internetske stranice <http://www.kaco-newenergy.com>.

Zaštitni znak

Svi zaštitni znakovi su priznati, čak i ako nisu posebno označeni. Nedostatak oznake ne znači da je proizvod ili znak dostupan.

Softver

Ovaj uređaj sadrži softver Open Source, koji su treće strane razvile i koji se, među ostalim, licencira i pod licencama GPL odn. LGPL.

1 Montaža

1.1 Sigurnost

Prije prve upotrebe proizvoda pozorno pročitajte ove sigurnosne upute.

OPASNOST


Naponi opasni za život postoje na priključima i vodovima u uređaju i nakon aktivacije i isključivanja uređaja!

Dodirivanje vodova i/ili stezaljki / vodljivih tračnica u uređaju može izazvati teške ozljede ili smrt.

- › Ne otvarajte proizvod.
- › Uređaj prije električnog priključivanja mora biti čvrsto montiran.
- › Slijedite sve sigurnosne propise i trenutno važeće tehničke uvjete priključivanja nadležnog poduzeća za opskrbu energijom.
- › Isključivo ovlašteni električar smije montirati, instalirati i puštati uređaj u pogon.
- › Isključite mrežni napon tako što ćete deaktivirati vanjske sigurnosne elemente.
- › Provjerite jesu li svi vodovi AC i DC u potpunosti bez struje.
- › Pri isključivanju i uključivanju uređaja nemojte dodirivati vodove i/ili stezaljke / vodljive tračnice.

1.2 Opseg isporuke

Proizvod	Opis	Količina
A	Pretvarač	1 komad
B	Zidni držač	1 komad
C	Set pribora za montažu: Tiple i imbus vijci (4 x) M5 x 14 mm vijak (2x)	1 set
D	DC spojnica (Sunclix)	6 parova
E	AC spojnica	1 komad
F	WiFi	1 komad
G	Dokumentacija	1 set
H	RS485 priključak	2 komad

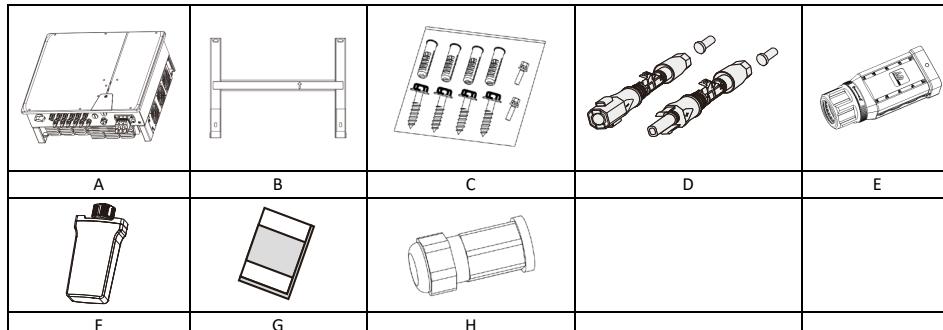


Provjerite opseg isporuke

1. Detaljno pregledajte uređaj.
2. Transportnom poduzeću odmah reklamirajte:
 - Oštećenja ambalaže koja upućuju na oštećenja uređaja.
 - Očita oštećenja na uređaju.
3. Prijavu štete odmah proslijedite transportnom poduzeću.
4. Transportno poduzeće unutar šest dana nakon primitka uređaja mora zaprimiti pisano prijavu štete.
Ako je potrebno, rado ćemo vam pomoći.


1.3 Odabir mesta postavljanja

Montažni prostor

1. Osigurajte da se pretvarač montira izvan dohvata djece.
2. Da bi se osigurali optimalno radno stanje i dug vijek trajanja, temperatura u prostoru montaže pretvarača trebala bi iznositi najviše 40 °C.
3. Da bi se izbjegli izravno sunčev zračenje, kiša, snijeg i vlaga na pretvaraču, preporučuje se montaža pretvarača na mjestima koja imaju zaštitni krov. Nemojte potpuno prekrivati gornju stranu pretvarača.
4. Tehnički uvjeti montaže moraju odgovarati težini i veličini pretvarača. Pretvarač je namijenjen za montažu na masivan zid koji je okomito ili prema natrag pod nagibom (najviše 15°). Ne preporučuje se montaža pretvarača na zid od gipsnih kartonskih ploča ili sličnih materijala. Pretvarač tijekom rada može ispuštaći zvukove.

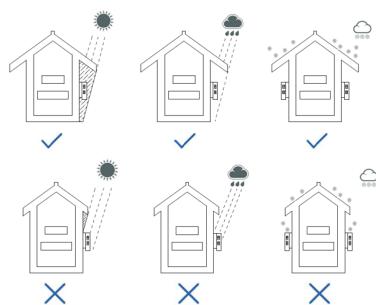


Sl. 1: Uredaj pri vanjskoj montaži

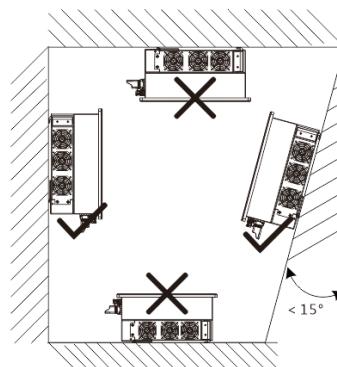


Sl. 2: Dopušten položaj postavljanja

5. Da bi se osigurao dostatan odvod zraka, preporučuju se sljedeći razmaci između pretvarača i drugih objekata:

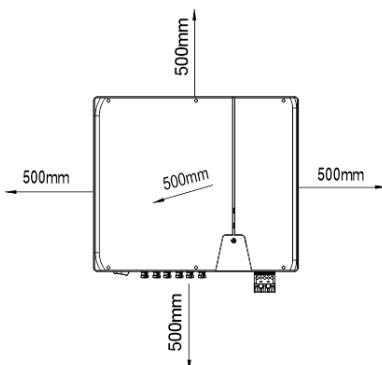

Sl. 3.1: Uredaj pri vanjskoj montaži

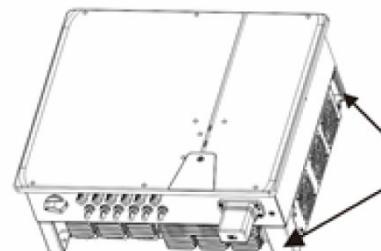

Sl. 3.2: Položaj pridizanja (desna strana)

1.4 Montaža zidnog držača

OPREZ

Opasnost pri upotrebi neprikladnog materijala za pričvršćivanje!

U slučaju upotrebe neprikladnog materijala za pričvršćivanje uređaj može pasti i teško ozlijediti osobe ispod uređaja.

- › Upotrebljavajte samo materijal za pričvršćivanje koji odgovara montažnoj podlozi. Priloženi materijal za pričvršćivanje prikladan je samo za zidane konstrukcije i beton.
- › Postavite uređaj u uspravnom položaju.


NAPOMENA

Smanjenje snage uslijed akumulirane topline!




U slučaju nepridržavanja preporučenih minimalnih razmaka, radna snaga uređaja može se smanjiti zbog nedostatka zraka i stvaranja topline koji je povezan s tim.

- › Pridržavajte se minimalnih razmaka i osigurajte dostatan odvod topline.
- › Tijekom rada ne smiju se nalaziti predmeti na kućištu uređaja.
- › Osigurajte da nakon montaže uređaja nema stranih tijela koja bi mogla ometati odvod topline.

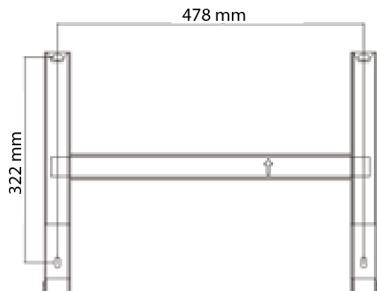

Sl. 4: Provrti za montažu na zid

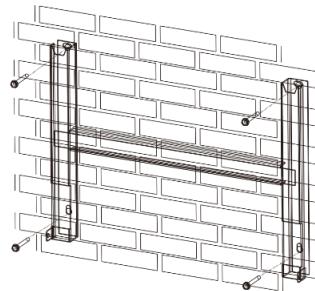

Sl. 5: Montaža zidnog držača

Legenda

1 Probušite četiri rupe [Ø 10 mm dubine 70 mm]	3 Montirajte zidni držač
2 Umetnite vijke i tiple	
○ Kartonaža s držačem i setom za montažu izvadenja je iz ambalaže i otvorena.	
1 Označite položaj vješanja prema položaju držača četirima oznakama na površini zida.	
2 Označite položaje provrta i probušite četiri rupe.	
NAPOMENA: Minimalni razmaci između dvaju uređaja odn. između uređaja i stropa odn. poda već su uzeti u obzir u crtežu 3.1.	
3 Pričvrstite držač na zid s pomoću prikladnog materijala za pričvršćivanje u setu za montažu [XW-10].	
NAPOMENA: Obratite pozornost na ispravno poravnanje držača. Strelica mora pokazivati prema gore i biti vidljiva kada se držač pričvršćuje.	
» Nastavite s montažom uređaja.	

1.5 Postavljanje uređaja

OPREZ

Opasnost od ozljeda zbog nestručnog podizanja i transporta.

Usljed nestručnog podizanja uređaj se može prevrnuti pa pasti.


- › Uvijek okinuto podignite uređaj držeći ga za udubljenja predviđena za to.
- › Koristite se pomagalom za penjanje za odabranu visinu montaže.
- › Nosite zaštitne rukavice i zaštitne cipele pri podizanju i spuštanju uređaja.

Podizanje i montiranje uređaja


Zidni držač montiran je.

- 1 Podignite uređaj držeći ga za udubljenja (pogledajte sl. 3.2). Obratite pozornost na težište uređaja!
- 2 Postavite uređaj na montažno postolje. Provjerite obje strane rashladnog tijela da biste se uvjernili da stabilno dosjeda.
- 3 Umetnite priložene vijke (2 x M5 x 14 mm) u utor držača i montirajte uređaj obostrano da biste osigurali da se ne pridiže [P 2,5 Nm]


» Nakon montaže uređaj nastavite s električnom instalacijom.



Sl. 6: Ovjesite pretvarač u zidni držač

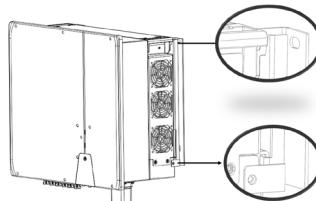

Sl. 7: Provjerite siguran dosjed uređaja

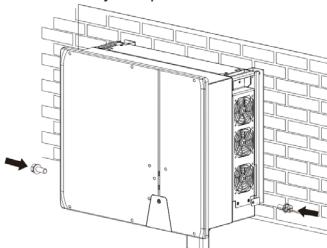

Sl. 8.1: Pričvrstite pretvarač


1.6 Električno priključivanje

NAPOMENA

Odaberite poprečni presjek vodova, vrstu osigurača i vrijednost osigurača prema sljedećim okvirnim uvjetima:

Instalacijske norme specifične za zemlju; razred snage uređaja; duljina vodova; vrsta postavljanja vodova; lokalne temperature.

1.6.1 Opći prikaz pretvarača odozdo

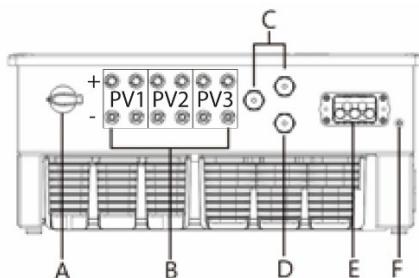


Sl. 8.2: Priklučna strana: Legenda

A	Integrirani DC razdjelnik	D	COM 3 – WiFi-Stick priključak
B	DC priključak za PV generator	E	AC priključna utičница
C	COM1&2 – RJ45 priključak	F	Položaj izjednačavanja potencijala


1.6.2 Priprema AC priključka

 Završili ste s postupkom montaže.

- 1 Odaberite ispravan pribor za brtvljenje. Preporučeni vanjski promjer kabela za brtvljenje (sl. 9 / pol. 1) iznosi 20 – 24 mm.
Preporučeni vanjski promjer kabala za brtvljenje (sl. 9 / pol. 2) iznosi 24,5 – 30 mm.
- 2 Preporučuje se tip kabala YJVR ili YJV. Uklonite izolaciju kabala [95 – 100 mm] i uvedite kabel kroz pokrov.
- 3 Izolirajte žice N, L1, L2, L3, PE za 20 – 25 mm.
» Provedite električni priključak.



Sl. 9: Odabir ispravne brtve



Sl. 10: Priprema kabala

Postavljanje AC priključka


 Pripremljen je AC vod.

- 1 Provedite konfigurirani kabel kroz maticu i pokrov (sl. 11 pol. 1 i 2) i pričvrstite prema redoslijedu vodova na nosaču kontakta (sl. 11/pol. 3) s pomoću priloženog imbus ključa [$\times P_3/4,0$ Nm].
- 2 Povucite poklopac (sl. 11, pol. 3) preko utikača tako da se vidi rupa na poklopцу (sl. 12).
- 3 Zategnite maticu viljuškastim ključem i dovršite instalaciju zvukom „klik, klik“ [$\times W_50/10,0$ Nm].


NAPOMENA: AC utični spoj čvrsto je spojen kada se čujno uglavi. (Sl. 13.)

- 4 Kada je matica potpuno pritegnuta, sigurnosni se prsten može okrenuti da bi se matica fiksirala.
- 5 Položite vodove u skladu s pravilima struke i prema sljedećim pravilima:
 - položite vodove oko uređaja s minimalnim razmakom od 30 cm.
 - nikada ne polažite vodove preko poluvodiča (rashladno tijelo).
 - prevelike sile savijanja ugrožavaju vrstu zaštite. Položite vodove s radijusom savijanja najmanje četiri puta kao promjer kabela.


» Uredaj je priključen na opskrbnu mrežu.



Sl. 11: Priključivanje žica



Sl. 12: Umetanje pokrova



Sl. 13: Zatezanje matica

Legenda

1 Brtva	3 Pokrov
2 Nosač kontakta	4 Matica


1.6.3 Konfiguriranje DC priključka

OPASNOST


Opasnost za život uslijed strujnog udara!

Dodirivanje priključaka koji provode napon može dovesti do teških ozljeda ili smrti. Ako je PV generator izložen sunčevom zračenju, na otvorenim krajevima DC vodova postoji istosmjerni napon.


- › Osigurajte da su PV moduli dobro izolirani u zemlji.
- › Na najhladnjem danu, prema statističkim podacima, najveći napon praznog hoda PV modula ne smije prelaziti najveći ulazni napon pretvarača.
- › Provjerite polaritet DC vodova.
- › Osigurajte da DC vodovi nisu pod naponom.
- › Ne odvajajte DC utikače pod naponom.



Sl. 14: Umetanje žica



Sl. 15: Uvođenje umetka u čahuru



Sl. 16: Provjera pričvršćenja

Legenda

1 Žica za DC priključak	5 Kabelski vijci
2 Opruga	6 Kontaktni utikač
3 Umetak	7 Spojka
4 Čahura	

» Završili ste s postupkom montaže.

» **NAPOMENA:** Prije izolacije pazite da ne odrežete neku žicu.

1 Oprezno uvedite izolirane žice s uplenitim žicama do priključka.

NAPOMENA: Krajevi uplenenih žica moraju biti vidljivi u opruzi.

2 Zatvorite oprugu tako da se opruga uglači i ugurnite umetak u čahuru.

3 Kontrirajte i zategnjite kabelske vijke [$\text{N}_\text{w_15}$ / $1,8 \text{ Nm}$].

4 Spojite umetak s kontaktnim utikačem.

» Provedite električni priključak

Priklučivanje PV generatora

» Potrebno je konfigurirati DC utični priključak i PV generator da biste se uvjerili da ne postoji uzemljenje.

NAPOMENA: Imajte na umu različitu strujnu opteretivost dijelova PV1, PV2 i PV3 ovisno o razredu snage uređaja! Pogledajte najveću ulaznu struju u podatkovnom listu i u potpunom priručniku.

1 Skinite zaštitne kapice s potrebnih DC priključaka s donje strane uređaja.

2 Utaknite DC utične priključke u priključne utikače DC plus i DC minus (pogledajte sliku 8.2.)

» Uređaj je priključen s PV generatorom.

1.7 Uspostava izjednačenja potencijala




NAPOMENA

Ovisno o mjesnim instalacijskim propisima može biti potrebno uzemljiti uređaj drugim priključkom za uzemljenje. U tu svrhu može se upotrijebiti navojni svornjak s donje strane uređaja.

- ⌚ Uredaj je postavljen na držać.

- 1 Uvedite spoj za uzemljenje u prikladnu M5 prstenastu kabelsku stopu i namjestite kontakt.
- 2 Poravnajte priključnu zastavu sa spojem za uzemljenje na vijku.
- 3 Čvrsto pritegnite vijak u kućište [ / ].

» Kućište je uključeno u izjednačavanje potencijala



Legenda

1	M5 prstenasta kabelska stopa	2,5 Nm
2	Uzemljenje zaštitnog vodiča	16 – 25 mm ²
3	M5 vijak (već montiran)	

Sl. 17: Priklučivanje uzemljenja

1.8 Priklučivanje WiFi modula



NAPOMENA

Opasnost od oštećenja pretvarača uslijed elektrostatičkog pražnjenja


Unutarnje komponente pretvarača mogu se uslijed elektrostatičkog pražnjenja nepopravljivo oštetiti.

- › Uzemljite se prije nego što dodirujete komponente.
- › Priklučak COM3 prikladan je samo za WiFi štapić obuhvaćen opsegom isporuke ili 4G štapić koji možete po želji dobiti od društva KACO new energy.


- ⌚ Uredaj je postavljen na držać.

- 1 Uklonite kapicu s priključka COM3
- 2 Umetnute WiFi modul u postojeći priključak i pričvrstite ga u priključku s pomoću matice WiFi modula.
- 3 Osigurajte da je modul čvrsto priključen i da se vidi etiketa na modulu.

» WiFi modul priključen je na uređaj.



Sl. 18: Uklanjanje pokrova



Sl. 19: Priklučivanje WiFi štapića

1.9 RS485 priključak



NAPOMENA

Za priključak u utičnicu RJ45 potreban je mrežni kabel kategorije 5E ili više.

Za vanjsku upotrebu dopuštena je otpornost na UV zračenje i maksimalna duljina postavljanje (preko svih pretvarača) 1000 m.


Opasnost od oštećenja pretvarača uslijed elektrostatičkog pražnjenja

Unutarnje komponente pretvarača mogu se nepopravljivo oštetiti uslijed pogrešnog ožičenja između kabela snage i signalnog kabela. U tom slučaju prestaju važiti svi jamstveni zahtjevi.


» Obratite pozornost na pravilno polaganje kabela.

Uredaj je postavljen na držaću.

- 1 Skinite pokrovnu kapicu komunikacijskog priključka (COM1 ili COM2) (pogledajte prikaz dolje, imajte na umu smjer slijeda i strelica). Provedite mrežni kabel kroz navojnu čahuru (ukl. zakretni priključak).
- 2 Provode mrežni kabel kroz navojnu čahuru (ukl. zakretni priključak).
- 3 Konfigurirajte komunikacijski vod kao što je prikazano na slici 21 (prema normi DIN 46228-4, korisnik stavlja na raspolaganje).
- 4 Utaknite mrežni kabel u dio COM1 ili COM2 (pogledajte sl. 19. pratite slijed i smjerove strelice)
5. Zategnjite navojnu čahuru, zatim pritegnite zakretni priključak na kraju (pol. 5 i 6).
 - » Kabel RS485 kabel priključen je na uređaj.

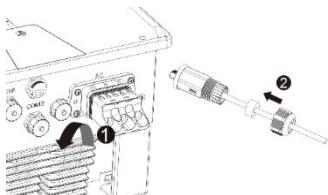


Sl. 20: Uvođenje mrežnog kabela



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

Sl. 21: Polaganje kabelskog priključka

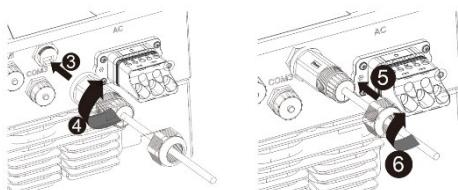

Sl. 22: Priključivanje mrežnog kabela

Legenda

1	Pokrovna kapica
2	Mrežni kabel
3	Navojna čahura
4	Brtva sa zakretnim priključkom

2 Puštanje u rad

Napomena: Uređaj se pušta u rad putem aplikacije na mobilnom krajnjem uređaju. Aplikacija s oznakom **KACO Tool** dostupna je za sustave Android ili iOS (pronađite QR kod za Google Playstore ili App Store u privitku ovih kratkih uputa).

Detaljan opis konfiguracije WiFi mreže, postavke parametara i ažuriranja firmvera mogu se pronaći u području za preuzimanje na početnoj stranici [KACO new energy](#) pod napomenom: **Postavke aplikacije WI-Fi.**

Napomena: Za prvo puštanje u rad nije potrebna lozinka. Ipak, za kasnije promjene parametara potrebna je lozinka specifična za uređaj. U tu svrhu potreban je serijski broj na tipskoj pločici uređaja. Da bismo vam što prije mogli pomoći, zabilježite taj broj prije nego što se obratite našoj korisničkoj službi.

3 Održavanje i uklanjanje smetnji

3.1 Vizualna provjera

Provjeravajte ima li na proizvodu i vodovima oštećenja koja su vidljiva izvana i po potrebi obratite pozornost na statusnih prikaz rada. U slučaju oštećenja obavijestite svojeg instalatera. Samo stručni električari smiju popravljati uređaj.



OPASNOST

Opasan napon između dvaju radnih napona

Dodirivanje vodova i/ili stezaljki na uređaju može izazvati teške ozljede ili smrt. Vrijeme pražnjenja kondenzatora iznosi do pet minuta.

- » Isključivo priznati stručni električar kojega je operator opskrbne mreže ovlastio smije otvarati i održavati uređaj.
- » Odvojite AC i DC stranu i pričekajte najmanje pet minuta.



NAPOMENA

Kućište uređaja ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao popraviti.

Stručni električar mora u redovitim razmacima pregledati pravilan rad uređaja, a u slučaju problema uvijek se obratite servisu proizvođača sustava.

3.2 Čišćenje

3.2.1 Čišćenje kućišta i rashladnog tijela



OPREZ

Ne upotrebljavajte stlačeni zrak ni visokotlačne čistače!

- » Redovito usisavačem ili mekim kistom uklanjajte prašinu s gornje strane uređaja.
- » Po potrebi uklonite prašinu s ventilacijskih utora.



Aktivirajte DC i AC stranu uređaja u skladu sa sigurnosnim pravilima.

1 Očistite rashladno tijelo.

» Uključivanje uređaja

4 Isključivanje rada uređaja i demontaža

4.1 Isključivanje uređaja

OPASNOST

Naponi opasni za život postoje na priključima i vodovima u uređaju i nakon aktivacije i isključivanja uređaja!



Dodirivanje vodova i/ili stezaljki na uređaju može izazvati teške ozljede ili smrt.

- › Uredaj prije električnog priključivanja mora biti čvrsto montiran.
- › Slijedite sve sigurnosne propise i trenutačno važeće tehničke uvjete priključivanja nadležnog poduzeća za opskrbu energijom.
- › Isključivo ovlašteni stručni električar smije otvarati i održavati uređaj.
- › Isključite mrežni napon tako što ćete deaktivirati vanjske sigurnosne elemente.
- › Provjerite jesu li svi vodovi AC i DC u potpunosti bez struje.
- › Pri isključivanju i uključivanju uređaja nemodificirati vodove i/ili stezaljke / vodljive tračnice.
- › Uredaj tijekom rada mora biti isključen.

UPOZORENJE

Opasnost od opekovina zbog vrućih dijelova kućišta

Dijelovi kućišta mogu se tijekom rada zagrijati.

- › Tijekom rada dopušteno je dotaknuti samo poklopac kućišta uređaja.

4.2 Deinstalacija uređaja

- ⌚ Isključite uređaj iz napona i osigurajte ga od ponovnog uključivanja.

- 1 Odvojite AC priključni utikač od uređaja.
 - 2 Odvojite DC vodove s DC priključnih utikača i stavite zaštitnu kapicu.
- » Nakon uklanjanja uređaja nastavite s demontažom.

4.3 Demontaža uređaja

- ⌚ Uredaj je isključen i deinstaliran.

- 1 Uklonite vijak za osiguranje od podizanja s držača.
 - 2 Koristite se bočnim udubljenjima i podignite uređaj s držača.
- » Nakon uklanjanja uređaja nastavite s pakiranjem.

5 Zbrinjavanje

OPREZ

Štete u okolišu u slučaju nestručnog zbrinjavanja

Uredaj i pripadajuća transportna ambalaža sastoje se većinskim dijelom od sirovina koje se mogu reciklirati.



Uredaj: Neispravni uređaji i pribor ne pripadaju u kućni otpad. Pobrinite se da se stari uređaji i eventualno postojeći pribor zbrinu na odgovarajući način.

Ambalaža: Pobrinite se da se transportna ambalaža zbrine na odgovarajući način.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Trumpoji instrukcija

■ Vertimas į lietuvių k. iš versijos vokiečių k.



**Kvalifikuoti elektrikai
Svarbūs saugos nurodymai**



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Ši instrukcija yra gaminio sudedamoji dalis ir jos reikia laikytis. Be to, ją reikia saugoti bet kuriuo metu laisvai pasiekiamoje vietoje.

Turinys

1	Irengimas	280	2	Eksplotacijos pradžia	287
1.1	Sauga.....	280	3	Techninė priežiūra / trikčių šalinimas..	288
1.2	Tiekimo apimtis	280	3.1	Patikra apžiūrint.....	288
1.3	Pastatymo vietas pasirinkimas	281	3.2	Valymas	288
1.4	Sieninio laikiklio montavimas	282	3.2.1	Korpuso ir radiatorių valymas.....	288
1.5	Prietaiso tvirtinimas	282	4	Eksplotacijos pabaiga	
1.6	Elektros tiekimo prijungimas.....	283		ir išmontavimas	289
1.6.1	Bendras inverterio vaizdas iš apačios.....	283	4.1	Prietaiso išjungimas.....	289
1.6.2	Kintamosios srovės prijungimo paruošimas.....	284	4.2	Prietaiso išnstaliavimas	289
1.6.3	Nuolatinės srovės prijungimo konfigūravimas	285	4.3	Prietaiso išmontavimas	289
1.7	Potencialų išlyginimas	286	5	Utilizavimas	289
1.8	WLAN modulio prijungimas	286			
1.9	RS485 jungtis.....	287			

Teisinės nuostatos

Šiame dokumente pateikta informacija yra „KACO new energy GmbH“ nuosavybė. Šios informacijos arba jos dalį viešinimui reikia gauti raštiškai „KACO new energy GmbH“ leidimą.

KACO garantija

Galiojančias garantijos sąlygas galite atsisiųsti internete adresu <http://www.kaco-newenergy.com>.

Prekių ženklai

Pripažstomi visi prekių ženklai, netgi jei jie nėra specialiai pažymėti. Trūkstamas žymėjimas nereiškia, kad prekė arba ženklas yra nesaugomas.

Programinė įranga

Šiame prietaise įdiegta atviroji programinė įranga, kurią sukūrė trečiosios šalys ir kuriai taip pat galioja GPL arba LGPL licencija.

1 Irengimas

1.1 Sauga

Prieš pirmą kartą naudodamini gaminį, atidžiai perskaitykite šiuos saugos nurodymus.




PAVOJUS

Net ir atjungus arba išjungus prietaisą, jo jungtimis ir laidais vis dar tiekama gyvybei pavojinga jampa!
Palietus laidus ir (arba) prietaiso gnybtus / srovės šunas, galima sunkiai susižaloti arba žuti.

- > Neatidarinėkite gaminio.
- > Prieš prijungiant elektros tinkimą, prietaisais turi būti tvirtai sumontuotas.
- > Laikykite visų saugos taisykių ir kompetentingos elektros energijos tinkimo įmonės nurodytų galiojančių prijungimo sąlygų.
- > Prietaisą montuoti, įrengti ir pradėti eksplloatuoti gali tik patvirtinti kvalifikuoti elektrikai.
- > Elektros tinklo įtampą išjunkite išaktyvindami išorinius saugos elementus.
- > Srovės matavimo replėmis patikrinkite, ar visais kintamosios ir nuolatinės srovės laidais neteka srovė.
- > Išjungdami ir įjungdami nelieskite laidų ir (arba) gnybtų / srovės šynų.

1.2 Tiekimo apimtis

Prekė	Apaščias	Kiekis
A	Inverteris	1 vnt.
B	Sieninis laikiklis	1 vnt.
C	Montavimo priedų komplektas: sieninės mūrvirnės ir varžtai šešiakampe galvute (4 vnt.) M5x14 mm varžtas (2 vnt.)	1 kompl.
D	Nuolatinės srovės kištukinė jungtis („Sunclix“)	6 poros
E	Kintamosios srovės kištukinė jungtis	1 vnt.
F	WLAN	1 vnt.
G	Dokumentacija	1 kompl.
H	RS485 jungtis	2 vnt.

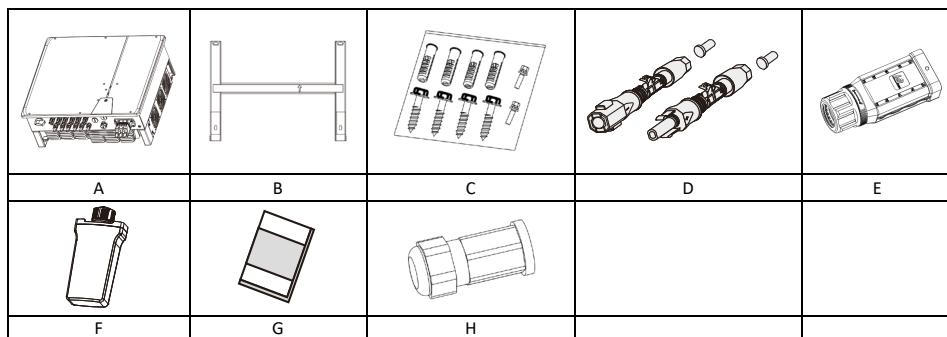


Tiekimo apimties patikra

1. Kruopščiai patikrinkite prietaisą.
2. Gabenimo įmonei nedelsdami praneškite:
 - apie sugadintą pakuočę ir galimą prietaiso sugadinimą,
 - apie aiškiai pastebimus prietaiso pažeidimus.
3. Gabenimo įmonei nedelsdami įteikite pareiškimą dėl patirtų nuostolių.
4. Pareiškimas apie patirtus nuostolius raštu turi būti pateiktas gabenimo įmonei per šejas dienas nuo prietaiso gavimo.
Jei reikės, mes Jums mielai padėsime.


1.3 Pastatymo vietas pasirinkimas

Irengimo aplinka

- Užtikrinkite, kad inverteris būtų įrengiamas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Siekiant užtikrinti optimalią eksploatacinię būklę ir ilgą eksploatavimo trukmę, inverterio įrengimo aplinkos temperatūra neturi viršyti 40 °C.
- Siekiant išvengti tiesioginių saulės spinduliu, lietaus, sniego ir drėgmės poveikio inverteriui, rekomenduojama inverterį montuoti vietose, kuriose yra apsaugantis stogas. Visiškai neuždenkite viršutinės inverterio pusės.
- Techninės montavimo sąlygos turi atitikti inverterio dydį ir svorį. Inverteris skirtas montuoti prie masyvių sienos, kuri yra vertikali arba pasvirusi atgal (maks. 15°). Nerekomenduojama įrengti inverterį prie sienos iš gipso kartono ar panašių medžiagų. Veikiantis inverteris gali skleisti garsus.

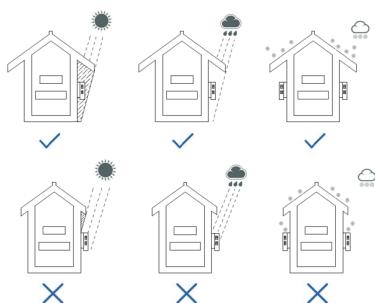


1 pav. Prietaisas, įrengiant lauke

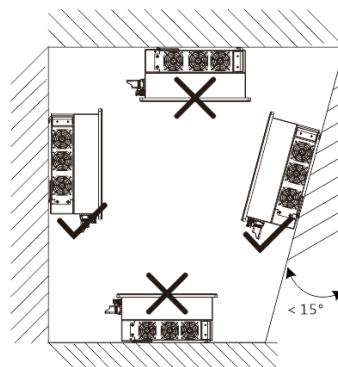


2 pav. Leistina pastatymo padėtis

- Siekiant užtikrinti pakankamą šilumos šalinimą, rekomenduojama išlaikyti nurodytus atstumus tarp inverterio ir kitais objektais:

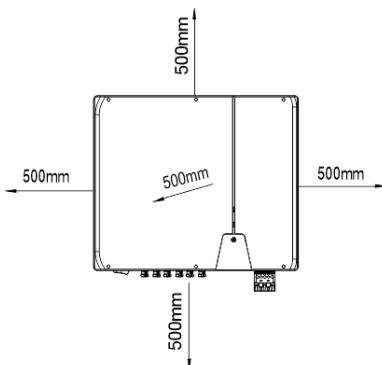

3.1 pav. Prietaisas, įrengiant lauke

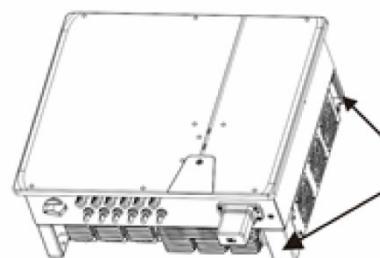

3.2 pav. Kėlimo padėtis (dešinė pusė)

1.4 Sieninio laikiklio montavimas

ATSARGIAI

Pavojus naudojant netinkamas tvirtinimo priemones!

Naudojant netinkamas tvirtinimo priemones, prietaisas gali nukristi ir sužaloti po prietaisu esančius asmenis.

- › Naudokite tik montavimo pagrindą atitinkančias tvirtinimo priemones. Pridedamos tvirtinimo priemonės skirtos tik mūru ir betonui.
- › Prietaisą montuokite tik vertikaliai.




NUORODA

Galios sumažėjimas dėl susikaupusios šilumos!




Jei nepaisysite rekomenduojamų mažiausių atstumų, dėl nepakankamo vėdinimo ir dėl to susikaupiančios šilumos gali sumažėti prietaiso galia.

- › Pasirūpinkite, kad būtų užtirkint minimalūs atstumai ir pakankamas šilumos šalinimas.
- › Eksplatuojant prietaisą, ant jo korpuso negali būti jokių daiktų.
- › Užtirkinkite, kad sumontavus prietaisą jokių pašalinės medžiagos netrukdytų šalinti šilumą.

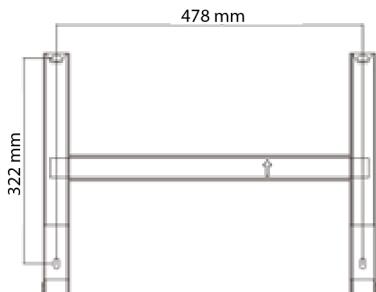

4 pav. Gręžtinės skylės montuojant prie sienos

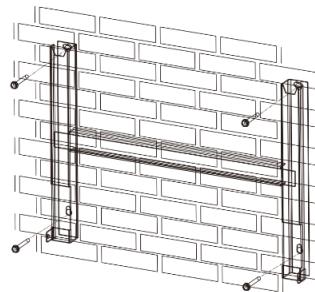

5 pav. Sieninio laikiklio montavimas

Eksplikacija

1 Išgręžkite keturias skyles [Ø 10 mm, 70 mm glylio]

3 Sumontuokite sieninj laikiklj

2 Įsukite varžtus ir mūrvines

○ Išimkite iš pakuočės ir atidarykite kartoninę dėžutę su laikikliu ir montavimo komplektu.

1 Pagal laikiklio padėtį keturiomis žymėmis sienos paviršiuje pažymėkite pakabinimo vietą.

2 Pažymėkite gręžinių skylių vietas ir išgręžkite keturias skyles.

NUORODA. 3.1 pav. jau atsižvelgta į mažiausius atstumus tarp dvieju prietaisu arba tarp prietaiso ir lubų arba grindų.

3 Laikiklij tinkamomis montavimo komplekto tvirtinimo priemonėmis pritrivirkite prie sienos [KW-10].

NUORODA. Tinkamai išlygiuokite laikiklj. Kai tvirtinamas laikiklis, rodyklė turi būti nukreipta į viršų ir matoma.

» Toliau montuokite prietaisą.

1.5 Prietaiso tvirtinimas

ATSARGIAI

Pavojus susižaloti netinkamai keliant ir gabenant.



Netinkamai pakelus, prietaisas gali pavirsti ir nukristi.

- › Prietaisą visada kelkite vertikaliai už tam skirtų įleistinių rankenėlių.
- › Pasirinktam montavimo aukščiu naudokite pagalbines kopimo priemones.
- › Keldami ir nuleisdami prietaisą naudokite apsaugines pirštines ir apsauginius darbo batus.

Prietaiso pakėlimas ir montavimas


1 Sumontuokite sieninį laikiklį.

1 Pakelkite prietaisą už įleistinių rankenelių (žr. 3.2 pav.). Atkreipkite dėmesį į prietaiso svorio centrą!


2 Uždėkite prietaisą ant montavimo apkabos. Patikrinkite abi radiatoriaus puses, kad jis tikintumėte, jog jis tvirtai laikosi.

3 Laikiklio iškyšoje įstatykite pridedamus varžtus (2x M5x14 mm) ir abiejose pusėse primontuokite prietaisą, kad jo nebūtų galima nukelti [$\times P / \text{Nm}$, 2,5 Nm]


» Sumontavę prietaisą, toliau atlikite elektros instalavimo darbus.



6 pav. Inverterį pakabinkite sieniniame laikiklyje

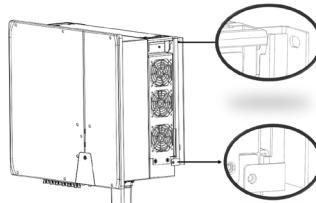

7 pav. Patikrinkite, ar prietaisas patikimai laikosi

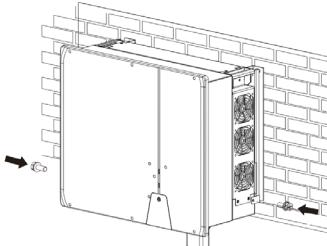

8.1 pav. Prityvinkite inverterį

1.6 Elektros tiekimo prijungimas


NUORODA



Laidų skerspjūvį, apsaugos tipą ir saugiklių nominalą pasirinkite atsižvelgdami į šiuos pagrindinius reikalavimus:

šalyje elektros instaliacijai galiojančius standartus, prietaiso galios klasę, laidų ilgį, laidų nutiesimo būdą, vietas aplinkos temperatūrą.

1.6.1 Bendras inverteorio vaizdas iš apačios

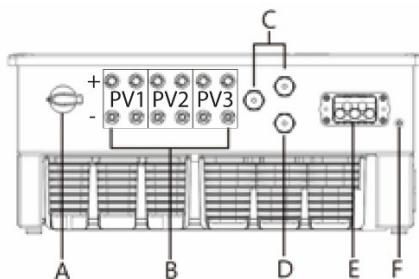


8.2 pav. Prijungimo pusė. Eksplikacija

A	Integruotas nuolatinės srovės skyriklis	D	COM3 – Wi-Fi modulio jungtis
B	nuolatinės srovės jungtis PV-generatoriui	E	Kintamosios srovės jungties lizdas
C	COM1&2 – RJ45 lizdas RS485 prijungimui	F	Potencialų išlyginimo vieta


1.6.2 Kintamosios srovės prijungimo paruošimas

⌚ Montavimas yra užbaigtas.

- 1 Pasirinkite tinkamus sandarinimo priedus. Rekomenduojamas išorinis kabelio skersmuo sandarikliui (9 pav. / 1 poz.) yra 20–24 mm.
Rekomenduojamas išorinis kabelio skersmuo sandarikliui (9 pav. / 2 poz.) yra 24,5–30 mm.
- 2 Rekomenduojamas kabelio tipas YJVR arba YJV. Pašalinkite kabelio apvalkalą [95–100 mm] ir prakiškite kabelį pro gaubtelį.
- 3 Nuo laidų N, L1, L2, L3, PE pašalinkite 20–25 mm izoliacijos.
- » Prijunkite elektros tiekimą.



9 pav. Pasirinkite tinkamą sandariklį




10 pav. Paruoškite kabelį

Kintamosios srovės prijungimas


⌚ Kintamosios srovės laidai yra paruošti.

- 1 Sukonfigūruot kabelį prakiškite pro veržlę ir gaubtelį (11 pav., 1 ir 2 poz.) ir atsižvelgdam i laidų eiliškumą pritvirtinkite prie kontaktų laikiklio (11 pav. / 3 poz.) pridedamu šešiabriauniu raktu [X_A_3/W_4 4,0 Nm].
- 2 Užmaukite dangtelį (11 pav., 3 poz.) ant kištuko taip, kad matytuosi skylė gaubtelyje (12 pav.).
- 3 Priveržkite veržlę veržliarakčiu ir užbaikite įrengimą „spragtelėjimu, spragtelėjimu“ [$\text{X}_W_50/\text{W}_10$ 10,0 Nm].
- NUORODA. Kintamosios srovės kiškinė jungtis yra tvirtai sujungta, kai ji girdimai užsifiksuoja.** (13 pav.)
- 4 Iki galio priveržus veržlę, galima pasukti fiksavimo žiedą ir užfiksuoti veržlę.
- 5 Laidus nutieskite tinkamai ir laikydami šių taisyklių:
 - Laidus šalia prietaiso nutieskite mažiausiai 30 cm atstumu.
 - Laidų niekada netieskite virš puslaidininkinių (radiatorių).
 - Per didelę lenkimo jėgą gali pakenkti apsaugos klasei. Laidus tieskite naudodami mažiausiai keturių kabelių skersmenų dydžio lenkimo spindulį.


» Prietaisas prijungtas prie elektros tinklo.



11 pav. Prijunkite laidus



12 pav. Įstatykite gaubtelį



13 pav. Priveržkite veržlę

Eksplikacija

1 Sandariklis	3 Gaubtelis
2 Kontaktu laikiklis	4 Veržlė


1.6.3 Nuolatinės srovės prijungimo konfigūravimas

PAVOJUS


Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio!

Palielius įtampingas jungtis galima sunkiai susižaloti arba žūti. Saulės spinduliams apšviečiant PV generatoriu, neprijungtuose nuolatinės srovės laidų galuose yra nuolatinė įtampa.


- > Užtikrinkite, kad PV modulai būtų gerai izoliuoti žemės atžvilgiu.
- > Pagal statistinius duomenis šalčiausią dieną PV modulij maksimali tuščiosios eigos įtampa negali viršyti inverterio maksimalios jėjimo įtampos.
- > Patikrinkite nuolatinės srovės laidų poliškumą.
- > Įsitikinkite, kad nėra nuolatinės įtampos.
- > Nuolatinės srovės kištukinės jungties neatjunginėkite veikiant apkrovai.



14 pav. Įkiškite laidus



15 pav. Įstumkite įdékla į movą



16 pav. Patikrinkite tvirtinimą

Eksplikacija

1	Nuolatinės srovės jungties laidai	5	Srieginė kabelio mova
2	Spyruoklė	6	Kontakty kištukas
3	Įdékla	7	Mova
4	Tūtelė		

○ Montavimas yra užbaigtas.

○ NUORODA. Prieš izoliuodami atkreipkite dėmesį, kad nenupjautumėte atskirų laidų.

1 Izoliuotus laidus su vytomis gylsmis atsargiai įkiškite iki jungties.

NUORODA. Laidų galai turi būti matomi spyruoklėje.

2 Spyruoklę uždarykite taip, kad spyruoklė užsiūkis, ir įkiškite įdékla į tūtelę.

3 Prityrirkite ir priveržkite srieginę kabelio movą [Kw_15/1,8 Nm].

4 Įdékla sujunkite su kontaktų kištuku.

» Elektros tiekimo prijungimas

PV generatoriaus prijungimas

○ Nuolatinės srovės kištukinė jungtis turi būti sukonfigūruota, o PV generatorius turi būti patikrintas, kad būtų galima įsitikinti, jog nėra jėzėjimo.

NUORODA. Atsižvelkite į skirtinę leistiną PV1, PV2 ir PV3 elektrinę apkrovą priklausomai nuo prietaiso galingumo klasės! Maks. jėjimo srovę žr. duomenų lape ir išsamioje instrukcijoje.

1 Nuimkite apsauginius gaubtelius nuo reikiamų nuolatinės srovės jungčių prietaiso apatinėje pusėje.

2 Nuolatinės srovės kištukines jungtis poromis įkiškite į plusinius ir minusinius nuolatinės srovės jungiamuosius kištukus (žr. 8.2 pav.)

» Prietaisais prijungtas prie PV generatoriaus.

1.7 Potencialų išlyginimas




NUORODA

Priklasomai nuo vietoje galiojančių instalavimo taisyklių, gali būti reikalaujama įžeminti prietaisą antraja įžeminimo jungtimi. Tam galima naudoti sriegines smeiges prietaiso apatinėje pusėje.

- Prietaisas primontuotas prie laikiklio.

- Įžeminimo laidininką įkiškite į tinkamą M5 kilpinį kabelio antgalį ir užspauskite kontaktą.
- Jungiamajį išvadą su įžeminimo laidininku nustatykite ant varžto.
- Varžą tvirtai įsukite į korpusą P_2 / 2,5 Nm.

» Korpusas įtrauktas į potencialų išlyginimą



Eksplikacija

1	M5 kilpinis kabelio antgalis	2,5 Nm
2	Įžeminimo apsauginis laidininkas	16–25 mm ²
3	M5 varžtas (jau įmontuotas)	

17 pav. Prijunkite įžeminimą

1.8 WLAN modulio prijungimas



NUORODA

Inverterio pažeidimo pavoju dėl elektrostatinės iškrovos


Vidinės inverterio konstrukcinių dalys gali būti pažeistos elektrostatine iškrova.

- Prieš liesdami konstrukcines dalis įsižeminkite.
- COM3 jungtis skirta tik tiekiamam Wi-Fi moduliu arba iš „KACO new energy GmbH“ papildomai įsigijamam 4G moduliu.


- Prietaisas primontuotas prie laikiklio.

- Nuo COM3 jungties nuimkite gaubtelį.
- Įkiškite WLAN modulį į esamą jungtį ir WLAN modulio veržle pritvirtinkite jungtyje.
- Įsitikinkite, kad modulis yra patikimai prijungtas ir kad jo etiketė yra matoma.

» WLAN modulis prijungtas prie prietaiso.



18 pav. Nuimkite gaubtelį



19 pav. Prijunkite WLAN modulį

1.9 RS485 jungtis



NUORODA

Prijungimui prie RJ45 lizdo prireiks 5E arba aukštesnės kategorijos tinklo kabelio.

Irengiant lauke būtinas atsparumas UV spinduliuotei ir leidžiamas maksimalus instaliacijos ilgis (per visus inverterius) lygus 1000 m.


Inverterio pažeidimo pavojus dėl elektrostatinės iškrovos

Vidiniai inverterio komponentai gali būti nepataisomai pažeisti dėl neteisingo jungimo tarp galios ir signalų perduavimo kabelių. Dėl to nustojat galoti visos teisės į garantiją.


» Atkreipkite dėmesį, kad kabelis būtų teisingai priskirtas.

C Prietaisas primontuotas prie laikiklio.

- 1 Nusukite ryšio jungties (COM1 arba COM2) gaubtelį (žr. paveikslą apačioje, atkreipkite dėmesį į rodyklių kryptis ir veiksmų eiliukumą). Praveskite tinklo kabelį pro srieginę movą (jisk. gaubtelinę veržlę).
- 2 Praveskite tinklo kabelį pro srieginę movą (jisk. gaubtelinę veržlę).
- 3 Ryšio kabelį sukonfiguruokite, kaip parodyta 21 pav. (atitinka DIN 46228-4, patiekia klientas).
- 4 Jkiškite tinklo kabelį į COM1 arba COM2 (žr. 19 pav., atkreipkite dėmesį į rodyklių kryptis ir veiksmų eiliukumą)
5. Priveržkite srieginę movą, tada ant galio priveržkite gaubtelinę veržlę (5 ir 6 poz.).
» RS485 kabelis prijungtas prie prietaiso.

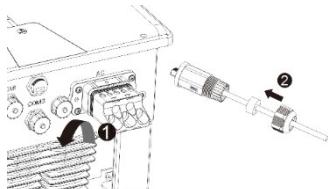

20 pav. Jkiškite tinklo kabelį




8 7 6 5 4 3 2 1

Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
Pin 2=TX_RS485B
Pin 3=NC
Pin 4=GND
Pin 5=NC
Pin 6=NC
Pin 7=NC
Pin 8=NC

21 pav. Kabelio jungties kontaktų išdėstymas

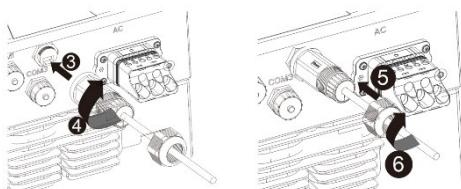

22 pav. Prijunkite tinklo kabelį

Eksplikacija

1	Gaubtelis
2	Tinklo kabelis
3	Srieginė mova
4	Sandarliklis su gaubteline veržle

2 Eksplotacijos pradžia

Nuoroda. Prietaisas pradedamas eksplotuoti naudojant mobiliojo irenginio programėlę. Programėlę **KACO Tool** galima atsiisiusti „Android“ ir „iOS“ irenginiams (žr. „Google Playstore“ arba „App Store“ QR kodą trumposios instrukcijos priede).

Išsamų WLAN tinklo konfigūravimo, parametru nuostatų ir programinės aparatinės įrangos naujinimo aprašymą rasite [KACO new energy GmbH](#) svetainės atsiisiuntimų srityje, sekdamai programos nuorodą: [Wi-Fi programėlės nuostatos](#).

Nuoroda. Pirmą kartą pradedant eksplotuoti slaptažodis nereikalingas. Konkretaus prietaiso slaptažodžio reikės vėliau keičiant parametrus. Tam prireiks serijos numerio, nurodyto prietaiso techninių duomenų lentelėje. Kad galėtume Jums kaip galima greičiau padėti, prieš susisiekdamis su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, užsirašykite šį numerį.

3 Techninė priežiūra / trikčių šalinimas

3.1 Patikra apžiūrint

Patikrinkite gaminį ir laidus, ar nesimato išorinių pažeidimų ir prireikus patikrinkite eksplotacinięs būsenos indikatorių. Pastebėjė pažeidimą, praneškite montuotojui. Remontuoti gali tik kvalifikuoti elektrikai.

PAVOJUS

Pavojinga įtampa dėl dviejų darbo įtampų

Palietus laidus ir (arba) prietaiso gnybtus, galima sunkiai susižaloti arba žūti. Kondensatorų išsikrovimo laikas yra apie 5 minutės.

- » Prietaisą atidaryti ir jo techninės priežiūros darbus atliliki gali tik patvirtinti kvalifikuoti elektrikai, kuriems maitinimo tinklo eksplotuotojas suteikė leidimą.
- » Atjunkite nuolatinės srovės ir kintamosios srovės puses ir palaukite mažiausiai 5 minutes.



NUORODA

Prietaiso korpusė yra konstrukcinių dalių, kurias gali remontuoti klientas.

Paveskite kvalifikuotiemis elektrikams reguliarai tikrinti prietaiso veikimą ir kilus nesklandumams kreipkitės į sistemos gamintojo aptarnavimo tarnybą.

3.2 Valymas

3.2.1 Korpuso ir radiatorių valymas

ATSARGIAI

Nenaudokite suslėgtojo oro arba aukšto slėgio valymo įrenginio!

- » Dulkių siurbliu arba minkštū šepeteliu nuo prietaiso viršutinės pusės reguliarai pašalinkite dulkes.
- » Jei reikia, iš ventiliacijos angų išvalykite dulkes.

⌚ Laikydamiesi saugos taisyklių, atjunkite prietaiso įtampą nuolatinės srovės ir kintamosios srovės pusėse.

1 Nuvalykite radiatorius.

» Ijunkite prietaisą

4 Eksplotacijos pabaiga ir išmontavimas

4.1 Prietaiso išjungimas

PAVOJUS

Net ir atjungus arba išjungus prietaisą, jo jungtimis ir laidais vis dar tiekiama gyvybei pavojinga įtampa!

Palietus laidus ir (arba) prietaiso gnybtus, galima sunkiai susižaloti arba žūti.



- › Prieš prijungiant elektros tiekimą, prietaisas turi būti tvirtai sumontuotas.
- › Laikykite visų saugos taisykių ir kompetentingos elektros energijos tiekimo įmonės nurodytu galiojančiu prijungimo sąlygų.
- › Prietaisą atidaryti ir atlėkti ją techninę priežiūrą gali tik patvirtinti kvalifikuoti elektrikai.
- › Elektros tinklo įtampą išjunkite išaktyvindami išorinius saugos elementus.
- › Srovės matavimo replémis patikrinkite, ar visais kintamosios ir nuolatinės srovės laidais neteka srovė.
- › Išjungdami ir ižjungdami nelieskite laidų ir (arba) gnybtų / srovės šynų.
- › Eksplotuojant prietaisą turi būti uždarytas.

JSPĖJIMAS

Pavojus nusideiginti prisilietus prie karštų korpuso dalių



Eksplotuojant korpuso dalys gali jkaisti.

- › Eksplotuojant lieskite tik prietaiso korpuso dangtelį.

4.2 Prietaiso išinstaliavimas

 Išjunkite įtampos tiekimą prietaisui ir apsaugokite nuo pakartotinio įjungimo.

- 1 Atjunkite nuo prietaiso kintamosios srovės kištukinę jungtį.
 - 2 Atjunkite nuolatinės srovės laidus ties nuolatinės srovės kištukinėmis jungtimis ir uždékite apsauginius gaubtelius.
- » Išinstaliavę prietaisą, toliau atlikite išmontavimo darbus.

4.3 Prietaiso išmontavimas

 Prietaisais atjungtas ir išinstaliuotas.

- 1 Pašalinkite varžtą laikiklyje, neleidžiantį nukelti prietaiso.
 - 2 Naudodamai įleistines rankenėles, pakelkite prietaisą nuo laikiklio.
- » Išinstaliavę prietaisą, toliau atlikite pakavimo darbus.

5 Utilizavimas

ATSARGIAI

Žala aplinkai netinkamai utilizuojant



Didelė prietaiso ir jo transportavimo pakuotės dalis pagaminta iš perdirbamų žaliaivų.

Prietaisais: sugedusių prietaisų ir priedų negalima išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Pasirūpinkite, kad seni prietaisai ir galimi jų priedai būtų nugabenti tinkamai utilizuoti.

Pakuotė: pasirūpinkite, kad transportavimo pakuotė būtų nugabenta tinkamai utilizuoti.



KACO 
new energy.

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

Īsā instrukcija

■ Tulkojums latviešu valodā no vācu valodas versijas



Svarīgi drošības norādījumi
elektrospeciālistiem



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

Šī instrukcija ir izstrādājuma sastāvdaļa un ir jāievēro. Turklāt tā ir jāuzglabā tādā vietā, kur tā jebkurā laikā ir brīvi pieejama.

Saturs

1	Uzstādišana	292	2	Ekspluatācijas sākšana	299
1.1	Drošība.....	292	3	Apkope un traucējumu novēršana.....	300
1.2	Piegādes komplekts.....	292	3.1	Vizuāla pārbaude.....	300
1.3	Uzstādišanas vietas izvēle.....	293	3.2	Tirišana	300
1.4	Sienas stiprinājuma montāža	294	3.2.1	Korpusa un dzesētāja tirišana	300
1.5	Ierīces piestiprināšana.....	294	4	Ekspluatācijas beigšana un demontāža	301
1.6	Elektriskā pieslēguma izveidošana.....	295	4.1	Ierīces atslēgšana	301
1.6.1	Vispārigs invertora skats no apakšas	295	4.2	Ierīces atinstalēšana	301
1.6.2	AC pieslēguma sagatavošana	296	4.3	Ierīces demontāža	301
1.6.3	DC pieslēguma konfigurēšana.....	297	5	Utilizācija.....	301
1.7	Potenciāla izlīdzinājuma izveidošana	298			
1.8	WLAN moduļa pieslēgšana	298			
1.9	RS485 pieslēgums.....	299			

Juridiskie noteikumi

Šajā dokumentā iekļautā informācija ir KACO new energy GmbH īpašums. Pilnīgai vai daļējai publicēšanai nepieciešama rakstiska KACO new energy GmbH atļauja.

KACO garantija

Aktuālos garantijas nosacījumus lejupielādējiet internetā <http://www.kaco-newenergy.com>.

Preču zīmes

Visas preču zīmes ir apstiprinātas, kaut arī tās nav īpaši marķētas. Trūkstošs marķējums nenozīmē, ka kāda prece vai zīme ir brīva.

Programmatūra

Šī ierīce satur atklātā pirmkoda programmatūru (Open Source Software), ko izstrādājusi trešā puse un kas licencēta GPL vai LGPL.

1 Uzstādišana

1.1 Drošība

Pirms sākat izstrādājumu lietot, uzmanīgi izlasiet šos drošības norādījumus.

BĪSTAMI


Arī pēc ierīces atslēgšanas un izslēgšanas pieslēgvietās un vados var būt dzīvībai bīstams spriegums!

Pieskaroties vadiem un/vai spailēm/kontaktsliedēm ierīcē, iespējamas smagas traumas vai nāve.

- › Neatveriet izstrādājumu.
- › Ierīcei pirms elektriskā pieslēguma jābūt stingri nostiprinātai.
- › Ievērojiet visus drošības noteikumus un spēkā esošos attiecīgā elektroapgādes uzņēmuma tehniskos pieslēgšanas nosacījumus.
- › Ierīces montāžu, uzstādišanu un ekspluatācijas sākšanu drīkst veikt tikai sertificēts elektrospecialists.
- › Atslēdziet tikla spriegumu, deaktivizējot arējos drošības elementus.
- › Ar knaību apmērmetru pārbaudiet visus AC un DC vadus, vai tie pilnībā atbīrvoti no sprieguma.
- › Izslēdzot un ieslēdzot ierīci, nepieskarieties vadiem un/vai spailēm/kontaktsliedēm.

1.2 Piegādes komplekts

Prece	Apraksts	Daudzums
A	Invertors	1 gab.
B	Sienas stiprinājums	1 gab.
C	Montāžas piederumu komplekts: sienas dībeli un sešstūrgalvas skrūves (4x) M5×14 mm skrūve (2x)	1 kompl.
D	DC spraudsavienotājs (Sunclix)	6 pāri
E	AC spraudsavienotājs	1 gab.
F	WLAN	1 gab.
G	Dokumentācija	1 kompl.
H	RS485 pieslēgums	2 gab.

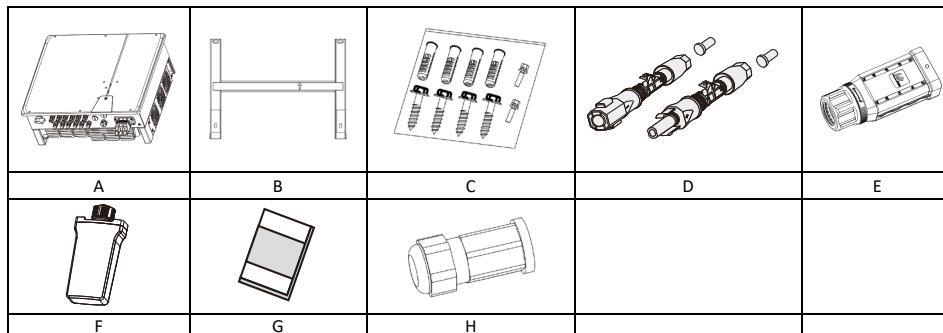


Piegādes komplekta pārbaude

1. Rūpīgi pārbaudiet ierīci.
2. Nekavējoties iesniedziet sūdzību transportēšanas uzņēmumam šādos gadījumos:
 - iepakojuma bojājumi, kuru dēļ iespējami ierīces bojājumi;
 - acīmredzami ierīces bojājumi.
3. Par bojājumiem nekavējoties ziņojiet transportēšanas uzņēmumam.
4. Pazīojums par bojājumiem jālesniedz transportēšanas uzņēmumam rakstveidā sešu dienu laikā pēc ierīces saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā labprāt sniegsim jums atbalstu.


1.3 Uzstādišanas vietas izvēle

Uzstādišanas vietas apkārtne

1. Raugieties, lai invertors tiktu uzstādīts vietā, kur tam nevar piekļūt bērni.
2. Lai nodrošinātu optimālu darbības stāvokli un ilgu kalpošanas laiku, temperatūrai uzstādišanas vietā jābūt maks. 40 °C.
3. Lai nepieļautu saules staru, lietus, sniega un mitruma ietekmi uz invertoru, ieteicams invertoru uzstādīt tādās vietās, kas atrodas zem jumta. Invertora augšpusi pilnībā nenosedziet.
4. Montāžas tehniskajiem apstākļiem jābūt piemērotiem invertora svaram un izmēriem. Invertoru var stiprināt pie izturīgas sienas, kas ir vertikāla vai sagāzta uz aizmuguri (maks. 15°). Nav ieteicams invertoru uzstādīt pie sienas no gipskartona plāksnēm vai tamlīdzīga materiāla. Invertors darbības laikā var radīt troksni.

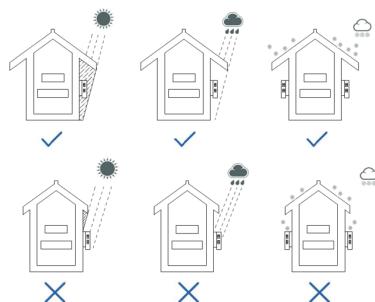


1.att. Ārpus telpām uzstādīta ierīce

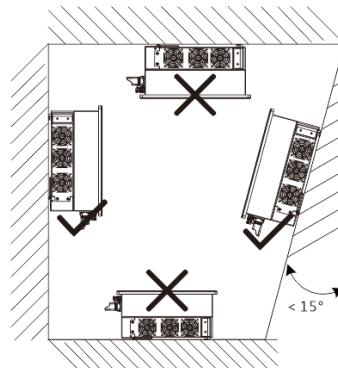


2.att. Atļautā uzstādišanas pozīcija

5. Lai nodrošinātu pietiekamu siltuma izvadišanu, starp invertoru un citiem objektiem ieteicams šāds attālums:

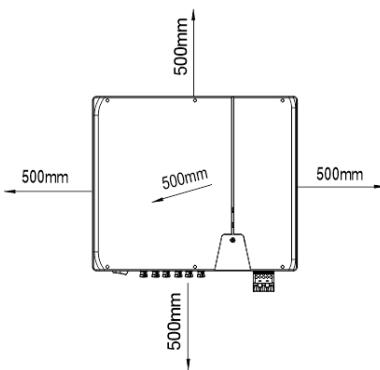

3.1.att. Ārpus telpām uzstādīta ierīce

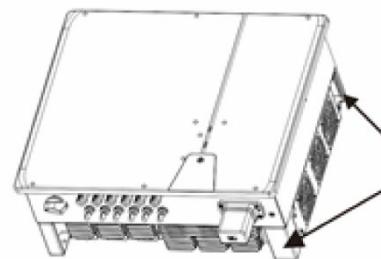

3.2.att. Pacelšanas pozīcija (labā puse)

1.4 Sienas stiprinājuma montāža

UZMANĪBU

Bīstamība, izmantojot nepiemērotus stiprināšanas materiālus!

Izmantojot nepiemērotus stiprināšanas materiālus, ierice var nokrist un smagi savainot personas zem ierīces.

- › Izmantojiet tikai montāžas pamatnei piemērotus stiprināšanas materiālus. Komplektā ietilpst ošie materiāli ir piemēroti tikai mūrim un betonam.
- › Ierīci uzstādīt tikai vertikāli.




NORĀDĪJUMS

Jaudas samazinājums, uzkrājoties siltumam!




Ja netiek ievēroti minimālie attālumi, nepietiekamas ventilācijas un ar to saistītās siltuma rašanās dēļ var samazināties ierīce jauda.

- › Levērojiet minimālos attālumus un nodrošiniet pietiekamu siltuma izvadi.
- › Darbības laikā uz ierīces korpusa nedrīkst atrasties nekādi priekšmeti.
- › Pārliecinieties, vai pēc ierīces montāžas nekādi priekšmeti netraucē siltuma izvadi.

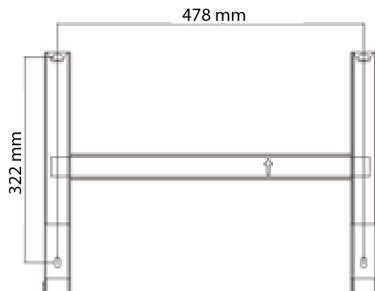

4. att. Urbumi montāžai pie sienas

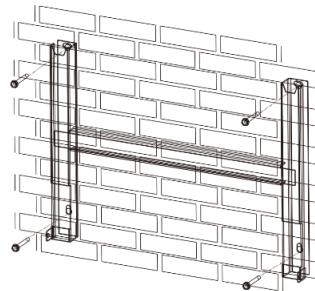

5. att. Sienas stiprinājuma montāža

Apraksts

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1 Izurbiet četrus caurumus [Ø 10 mm ar dzījumu 70 mm] | 3 Montējiet sienas stiprinājumu |
| 2 Levētojiet skrūves un dībelus | |

○ Kartona kārba ar stiprinājumu un montāžas komplektu izņemta no iepakojuma un atvērtā.

1 Uz sienas virsmas ar četrām atzīmētām uzkrāšanas pozīciju atbilstoši stiprinājuma pozīcijai.

2 Atzīmējiet urbumu pozīcijas un izurbiet četras caurumus.

NORĀDĪJUMS: 3.1. attēla rasējumā minimālie attālumi starp divām ierīcēm vai ierīci un griestiem vai grīdu jau ir nemitī vērā.

3 Piestipriniet stiprinājumu pie sienas ar piemērotiem stiprināšanas materiāliem no montāžas komplekta [XW-10].

NORĀDĪJUMS: Pievērsiet uzmanību pareizam stiprinājuma novietojumam. Kad stiprinājums ir piestiprināts, bultiņai jābūt vērstai uz augšu un redzamai..

» Veiciet ierīces montāžu.

1.5 Ierīces piestiprināšana

UZMANĪBU

Traumu bīstamība nepareizas pacelšanas un transportēšanas dēļ.

Nepareizi paceļot ierīci, tā var sasvērties un nokrist.



- › Vienmēr paceliet ierīci aiz tam paredzētajiem rokturu padzīlinājumiem.
- › Izmantojiet pakāpšanās palīgīdzekļus izvēlētajam montāžas augstumam.
- › Paceļot un nolaižot ierīci, valkājiet aizsargāmundus un drošības apavus.

Ierīces pacelšana un montāža


⌚ Sienas stiprinājums uzmontēts.

1 Paceliet ierīci aiz rokturu padziļinājumiem (skatīt 3.2. att.). Nemiet vērā ierīces smagumpunktu!


2 Uzlieciet ierīci uz montāžas loka. Pārbaudiet abas dzesētāja pusēs, lai pārliecinātos, vai tas ir nofiksēts.

3 Ievietojet komplektā ietilpstojas skrūves (2x M5x14 mm) stiprinājuma mēlītē un piestipriniet ierīci abās pusēs, lai nodrošinātu to pret izcelšanu [**P** / **2,5 Nm**]


» Pēc ierīces montāžas veiciet elektrisko instalēšanu.



6.att. Invertora iekāršana sienas stiprinājumā

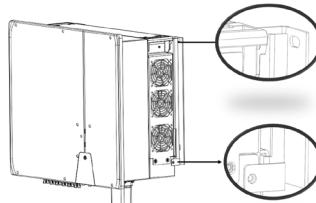

7.att. Ierīces fiksācijas pārbaude

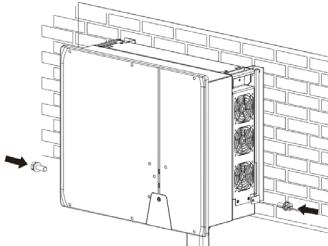

8.1.att. Invertora nostiprināšana


1.6 Elektriskā pieslēguma izveidošana

NORĀDĪJUMS

Vadu šķērsgriezumu, drošinātāju veidu un drošinātāju vērtību izvēlieties saskaņā ar šādiem pamatnosacījumiem:

valstij specifiskie instalēšanas standarti, ierīces jaudas klase, vadu garums, vadu izvietojuma veids, vietējā temperatūra.

1.6.1 Vispārīgs invertora skats no apakšas

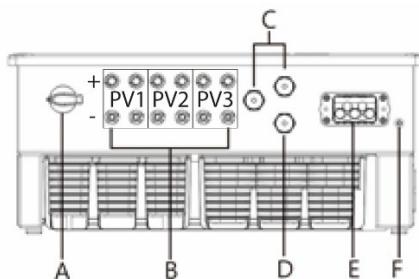


8.2.att. Pieslēguma puse: Apraksts

A	integrēts DC atvienošanas slēdzis	D	COM 3 – WiFi datu nesēja pieslēgums
B	DC pieslēgums PV ģeneratoram	E	AC pieslēguma ligzda
C	COM1&2 – RJ45 ligzda RS485 pieslēgumam	F	Potenciāla izlīdzināšanas pozīcija


1.6.2 AC pieslēguma sagatavošana

⌚ Montāža ir pabeigta.

- 1 Izvēlieties pareizos blīvējumu piederumus. Ieteicamais kabela ārējais diametrs blīvējumam (9. att. / 1. poz.) ir 20–24 mm. Ieteicamais kabela ārējais diametrs blīvējumam (9. att. / 2. poz.) ir 24,5–30 mm.
- 2 Ieteicamais kabela tips ir YJVR vai YJV. Noņemiet kabela apvalku [95–100 mm] un izvelciet to caur pārsegū.
- 3 Izlējiet dzīslas N, L1, L2, L3, PE par 20–25 mm.
» Izveidojiet elektrisko pieslēgumu.



9. att. Pareiza blīvējuma izvēle



10. att. Kabela sagatavošana

AC pieslēguma izveidošana


⌚ AC vads sagatavots.

- 1 Izvelciet konfigurēto kabeli caur uzgriezni un pārsegu (11. att. 1. un 2. poz.) un atbilstoši vadu secibai pie kontakta turētāja (11. att. / 3. poz.) piestipriniet to ar komplektā iekļauto sešstūra atslēgu [**X A_3/4,0 Nm**].
- 2 Pārvelciet pārsegū (11. att., 3. poz.) pār spraudni tā, lai būtu redzams pārsega caurums (12. att.).
- 3 Pievelciet uzgriezni ar dakšatlēgu un pabeidziet instalēšanu ar klikšķa skanu [**X W_50/10,0 Nm**].


NORĀDĪJUMS: AC spraudsavienojums ir stingri savienots, ja tas dzīrdami nofiksējas. (13. att.)

- 4 Kad uzgrieznis ir stingri pievilkts, sprostgredzenu var pagriezt, lai nofiksētu uzgriezni.
- 5 Izvietojiet vadus pareizi un saskaņā ar šādiem noteikumiem:
 - izvietojiet vadus ap ierīci vismaz 30 cm attālumā;
 - nekad neizvietojiet vadus virs pusvadītāja (dzesētājs);
 - pārāk liels liekšanas spēks apdraud aizsardzības klasi. Izvietojiet vadus ar liekšanas rādiusu, kas atbilst vismaz četrkāršam kabela diametram.

» Ierīce ir pieslēgta pie elektroapgādes tīkla.



11. att. Dzīslu pieslēgšana



12. att. Pārsega uzlikšana



13. att. Uzgriežņa pievilkšana

Apraksts

1 blīvējums	3 pārsegs
2 kontakta turētājs	4 uzgrieznis

1.6.3 DC pieslēguma konfigurēšana




Apdraudējums dzīvībai strāvas trieciena dēļ!


Pieskaroties spriegumu vadošiem pieslēgumiem, iespējamas smagas traumas vai nāve.

Ja uz PV ģeneratoru krit saules stari, DC vadu valējos galos ir līdzspriegums.


- › Raugieties, lai PV moduļiem būtu laba izolācija pret zemi.
- › Saskaņā ar statistikas datiem aukstākajās dienās maksimālais PV moduļu tukšgaitas spriegums nedrīkst pārsniegt maksimālo invertora iejas spriegumu.
- › Pārbaudiet DC vadu polaritāti.
- › DC sprieguma neesamība ir nodrošināta.
- › Neatvienojiet DC spraudsavienojumu, ja ir slodze.



14. att. Dzīsla ieviešana



15. att. Ieliktņa ieviešana čaulā



16. att. Stiprinājuma pārbaude

Apraksts

1	Dzīsla DC pieslēgumam	5	Kabeļa skrūvsavienojums
2	Atspere	6	Kontaktspraudnis
3	Ieliktņis	7	Savienojums
4	Čaula		

⌚ Montāža ir pabeigta.

⌚ NORĀDĪJUMS: Pirms izolēšanas nenogrieziet atsevišķas dzīslas.

1 Uzmanīgi iebidiet izolētās dzīslas ar stieplu vijumu līdz pieslēgumam.

NORĀDĪJUMS: Stieplu vijuma galiem jābūt atspērē redzamiem.

2 Noslēdziet atsperi tā, lai atspere nofiksējas, un iebidiet ieliktni čaulā.

3 Nodrošiniet un pievelciet kabeļa skrūvskravienojumu [$\text{M}6 \times 15/\text{Nm}$, 1,8 Nm].

4 Savienojiet ieliktni ar kontaktspraudni.

» Elektriskā pieslēguma izveidošana

PV ģeneratora pieslēgšana

⌚ DC spraudsavienojums jākonfigurē un PV ģeneratori jāpārbauda, lai pārliecīnātos, ka nav savienojuma ar zemi.

NORĀDĪJUMS: Nemiet vērā atšķirīgo PV1, PV2 un PV3 strāvas noslogojamību atkarībā no ierīces jaudas klases! Maks. iejas strāvu skaitet datu lapā, kā arī pilnajā rokasgrāmatas versijā.

1 Noņemiet aizsargvāciņus no vajadzīgajiem DC pieslēgumiem ierīces apakšpusē.

2 DC spraudsavienotājus pa pāriem iespraudiet DC plusa un DC mīnusa pieslēgumspraudni (skatīt 8.2. att.).

» Ierīce ir savienota ar PV ģeneratoru.

1.7 Potenciāla izlīdzinājuma izveidošana




NORĀDĪJUMS

Atkarībā no vietējiem uzstādīšanas noteikumiem var būt nepieciešams ierīci iezemēt ar otru zemējuma pieslēgumu. Šim nolūkam var izmantot bultskrūvi ierīces apakšpusē.

⌚ Ierīce ir piestiprināta pie stiprinājuma.

- 1 Levietojet zemējuma vadu piemērotā M5 gredzenveida kabeļa kurpē un appresējet kontaktu.
 - 2 Novietojet pieslēguma cilpu ar zemējuma vadu pie skrūves.
 - 3 Stingri ieskrūvējiet skrūvi korpusā (X P_2/ 2,5 Nm).
- » Korpuss ir iesaistīts potenciāla izlīdzinājumā



Apraksts

1	M5 gredzenveida kabeļa kurpe	2,5 Nm
2	Zemējuma aizsargvads	16–25 mm ²
3	M5 skrūve (jau iemontēta)	

17. att. Zemējuma pieslēgšana

1.8 WLAN moduļa pieslēgšana



NORĀDĪJUMS


Invertora bojājuma risks elektrostatiskās izlādes dēļ!

Invertora iekšējie komponenti var tikt neatgriezeniski bojāti elektrostatiskās izlādes dēļ.


- › Izemējiet, pirms pieskaraties komponentiem.
- › COM3 pieslēgums ir piemērots tikai piegādes komplektā iekļautajam Wi-Fi datu nesējam vai 4G datu nesējam, ko var iegādāties papildus no KACO new energy.

⌚ Ierīce ir piestiprināta pie stiprinājuma.

- 1 Noņemiet vāciņu no COM3 pieslēguma
- 2 Iespaidiet WLAN moduli esošajā pieslēgvietā un ar WLAN moduļa uzgriezni piestipriniet pie pieslēgvietas.
- 3 Pārliecieties, vai modulis ir stingri piestiprināts un uz moduļa ir redzama etikete.
» WLAN modulis ir pieslēgts pie ierīces.



18. att. Pārsega noņemšana



19. att. WLAN datu nesēja pieslēgšana

1.9 RS485 pieslēgums



NORĀDĪJUMS


Pieslēgšanai pie RJ45 ligzdas nepieciešams 5E vai augstākas kategorijas tīkla kabelis. Izmantošanai ārpus telpām atļauta UV izturība, kā arī maksimālais instalēšanas garums (visiem invertoriem) 1000 m.

Invertora bojājuma risks elektrostatiskās izlādes dēļ


Invertora iekšējie komponenti var tikt neatgriezeniski bojāti nepareiza vadojuma dēļ starp jaudas un signāla kabeli. Tādā gadījumā garantija zaudē spēku.
 ➤ Raugieties, lai kabelis būtu pareizi izvietots.

C Ierīce ir piestiprināta pie stiprinājuma.

- 1 Noskrūvējiet komunikāciju pieslēgvietas nosegvāciņu (COM1 vai COM2) (sk. attēlu apakšā, ievērojet secību un bultiņu virzienus). Izvelciet tīkla kabeli caur vītnes ieliktni (iesk. uzmauvugriezni).
- 2 Izvelciet tīkla kabeli caur vītnes ieliktni (iesk. uzmauvugriezni).
- 3 Konfigurējiet komunikāciju vadu, kā parādīts 21. attēlā (saskaņā ar DIN 46228-4, nodrošina klients).
- 4 Iespārudit tīkla kabeli COM1 vai COM2 (sk. 19. att. ievērojet secību un bultiņu virzienus)
- 5 Pievelciet vītnes ieliktni, tad pievelciet uzmauvugriezni (5. un 6. poz.).
 ➔ RS485 kabelis ir pieslēgts pie ierīces.

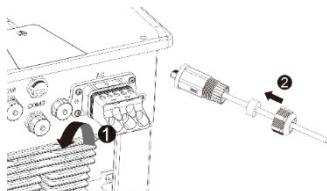


20. att. Tīkla kabela ievietošana



Pin 1 Pin 8

Pin 1=TX_RS485A
 Pin 2=TX_RS485B
 Pin 3=NC
 Pin 4=GND
 Pin 5=NC
 Pin 6=NC
 Pin 7=NC
 Pin 8=NC

21. att. Kabeļa pieslēguma izvietojums

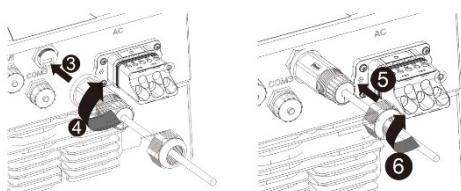

22. att. Tīkla kabeļa pieslēgšana

Apraksts

1	Nosegvāciņš
2	Tīkla kabelis
3	Vītnes ieliktnis
4	Bīlvējums ar uzmauvugriezni

2 Ekspluatācijas sākšana

Norādījums: Ierīces ekspluatācija tiek sākta ar lietotni mobilajā gala ierīcē. Lietotne ar nosaukumu **KACO Tool** ir pieejama Android vai iOS (skatīt QR kodu Google Playstore vai App Store šīs ūdens iestādes pielikumā).

Detalizēts apraksts par WLAN tīkla konfigurēšanu, parametru iestatījumiem un aparātprogrammatūras atjaunināšanu atrodams [KACO new energy](#) mājaslapas lejupielāžu sadalījumā pie lietošanas norādījumiem: **Wi-Fi lietotnes iestatījumi**.

Norādījums: Pirmo reizi sākot ekspluatāciju, parole nav nepieciešama. Taču, lai vēlāk mainītu parametrus, nepieciešama ierīcei specifiska parole. Šim nolūkam nepieciešams sērijas numurs uz ierīces datu plāksnites. Lai pēc iespējas ātrāk saņemtu atbalstu, pierakstiet šo numuru, pirms sazināties ar mūsu klientu servisu.

3 Apkope un traucējumu novēršana

3.1 Vizuāla pārbaude

Pārbaudiet izstrādājumu un vadus, vai nav ārēju redzamu bojājumu un pievērsiet uzmanību darbības statusa indikatoram. Bojājumu gadījumā informējiet uzstādītāju. Remontu drīkst veikt tikai elektrospeciālists.



BĪSTAMI

Bīstams spriegums divu darba spriegumu dēļ!

Pieskaroties vadiem un/vai spailēm ierīcē, iespējamas smagas traumas vai nāve. Kondensatoru izlādes laiks ir līdz 5 minūtēm.

- » Ierīces atvēršanu un apkopi drīkst veikt tikai elektroapgādes uzņēmuma atzīts un sertificēts elektrospeciālists.
- » Atvienojiet AC un DC pusī un nogaidiet vismaz 5 minūtes.



NORĀDĪJUMS

Ierīces korpusā nav neviena komponenta, kura remontu var veikt klients.

Uzdodiet elektrospeciālistam regulāri pārbaudīt, vai ierīce darbojas pareizi, un problēmu gadījumā vērsieties sistēmas ražotāja servisā.

3.2 Tīrišana

3.2.1 Korpusa un dzesētāja tīrišana



UZMANĪBU

Neizmantojiet saspiestu gaisu vai augstspiediena tīrītāju!

- » Regulāri ar putekļsūcēju vai mīkstu otu noslaukiet putekļus no ierīces virsmas.
- » Ja nepieciešams, no ventilācijas atverēm notiriet putekļus.



Saskaņā ar drošības noteikumiem atslēdziet ierīci DC un AC pusē.

1 Tīriet dzesētāju.

» Ierīces ieslēgšana

4 Ekspluatācijas beigšana un demontāža

4.1 Ierīces atslēgšana

BĪSTAMI

Arī pēc ierīces atslēgšanas un izslēgšanas pieslēgvietās un vados var būt dzīvībai bīstams spriegums!

Pieskaroties vadiem un/vai spailēm ierīcē, iespējamas smagas traumas vai nāve.



- › Ierīcei pirms elektriskā pieslēguma jābūt stingri nostiprinātai.
- › Levērojiet visus drošības noteikumus un spēkā esošos attiecīgā elektroapgādes uzņēmuma tehniskos pieslēgšanas nosacījumus.
- › Ierīces atvēršanu un apkopi drīkst veikt tikai sertificēts elektrospeciālists.
- › Atslēdziet tūkla spriegumu, deaktivizējot ārējos drošības elementus.
- › Ar knaibju apmērmetru pārbaudiet visus AC un DC vadus, vai tie pilnībā atbrivoti no sprieguma.
- › Izslēdzot un ieslēdzot ierīci, nepieskarieties vadiem un/vai spailēm/kontaktsliedēm.
- › Darbības laikā ierīcei jābūt aizvērtai.

BRĪDINĀJUMS

Apdedzināšanas bīstamība karstu korpusa daļu dēļ

Darbības laikā korpusa daļas var sakarst.

- › Darbības laikā drīkst pieszķirties tikai ierīces korpusa vākam.

4.2 Ierīces atinstalēšana

- ⌚ Atslēdziet ierīci no sprieguma un nodrošiniet pret atkārtotu ieslēgšanu.

- 1 Atvienojiet AC pieslēguma spraudsavienotāju no ierīces.
 - 2 Atvienojiet DC vadus no DC spraudsavienotājiem un uzlieciet aizsargvāciņus.
- » Pēc ierīces atinstalēšanas veiciet demontāžu.

4.3 Ierīces demontāža

- ⌚ Ierīce ir atslēgta un atinstalēta.

- 1 No stiprinājuma izņemiet skrūvi, kas paredzēta nodrošināšanai pret izcelšanu.
 - 2 Izmantojot sānu rokturu padziļinājumus, izceliet ierīci no stiprinājuma.
- » Pēc ierīces atinstalēšanas iepakojiet to.

5 Utilizācija

UZMANĪBU

Kaitējums videi nepareizas utilizācijas gadījumā



Gan ierīce, gan attiecīgais transportēšanas iepakojums lielākoties sastāv no otrreiz pārstrādājamām izjūvēlām.

Ierīce: bojātas ierīces un piederumus nedrīkst izmest sadžives atkritumos. Gādājiet, lai nolietotas ierīces un iespējamie piederumi tiktu nodoti atbilstīgai utilizācijai.

Iepakojums: gādājiet, lai transportēšanas iepakojums tiktu nodots atbilstošai utilizācijai.



KACO

KACO blueplanet 25.0 NX3 M3

KACO blueplanet 30.0 NX3 M3

KACO blueplanet 33.0 NX3 M3

מדריך מקוצר

תרגום לגרמנית של המקור באנגלית ■



חשמלאי
הוראות בטיחות חשובות



Android-App



iOS-App



Homepage –
Product information's

מדריך זה הוא חלק מה מוצר ולפניהם יש להקפיד לפעול על פיו. כמו כן, יש לשמרו אותו במקום נגיש בכל עת.

תוכן העניינים		
1	התקנה	2 שימוש ראשי 311
1.1	בטיוחת	3 תחזקה ופתרונות בעיות 312
1.2	אריזת אספקה	3.1 בקירה ויזואליות 312
1.3	בחירה מקום להתקנה	3.2 ניקוי 312
1.4	התקנת מטלת קיר	3.2.1 ניקוי גוף המכשיר וגוף הקירור 312
1.5	חיבור המכשיר	4 הוצאה מהשימוש ופירוק 313
1.6	ביצוע חיבור חשמלי	4.1 כיבוי המכשיר 313
1.6.1	מבט כללי על הממיר מלמטה	4.2 הסורת המכשיר 313
1.6.2	הכנת חיבור AC	4.3 פירוק המכשיר 313
1.6.3	KD-DC	5 השלבה 313
1.7	צירת שוויון פוטנציאלים	
1.8	WLAN חיבור מודול	
1.9	RS458 חיבור	

הגבלות משפטיות

מידע המובא במסמך זה הוא בבעלות חברת KACO new energy GmbH. פרטום מלא או חלקו דורש הסכמתה בכתב של חברת KACO new energy GmbH.

אחריות KACO

ניתן להוריד את תנאי האחריות העדכניים באתר האינטרנט בบทובת <http://www.kaco-newenergy.com>.

סימנים מסחריים

כל הSIMINSIIN המ מסחריים רשמיים, גם אם לא צוינו באופן ספציפי. בהיעדר סימון, אין הדבר אומר שה מוצר או שהטיימן הם בחינם.

תוכנה

מכניך זה מכל תוכנה בקוד פתוח שפותחה על ידי צד שלישי ובין היתר, עברה רישיון במסגרת GPL או LGPL.

1.1 בטיחות

לפניהם שתשימוש בוצואר בפעם הראשונה, אנא קרא בעיון את הוראות בטיחות אלה.



███ סכנה

מתח מסכן חיים נשאר בחיבורים ובכבלים של המכשיר גם לאחר ניתוק המכשיר וכיבויו
געה בחיבור/בפסי תיבריה/בכבלים במקשר עוללה להוביל לפצשות חמורות או מוות.

- ן אין לפתח את המוצר.
- ן לפני החיבור לשימוש, המושיר חייל להיות מותקן ביצורה יציבה.
- ן פעול על פי כל הנחיות בטיחות ותנאי החיבור הטכני התקנים והעכניים של חברת אספקת החשמל האחראית.
- ן חישומלי מושך רשייא לתפות און המקשר ולהזקק אותו.
- ן יש לנתק את המתה באמצעות נטול רכיבי הנתקנים החיצוניים.
- ן יש לעזאזל השדר מללא של רום בבל בבל ה-AC ו-DC RS458 בגד זרם.
- ן אין לנעת בחיבורים/בפסי היבריה/בכבלים בעת הפעלה או פינוי של המקשר.



1.2 אריזת אספקה

פריט	תיאור	כמות	
A	ממיר	1 יחידה	
B	מללה קוֹר	1 יחידה	
C	אגיזור התקינה: דיבלים וברגים משושים (4x) בוגר x 14M5 מ"מ (2x)	1 ערכה	
D	מברר (SunclixDC)	6 זוגות	
E	מחבר AC	1 יחידה	
F	גישה לאינטרנט אלחוטי	1 יחידה	
G	מסמכם	1 ערכה	
H	_RS458	2 יחידות	

E	D	C	B	A


בדיקות אריזת אספקה

- .1 בוחן את המקשרי בסודיות.
- .2 יש להמלין מידית לרבת ההגולה:
 - נסן לאריזה חלול לצלבע על מקום למקשר.
 - דקקים גלויים למקשר.
- .3 יש להנערן מידית הדועה על הנסן אל חברות החובלה.
- .4 יש להציג את התלונה לחברת החובלה בכתב תוך שישה ימים מקלט המקשר. במידת הצורך, אנו נסייע לכם בראצון.


1.3 בחירת מקום להתקנה

סביבת התקינה

1. יש לוודא שהממור מותקן מחוץ להושג ידים של ילדים.
2. על מנת להבטיח מצב הפעלה מיטבי וחומר ארכוי יש לדאוג לכך שהטמפרטורה בסביבת התקנת הממיר לא תעלה על 40°C .
3. כדי שלא יהשוו את הממיר לקרבי שימוש, לשג ולחות אנו ממליצים להתקין את הממיר במקום עם גג מגן. אין לבסוט את החלק העליון של הממיר באופן מלא.
4. התחנים הטכניים להתקנה חייבים להתחאים למשקל ולגודל הממיר. הממיר מיועד להתקנה על קיר מזוקן או גבס לאחר (15° לכל היותר). לא מומלץ להתקין את הממיר על קיר העשו מגביס או מחומרם דומים. הממיר יכול להשמיע רעשים במהלך הפעלה.

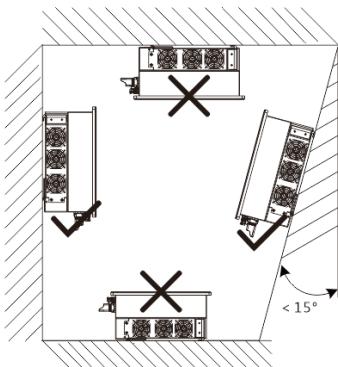


איור 2: מקום מותר להתקנה

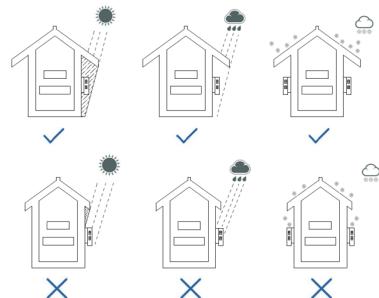


איור 1: מכשור להתקנה חיצונית

על מנת להבטיח פיזור חום מספק, מומלץ להקפיד על המרחקים הבאים בין חפצים אחרים:

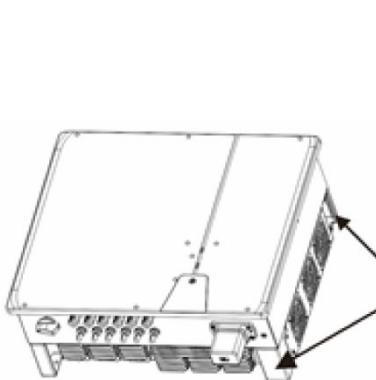

איור 3.2: מקום הרמה (צד ימין)

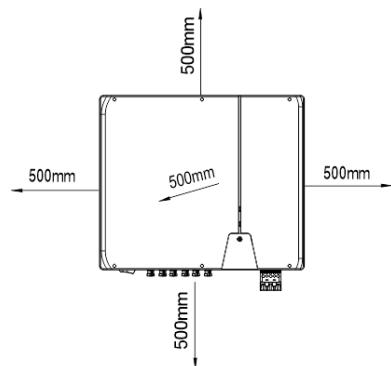

איור 3.1: מכשור להתקנה חיצונית



זהירות

סכנה עקב שימוש בחומר הידוק שאינו מתאים

- » בעת שימוש בחומר הידוק שאינו מתאים, המכשיר עלול ליפול ולפצעו קשה אנושם הנמצאים מתחת למברש.
- » יש להשתמש רק בחומר הידוק המותאים לשטח ההתקנה. חומר הידוק המצויף מיועד רק עבר קירות לבנים ובטון.
- » יש להתקין את המכשיר בUMBRO.



הערה


ירידה בעומקה עקב חום מצטבלן

- » אישריה על המורחים המינימליים עלולה לגרום להגבלה בעוצמת המכשיר בתוצאה מחוסר אוורור מהצברות החום במכשיר.




- » הקפד על מוחקים מינימליים ועד שפייר החום מסוף.

- » אסור לניחח חיפוי על גוף המכשיר במהלך הפעלתו.
- » יש לוודא שחומרם דלים אינם חסומים את פירור החום לאחר התקנת המכשיר.

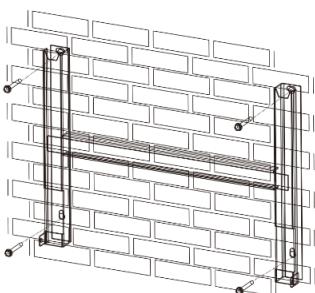

איור 5: התקנת מתלה קיר

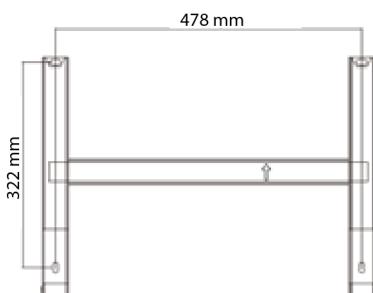

איור 4: קידוחים להתקנה על הקיר

מקרא

3 התקן את מתלה הקיר

1 קידוח חורים [קוטר 10 מ"מ, עומק 70 מ"מ]

2 הבסם דיבלים ורגמים

לשחזר את קופסת הkarton עם המתלה וערכות ההרכבה ולפתח את האראה.

1 לשםם על הקיר את מיקום התליה בהתאם למיקום המתלה באמצעות ארבעה סימנים.

2 מן את המיקום של ארכיטה הקידוחים וקדח ארבעה חורים.

הערה: המוחקים המינימליים בין מכשירים או בין המכשיר לתקירה/לרצפה כבר נלקחו בחשבון באירואן 3.1.

3 התקן את המתלה על הקיר בשורת חומר הידוק המיעודים לבן מתוך ערכות הרכבה [א'-W-10-10].

הערה: שים לב לבן הנכון של המתלה. החץ חיב להציבו כלפי מעלה ולהיות גלי בשר המתלה מודף לקיר

« המשך בהתקנת המכשיר »

1.5 חיבור המכשיר

זהירות

סכנת פגיעה עקב הרמה והובלה לא בתאות.

הרמה לא אמורה עלולה ליגוד להרטית המכשיר לרגבילוטן.

» יש להרים את המכשיר אך ורק בצוואר אנקטי בעזרת הידוקים המיועדים לכך.

» השתמש בעורכי עלייה לגובה לשם הרכבה בגובה הרצוי.

» חובה ללבוש כפפות הגנה ולנעוט געלי בטיחות בעת הרמה והורדת השולחן.




הrama והתקנה של המבשיר


מתקן הקיר הורכב.

- 1 הרם את המבשיר בעוצמת הדיזט (ראה איור 2.(3)). שים לב למורכו הכביד של המבשיר.
- 2 הנח את המבשיר על תושבת הרכבה. בדוק את שני צדדיי של גוף הקירור כדי לוודא שהוא יושב במקומו.
- 3 הכנס את הברגים המצוופים (2 x M5 x 14 מ"מ) אל לשוניota המתלה והתקן את המבשיר בשני הצדדים כדי למנוע את הוצאהו [X / P].
ণিষণ מטר


«לאחר התקנת המבשיר המשך בתקנה החשמלית של המבשיר.

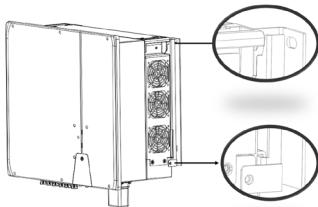

איור 7: בדיקה שהמברש יושב היטב במקומו



איור 6: תליית הממיהר על מותלה והקון

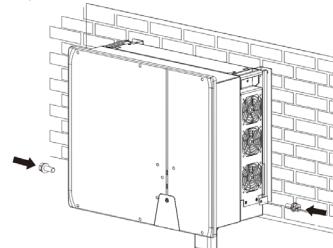

איור 8.1: הידוק הממיהר


1.6 ביצוע חיבור חשמלי

הערה

בהתאם לתקנה ספציפית לאזור, אט סוג הנתינק ואט ערך הנתינק בהתאם לתנאים הבאים:
תקנות התקנה ספציפיות לדינניה; קבוצת ההספק של המבשיר; אורך הcabell; אופן הנחת כבלים; טמפרטורות מקומיות.



1.6.1 מבט כללי על הממיהר מלאמה

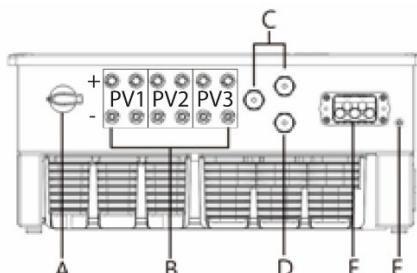

איור 8.2: צד החיבור: מקריא

A	մուկացք DC մաշլել	3 COM WiFi – חיבור בונין	D	3 COM – חיבור DC մաշլեל
B	չיבור עברו גנרטור	AC חיבור	E	PV – שיקע חיבור
C	המקום של שווין פוטנציאלים	RS458 – שיקע RJ45 עבור חיבור COM1&2	F	RJ45 – שיקע RJ45 עבור חיבור COM1&2

1.6.2 הכנת חיבור AC


סימית את התחקינה.

- 1 ש לבודור אבורי איסום נכנים. הקטור החיצוני הממולץ של הcabbel עboro האיסום (איור 9/ חלק 1) הוא 20-24 מ"מ. הקטור החיצוני הממולץ של הcabbel עBORO האיסום (איור 9/ חלק 2) הוא 30-24.5 מ"מ.


2 סוג הcabbel המומלץ הוא JVR או JVZ. יש להפריד את cabbel [95 – 100 מ"מ] ולהוביל אותו דרך הביסוי.

3 הרכבת ידוע מושווים N, L1, L2, PE לאורך 25-25 מ"מ.

«בעץ חיבור חשמלי».



איור 10: הכנת הcabbel



איור 9: בחירת האסם והכון

ביצוע חיבור AC

כבל AC מוכן.

- 1 העבר את cabbel שהוכן דרך האום והכיסוי (איור 11, חלקים 1-2) וודק אותו על פי סדר החוטים במחזק המגעים (איור 11/ חלק 3) באמצעות מפתח אל [A_3 / A_4.0 mm² יישוע מטר].

2 דחף את היבטיי איור 11, חלק 3 (מעל התקע באשר הוחור של היבטיי גלו) (איור 12).

3 דדק את האום בעורמת מفتحת פתחו ושים את התחקינה בשתי נקודות ("קליהים") [A_50 / 10.0 W מטר].

הערה: תקע חיבור ה-AC מחובר בחזקה כאשר הוא ננעל בנקישה. (איור 13).

- 4 באחר האום מוגרב במלואו, ניתן לסובב עדת בטעת העיליה כדי לבעול את האום במקומו 5 הניח את cabbelim הבאים:

- שי להניח cabbelim מסביב למפרק שלח פחחות 30 ס"מ ממנה.


- או להניח cabbelim על גבי מוליכים למחצה (גוף הקיורו).

- בנותות בפוך מוגדים מסכימים את מידת ההגנה. הניח את cabbelim בר שדרויס הcupow שליהם יהיה גדול לפחות פי ארבעה מוקטור הcabbel.


«המכשור חובר לרשת האספקה.



איור 13: הידוק האום



איור 12: הכנסת הփיטוי



איור 11: חיבור החוטים

מקרה	1	2
אסם	3	4
מחזק מגעים	אום	אום

1.6.3 קביעת התכורה של חיבור ה-DC




סכנה


סקנת חימם בתצאה מהלム חשמלי!
נעשה בחיבורו מלכ' מתח בקשר להוביל לפיציעות חמורות או למוות. בעת חשיפת גנרטור ה-7V לקרני שמש
מתוך DC מופעל על הקצוות הפתוחים של בבל ה-DC.

> יש לוודא שמדובר ה-7V מוארקים בראיו.
> בום בכיר קרבייה טטיטיסטיית אמור שמתוך הקטל המרבי של


המים.
> בזוק ייטב את הקוטבויות של בבל ה-DC.
> וזה ניתן מרום DC.
> אין לתקן את מפסק ה-DC תחת שמש.



איור 16: בדיקת המחזיק



איור 15: דחף את חומר ההידוק לתוך קסואה



איור 14: השלמת חוטים

מקרה	
1	חוות נבר חיבור AC
2	שגד
3	חומר הדוק
4	קסואה
5	בלוטת בבל
6	תקע מגן
7	מצמד

נ סימנת את ההתקנה.

נ הערה: לבני הבדיקה, ודא כי איןך חותך חוטים בודדים.

1 הכנס בבריאות חוטים מבודדים עם גדים קלועים עד לחיבור.

הערה: קצוות הגדים נקבעים להיות נראים בתוך השאמם.

2 סגור את השאם כך שיינעל בנקשה ודחף את חומר ההידוק לתוך קסואה.

3 חסם ודקק את בלוטת הבל [אייר 15/ W 1.8mm ניטשו מטר].

4 חיבר את חומר ההידוק עם תקע המגן.

« ביצוע חיבור חשמלי!

חיבור גנרטור 7V

נ

יש לקבוע את התכורה של מחבר ה-DC ולבדוק שוב את גנרטור ה-7V כדי לוודא שאין האරקה.

הערה: שים לב לנעיכים העשויים של מנדיבות בעומס של PV1, PV2 ו-PV3 בתלות בקבוצת הפסוף של המכנים! וראה זרם מרבי בגין הנזנונים הטעניים וכן במידיר המלא.

1 הסר את כבויי המגן מחיבור ה-DC הנדרשים בחלק התחתון של המכשיר.

2 חיבר את כבויי המגן מחיבור ה-DC החיבוי ואל מחיבור ה-DC השגלי (ראה איור 2.8).


« המכשיר מחובר לגנרטור ה-PV.

1.7 יצירת שוויון פוטנציאליים

הערה



בהתאם להוראות ההתקנה המקומיות, ייתכן שישיה צורך לחבר את המכשיר לחיבור הארץ מוסף. לשם כך ניתן להשתמש בבור המבוגר בaczio החתום של המכשיר.



איו 17: חיבור הארץ

המכשיר הותקן על גבי המתלה.

1. חכנת את בבל הארץ מהלך תוך טבעת נעל הקבל M5 המתאימה וודק את המגע.

2. ישר את מסוף החיבור עם חוט הארץ על הבורג.

3. הברגת האborg אל גוף המכשיר בחזקה [איו_2.5 מיטון מטן].

גוף המכשיר לחבר לשינוי הפוטנציאליים

מקרה	
1	טבעת נעל הקбл M5
2	ארקה – מוליך מתן
3	בורג M5 (כבר הותקן)

1.8 חיבור מודול WLAN

הערה



סכנת פגיעה בממיר עקב פריקה אללקטרוסטטית

פריקה אללקטרוסטטית עלולה לגרום מזק בלתי הפוך לרכבים הפנימיים של הממיר.

» בצע הארץ לפני הנגעה ברכבים.

- » חיבורו של COM3- מינדר אך ורק עברו כונן Wi-Fi- המצורף לאירוע האספקה או עברו בון 4G החדש של KACO new energy


המכשיר הותקן על גבי המתלה.

1. חסר את הרכיבי מחיבור COM3.


2. חכנת מודול WLAN לחיבור הקטים והדוק בתוכו בשורת האום של מודול WLAN.

3. ודא שהמודול מחובר היטב ושאפשר לראות את התווית שעיל המודול.

« מודול WLAN לחבר למכשיר.



איו 19: חיבור כון WLAN



איו 18: הסרת הרכיבי



חיבור 1.9 RS458

הערה

לחלקו לשקע RJ45 נדרש בבל רשת מסוג E5 ומעלה.
לשימוש בגין חוץ מותר עמידות בפוי UV ואורך התקינה מרבי (מעל כל המירים) של 1,000 מ'.

סכנת פגיעה במיפוי נקי פרקה אלקטروسטטית

חויסו שאי ובולבון בין כבילים החזק הפעולות וככיוו היחסים). העבר את בבל נזק לטל הפען לרכיבים הפנימיים של המרי. עקב כך יחול כל תיבועת האחריות בטלה.
* שימוש לבולבון נכונה של הבבל.

המכשור הותקן על גבי המתלה.

1 הרגג החוצה את הבסויו של חיבור התקשות COM1 או COM2 (ראה איור מטה, שם לברצוף הפעולות וככיוו היחסים). העבר את בבל הרשת דרך קסות הברגה (כולל אום הדיקון).


2 העבר את בבל הרשת דורך הברגה (כולל אום הדיקון).

3 קבע את תצורת בבל התקשות בהתאם למוצג באירוע 21 (על פי 46228-4 DIN, מסופוק על ידי הלקוקו).


4 הכנס את בבל הרשת לניבשת COM1 או COM2 (ראה איור 19. שם לברצוף הפעולות וככיוו היחסים)

5 הדק את קסות הברגה ולאחר מכן הדק את אום הדיקון בקצת (חלקים 1-6).


« כבל ה-RS458 חובר למכשור.

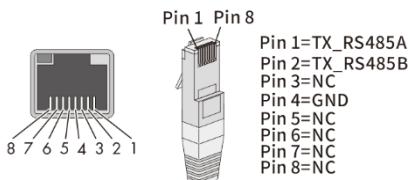

איור 21: הקצת חיבור הכבול

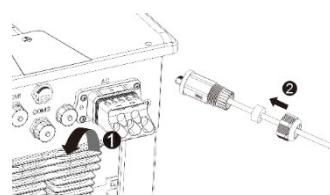

איור 20: השaltung בבל רשת

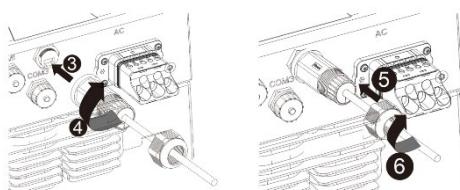

איור 22: חיבור בבל רשת

שימוש ראשון

2

הערה: הפעלת המכשיר מתבצעת בעזרת יישומון דרך התקן נייד. היישומון **KACO Tool** זמין עבור מערכות הפעלה מסוג Android או iOS (ראה קו QR נושא Google Playstore או App Store).

תיאור מפורט לגבי קביעת התצורה של רשת ה-WiFi, הגדרת הפורמטרים ועדכוני הקושחה אפשר למצוא באתר הבית של [KACO new energy](#).

הערה: להפעלה הרואנונה אין צורך בסיסמה. עם זאת, יהיה צורךISIS במכשירם ספציפית למכשיר לשם שינוי הפורמטרים בשלב מאוחר יותר. לשם כך מדרש המספר הסידורי המופיע על גבי תוויות המוצר של המכשיר. לקבלת שירות מהיר בכל האפשר, רשות לעצמך מספר זה לפוי יצירת קשר עם שירות הלקוקות שלנו.

3.1 בקירה ויזואלית

בחוק את המוצר ואת הכלים כדי לאתגר מתקים נראים לעין, ושים לב למצב תצוגת הפעלה של המכשיר בהתאם לצורך. במקרה של נזקים, דיווח על כך למתקין שלך. התיקונים יבוצעו אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך.



סכנה

מתח מסוכן בשל שימוש תפעוליים

נעשה בחברים או בכבלים המכשיר עלולה להוביל לפיצוע חמורות או למוות. זמן הבדיקה של הקבלים עומד על 5 דקות לפחות.



- › רק חשמלאי מוסמך, בעל היתר מספק רשות החשמל, רשאי לפתח ולתחזק את המכשיר.
- › נתקן את צד ה-AC וה-DC ווומנת לפחות 5 דקות.



הערה

גוף המכשיר אינו מכיל חלקים שהקלוח יכול לתקוף.
אפשר לחשמלאי מוסמך לבדוק את הפעולה התקינה של המכשיר במשך זמן קבועים, ובכל בשעה פנה תמיד לשירות של יצרן המערכת.



3.2 ניקוי

3.2.1 ניקוי גוף המכשיר וגוף הקירור



זהירות

איו' לשימוש בנקוי בלבד או בנקוי בלבד גבoga

- › יש לשימוש באופן מדיר בשואב אבק או בمبرשתת רכה כדי להסיר אבק שהצטבר על החלק העליון של המכשיר.
- › בהראתם לאורך יש גם להסיר אבק מפתחי האוורור.



נתקן את צדי ה-DC ו-AC של המכשיר על פי כללי הבטיחות.

1 נקה את גוף הקירור בעודרת אויר דחוס.

« הפעל את המכשיר

4.1 כבוי המכשיר



סכנה

מתה מס肯 חיים נשאר בחיבורים ובכבלים של המכשיר גם לאחר ניתוק המכשיר וכיבוי! גנעה בחיבורים או בבלמים במכשיר עלול להוביל לפציעות חמורות או מוות.

- » לפני החיבור לוחشمل, המכשיר חייב להיות מותקן בצדקה יציבה.
- » פעל על פי כל הדרישות הבטיחות ונמי החיבור רטבי התקפים וודכניםים של חברת אספקת החשמל האחראית.
- » לרשותם מוסמך רשאי לפחות את המכשיר ולתזק אותן.
- » יש לתקן תות המתח באמצעות נטול רוכב-נטכנים חינקיים.
- » יש לוודא כיuder מלא של זרם ובבל DC-הו-זה בערות צבת מד.
- » אין לאחסן בחיבורים/בפסי הבקרה/בלמים בעט הפעלה או כיבוי של המכשיר.
- » יש לשמור את המכשיר סגור במהלך הפעלה.



אזהרה

סכנת מוותה מחלקים חיים של גוף המכשיר

חלקי גוף המכשיר עשויים להתחמם במהלך הפעלה.
בזמן הפעלה ניתן לגעת רק בימי גוף המכשיר.



4.2 הסרת המכשיר

המכשיר בותק מוחדר ואובטח כנגד הפעלה מחדש.

1 נתק את תקע חיבור AC-הו-זה המכשיר.

2 נתק את בבל DC-הו-זה במחבריו DC-ו-סגור עם ביסוי מנק.

« לאחר הסרת המכשיר, המשך בפירות,

4.3 פירוק המכשיר

המכשיר בותק וחוסר.

1 הסר את הברג למנועה המה על גבי המוללה.

2 השתמש במידות הצדדיות והרמת המכשיר מהמתלה.

« לאחר הסרת המכשיר המשך באירועו.

5 השלבה



זהירות

סק לשכבה בגל השכבה שאינה כבדרש

המכשירתו רוחות הובילו עשויה ברובם מחומר גלם הניתנים למוחזו. המכשרים: מכשרים פגומים והאבירים שלהם אינם שייכים לאשפה הביתית. דאג לכך שמכשרים ישנים ואביזרים השיכים להם ישלכו בדරש. אורייה: דאג לכך שרירות ההובלה תושך בנדרש.



5 Technical data

5.1 Electrical data

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
DC Input levels			
Maximum recommended PV generator power	37.5 kW	45 kW	49.5 kW
MPPrange@Pnom		180 V-1,000 V	
Working range		160 V-1,000 V	
Rated voltage		630 V	
Starting voltage		200 V	
Open circuit voltage		1,100 V	
Max. input current	32 / 32 / 32 A		32 / 32 / 40 A
Number of strings		2 / 2 / 2	
Number of MPP controls		3	
Max. short-circuit current (ISC max.)	48 / 48 / 48 A		48 / 48 / 60 A
Input source feedback current		0 A	
Polarity safeguard		yes	
DC overvoltage protection		Type II	
String fuse		no	
DC+ fuse holder		no	
DC- fuse holder		no	

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
AC Output levels			
Nominal power	25 kVA	33 kVA	30 kVA
Rated voltage	220 V / 380 V & 230 V / 400V & 240 V / 415 V		
Voltage range: continuous operation		160 - 300V	
Rated current	39.9 A	52.6 A	47.8 A
Max. continuous current	39.9 A	52.6 A	47.8 A
Contribution to peak short-circuit current ip	55.86 A	73.64 A	66.92 A
Initial short-circuit alternating current (Ik" first single period effective value)	77.8 A	95.5 A	77.8 A
Short circuit current continuous [ms] (max output fault current)	110 A	135 A	110 A
Inrush current	<20%*Inom A [RMS (20ms)]		
Rated frequency	50 / 60 Hz		
Frequency range	45 - 65 Hz		
Reactive power	60 % Snom		
cos phi	0.80 - 0.80 cap		
Number of feed-in phases	3		
Distortion factor (THD)	< 3 %		
AC overvoltage protection	III		

5.2 General Data

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
General Data			
Number of fans		3	
Interfaces		Wi-Fi / 4G / 2x RS485	
Controls		App	
Noise emission		50 db(A)	
Weight	29 kg		30 kg
HxWxD		520 mm x 543 mm x 225 mm	
Housing material		Aluminium	
Menu languages		EN	
Display		LEDs	
DC isolator switch		yes	
Potential-free relay		no	
AC isolator switch		no	
Communication		TCP/IP, Modbus RTU, based on Sunspec	
Cooling		Fan	
Safety		EN 62109-1, EN 62109-2	
Interference immunity/interference emission/grid feedback		EN 561000-6-2 / EN62920 / A11:2020, EN55011 / EN61000-6-3 / EN62920 / A11:2020, EN 61000-3-11 / 3-12	
Certifications		Overview: see homepage, download area	

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
General electrical data			
Max. efficiency		98.4 %	98.3 %
European efficiency	98 %	98.1 %	97.9 %
Self consumption: Standby		<1 W	
Feed-in from		60 W	
Transformer unit		no	
Protection class / over voltage category		I / III (AC) II (DC)	
Grid monitoring		yes	
Distribution system		TN-C ; TN-S; TN-C-S; TT	

5.3 Environmental data

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
Installation height		3,000 m	
Installation distance from coast		2,000 m	
Ambient temperature		-25 °C - +60 °C	
Ambient temperature (storage)		-40 °C - 70 °C	
Power derating from		40 °C	
Protection rating (KACO installation location)		IP66	
Humidity range (non-condensing) [%]		100 %	

blueplanet	25.0 NX3	30.0 NX3	33.0 NX3
Pollution level inside the enclosure		II	
Pollution level outside the enclosure		III	
Item number	1002040	1002041	1002042
Name on nameplate	blueplanet 25.0 NX3 M3 WM OD IIGO	blueplanet 30.0 NX3 M3 WM OD IIGO	blueplanet 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO

EN

Hereby, Kaco new energy GmbH declares that the radio equipment type Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

DE

EU-Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Kaco new energy GmbH, dass der Funkanlagentyp Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

FR

Le soussigné, Kaco new energy GmbH, déclare que l'équipement radioélectrique du type Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

ES

Por la presente, Kaco new energy GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

PT

O(a) abaixo assinado(a) Kaco new energy GmbH declara que o presente tipo de equipamento de rádio Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

IT

Il fabbricante, Kaco new energy GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

NL

Hierbij verklaar ik, Kaco new energy GmbH, dat het type radioapparatuur Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

PL

Kaco new energy GmbH niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

TR

AB Uygunluk Beyani: Kaco new energy GmbH, Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO radyo sistemi tipinin 2014/53/EU Yönergesi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

BG

С настоящото Kaco new energy GmbH декларира, че този тип радиосъоръжение Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

CZ

Tímto Kaco new energy GmbH prohlašuje, že typ rádiového zařízení Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

DK

Hermed erklærer Kaco new energy GmbH, at radioudstyrstypen Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

HU

Kaco new energy GmbH igazolja, hogy a Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internes címen: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

SL

Kaco new energy GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

FI

Kaco new energy GmbH vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetsoitteessa: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

NO

EU-samsvarserklæring: Kaco new energy GmbH erklærer herved at radiosystemet type Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO er i samsvar med direktiv 2014/53 / EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende Internett-adresse: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

SE

Härmed försäkrar Kaco new energy GmbH att denna typ av radioutrustning Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämelse finns på följande webbadress: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

SK

Kaco new energy GmbH týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie typu Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

EL

Με την παρούσα ο/η Kaco new energy GmbH, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO πλήρως την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

RO

Prin prezenta, Kaco new energy GmbH declară că tipul de echipamente radio Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

ET

Käesolevaga deklareerib Kaco new energy GmbH, et käesolev raadioseadme tüüp Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

HR

Kaco new energy GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

LT

Aš, Kaco new energy GmbH, patvirtinu, kad radio įrenginių tipas Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>

LV

ES atbilstības deklarācija: Ar šo Kaco new energy GmbH paziņo, ka Kaco blueplanet 25.0 / 30.0 / 33.0 NX3 M3 WM OD IIGO tipa radio sistēma atbilst Direktīvai 2014/53 / ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē.: <https://kaco-newenergy.com/de/downloads/>



The text and figures reflect the current technical state at the time of printing. Subject to technical changes. No liability for printing errors.

3015411-02-220608

K A C O



new energy.

Werner-von-Siemens-Allee 1 · 74172 Neckarsulm · Germany · Tel. +49 7132 896-0 · info@kaco-newenergy.de · www.kaco-newenergy.de